



BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

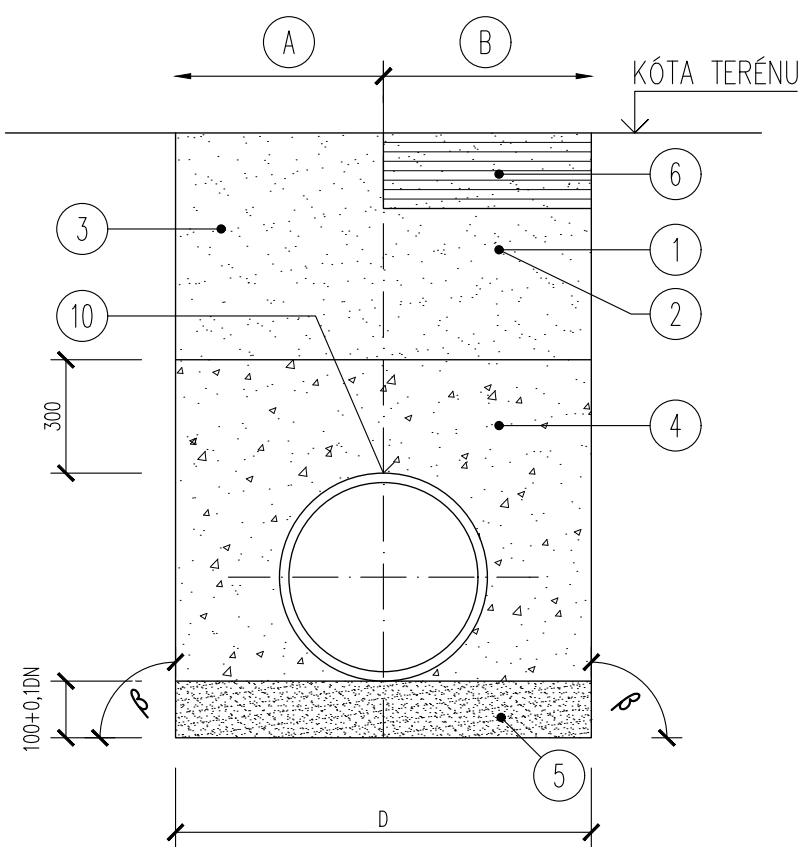

V PODZEMNÍ VODĚ

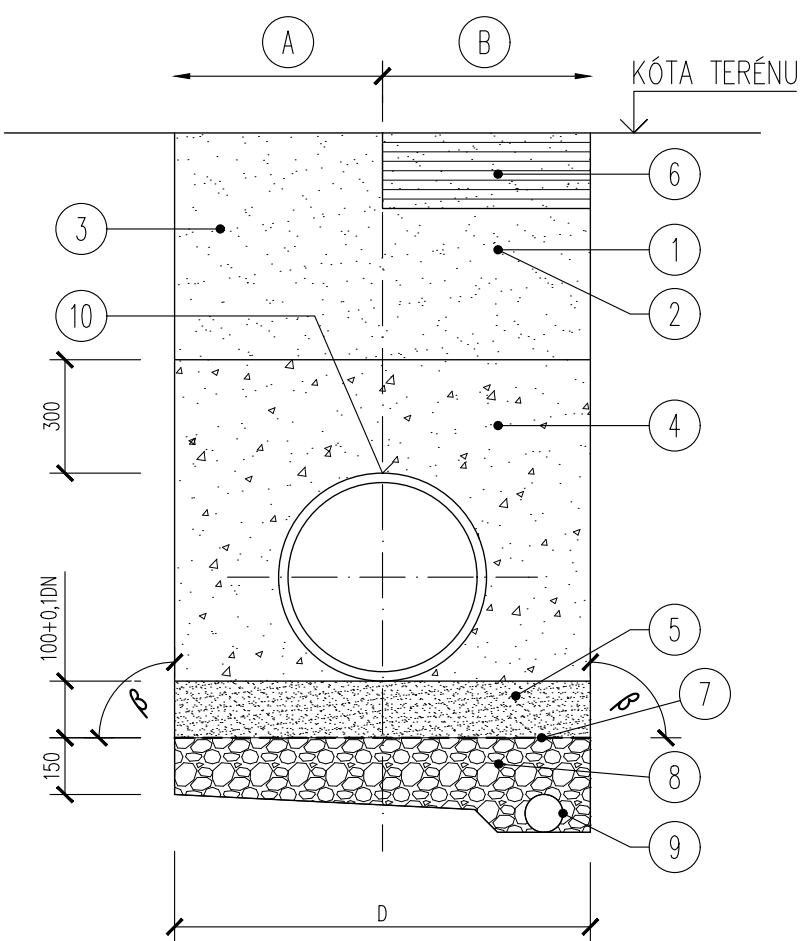

- 1. Místní komunikace – vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách max. 15 cm.
- 2. Státní a krajské komunikace – vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách max. 15 cm.
- 3. Nepojížděné plochy – zhutněný zásyp zeminou z výkopu po vrstvách max. 30 cm.
- 4. Obsyp štěrkopískem (8–16 mm), max. zrno 20 mm hutněným po vrstvách 15 cm.
- 5. Štěrkopískový podsyp hutněný (8–16 mm) zrno max. 20 mm
- 6. Konstrukce vozovky viz Svazek 3.2, Opravy komunikací I., II. a III. třídy a Opravy místních komunikací.
- 7. Separáční geotextilie 300 g/m²
- 8. Hutněný štěrk
- 9. Drenážní trubka PVC DN 100 (po ukončení stavby zaslepit)
- 10. Potrubí PVC/PP

Skladba:

- A. Ve volném terénu
- B. V komunikaci

Vnější průměr potrubí [OD] [mm]	Minimální šířka výkopu [m]		
	Pažené výkopy	Nepažené výkopy	
		$\beta > 60^\circ$	$\beta < 60^\circ$
< 225	OD + 0,40	OD + 0,40	OD + 0,40
> 225 < 350	OD + 0,50	OD + 0,50	OD + 0,40
> 350 < 700	OD + 0,70	OD + 0,70	OD + 0,40

UPOZORNĚNÍ:
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU SE MŮŽE LIŠIT DLE DRUHU POUŽITÉHO POTRUBÍ.
VŽDY JE NUTNO DODRŽET POSTUP VÝROBCE.