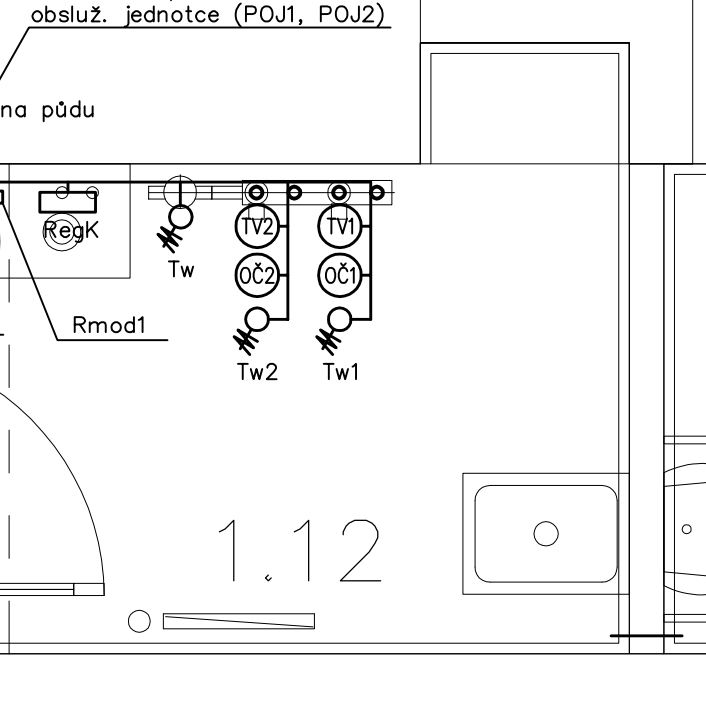
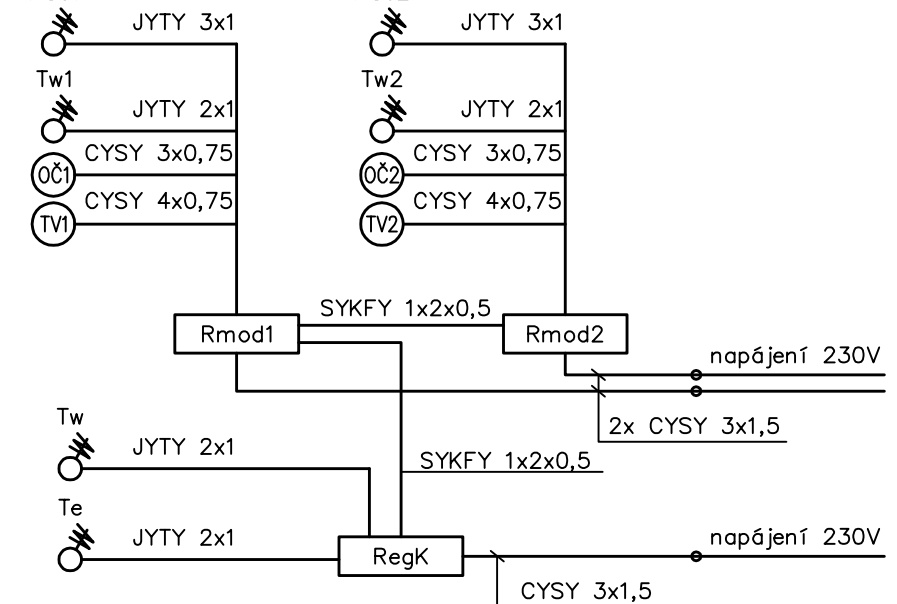
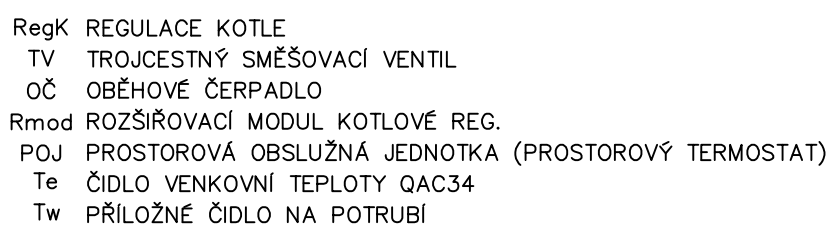
POZNÁMKA

TYPY A PRŮŘEZY KABELŮ VIZ. VÝKRES ROZVODNICE
ROZVODY V MÍSTNOSTECH 1.02, 1.07-1.10 BUDOU VEDENY PRIMÁRNĚ PODLAHOU
PŘÍVOD OD RH K R1.2 BUDE VEDEN PŘES PŮDU.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 1NPE~50Hz,230V/TN-C-S
3NPE~50Hz,400V/TN-C-S
3PEN~50Hz,400V/TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, DOPLNĚNÁ O PRVKY RCD.

S0 01 – Obnova budovy Bedřicha Hrozného

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval
Ing. Arch. Milan Zrník	Miroslav Gatter	Jan Hlášný
Místo: Lysá nad Labem	Stavební Gřad: Lysá nad Labem	
Objednatel: Město Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, Lysá nad Labem		
Akce:		
Obnova budovy muzea a zahrady Bedřicha Hrozného č.p. 265, Lysá nad Labem		

Formát:	12 A4
Datum:	02./2014
MĚŘÍTKO:	1:50