


RSPD	Přívod z R1.2	Vývod osvětlení zahrady	Přívod z R1.2	Vývod osvětlení zahrady	Svorkovnice HOP
Popis					
č. obvodu		2b		2c	
č. místnosti	1.14	zahrada	1.14	zahrada	1.12
Pi					

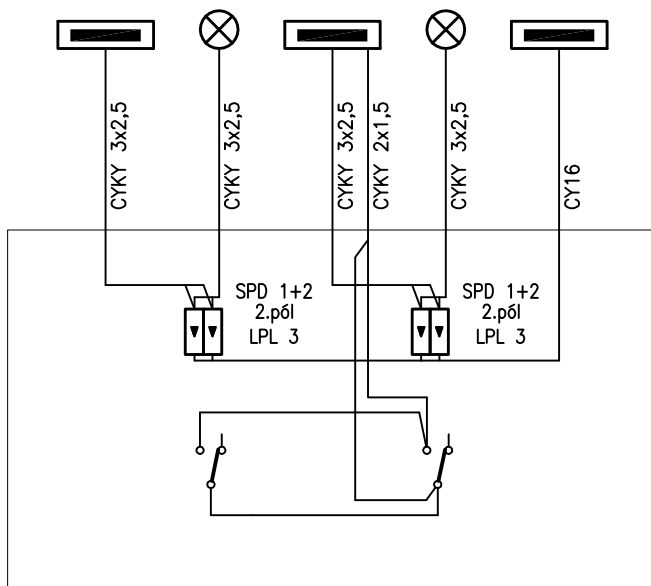

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE RSPD:

oceloplechový zapuštěný rozváděč

velikost : dle výrobce (předpokládaná 350x305x100)

krytí : IP65

přístroje : Ik=10kA

Přístrojová náplň:

Přepětová ochrana 2.PÓL, SPD1+2 se sig., LPL3

2 ks

Příslušenství, montážní, propojovací a upevňovací materiál, svorky, ...

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

3NPE~50Hz,400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

SO 01 – Obnova budovy Bedřicha Hrozného

Vedoucí projektant		Zodpovědný projektant	Vypracoval		 Hodkovičká 52 460 06 Liberec 6 tel.: 485 104 959 fax: 485 148 390 Lprojekt@lprojekt.eu
Ing. Arch. Milan Zrník		Miroslav Gatter	Jan Hlásný		
Místo: Lysá nad Labem		Stavební úřad: Lysá nad Labem			
Objednatel: Město Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, Lysá nad Labem					
Akce:					
Obnova budovy muzea a zahrady Bedřicha Hrozného č.p. 265, Lysá nad Labem					
D1.4a – Silnoproudá elektroinstalace					
Příloha: ROZVÁDĚČ RSPD					

Formáty:	1 A4
Datum:	02/2014
Měřítko:	---
Číslo zakázky:	716/14
Stupeň:	č. výkresu:
DPS	E6