


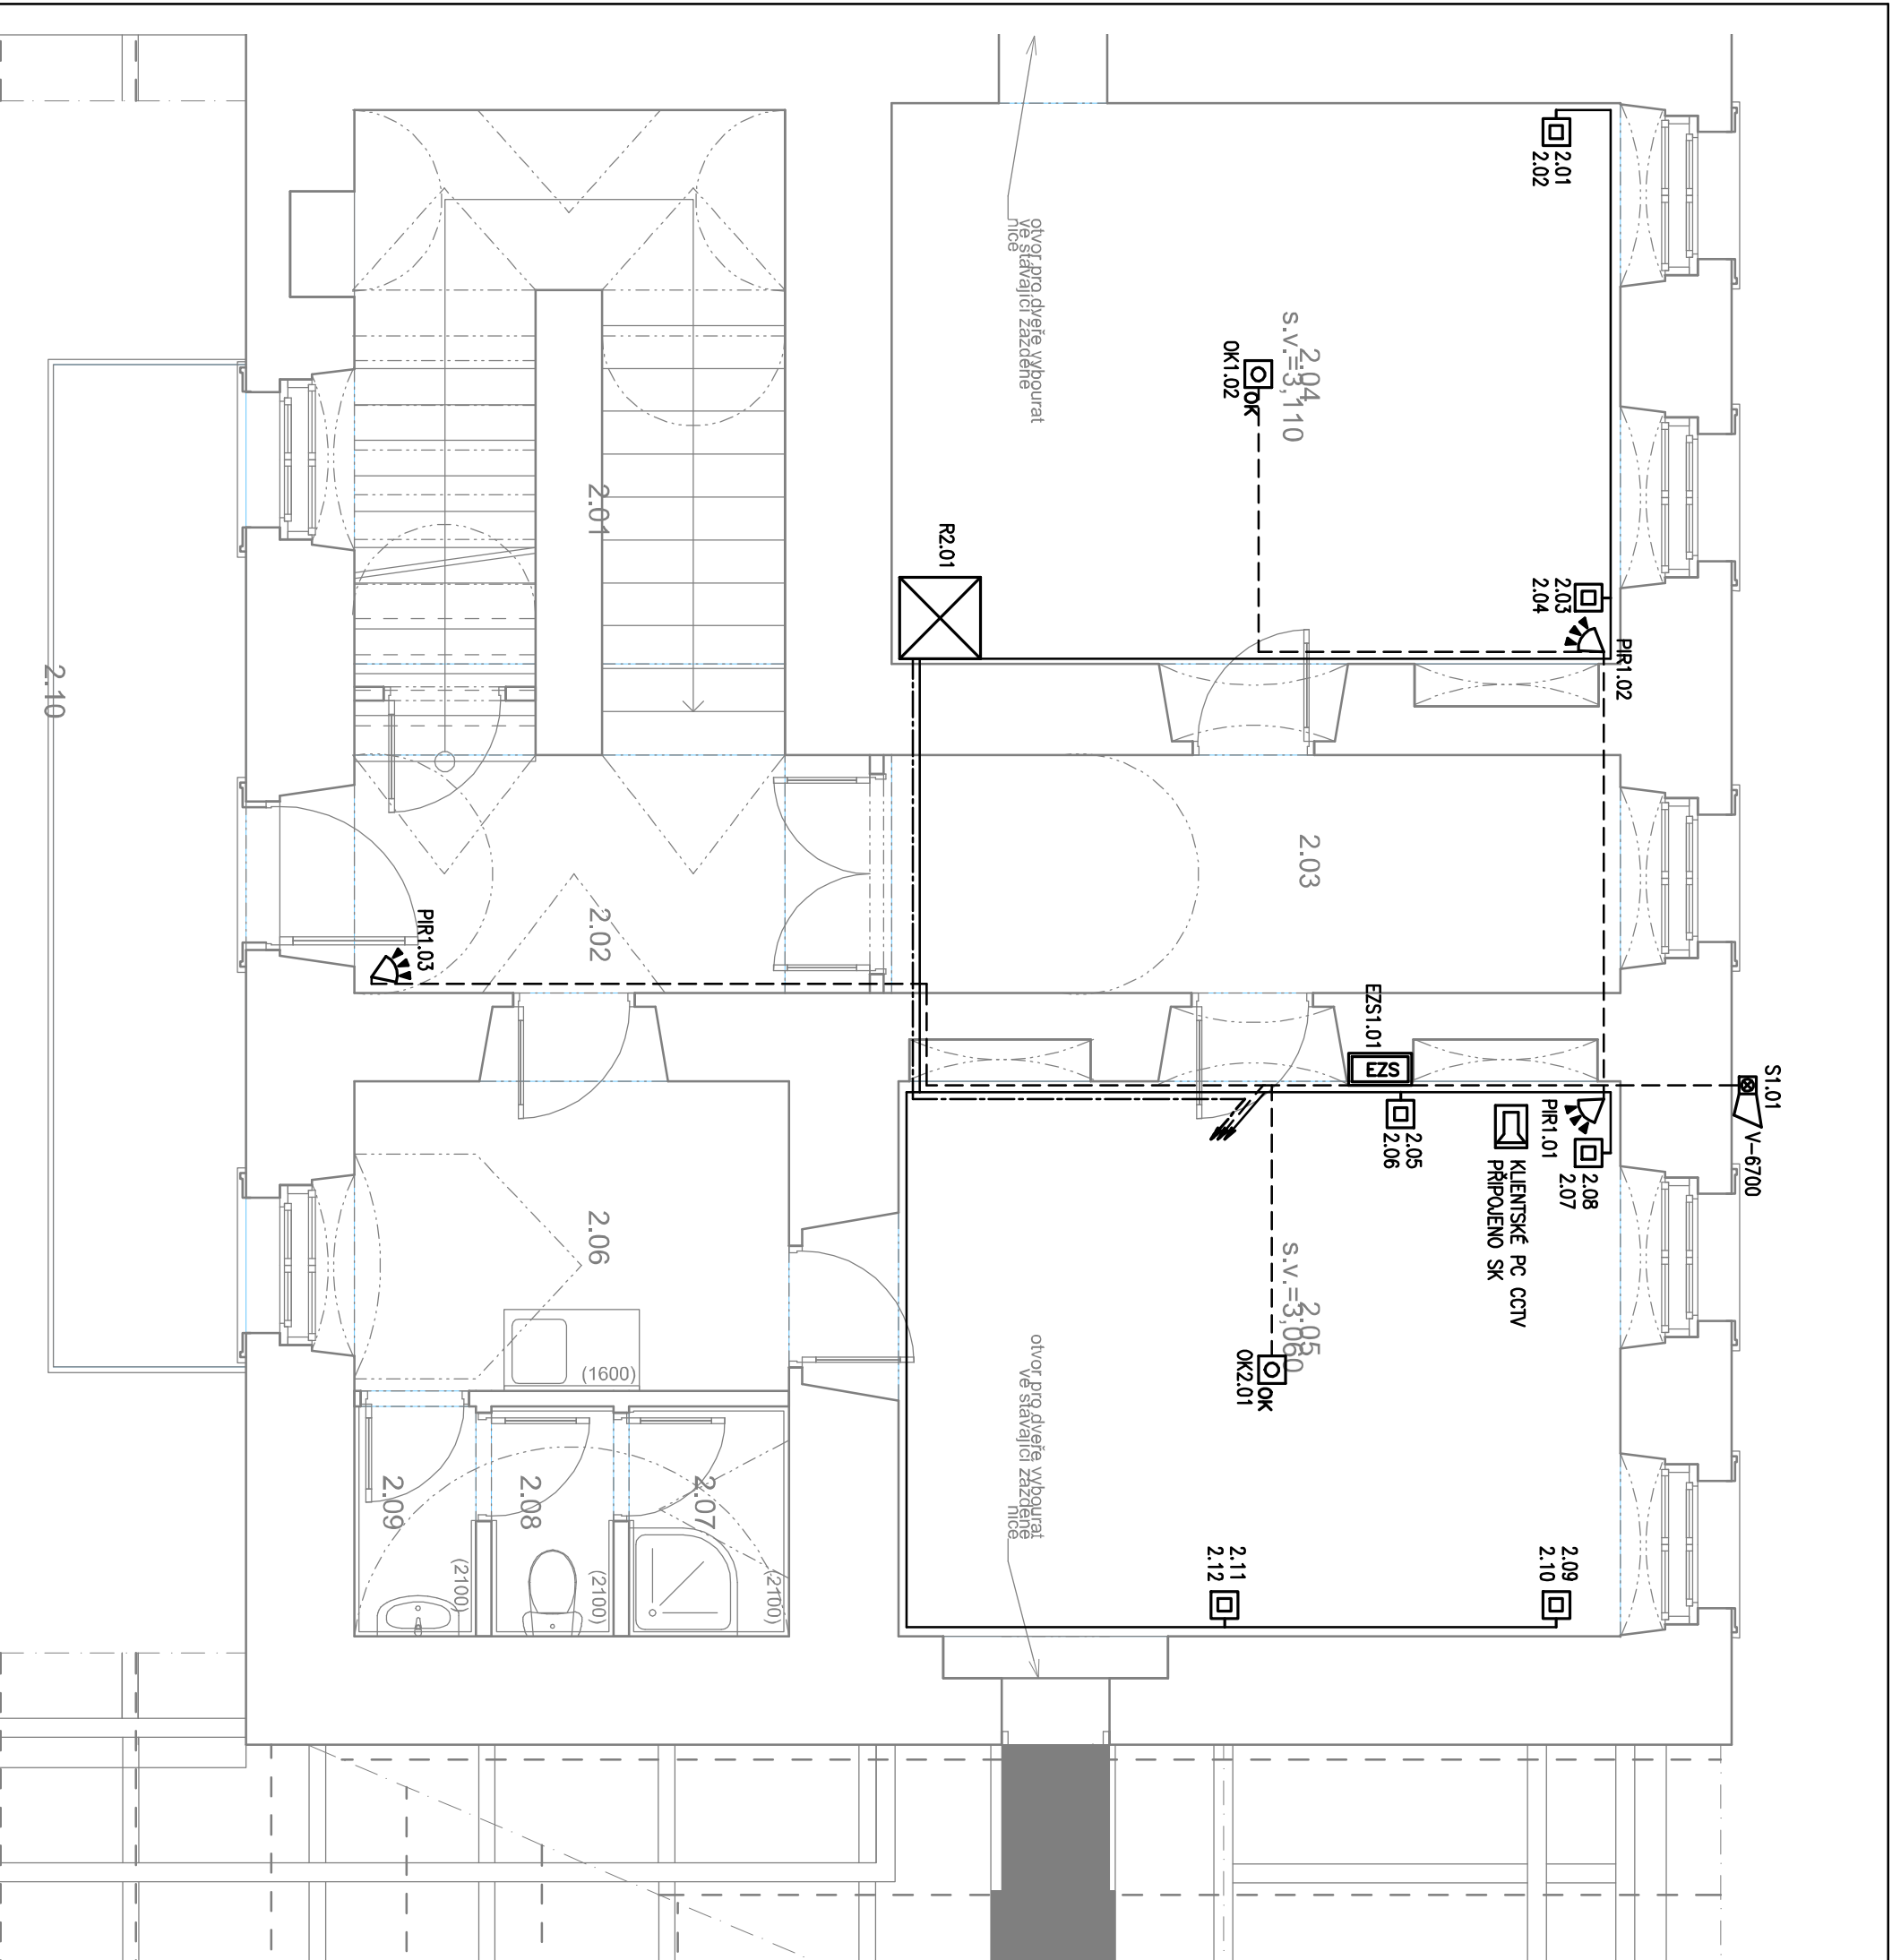

LEGENDA	
	DATOVÁ DOZRAŠKA 2x, RL-46
	KAMERY DATOVÝ ROZVĚŠEČ
	STAVIČÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVĚŠEČ MS1
	DETEKTOR POHŘBU PIR
	DETEKTOR POHŘBU PIR DLOUHÝ DOŠAH
	ODHLAČI KLÁVESNICE
	MAGNETICKÝ KONTAKT
	OSTŘEHNA EZS
	ROZŠŘŮVAČI EXPIANDER EZS
	BŘEJKA IP KAMERA (CCTV)
	BŘEJKA IP KAMERA (CCTV) VE VYHLEDÁVACÍM KRTU
	KLÁVESNICE PC
	KONTROLNÍ SIGNALIZACE WC-MOBL
	TAHOVÉ TLAKOVÉ PŘÍPOJNÍ OBLUHY WC-MOBL
	RESETOVACÍ TLAKOVÝ SIGNALIZACE WC-MOBL
	TRASA EZS
	TRASA EZS
	TRASA CCTV

Rozvodné síť o napětí 1 + N + PE AC 50Hz 230 TN-S
Ochrana před dotykem neizolovaných částí – ČSN 33 2000-4-41
Zvýšené spolehlivým odpojením od zdroje a dostupným pospojováním
v uzemňovací síti – ČSN 33 2000-4-41
Bude provedeno kabelové vedení podle ČSN 33 2000-4-41
Uložení kabelu musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-51

Č.	Název místnosti	Následná vstava	Povrchová úprava zdi	Povrchová úprava stropu	Plocha(m ²)
2.01	Schodiště	špinu ker. dlažba A7	opravená stávající omítka, malba	opravená stávající omítka, malba	11,65
2.02	Představa	špinu ker. dlažba B1	opravená stávající omítka, malba	opravená stávající omítka, malba	8,00
2.03	Hala	dřevěná parkety B2	doplněná a opravená stávající omítka, malba	doplněná a opravená stávající omítka, malba	10,96
2.04	Depozitář	dřevěná parkety B2	opravená stávající omítka, malba	opravená stávající omítka, malba	23,62
2.05	Kuchyně	dřevěná parkety B2	opravená stávající omítka, malba	opravená stávající omítka, malba	24,65
2.06	Základ	dřevěná parkety B2	doplněná a opravená stávající omítka, malba	opravená stávající omítka, malba	7,83
2.07	Sprcha	špinu ker. dlažba B3	ker. obklad v 2.1m, omítka + malba	SK podhled do výškové prostředí	2,07
2.08	WC	špinu ker. dlažba B4	ker. obklad v 1.8m, omítka + malba	SK podhled do výškové prostředí	1,53
2.09	WC přestěn	špinu ker. dlažba B4	ker. obklad v 1.8m, omítka + malba	SK podhled do výškové prostředí	1,53
2.10	Balkon	dlažba B5			102,35 m ²

GDPR PROFESÍ		VYPRACOVÁNÍ		KONTROLA	
Miroslav Gáler		Miloš Štary		Miloš Štary	
KRAJ: Středočeský		OBEC: Lysá nad Labem		Místní úřad	
INVESTOR: Město Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, Lysá nad Labem		OBJEKT: Lysá nad Labem		Místní úřad	
OHROHA budovy a zařízení muzea Bedřicha Hrozného		FORMÁT: A4/A4		Místní úřad	
č.p. 265, Lysá nad Labem		STUPĚŇ: 14.2.2014		Místní úřad	
D1.4b Slaboproudé rozvody		MĚŘÍTKO: 1:50		Místní úřad	
		ZAK. ČÍSLO: 2019/646		Místní úřad	
		Č. VYŘEŠU: WYTRSK.Č.		Místní úřad	
		S-04		Místní úřad	