

LEGENDA

- 1

KONDEZAČNÍ ZÁVĚSNÝ KOTEL, MODUL. VÝKON 5-45 kW PŘI 80/60°C (230 V, 190 W)
- 2

TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU 6 bar, OBJEM 50 l
- 3

HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ HVDT, MAX. PRŮTOK 2,5 m3/h
- 4

SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ, MAX. PRŮTOK 2,5 m3/h, MODUL 80, L=600 mm, 6 HRDEL
- 5

TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL, kv= 2,5, DN 20
VČETNĚ SERVOPOHONU S 3-BOD. ŘÍZENÍM (230 V) - OKRUH 2.NP
- 6

TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL, kv= 6,3, DN 25
VČETNĚ SERVOPOHONU S 3-BOD. ŘÍZENÍM (230 V) - OKRUH 1.NP
- 7

OBĚHOVÉ ČERPADLO EL. ŘÍZENÉ, Q=0,75 m3/h, H=29 kPa, (230 V, 0,35 A, 40 W) - OKRUH 2.NP
- 8

OBĚHOVÉ ČERPADLO EL. ŘÍZENÉ, Q=2 m3/h, H=34 kPa, (230 V, 0,9 A, 120 W) - OKRUH 1.NP
- 9

ROZŠÍŘOVACÍ MODUL AVS75 (230 V)
- 10

PROSTOROVÁ OBSLUŽNÁ JEDNOTKA QAA75

- ⊕_{Te}

ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY
- ⊕_{Tw}

PŘÍLOŽNÉ ČIDLO
- KK

KULOVÝ KOHOUT
- ZK

ZPĚTNÁ KLAPKA
- SV

SERVISNÍ VENTIL
- F

FILTR
- AOV

AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- VK


VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

- =====

ROZVOD TOPNÉ VODY - OCEL
- =====_M=====

ROZVOD TOPNÉ VODY - MĚĎ
- . — . —

EXPANZNÍ POTRUBÍ

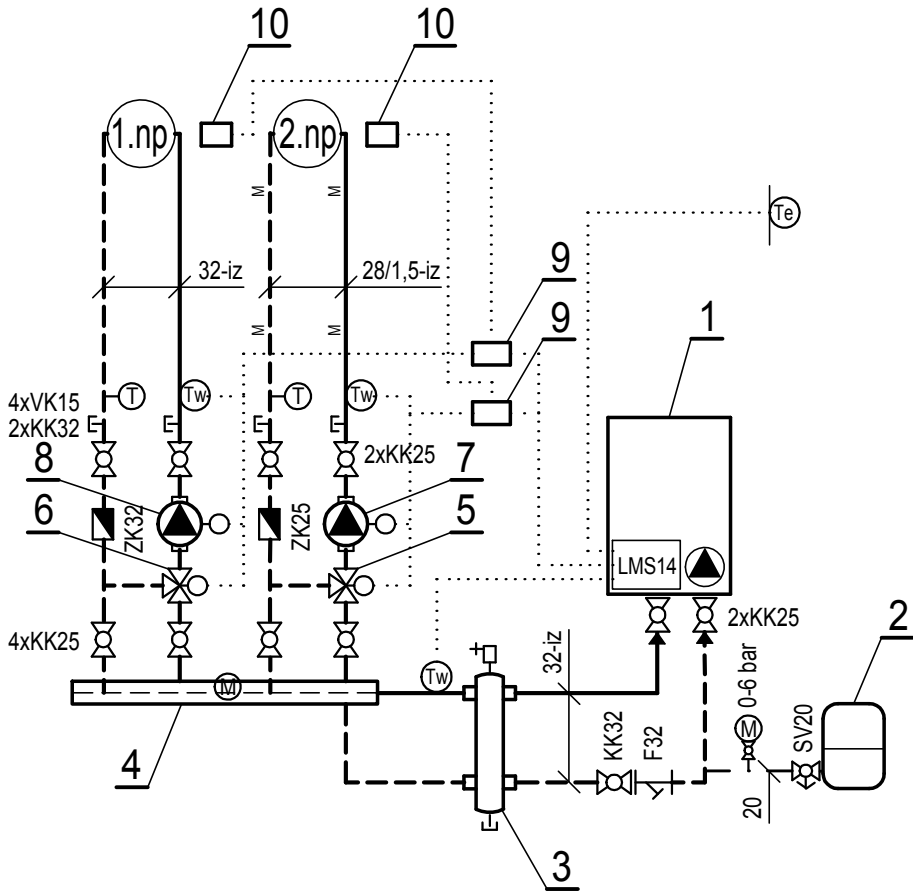

SO 01 - Obnova budovy muzea Bedřicha Hrozného

VED.PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 VEKTOR CZ s.r.o. Matoušova 453/21, 460 02 Liberec	
Ing.arch. Milan Zrník	Ing. Tomáš Pelcman	Ing. Tomáš Pelcman		
INVESTOR	Město Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, Lysá n.L.			
MÍSTO STAVBY	nám. Bedřicha Hrozného 265, Lysá nad Labem			
Obnova budovy a zahrady muzea Bedřicha Hrozného č.p. 265, Lysá nad Labem			FORMÁT	2 A4
			DATUM	02.2014
			ÚČEL	DPS
			Č. ZAKÁZKY	14015005
			MĚŘÍTKO	-
D.1.4d Vytápění Funkční schéma kotelny			Č. VÝKRESU	UT-4