



IZOLACE NA STYKU OBV. ZDI
A NOVÉ KONSTRUKCE SVĚTLÍKU
(PŮDORYS)

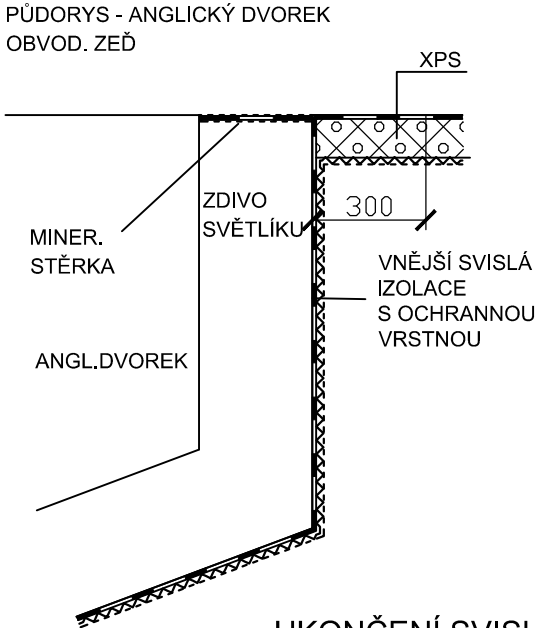


UKONČENÍ SVISLÉ IZOLACE U TERÉNU

ÚPRAVA SVISLÉ IZOLACE
PŘI PŘÍP. ROZŠÍŘENÍ ZDIVA

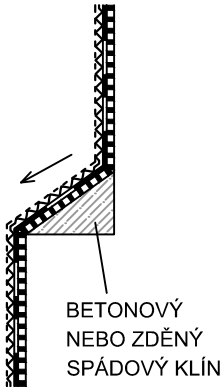

UCHYCOVACÍ LIŠTA DRENÁŽNÁ FÓLIE
Z NEREZAVĚJÍCÍHO MATERIÁLU,
MECHANICKY KOTVENA KE ZDIVU
POD TERÉNEM, OTVORY PRO KOTVENÍ
UTĚSNIT, SPÁRU K CHODNÍKU ZASYPAT
PÍSKEM

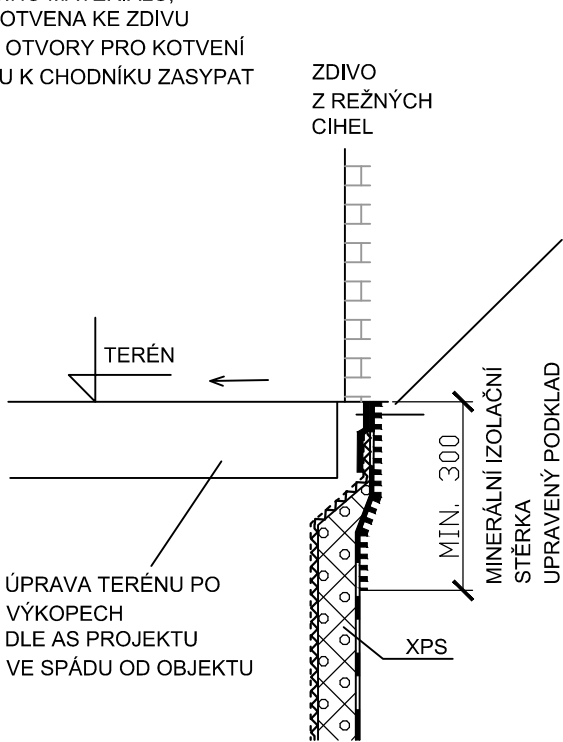

ZATAŽENÍ HYDROIZOLACE DO
DRÁŽKY VE ZDIVU POD
TERÉNEM

DRÁŽKA (CCA 100 x 60 mm DLE
TVARU LIŠTY) PRO UKONČENÍ
IZOLAČNÍCH STĚREK, ABY LÍC
ZDIVA PŘEDSTUPOVAL PŘED
STĚRKY A DRENÁŽNÍ FOLII
(FUNKCE OKAPNIČKY),
PŘÍZPŮSOBIT SKUTEČNÉMU
PRŮBĚŽNÉMU SOKLU

SKLADBA - 01

- ZÁSYP PŮVODNÍM TŘÍDĚNÝM VÝKOPKEM HUTNĚNÝM PO VRSTVÁCH 150MM
- DRENÁŽNÍ FOLIE S NOPY, KLUZNOU FÓLÍÍ A AGREGOVNOU GEOTEXTILÍÍ,
PŘETAŽENÁ NA DNO VÝKOPU A UKONČENÁ VE ŠTĚRKOVÉM NÁSYPU (PŘED DRENÁŽNÍM POTRUBÍM)
- (- U OBVODOVÉ STĚNY XPS tl.100mm POLYSTYREN - NALEPENÝ, XPS NENÍ U ANGLICKÉHO DVORKU)
- BITUMENOVÁ IZOLAČNÍ STĚRKA
- ZATŘENÍ ZDIOVA MALTOU DLE VÝROBCE STĚRKY
- STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÍ VYSPRAVENÉ ZDIVO

SKLADBA - 02

- KRYCÍ BETONOVÁ DESKA (C16/20), TL.100mm
- BITUMENOVÁ IZOLAČNÍ STĚRKA
- ZATŘENÍ ZDIVA MALTOU DLE VÝROBCE STĚRKY
- PODKLADNÍ BETON (C16/20) + KARI SÍŤ 100x100, Ø6xØ6 mm, TL.100mm
- ŠTĚRKOVÝ NÁSYP