

POHLEDY:

VALČÍ SE KOULE, r=30m (LPS II)

VALČÍ SE KOULE, r=30m (LPS II)

SVOD Č.4

SVOD Č.2


SVOD Č.1

Vztažná délka l = 11,3 m
Koeficient třídy ochrany LPS (II) ki = 0,06
Koeficient materiálu (pevná látka) km = 0,5
Počet svodů n = 4
Koeficient svodů kc = 0,25
DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST s = 34 cm

Vztažná délka l = 15,3 m
Koeficient třídy ochrany LPS (II) ki = 0,06
Koeficient materiálu (pevná látka) km = 0,5
Počet svodů n = 4
Koeficient svodů kc = 0,25
DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST s = 46 cm

Vztažná délka l = 4,5 m
Koeficient třídy ochrany LPS (II) ki = 0,06
Koeficient materiálu (pevná látka) km = 0,5
Počet svodů n = 4
Koeficient svodů kc = 0,25
DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST s = 13,5 cm

DETAIL SVODU:

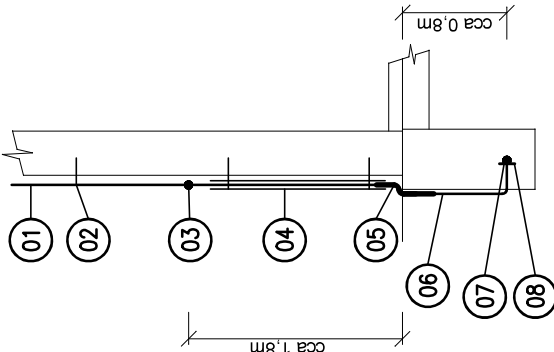

LEGENDA SVODU:

- 01 DRÁT AlMgSi 8mm
- 02 PODPĚRA VEDENÍ DO ZDVA
- 03 ZKUŠEBNÍ SVORKA (SZ)
- 04 OCHRANNÁ (ZAVÁDĚCÍ) TYČ
- 05 ANTIKOROZNÍ OCHRANA
- 06 FeZn 10mm
- 07 SVORKA SSP
- 08 ZAKLADOVÝ ZEMNIČ FeZn 30x4mm

LEGENDA HROMOSVODU:

- JT JIMACÍ TYČ NEREZ 2,5m – držák na hřeben
- HD HROMOSVODNÝ DRÁT AlMgSi 8mm polotvrdý
- × PVT PODPĚRA VEDENÍ NEREZ, pod krytinu
- × PWH PODPĚRA VEDENÍ NEREZ, na hřeben
- × PVS PODPĚRA VEDENÍ NEREZ, do zdi
- SSK SVORKA SPOJOVACÍ NEREZ křížová (200kA)
- SSD SVORKA SPOJOVACÍ NEREZ dva dráty (200kA)
- SO SVORKA OKAPOVÁ NEREZ
- SSP SVORKA SPOJOVACÍ NEREZ zem.pásek–drát 10mm
- SSZ SVORKA SPOJOVACÍ NEREZ zem.pásek–zem.pásek
- SUT SVORKA NEREZ PRO JIMACÍ TYČ–drát 8mm
- SZ SVORKA ZKUŠEBNÍ NEREZ
- ∧ OS OCHRANNÁ STŘÍŠKA JIMACÍ TYČE NEREZ horní+dolní
- OT OCHRANNÁ (ZAVÁDĚCÍ) TYČ NEREZ
- |—|—|— ZP ZAKLADOVÝ ZEMNIČ (FeZn 30x4mm)

Hlavní inženýr projektu	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	Hakov, a.s.	
	Ing. Ladislav Režňák	Ing. Karel Poláček	Robert Vojtek	Hakov, a.s.	
				provozovna Brno Jugoslávská 102, 613 00 Brno e-mail:brno@hakov.cz	
investor:	Obec Přestavky		číslo zakázky		
stavba:	PŘESTAVKY ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD		stupeň dokumentace	DPS	
stavební objekt/provozní soubor:	Elektro část		datum	11/2023	
			formát	A3,1	
			měřítko	výšisk číslo:	
příloha:	OCHRANA PŘED BLESKEM		1:50	číslo výkresu:	revize:
				D.3.7	0