
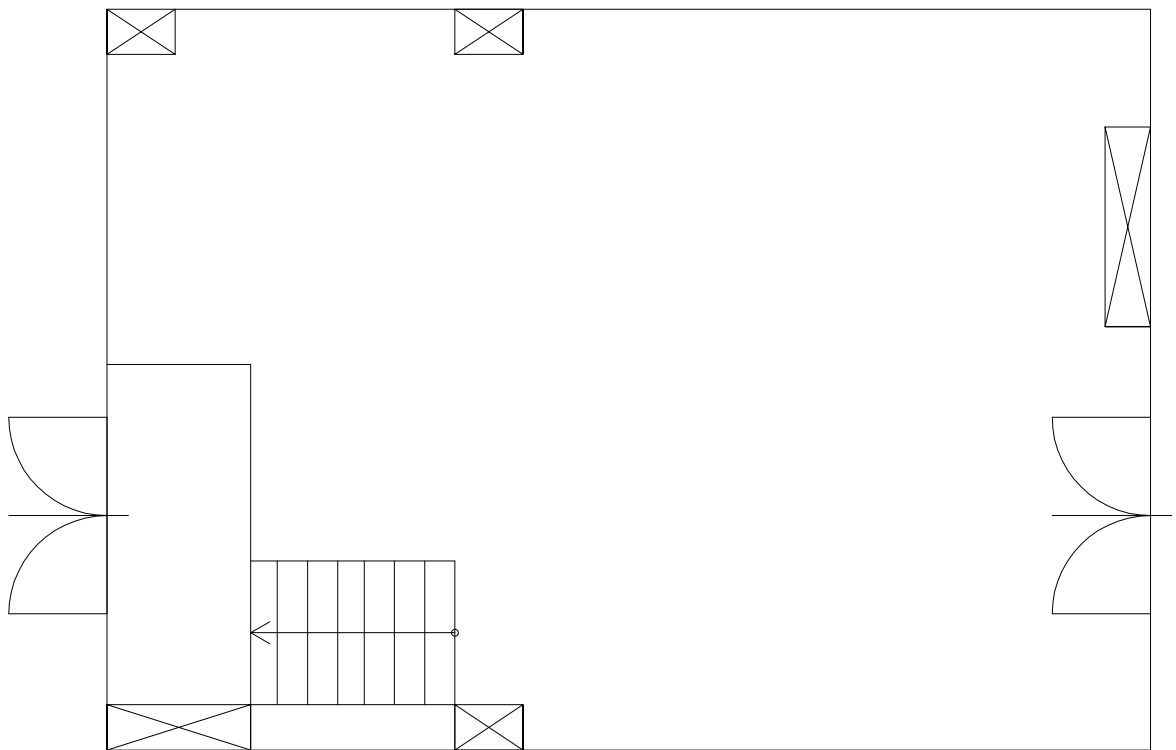
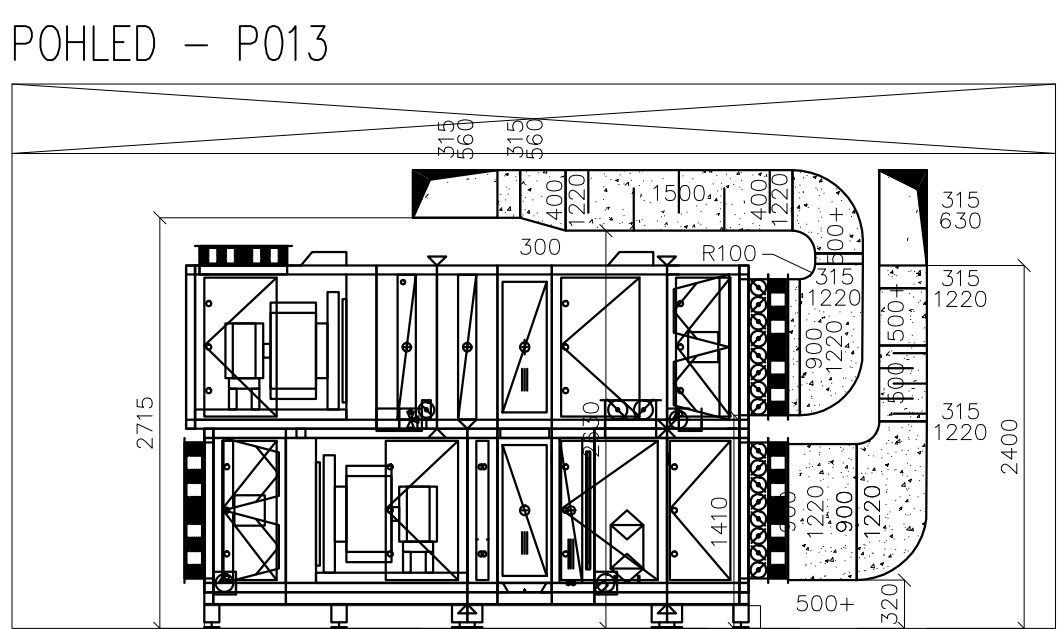


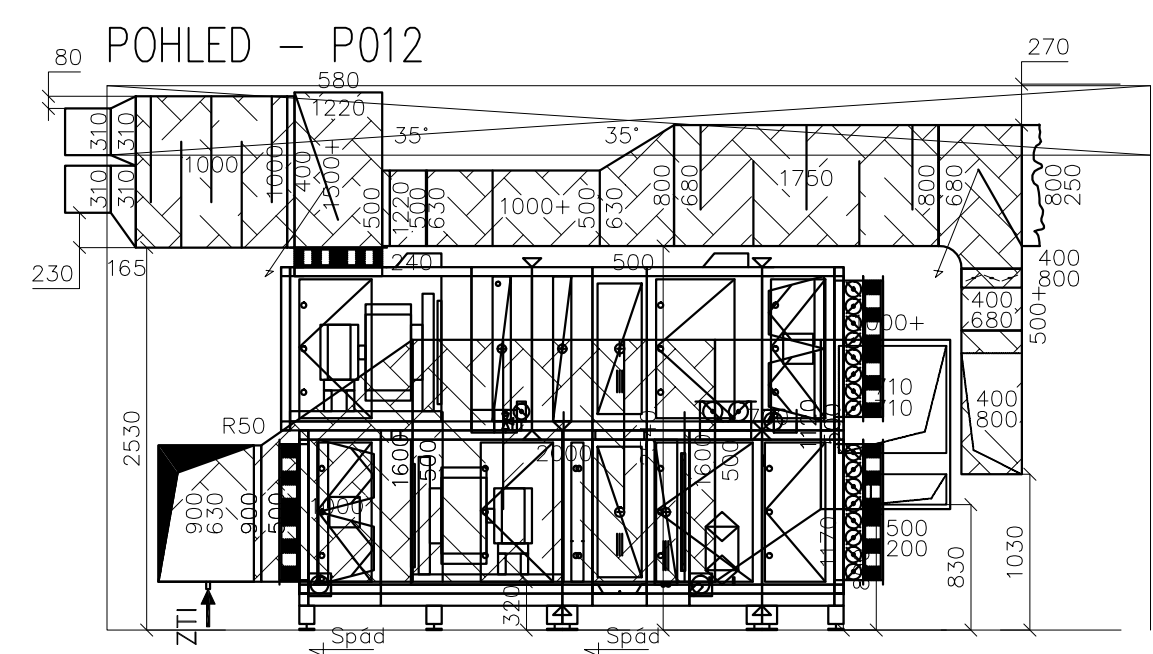

LEGENDA VZT

VZT JEDNOTKA

REGULAČNÍ KLAPKA

SERVISNÍ PŘÍSTUP K ZAŘÍZENÍ

POZICE ELEMENTŮ

POZNÁMKY:

- ZMĚNY PROVÁDĚT POUZE NA ZÁKLADĚ ZMĚNY STAVEBNÍ DISPOZICE
- VŽDY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM VZT

NEOKÓTOVANÉ ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ JE VE STANDARTNÍ DÉLCE 1500MM

TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DOTÁHNOUT AŽ K PLÁŠTI VZT JEDNOTEK



VŠECHNY ODBOČKY A ROZBOČKY BUDOU VYBAVENY REGULAČNÍMI A NABĚHOVÝMI PLECHY

VEŠKERÉ NAPOJOVACÍ ROZMĚRY VZT OVĚŘIT PŘED ZAPOČETIM MONTÁŽI

LEGENDA IZOLACÍ

Kaučuková izolace Hl. 25mm

Tepeľná a hluková izol. (tl. 60mm s Al fólií)

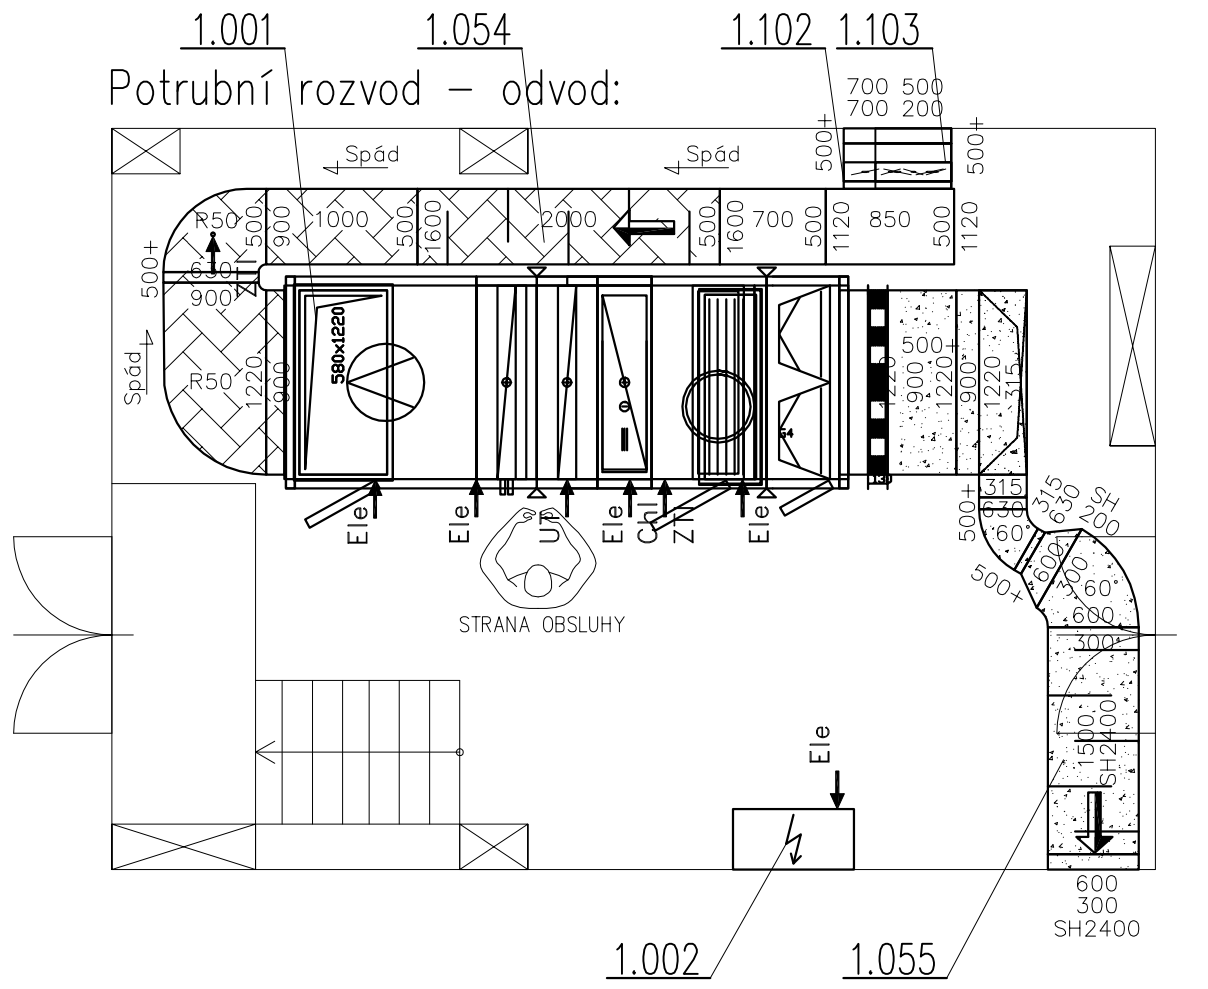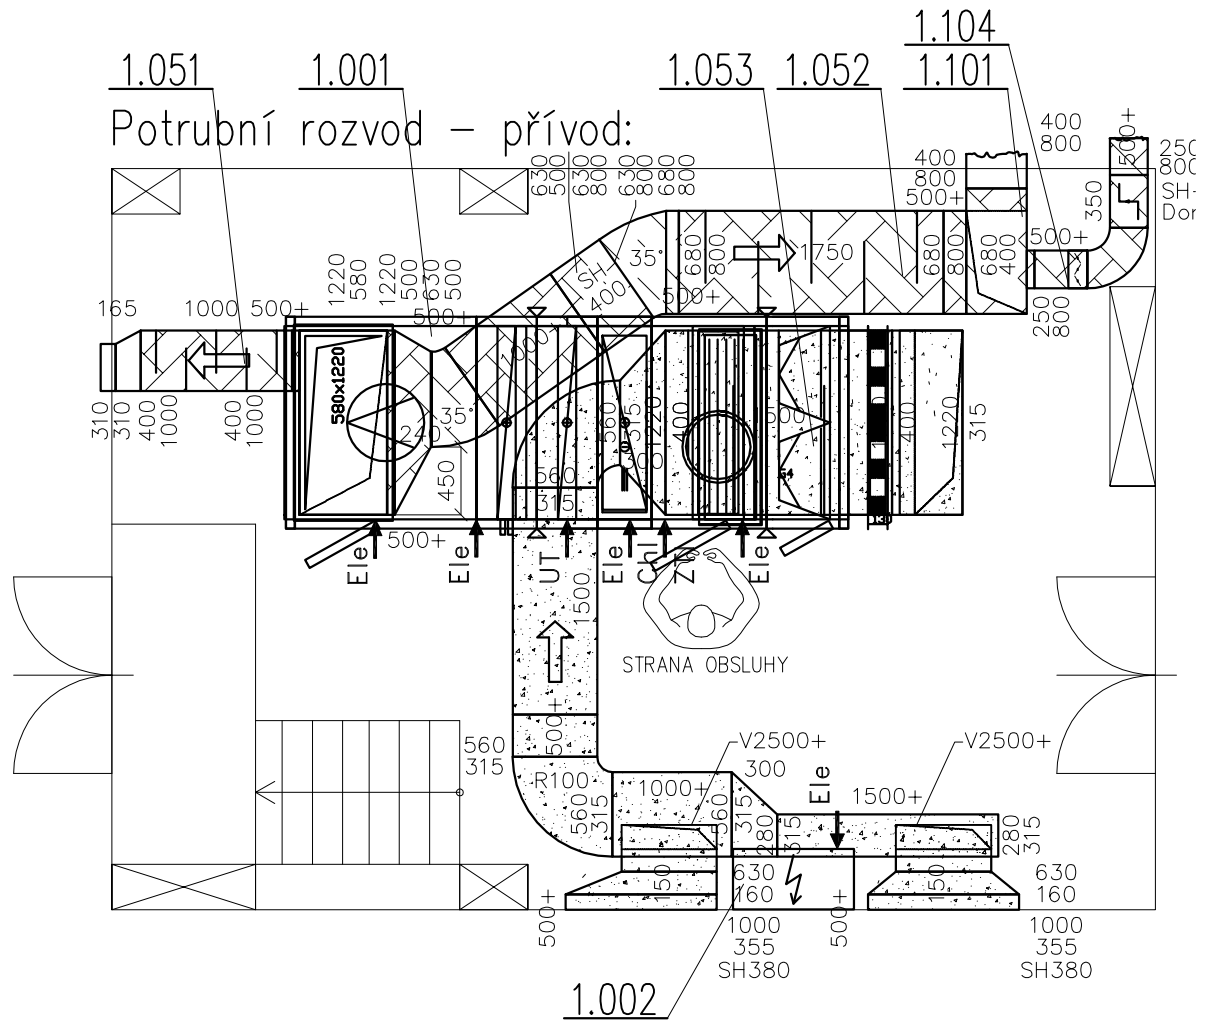

Dodatek	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval

Hlavní inženýr projektu	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	AZ KLIMA Projekty vzduchotechniky Tilhonova 59, 627 00 Brno tel./fax 544 500 811	
	Ing. Zdeněk Říha	Ing. Zdeněk Říha			
Investor: Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec					
stavba: ŽS Labská objekt: ŽS Labská - Bazén profese: VZDUCHOTECHNIKA obsah: Půdorys strojovny				číslo zakázky	P13P011
				stupeň dokumentace	Pro provedení stavby
				datum 1.vydání	08/2013
				formát	4x4A
				měřítko	vytisk číslo: 1:50
název dig.souboru:		číslo výkresu:	číslo dodatku:	datum dodatku:	
P13P011_Výkres_VZT	005		00		