


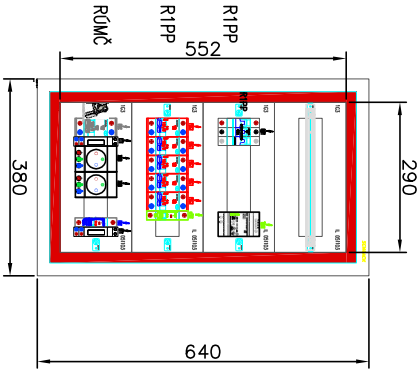


Rozváděč:
Poloha:
Stupeň krytí:
Požární klasifikace:
Dveře:
Vnější rozměry:
Vnitřní rozměry:
Výklenek:
Podstavec:
Obj. Rozv
Typ:
Obj. konstrukcí
Typ:
Block:

KONSTRUKCE M2000 INSTALAČNÍ
Zapuštěná
IP40
EW60
Zapuštěný rám s dveřmi
360 x 640 x 100 (Šířka x Výška x Hloubka)
290 x 552 x 100 (Šířka x Výška x Hloubka)
340 x 611 x 100 (Šířka x Výška x Hloubka)
IL308112-F
Zapuštěný rám s dveřmi S3 1U-12 s úpravou EW60
CSIL129112
Konstrukce instalací 1-12
M2000S31U12MPožárEW60590mm

Rozmístění přístrojů je pouze orientační
Přepětové ochrany musí být ale umístěny v rozváděči
samostatně z důvodu dodržení vzdálenosti
vstupujících a výstupujících kabelů – Induktivní a
kapacitní vazba. Minimální vzdálenost přírodních a
vývodních kabelů je 20 cm.

VYPRACOVAL:		VED.PROJEKTU:	
Ing. Jiří Smílek		Ing. Jiří Smílek	
INVESTOR:		DATUM:	
Úřad MČ Praha 19, Semilská 43/1, Praha 19, Řečky 197 04		6.11.2025	
STAVBA:		STUPEŇ:	
Rozvaděč hlavního domovního vedení		Změna: -	
OBJEDVATEL:		PODPAIS: měřičov. d.:	
Zařízení šňaprovacích odvětvových		IP1	
Rozváděč vlastní společnosti RIPP 686		JS-603-6284	
Ing. Jiří Smílek		14	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

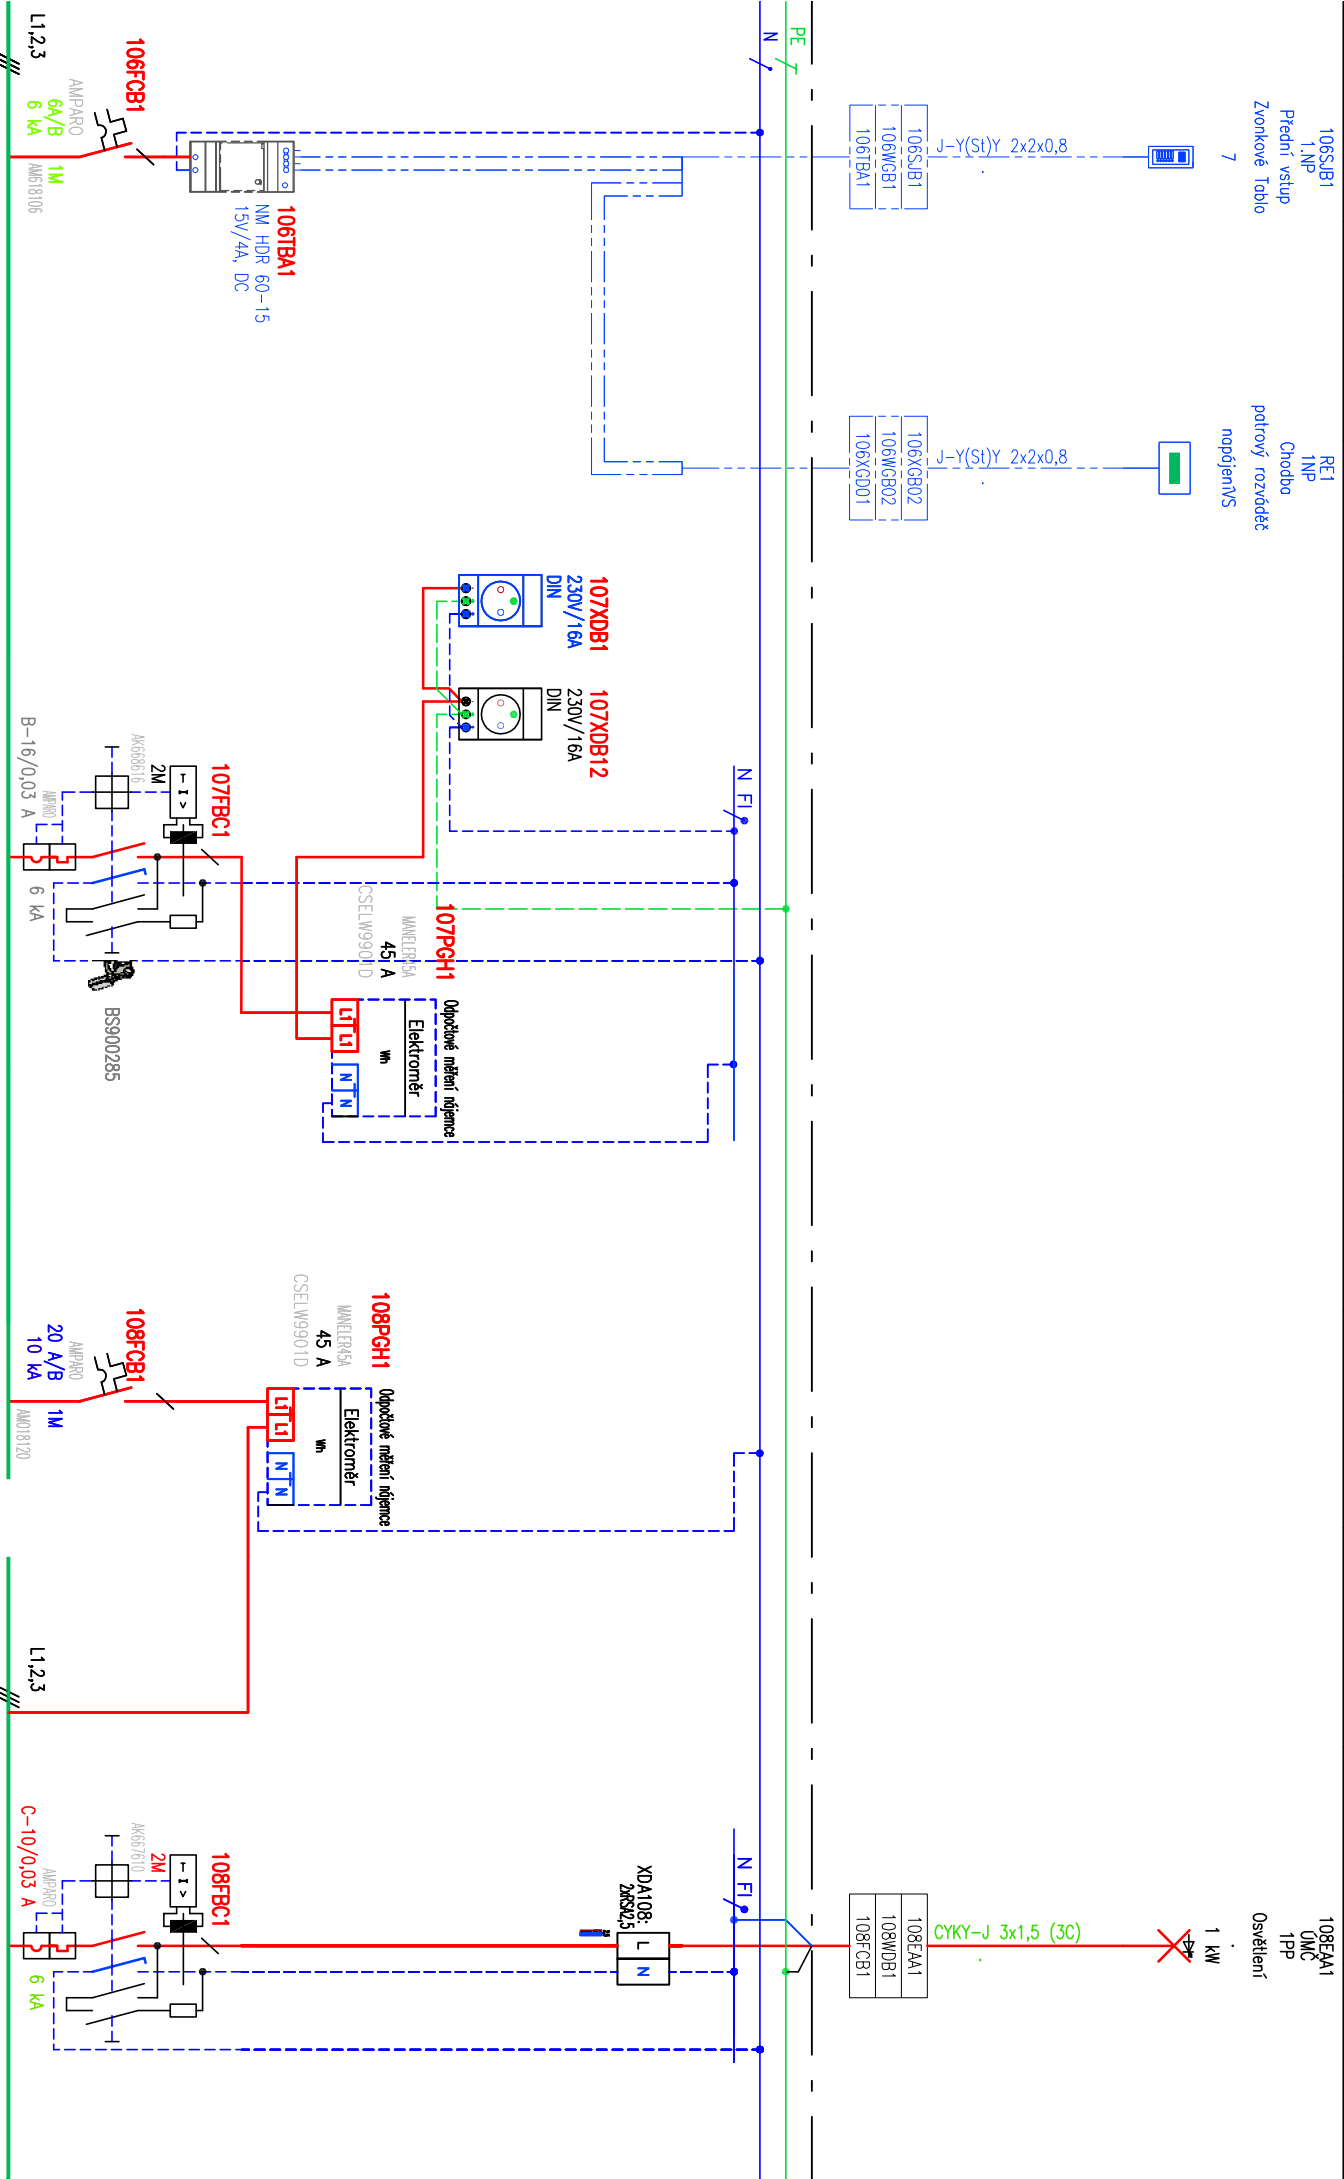

Investor: Úřad MČ Praha 19, Semiská 43/1, Kbely

Stavba: Oprava elektroinstalace BD Toužimská 686-687

Objekt: SO 01 bytový dům

Vypracoval:
Ing. Jiří Smílek

Název výkresu
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA

Rozváděč vlastní spotřeby R1PP 686

podlaží/místnost.č

ARCH.CISLO
JS-603-5284

ZMENA 8: C.VYKR./C.LISID 14/3

8.11.32

[illegible]