


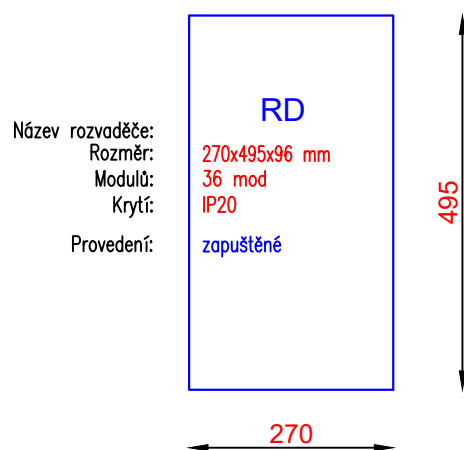


Soustava
3NPE~50Hz 400V / TN – S

Ochrana před úrazem el. proudem
podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 zm.1
samostatným odpojením od zdroje

Katusická 712

Rozvaděč RD
Příloha č. 11

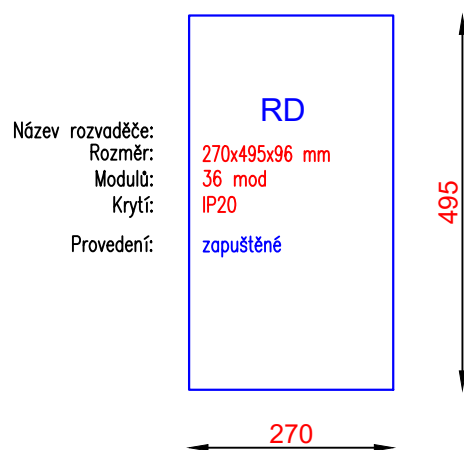


Soustava
3NPE~50Hz 400V / TN – S

Ochrana před úrazem el. proudem
podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 zm.1
samostatným odpojením od zdroje

Luštěnická 713

Rozvaděč RD
Příloha č. 12

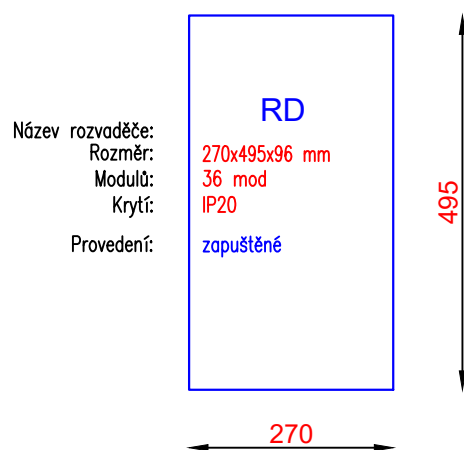


Soustava
3NPE~50Hz 400V / TN – S

Ochrana před úrazem el. proudem
podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 zm.1
samostatným odpojením od zdroje

Luštěnická 714

Rozvaděč RD
Příloha č. 13

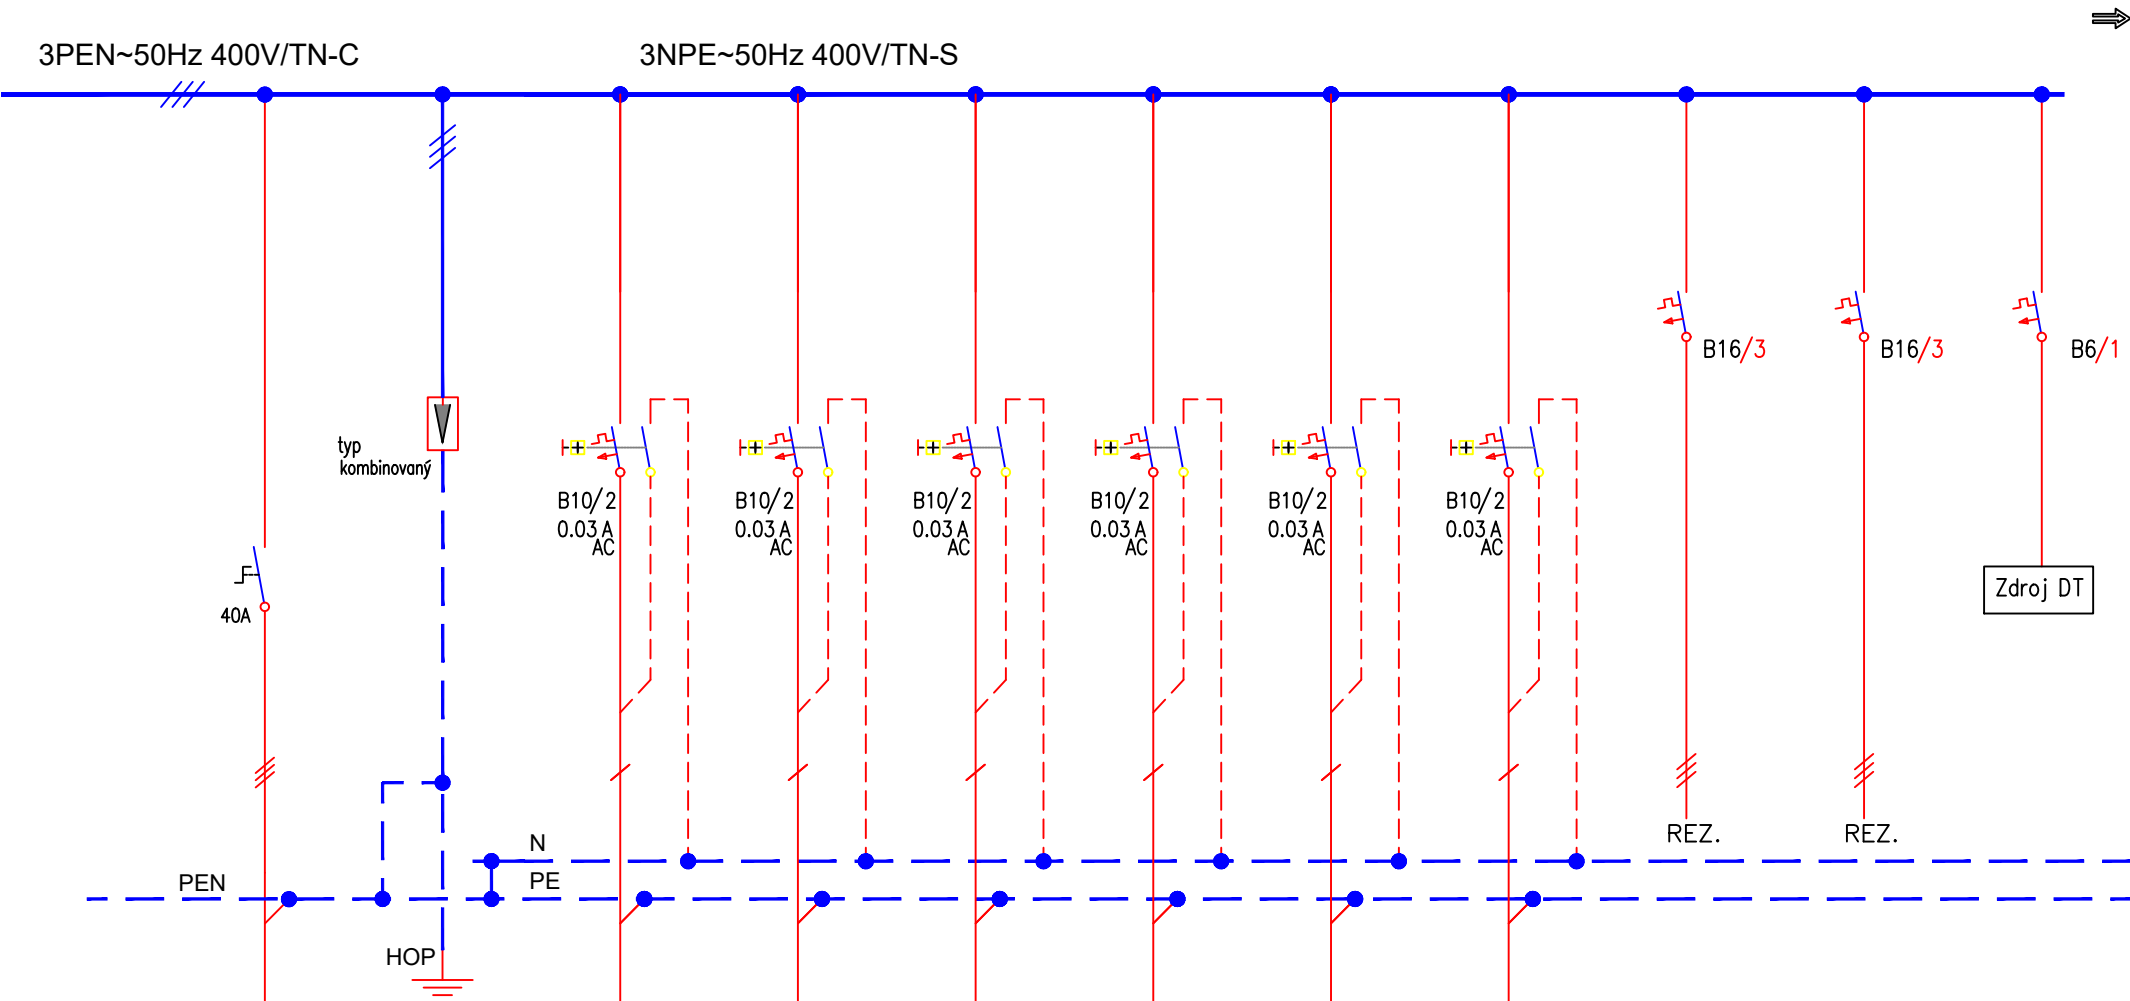

Číslo		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kabel	CYKY–J4x10	CYKY–J3x1,5	CYKY–J3x1,5	CYKY–J3x1,5	CYKY–J3x1,5	CYKY–J3x1,5	CYKY–J3x1,5				
Typ vývodu	hl. přívod	světlo	světlo	světlo	světlo	světlo	světlo				
Popis											
Cíl	z RE1	sklepy	sklepy	sklepy	schodiště	schodiště	STA				
PROJEKTANT	Milan Pečenka	POZNÁMKA:			INVESTOR	UMČ Praha 19, Semilská 43/1, Praha Kbely			ROZVÁDĚČ RD	STUPEŇ DPS	
VYPRACOVAL	STAVBA				Rekonstrukce HDV			Č.VÝKRESU		LIST/LISTŮ	
DATUM	11.2024										