


DVOUVRSTVÉ POTRUBÍ PE 100 RC (PAS 1075)

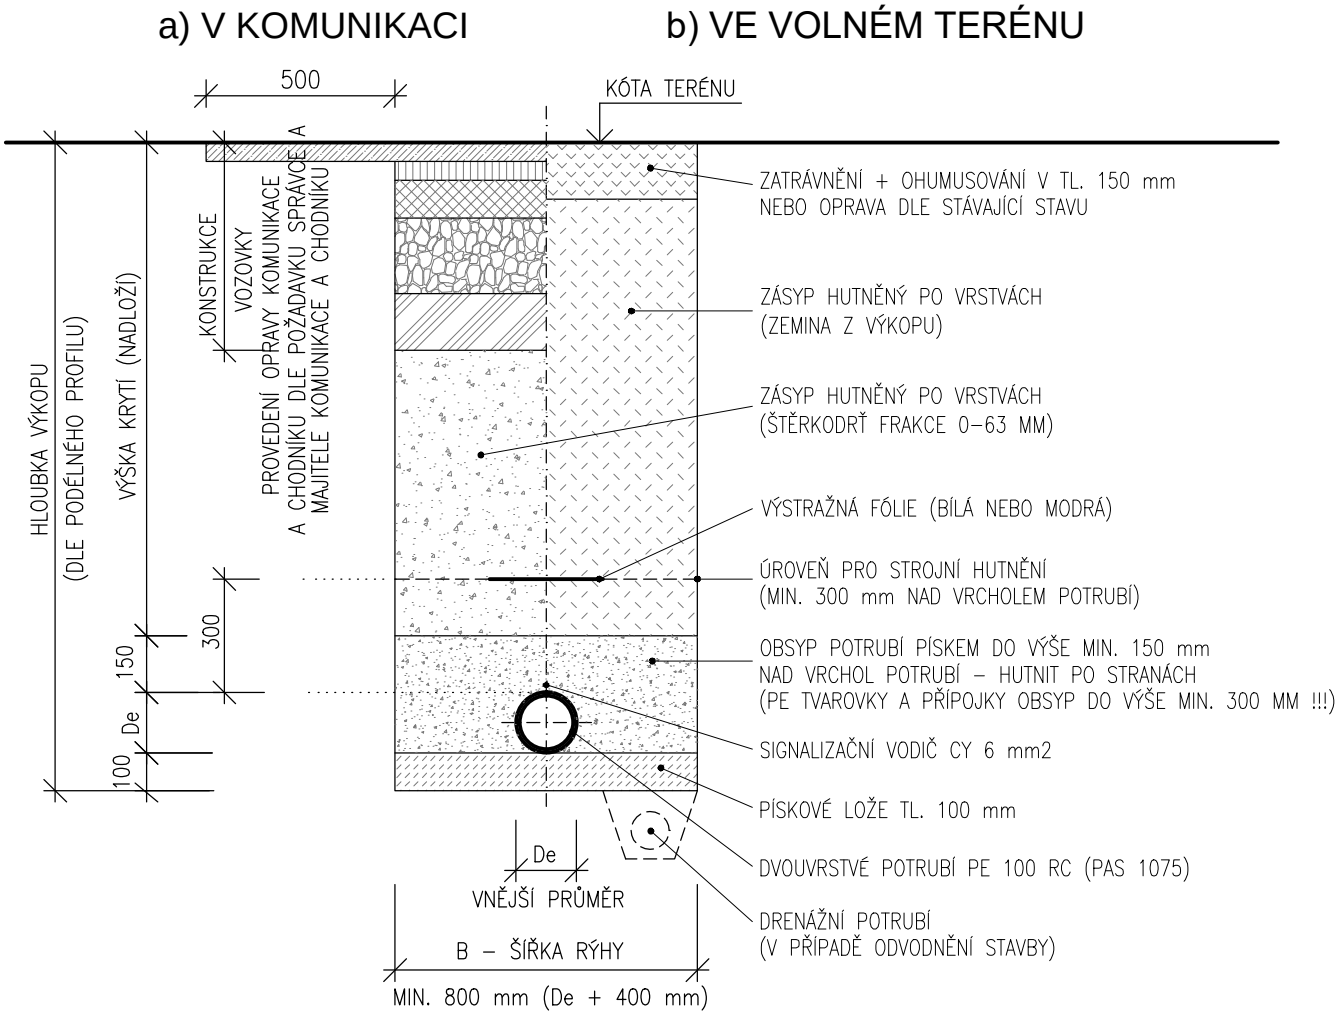

POZNÁMKA:

- VÝKOPY NUTNO PAŽIT!!!
- OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA
- PAŽENÍ BUDE ODSTRAŇOVÁNO S POSTUPUJÍCÍM ZÁSYPEM
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY VÝROBCE MATERIÁLU
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT POKYNY A POŽADAVKY SPRÁVCE VODOVODU
- HLOUBKA ULOŽENÍ POTRUBÍ DLE PODÉLNÝCH PROFILŮ

SO 301 VODOVOD A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VYPRACOVAL: MARTA NOVOTNÁ		MARTA NOVOTNÁ U NOVÉ SILNICE 3732 580 01 HAVLÍČKŮV BROD TEL. 608 580 690 IČ: 71770526 e-mail: marta_novotna@centrum.cz	
INVESTOR: MĚSTO SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY 18, 582 91 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, IČ:00268321			
MÍSTO STAVBY: SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Č.PARC. 1839/1, 370/26, 349/10, 279/1, 274, 276, 278 K.Ú. SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU		DATUM: ČERVEN 2016	
		STUPEŇ: DSP + DPS	
NÁZEV STAVBY: PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V LOKALITĚ PODNIKATELSKÉ ZÓNY, UL. PRŮMYSLOVÁ, SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 25/2016	
VÝKRES: PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODNÍM POTRUBÍM		MĚŘÍTKO: -	Č.VÝKRESU: D.1.4.1.5