



PODZEMNÍ HYDRANT

HYDRANTOVÁ SESTAVA (na odbočce se šoupátkem)
(PLNOPRŮTOKOVÝ HYDRANT)

Na konových větvích vodovodu, kde se předpokládá zvýšený zákal vody, se doporučuje osadit tuto hydrantovou sestavu.

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY:

- materiál- tvárná litina
- vnější i vnitřní epoxidový povlak dle těžké protikorozní ochrany, dozorovaný GSK
- po uzavření nulové množství zbytkové vody
- výměna těsnícího pístu hydrantu přes hydrantový poklop (bez výkopových prací)
- záruka výrobce na ovladatelnost 10 let
- litinový poklop

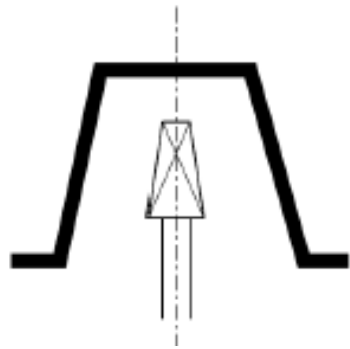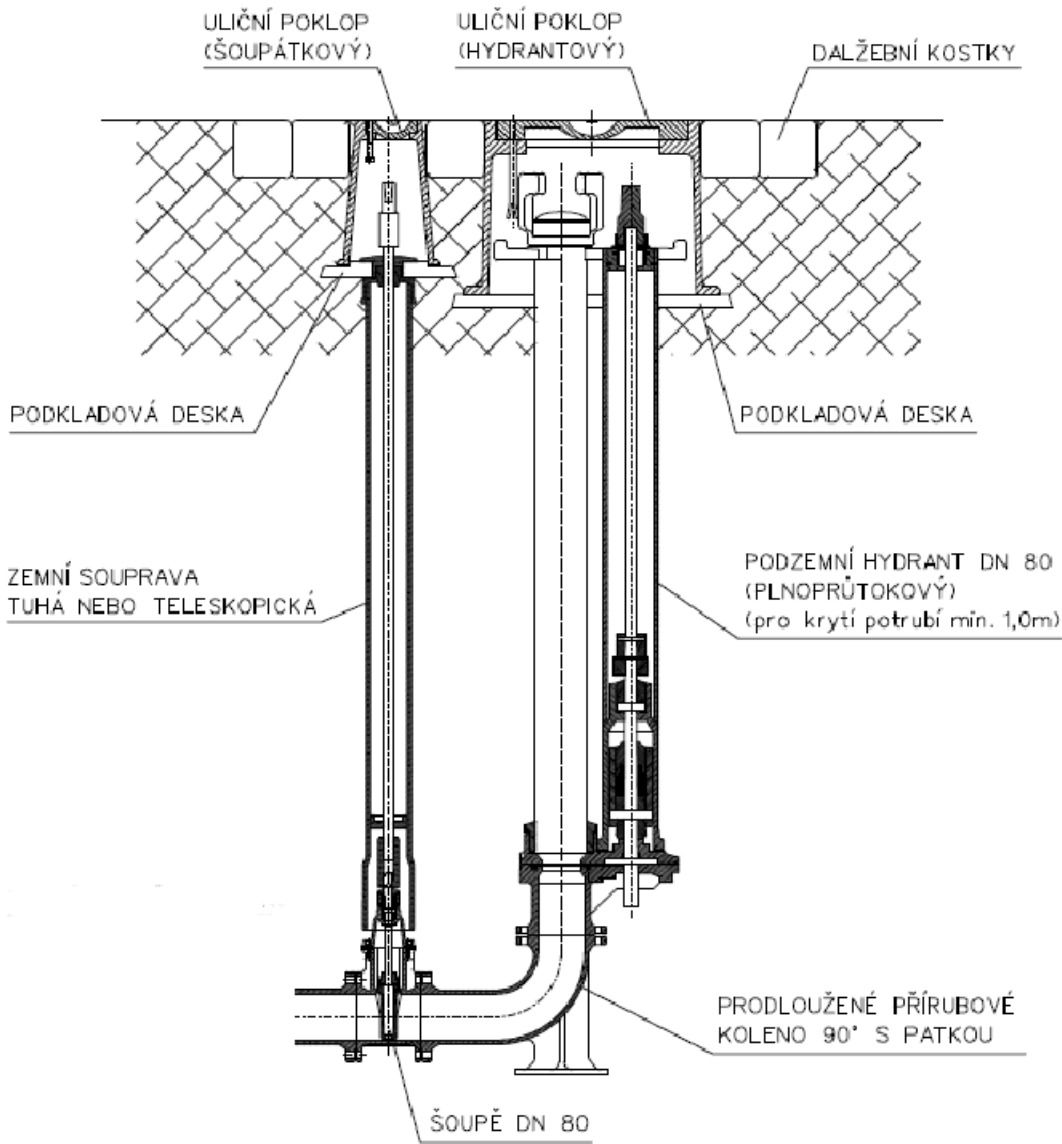

Osazení hydrantu a vřetena šoupátka v poklopu (víčko poklopu nesmí ležet na vřetenu a dolní hrana čtyřhranu nesmí být níže, než dolní část poklopu)

Přírubové spoje musí být být opatřeny plochým těsněním s kovovou vložkou a šrouby, podložkami a matkami z nerezové oceli.
Odvodnění hydrantů musí být zajištěné samočinnou odvodňovací tvarovkou a drenážním tělesem.

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNO VYTÝČIT PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ
ZA PŘÍTOMNOSTI JEJICH SPRÁVCŮ !!! ZE SKUTEČNÉ POLOHY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH
SÍTÍ MŮŽE VYPLYNOUT NUTNOST DÍLČÍCH ZMĚN TRAS. PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ NAVRŽENÝCH
SÍTÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 60 05.

				04/2015					
INVESTOR			PROJEKTANT STAVBY			ČÍSLO PARÉ		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
MĚSTYS VIŠŇOVÉ Višňové 212 671 38 Višňové			 aquaprojekt vodohospodářská a stavební projekce VODOHOSPODÁŘSKÁ A STAVEBNÍ PROJEKCE U DOMOVINY 5, 669 00 ZNOJMO tel., fax.: +420 515 244 192, e-mail: info@aquaprojekt.cz						
DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ A PRO PROVEDENÍ STAVBY									
HIP:		Ing. Petr Pokorný				Vypracoval:		Petr Kuchařík	
Zodp. projektant:		Ing. Petr Pokorný				Kontrola:		Ing. Petr Pokorný	
Místo stavby:		VIŠŇOVÉ							
Kraj:		JIHOMORAVSKÝ							
Katastrální území:		VIŠŇOVÉ							
Název stavby:		ZASTAVOVACÍ SITUACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO RD							
		- LOKALITA POD STAROU HOROU -							
Stavební objekt:		SO 301 PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE							
		SO 302 DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VSAKOVACÍ POLE							
		SO 303 PRODLOUŽENÍ VODOVODU							
Obsah:		SO 303 - PODZEMNÍ HYDRANT							
		5							