

OZNAČENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ ČSN 75 5025 :

ORIENTAČNÍ SLOUPEK


SAMOSTATNÝ ORIENTAČNÍ SLOUPEK LZE POUŽÍT JAK V POLNÍ TRATĚ TAK V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ NA OZNAČENÍ VODÁRENSKÝCH OBJEKTŮ, LOMŮ NA TRASE, PŘECHODU VODOTEČÍ A POD.

POPIS SLOUPKU

A: horní hrana sloupku uzavřena plechem tl. 3mm (svařit)

B: železný sloupek DL 2m, DN 48mm

C: betonová patka

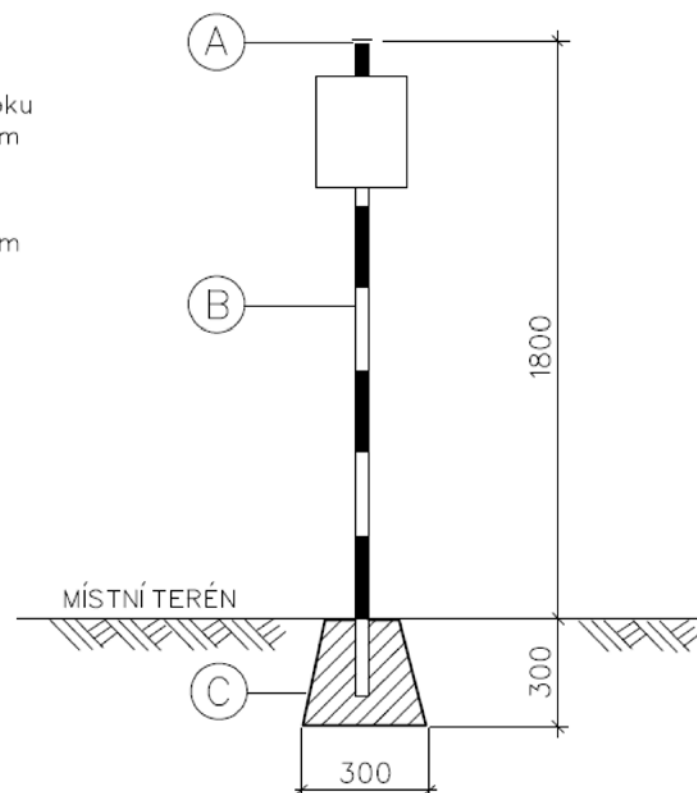

ZNAČENÍ NA ORIENTAČNÍ TABULCE (dle ČSN 75 5025)


BARVA TABULKY - DRUH INŽ. SÍTĚ	ZNAK - ARMATURA	ZNAK - MATERIÁL	ZNAK - DIMENZE
zelená - sítě užitkové a závlahy	K - kohout	1 - litina	05 - DN 50
hnědá - kanalizační sítě	V - ventil	2 - ocel	08 - DN 80
hliníková - teplovody, parovody	S - šoupátko	3 - olovo	10 až 90 - DN 100 až DN 900
oranžová - telekom. sítě	R - redukční ventil	4 - azbestocement	1 + prázdný znak - DN 1000
modrá - vodovodní řady	H - hydrant	5 - PVC	11 až 18 - DN 1000 až DN 1800
	X - mezipásmový uzávěr	6 - polyetylen	2 + prázdný znak - DN 2000
	M - vodovod	7 - sklolaminát	
	A - šachta	8-9 - jiné	
	♂ - vzdušník		
	♀ - výpust, odkalení		
	Ø - vodoměr		

- označení hydrantu - červená barva číslic
- označení šoupátek - modrá barva číslic
- osazení proveďte tak, aby tabulka nebyla případnou opravou armatury dotčena nebo poškozena
- nater sloupku - 2x ANTIKON SH jako podklad
 - vrchní nátěr.....pruhy š=250mm modrá
 - š=150 mm bílá
- obsyp patky je nutno důkladně ztuhnout

VELKÁ TABULKA


OZNAČENÍ ARMATUR, ŠACHET A LOMU NA ŘÁDECH VODOVODNÍHO POTRUBÍ S OSAZENÍM NA KOVOVÝ SLOUPEK NEBO STĚNU DOMU.

- UPOZORNĚNÍ:**
- HYDRANTY JSOU ZNAČENY ČERVENÝMI ČÍSLICEMI
 - ŠOUPATA JSOU ZNAČENA MODRÝMI ČÍSLICEMI
 - TABULKA A SLOUPEK MUSÍ BÝT OSAZENY TAK, ABY NEZNEMOŽNOVALY PRÁCI ČI OPRAVU DANÉ ARMATURY

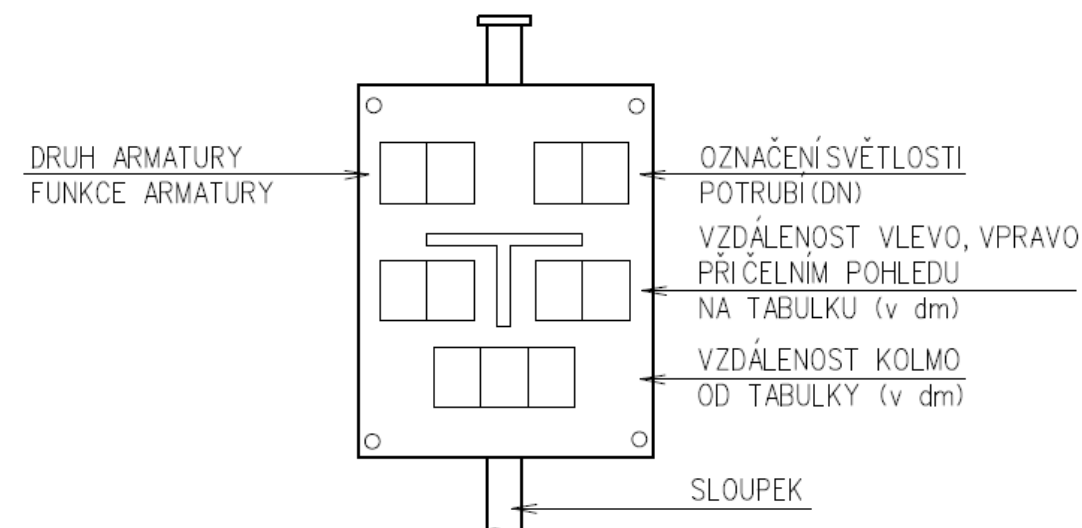

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNO VYTÝČIT PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZA PŘÍTOMNOSTI JEJICH SPRÁVCŮ !!! ZE SKUTEČNÉ POLOHY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MŮŽE VYPLYNOUT NUTNOST DÍLČÍCH ZMĚN TRAS. PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ NAVRŽENÝCH SÍTÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 60 05.

04/2015									
INVESTOR			PROJEKTANT STAVBY		ČÍSLO PARÉ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO			
MĚSTYS VIŠŇOVÉ Višňové 212 671 38 Višňové			 VODOHOSPODÁŘSKÁ A STAVEBNÍ PROJEKCE U DOMOVINY 5, 669 00 ZNOJMO tel., fax.: +420 515 244 192, e-mail: info@aquaprojekt.cz						
DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ A PRO PROVEDENÍ STAVBY									
HIP:			Ing. Petr Pokorný		Vypracoval:		Petr Kuchařík		PROJEKTANT ČÁSTI PD
Zodp. projektant:			Ing. Petr Pokorný		Kontrola:	Ing. Petr Pokorný			
Místo stavby:			VIŠŇOVÉ						
Kraj:			JIHOMORAVSKÝ						
Katastrální území:			VIŠŇOVÉ						
Název stavby:			ZASTAVOVACÍ SITUACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO RD					Formát:	2 x A4
			- LOKALITA POD STAROU HOROU -					Datum:	04/2015
Stavební objekt:			SO 301 PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 302 DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VSAKOVACÍ POLE SO 303 PRODLOUŽENÍ VODOVODU					Stupeň:	DSR, DPS
								Číslo zakázky:	201526
								Měřítka :	
Obsah:			SO 303 - OZNAČENÍ VODOVODU					9	