


MONTÁŽNÍ POKYNY MR:

- jistič skříňka bude osazena dle výkresu situace na p.b. trafostanice (dle výkresu č. 1)
- prostorově oddělit vstupní a výstupní vedení přep. ochrany
- uzemnění přepětových ochran v jistič rozvodnici RJ01 provést na společné uzemnění rozvodů VO - spojit i nosná lana stáv. i nového záv. vodiče a stínění kabelu
- zemní přechodový odpor uzemnění nesmí být větší než 10 ohmů

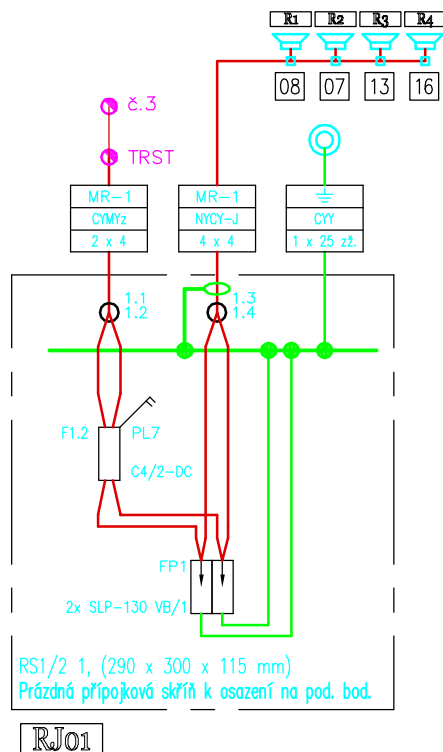

⚡ Ing. Oldřich DIVIŠ, 671 31 Únanov č. 144, projekce, montáže, revize ⚡			
Zodpovědný projektant :	Projektant :	Stupeň :	Zak. č. :
Ing. Oldřich DIVIŠ	Libor SEMERÁD	DPS	31 - 13
Č. paré :	Akce :		Měřítko :
	ZASTAVOVACÍ SITUACE A INŽEN. SÍŤ PRO RD - LOKALITA POD STAROU HOROU, VIŠŇOVÉ SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ + MÍSTNÍ ROZHLAS		-
	Název :		Formát A4 :
	JISTIČÍ SKŘÍŇKA RJ01		1
Investor :	Datum :		Č. výkresu :
MĚSTYS VIŠŇOVÉ, Višňové 212, 671 38 Višňové	04 / 2015		3