






**ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS**


-  PŘIPOJOVACÍ KRABÍČKA S TLAČÍTKEM
-  POMOCNÝ ZDROJ 24V
-  VSTUPNĚ VÝSTUPNÍ PRVEK
-  DVEŘNÍ ZAVÍRAČ

	PrffaCom 1x2x0,8 B2cas1d1


**POZNÁMKA:**

KABELY NA CHODBÁCH A V KOUPELNÁCH BUDOU VEDENY V SDK PODHLEDU.V RÁMCI INSTALACE DOJDE VYŘEZÁNÍ OTVORŮ V SDK PODHLEDECH A JEJICH ZAPRAVENÍ PO PROTAŽENÍ KABELÁŽE.SVODY ZE STROPU K ZAVÍRAČŮM BUDOU PROVEDENY POD OMÍTKOU.KABELÁŽ NA POKOJÍCH MEZI ZAVÍRAČEM A KOUPELNŮU BUDE PROVEDENA POD OMÍTKOU NEBO V LIŠTĚ PVC VEDENOU NA ZÁRUBNÍ. ZPŮSOB ULOŽENÍ KABELÁŽE URČÍ INVESTOPRÍ REALIZACI.


m.č.208

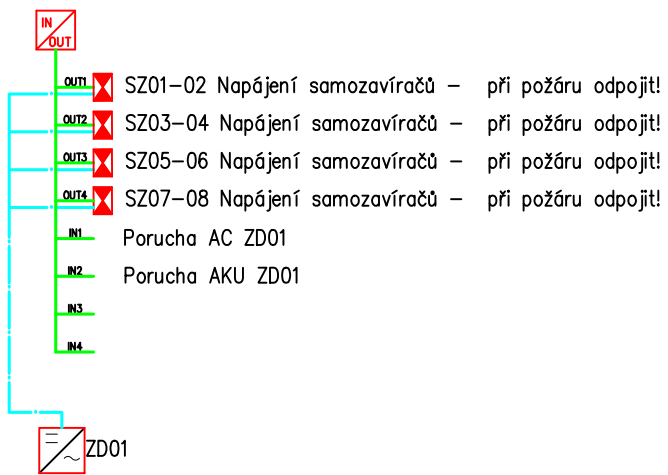


m.č.224

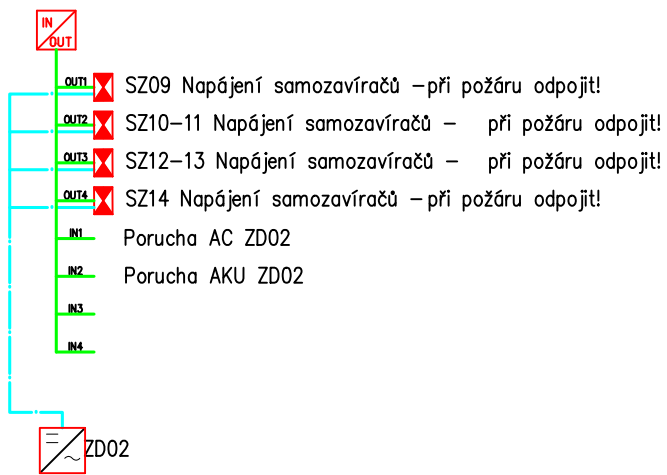


m.č.308

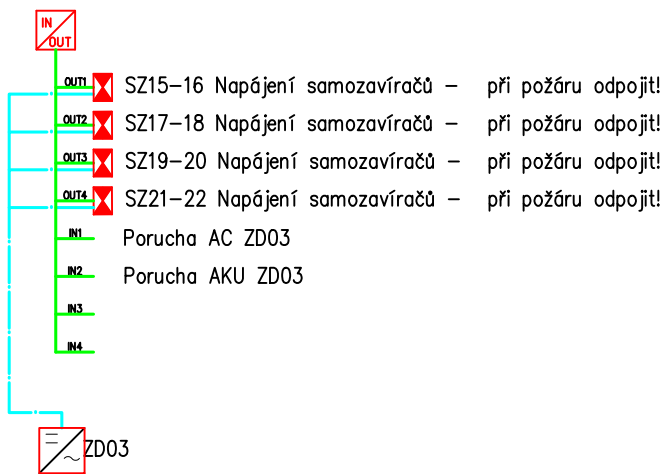

m.č.324

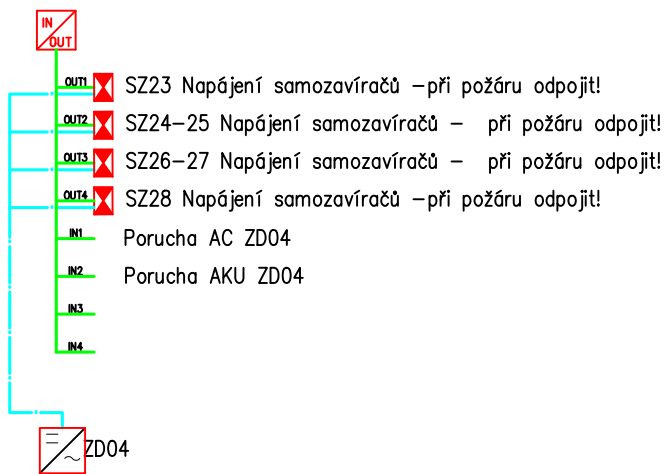

Vypracoval L. Procházka	Kontroloval Martin Müller	Ladislav Procházka Boženy Němcové 18 Jablonec nad Nisou , 466 04 prochazka@pro-systems.cz +420602537639	
Kreslil L. Procházka			
Investor Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec	Akce		formát 2A4
Doplnění zavozavíračů s vazbou na EPS D.1.7 – Elektrická požární signalizace			datum 01/2025
			účel DPS
Obsah výkresu Blokové schéma EPS			č. zakázky 20250004
			č. kopie
			archivní č.
			Měřítko
			Č. výkresu 201