


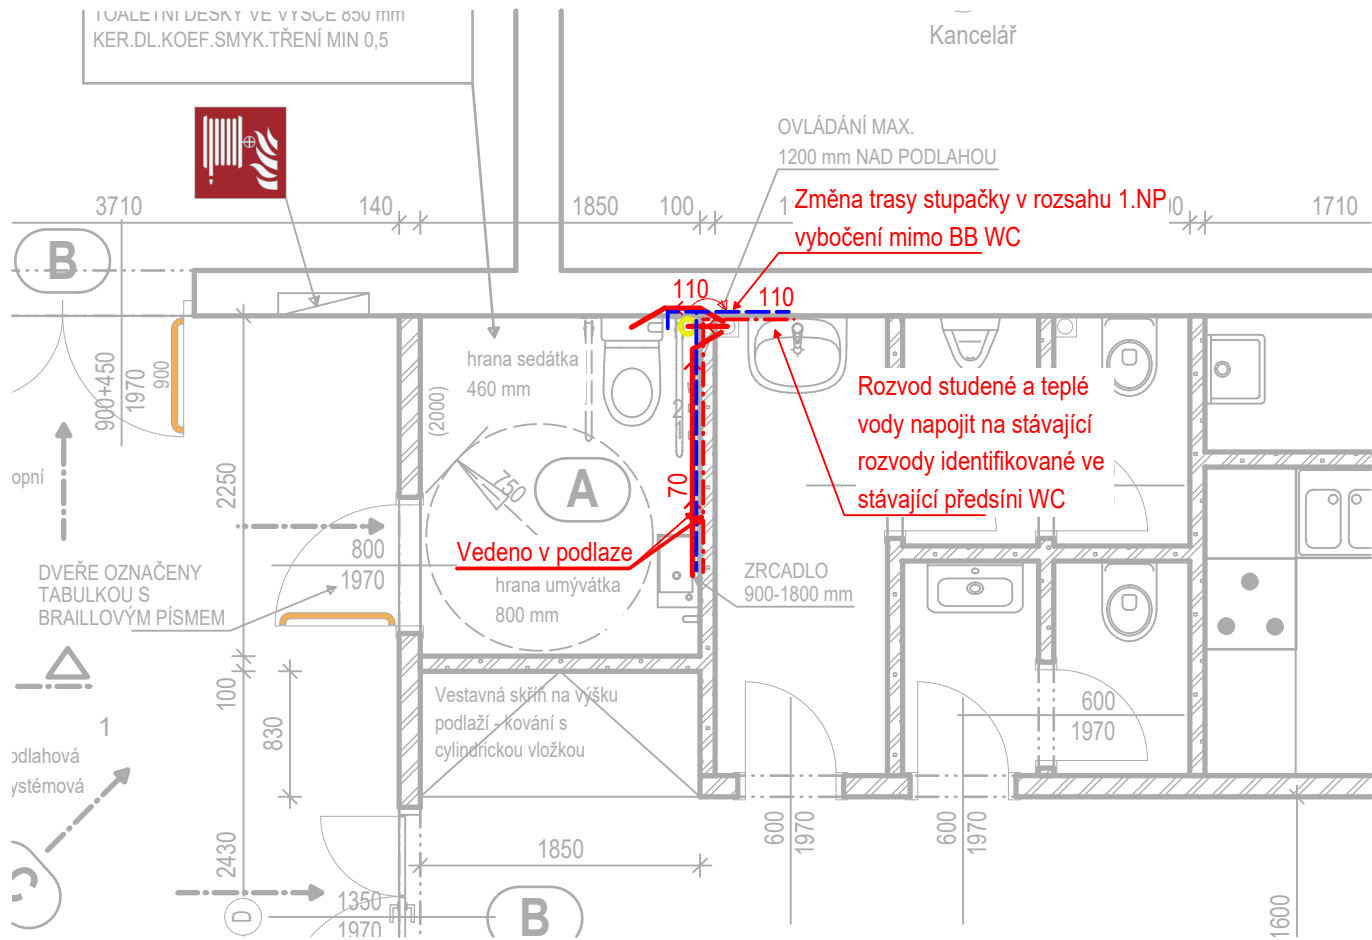

LEGENDA POTRUBÍ:

STUDENÁ VODA
TEPLÁ VODA

PROVEDENÍ ROZVODU VODY A KANALIZACE KOORDINOVAT S ROZVODY ELEKTROINSTALACE
PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY V DUTINÁCH STROPNÍCH ŽB PANELŮ.

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z TRUBEK PP - HT SYSTÉM
VODOVODNÍ POTRUBÍ Z TRUBEK PPR - TEPELNĚ IZOLOVÁÁNO

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VZHLEDEM KE SVÉ POVAZE ZÁKONEM CHRÁNĚNA. JAKÁKOLI JEJÍ ZMĚNA USKUTEČNĚNÁ BEZ SOUHLASU ZPRACOVATELE, JAKOŽ I PŘÍPADNÉ NÁSLEDNÉ UŽITÍ TAKOVÉ PROVEDENÉ ZMĚNY NEJSOU DOVOLENY A VE VZTAHU KE KONKRÉTNÍM OKOLNOSTEM MOHOU BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁKONEM ZAKÁZANÉ JEDNÁNÍ MAJÍCÍ ZNAKY NEKALÉ SOUTĚŽE A ZAKLÁDAJÍCÍ PRAVDĚPODOBNOST PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVNÍHO POSTIHU.

SVODNÉ POTRUBÍ MUSÍ BÝT VEDENO V JEDNOTNÉM SKLONU

DN ≤ 150 2%
DN ≤ 200 1%

VZDÁLENOST MEZI ČISTÍCÍMI TVAROVKAMI

DN ≤ 100 12 m
DN 100-200 15 m

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI PŘIPOJOVACÍHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ:

NEVĚTRANÉ ≤ 4,0 m SKLON MIN. 1,0 %
VĚTRANÉ ≤ 10,0 m SKLON MIN. 1,5 %
S PŘÍVZDUŠŇOVACÍMI VENTILY - BEZ OMEZENÍ

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ MUSÍ VÉST VE SKLONU K ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM. LEŽATÉ POTRUBÍ BUDE VEDENO V KONSTRUKCI PODLAHY.
VŠECHNY ČÁSTI VNITŘNÍHO VODOVODU MUSÍ BÝT UZAVIRATELNÉ A VYPUSTITELNÉ. UZAVÍRACÍ A VÝPUSTNÉ ARMATURY BUDOU NAVRŽENY V DOKUMENTACI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. LEŽATÉ POTRUBÍ NESMÍ BÝT UKLÁDÁNO DO TAKOVÝCH KONSTRUKCÍ, KDE HROZÍ NEBEZPEČÍ ZAMRZÁNÍ VODY.
POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVU MUSÍ BÝT TEPELNĚ IZOLOVÁNO. KONSTRUKCE VE VAZBĚ NA POTRUBÍ MUSÍ UMOŽŇOVAT JEHO DILATACI. KOMPENZACE DÉLKOVÝCH ZMĚN MUSÍ BÝT PROVEDENA BUĎ ZMĚNOU TRASY NEBO VLOŽENÍM KOMPENZÁTORU.
POTRUBÍ A JEHO SOUČÁSTÍ BUDOU PROVEDENY V SOULADU S POŽADAVKY TECHNICKÉ DOKUMENTACE VÝROBCE JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ ROZVODU VNITŘNÍHO VODOVODU A V SOULADU S POŽADAVKY ČSN 755409 A ČSN 755455.

Index	Datum	Vypracoval	Kontroloval	Poznámky o změně
-------	-------	------------	-------------	------------------

± 0,000 = PODLAHA 1.NP				
Zodpovědný projektant		Vypracoval		Area Projekt s.r.o. projektová a inženýrská kancelář Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 776 699 446, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, 337 01 Rokycany - Střed sekretariat@areaprojekt.cz 
ING. PETR ČERNÝ		ING. PETR ČERNÝ		
Místo stavby: NÁMĚSTÍ 8. KVĚTNA čp. 270 , HRÁDEK U ROKYCAN			Zakázkové číslo:	2023/029
Investor: MĚSTO HRÁDEK, NÁMĚSTÍ 8. KVĚTNA 270, NOVÁ HUŤ, 338 42 HRÁDEK U ROKYCAN			Datum:	DUBEN 2024
Stavba: BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY BUDOVY MĚÚ HRÁDEK NÁMĚSTÍ 8. KVĚTNA čp. 270, HRÁDEK U ROKYCAN			Stupeň:	PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
			Měřítko:	1:50
Část stavby : -			Výkres číslo:	Číslo paré
Část PD : D.1.5 ZTI				
Obsah výkresu: ROZVOD ZTI				
			D.1.5.b.1	

Tato dokumentace je duševním majetkem Area Projekt s.r.o. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, ji předána či jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu Area Projekt s.r.o.