


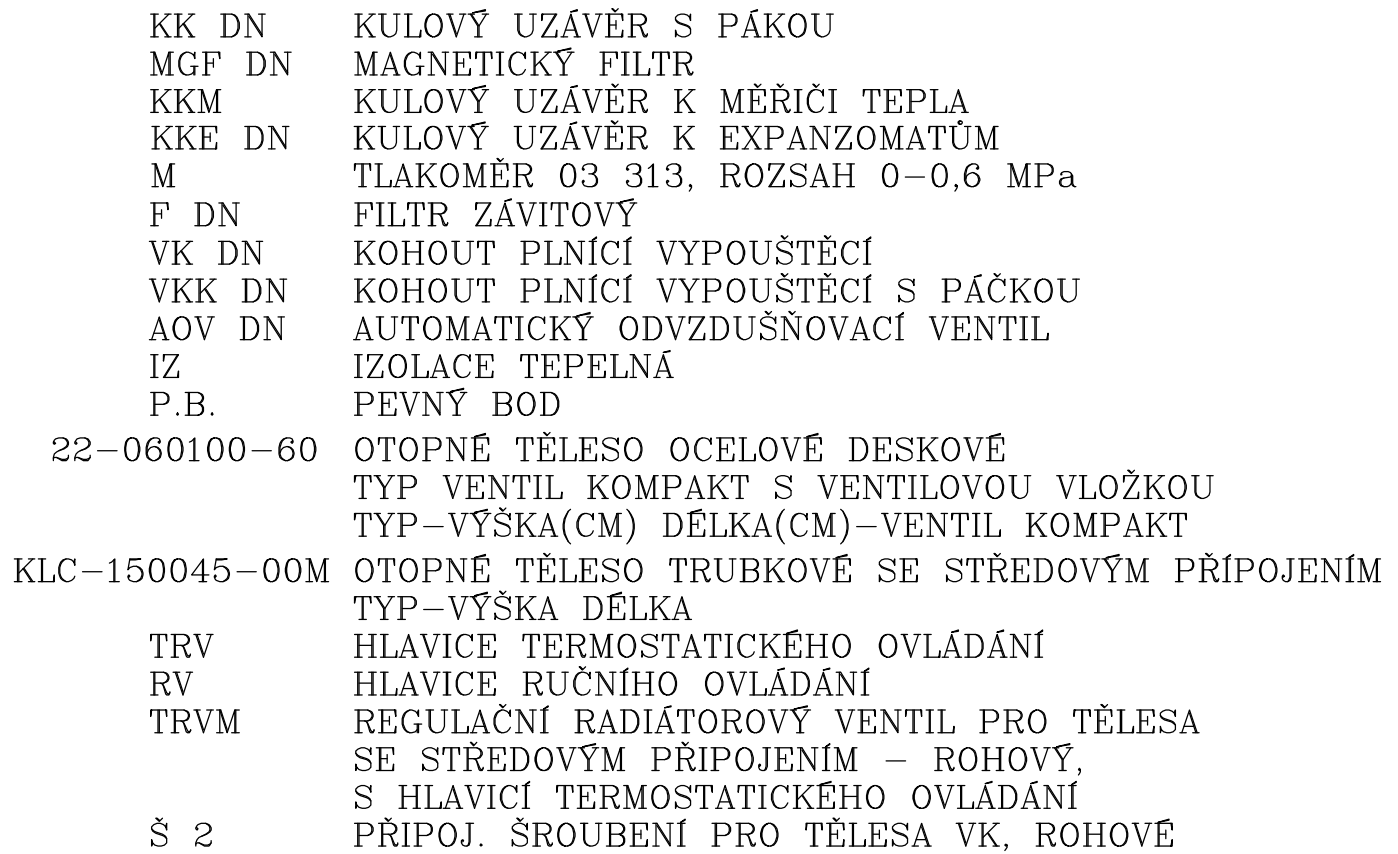

		POTRUBÍ TOPNÉ – MĚŘENÉ
		POTRUBÍ VRATNÉ – MĚŘENÉ
		SPÁD POTRUBÍ
	→	PLYNOVÝ KOTEL KONDENZAČNÍ 45,5kW
1		KOAXIÁLNÍ ODKOURENÍ
2		TLAKOVÁ EXP. NÁDOBA 50 l
3		ČIDLO TEPLoty VENKOVNÍ
4		KOMBINOVANÝ REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFFERENCE
5		S REGULAČNÍM VENTILEM, DN 10, S POHONEM
6		KOMBINOVANÝ REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFFERENCE
7		S REGULAČNÍM VENTILEM, DN 15, BEZ POHONU
8		KOMBINOVANÝ REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFFERENCE
9		S REGULAČNÍM VENTILEM, DN 15, S POHONEM
T		MĚŘIČ TEPLA – 0,6 m3/hod
RU		ÚPRAVNA VODY DEMINERALIZAČNÍ KOLONA
		PROSTOROVÝ REGULÁTOR
		REGULAČNÍ UZEL

05