

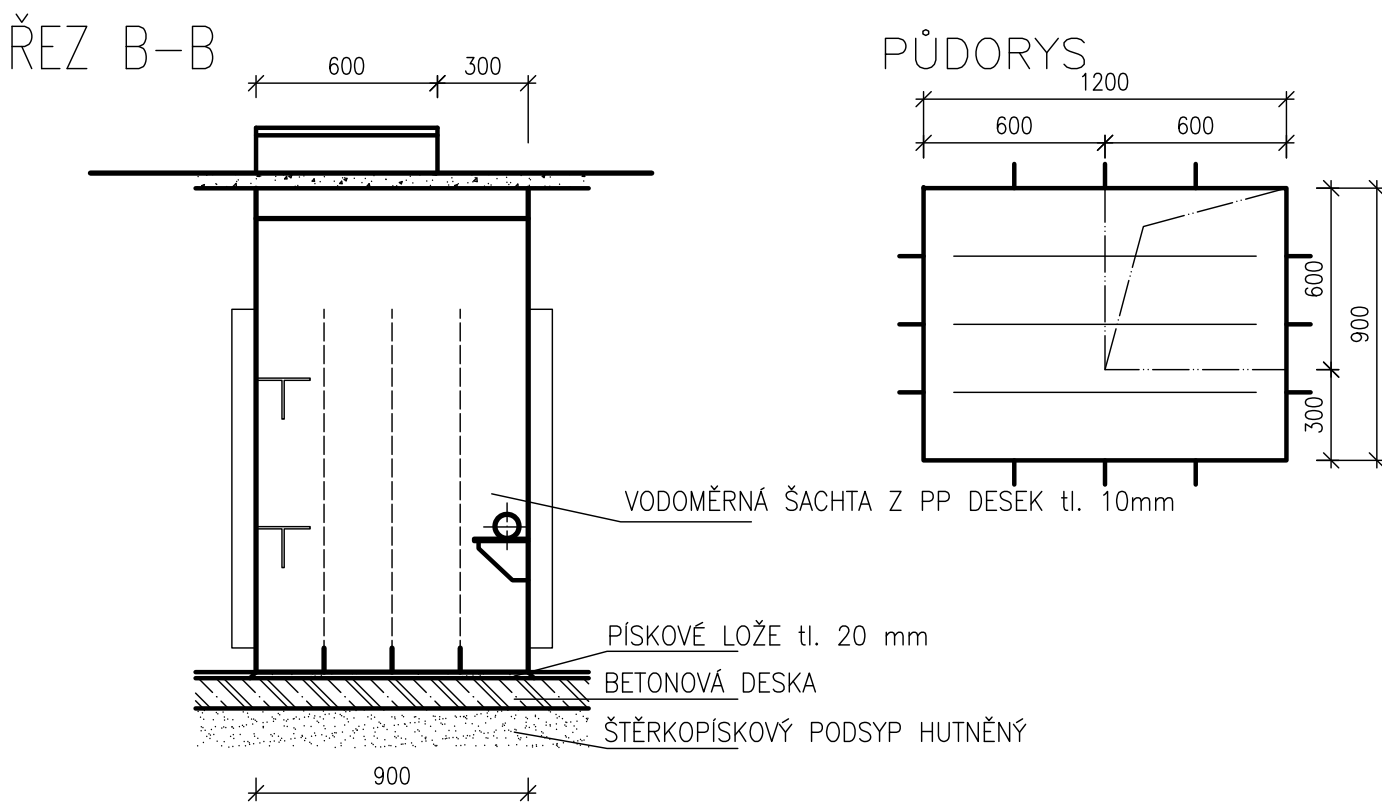


VZOROVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA – PLASTOVÁ, SAMONOSNÁ

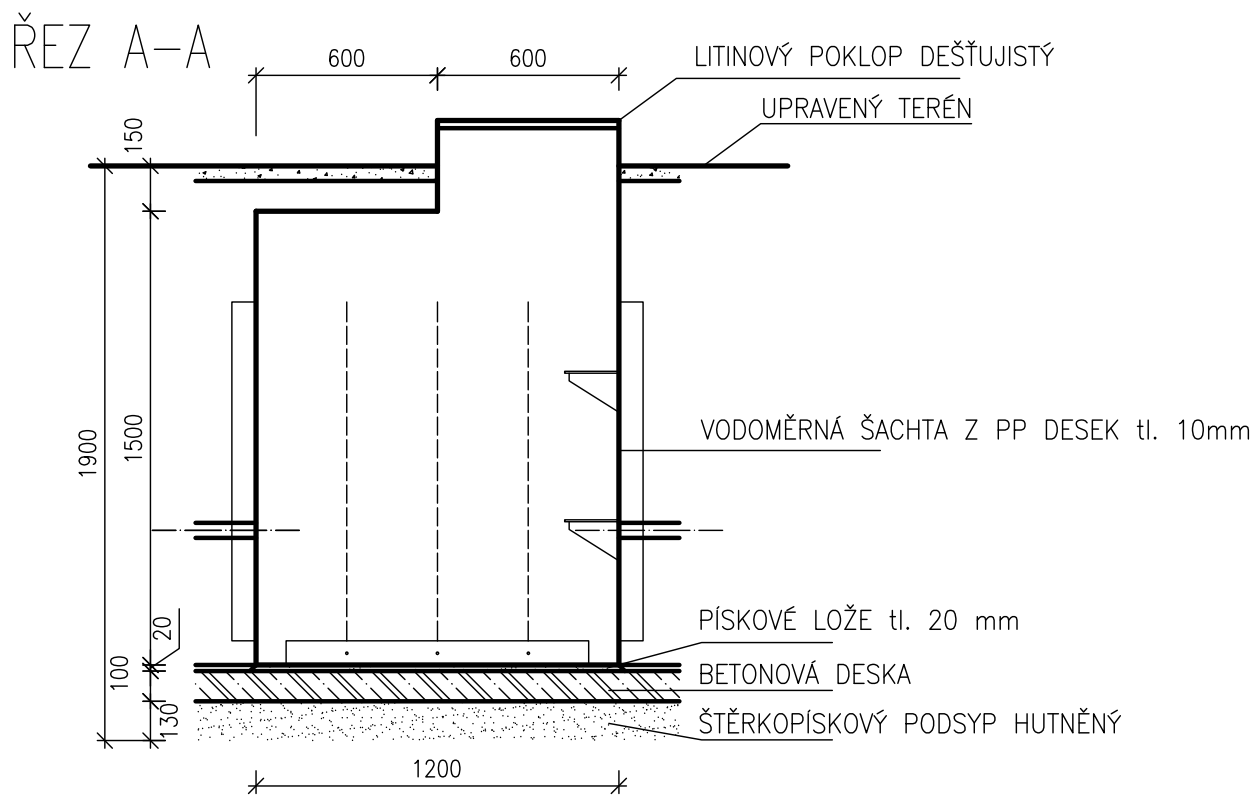

POZN.: OSAZENÍ, PŘÍPADNĚBETONOVÁNÍ BUDE PROVEDENO NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ VÝROBCE ŠACHTY A PODMÍNEK VE VÝKOPU



KLADÉČSKÉ SCHÉMA – VODOMĚRNÁ SESTAVA

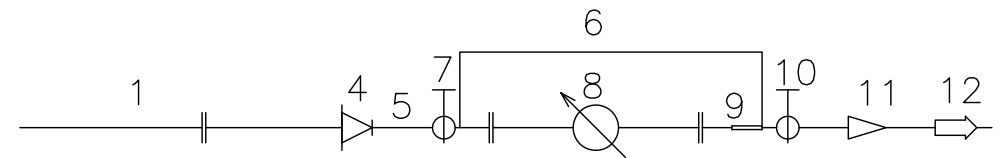

VÝPIS MATERIÁLU:

- Potrubí PE 100 DN 40 SDR 11, 50x4,6
- Přechodový kus s vnějším závitem 50
- Potrubí PE 100 DN 20 SDR 11
- Nerezový držák
- Kulový kohout ISFLO s nastavitelnou montážní délkou, vodoměrnou matkou a uchycením do držáku
- Vodoměr 3/4", Qn 2,5
- Vodoměrné šroubení teleskopické
- Kulový kohout s vnitř. závity, vypouštěním a zpět. klapkou
- Přechodový kus s vnějším závitem 50
- Potrubí PE 100 DN 40 SDR 11, 50x4,6

±0,00 = 230,51 m n. m. (Bpv)

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP.PROJ.	HIP	PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz 		
Ing.M.JANÍČEK	Ing.M.JANÍČEK	Ing.P.PLIČHTA	Ing.J.MALÁ			
						
MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE						
INVESTOR: OBEC MICHALOVICE, MICHALOVICE Č.P. 44, 412 01 LITOMĚŘICE				FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ
STAVBA : ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU ČOV MICHALOVICE – REKONSTRUKCE SO 02 – PROPOJOVACÍ POTRUBÍ A VODOVOD				ÚČEL	DPS	
				DATUM	09/2020	
				MĚŘÍTKO	1:25	
				kótováno v		
				Č.ZAKÁZKY	374	
OBSAH: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				Č.VÝKRESU	D.1.1–204	
VODOMĚRNÁ ŠACHTA, SESTAVA						