


Označení rozvaděče:	RUPS4
Účel :	Podružný rozvaděč pro napojení UPS sekce 4
Typ skříně:	oceloplechová nástěnná rozvodnice RNB-4N96-B, OEZ, PANTY VLEVO
Rozměry: /v x š x h / mm	752 x 522 x 155mm
Krytí:	IP30/20
Barva rozvaděče:	RAL 9003
Kabelové vývody:	přívod - horem vývody - horem
Jmenovité hodnoty: Hlavní obvody: jmenovité pracovní napětí U_e: 230/400V AC jmenovitý pracovní proud I_e: 40A jmenovitý krátkodobý proud I_{cw}: 10 kA jmenovitý dynamický proud I_{pk}: 15 kA druh sítě: 3NPE ~ 50 Hz, 400V/TN-S Pomocné obvody: jmenovité pracovní napětí U_e: 230V AC druh sítě: 1NPE ~ 50 Hz, 230V/TN-S	
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ad. 2: čl. 411 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE Ochrana ZÁKLADNÍ - základní izolace živých částí - přepážky nebo kryty Ochrana PŘI PORUŠE - ochranné pospojování - automatické odpojení - doplňková ochrana proudovým chráničem čl. 412 - DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE čl. 414 - MALÉ NAPĚTÍ "SELV" a "PELV"	
Provedení rozvaděče:	dle ČSN EN 61 439-1 ed. 2, ČSN EN 61 439-2 ed. 2
Poznámka:	




RAVAL projekt v.o.s.
Houškova 16, 326 00 Plzeň

telefon, fax : 377 448 444
telefon : 377 448 514




ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:			
Pavel Waldmann	Churavý			
OBEC:	KRAJ:			
INVESTOR: Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., Teslova 3, 301 00 Plzeň		ZMĚNA	DATUM	PODPIS
PROJEKT: Výstavba poloprovozního objektu H2 D.1.4.A SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		IČO:		49194852
		FORMÁT:		5 x A4
		DATUM:		01/2018
		STUPEŇ:		DPS
		Č. ZAKÁZKY:		64/17
		MĚŘÍTKO:		
PŘÍLOHA:		Č. PŘÍLOHY:		
Rozvaděč Rups4				D.1.4.a.24

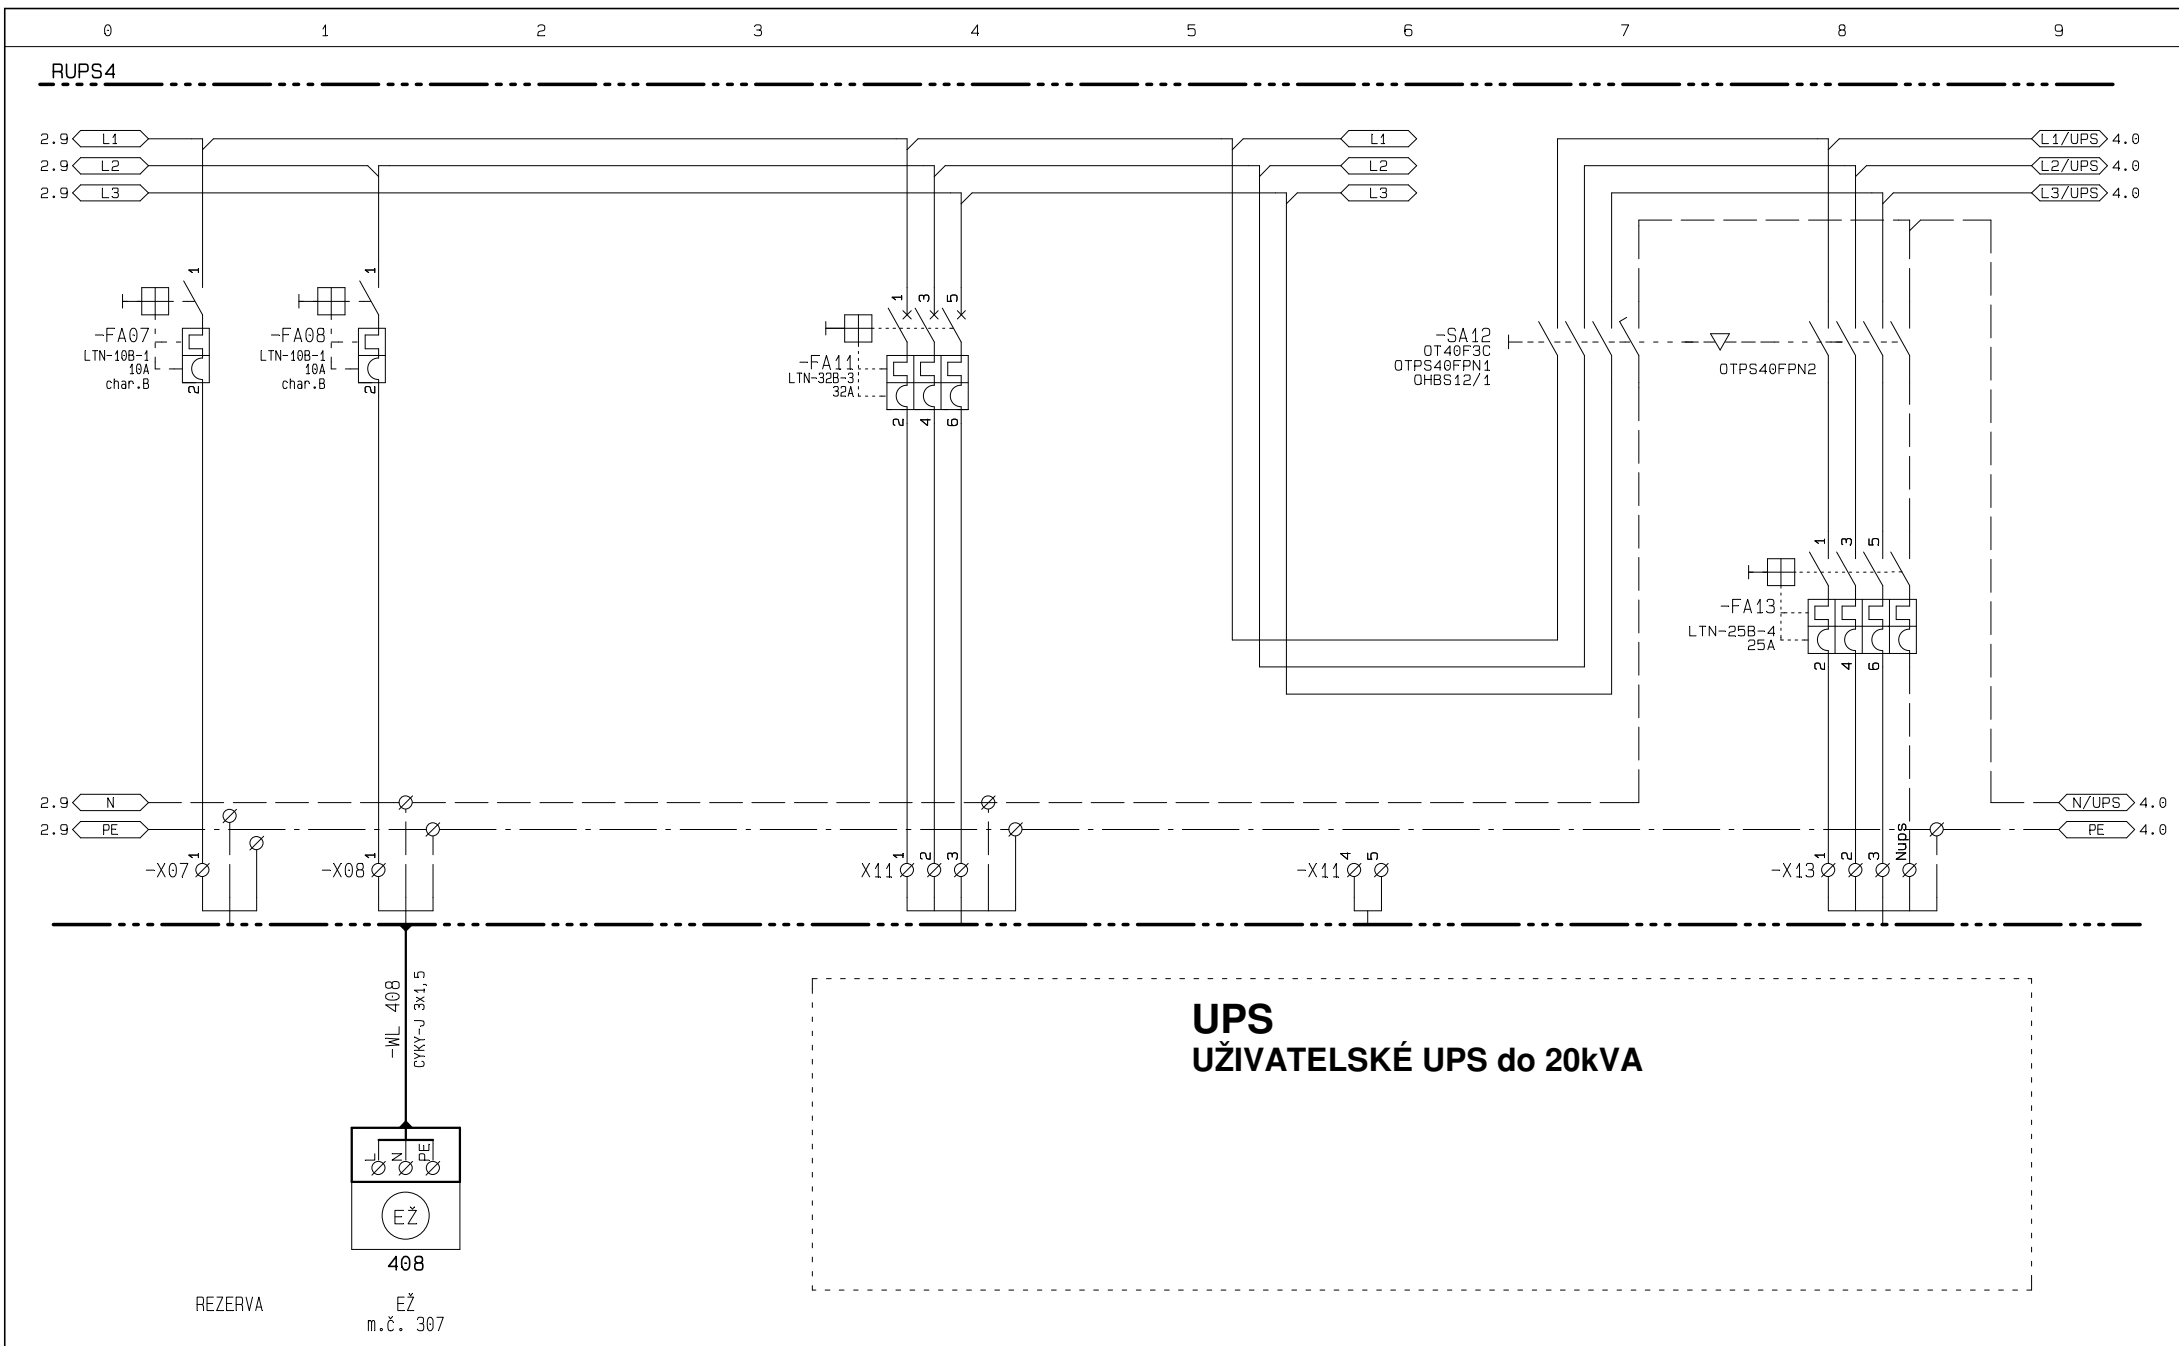

RAVAL projekt v.o.s. Houšková 16 326 00 P L Z E Ň telefon : 37 74 48 444 fax : 37 74 48 444 37 74 48 514	název akce: Výstavba poloprovozního objektu H2	investor: Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., Teslova 3, 301 00 Plzeň	zpracovatel: Churavý	číslo přílohy: D.1.4.a.24	=VTP
		název přílohy: Schema zapojení silových obvodů Rozvaděč Rups4	datum zprac: 01/2018		+RUPS4
			číslo zakázky: 64/17		list: 3 z: 5



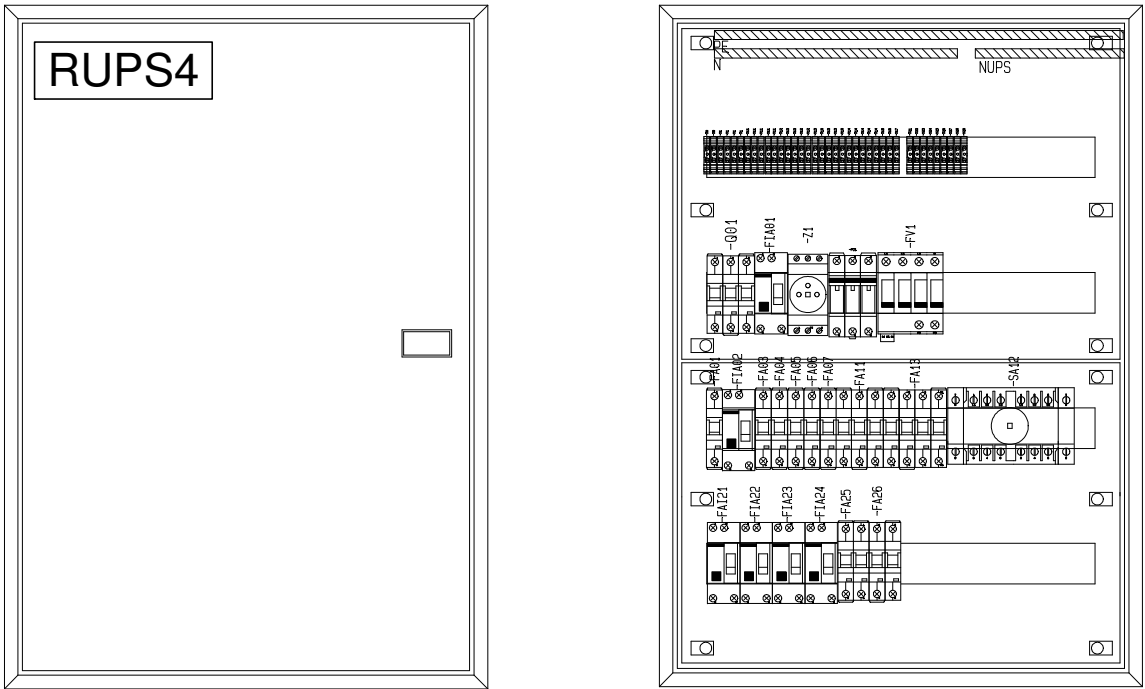

752x532x 155mm