

LEGENDA

PRŮVOD VODY OD STOLPÁKY
PRŮVOD STUJENÉ VODY K AKUMULÁTORU
PRŮVOD TEPLÉ VODY OD STOLPÁKY
PRŮVOD TEPLÉ VODY K AKUMULÁTORU
ROZVOD OKRUŽNÍ TUV


25x3,5
20x2,8
25x4,2
20x3,4
20x3,4

POŽÁRNÍ VODA
PRŮVOD VODY

ZÁŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

U Umyvadlo
WC WC zvlášť
Sv Sprchové vanička
VL Vyletka
M Myčka
Dj Dřez jednotlivý
P Písnor

SCHEMA PŘIPOJENÍ ZÁŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

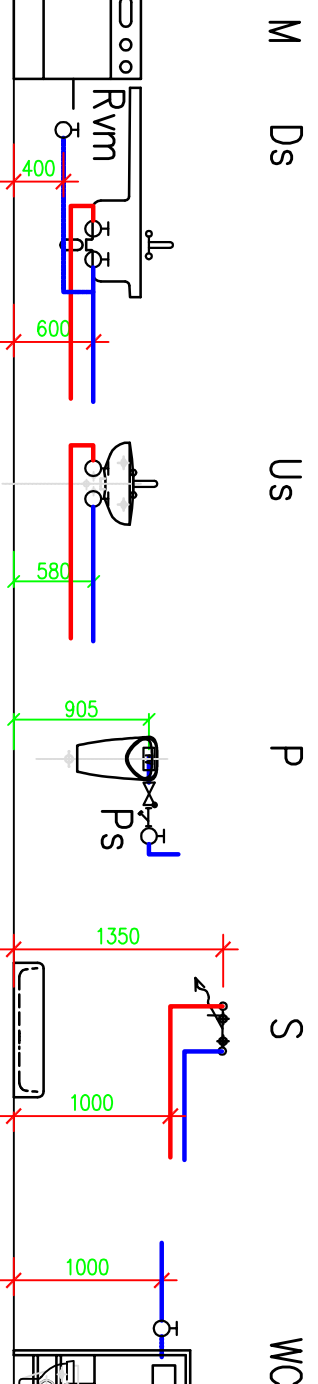


PRŮVOD VODY OD OBJEKTU
POŽÁRNÍ VODA OCEI POZEMK
STUJENÁ VODA PPR PN 16 (SJR 7-4)
TUV PPR PN 20 (SJR 6)
CÍRULACE PPR PN 20 (SJR 6)

VÝLETKOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE
UMYVADLOVÁ STOLÁNKOVÁ BATERIE
DŘEZOVÁ STOLÁNKOVÁ BATERIE
ROHOVÝ VENTIL
SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE
ROHOVÝ VENTIL PRO MYČKU

123

POTRUBÍ VEDENO V PROSTORU NAD PODHLEDEM

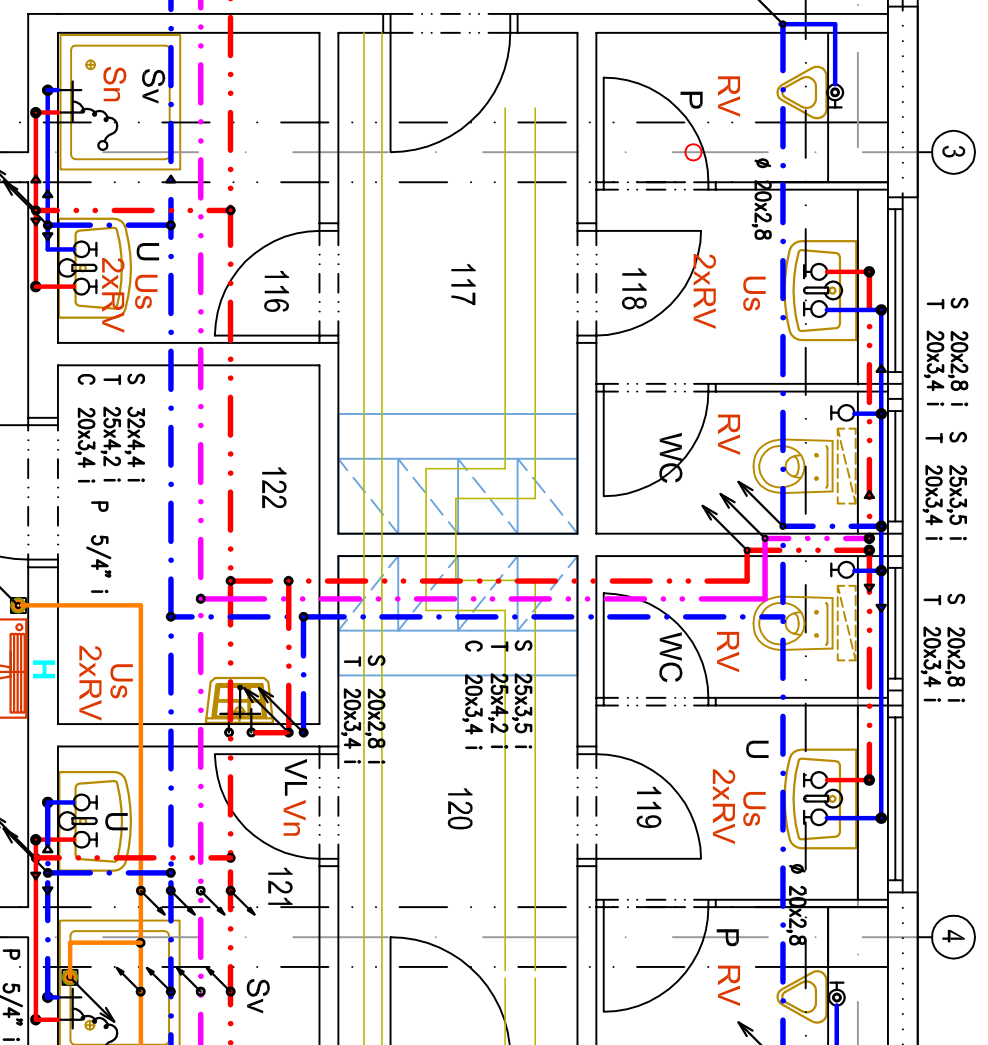

111

POTRUBÍ VEDENO V PROSTORU NAD PODHLEDEM

POTRUBÍ VEDENO V PROSTORU NAD PODHLEDEM

P 6/4"
S Ø40x5,5

AKUMULÁTOR TUV 500 l
3x KV 5/4"

S 40x5,5 I
T 40x6,7 I
C 40x5,5 I
P 6/4" I

S 40x6,7 I
P 6/4" I
2x KV 6/4"
2x KV 1/2"

BLOK VŠ
C 40x5,5 I
T 40x6,7 I
NÁPOJENÍ NA VS
VIZ PROJEKT VS

POTRUBÍ VEDENO V PROSTORU NAD PODHLEDEM

POTRUBÍ VEDENO V PROSTORU NAD PODHLEDEM

POTRUBÍ VEDENO V PROSTORU NAD PODHLEDEM

POTRUBÍ VEDENO V PROSTORU NAD PODHLEDEM

POTRUBÍ VEDENO V PROSTORU NAD PODHLEDEM

POTRUBÍ VEDENO V PROSTORU NAD PODHLEDEM

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 1.NP					
č.m.	název místnosti	plocha m ²	č.m.	název místnosti	plocha m ²
101	VSTUP	10,12	113	SCHODIŠTĚ	8,40
102	SCHODIŠTĚ	14,35	114	VÝTAH	4,29
103	VÝTAH	4,29	115	PROSTOR PRO KOJA	8,40
104	TECHNICKÁ MÍSTNOST	14,35	116	SPRCHA	3,63
105	DILNA	116,00	117	ŠATNA	5,36
106	ŠATNA	3,68	118	UMYVÁRNA+WC	5,23
107	UMYVÁRNA+WC	7,17	119	UMYVÁRNA+WC	5,23
108	OKLADOVÁ MÍSTNOST	1,92	120	ŠATNA	5,36
109	VÝMĚNÍK	12,83	121	SPRCHA	3,63
110	SKLAD	11,36	122	OKLADOVÁ MÍSTNOST	4,20
111	DILNA	123,55	123	DILNA	154,74
112	CHODBA	16,28			

RAVAL projekt v.o.s.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HIP
Ing. J. Babor	ČKAIT 0200063	Ing. J. Babor
Ing. J. Babor		Ing. J. Valiko
PROJEKTOVÁ DÍLNA VÝSTAVBY		Ing. J. Babor a.s.
speciální technická služba		moje 005 268 627
OBEC, KRAJ, PŮZEM, PŮZEMSKÝ		DRUH PD
INVESTOR: Všeobecní podnik Praha, a.s., Těšlová 3, 301 00 Praha		ČÍSLO ZAKÁZKY
AKCE:	Výstavba poloprovodního objektu H2	FORMÁT Y4
		DATAUM
		01. 2018
		MĚŘÍTKO
		1:50
OBSAH:	D.1.4b ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	C. PÁNE
	Přídorys 1.NP - vodovod	D.1.4b
		7