


DEŠŤOVÁ KANALIZACE – POTRUBÍ PVC SN10 DN 150, 200

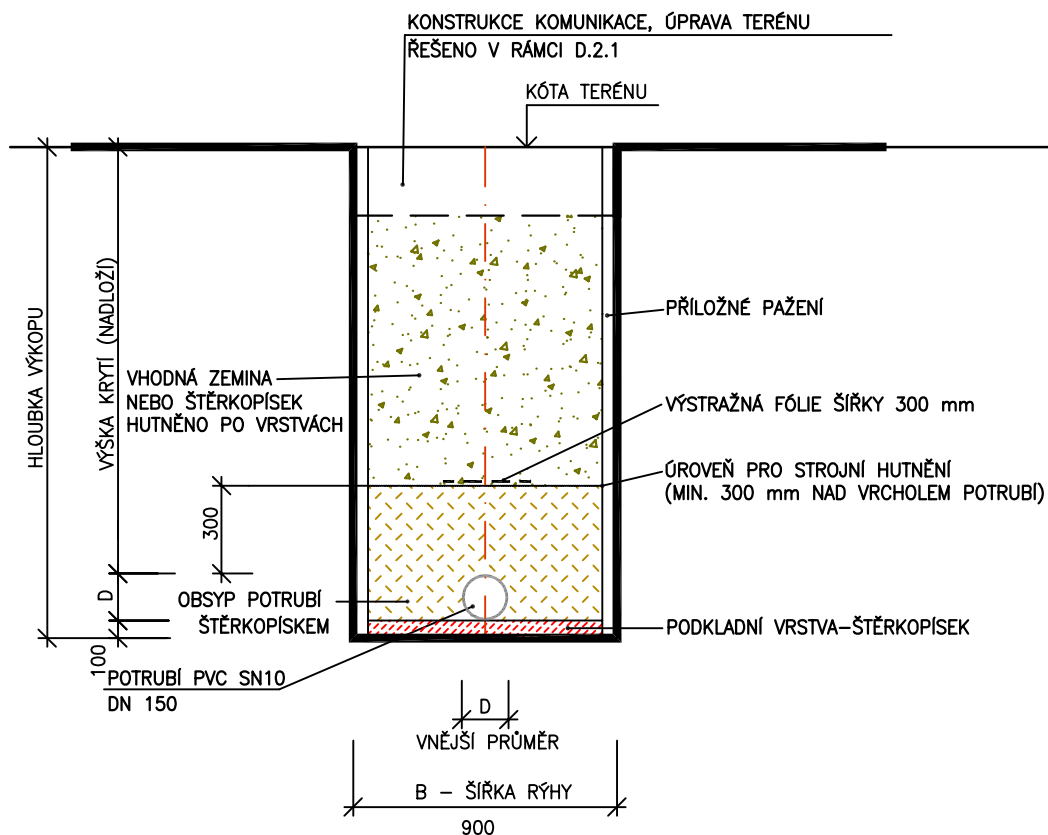

RAVAL projekt v.o.s.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HIP	K Lužinám 142, 330 08 Zruč - Senec e-mail: jiri.babor@email.cz Ing. Jiří Babor aut. ing. mobil: 605 286 627 Projektová činnost ve výstavbě specializace technická zařízení budov IČ 88358861	
Ing. J. Babor ČKAIT 0200063	Ing. J. Babor		DRUH PD	DPS
OBEC, KRAJ: PLZEŇ, PLZEŇSKÝ			ČÍSLO ZAKÁZKY	
INVESTOR: Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., Teslova 3, 301 00 Plzeň			FORMÁTY A4	1
AKCE: Výstavba poloprovozního objektu H2			DATUM	01. 2018
			MĚŘÍTKO	1 : 25
OBSAH: D.1.4.b ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Uložení potrubí dešťové kanalizace			Č. PARE	DÍL
				Č. PŘÍLOHY
			D.1.4.b	12