



Pohled zepředu

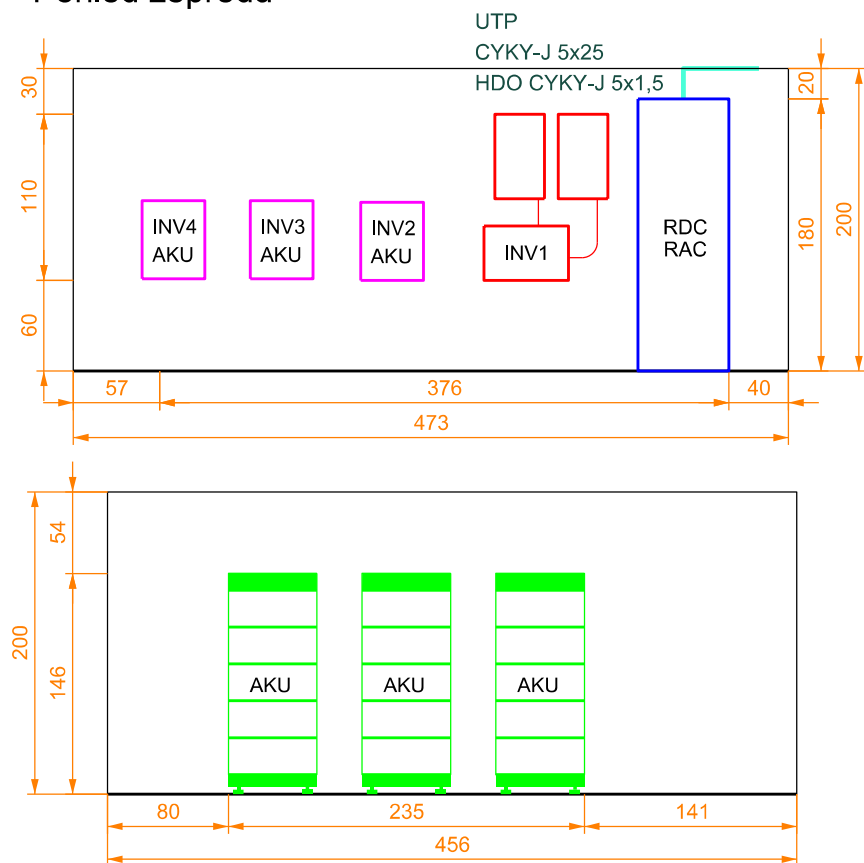

Pohled z půdorysu

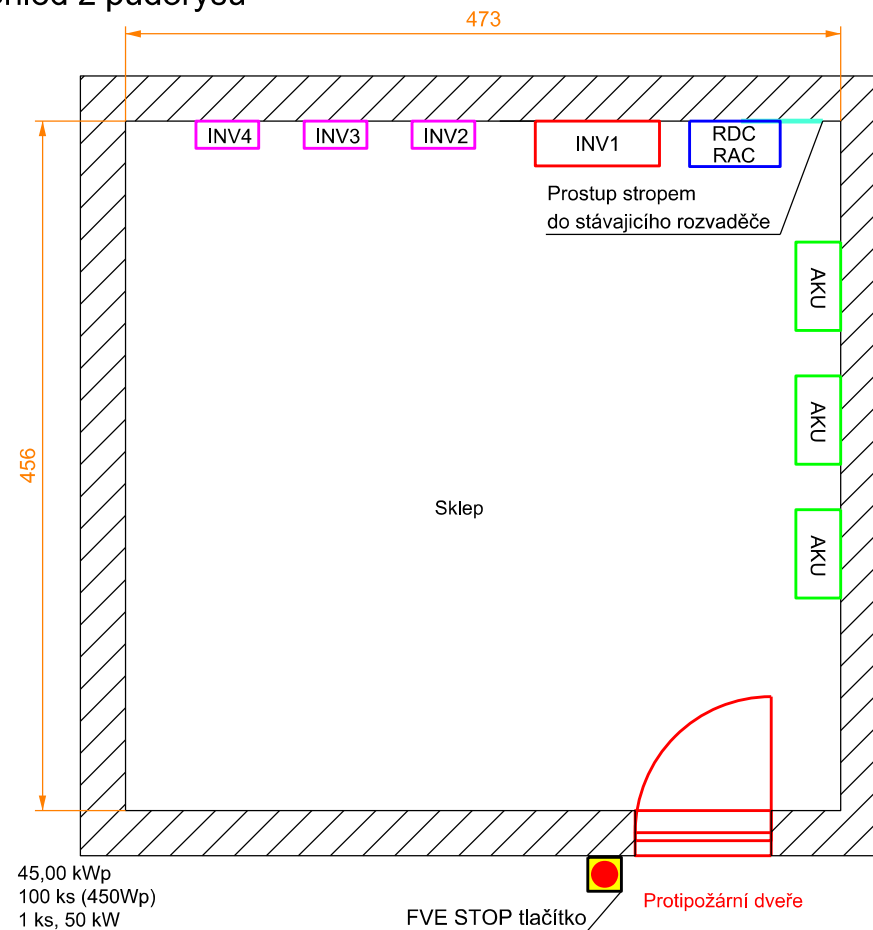

Instalovaný výkon FVE: 45,00 kWp
Počet FV panelů: 100 ks (450Wp)
Měnič FVE: 1 ks, 50 kW
Měnič AKU: 3ks, 10kW
Celková kapacita akumulace: 3x 13,80 kWh = 41,40 kWh
Využitelná kapacita akumulace: 37,26 kWh

Kreslil:	Projektoval:	Autorizoval:	PDEP s.r.o.	
Huňová N.	Ing. Bernát J.	Ing. Lipovský V.	Plynářská 499/1, 602 00 Brno	
	723 448 185		IČ: 17905541	
Kraj: Jihomoravský		Obec: Střelice		DIČ: CZ17905541
Investor: Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice, IČ: 00282618			Datum	7 / 2023
Název projektu:			Zakázka č.	
FVE Obecní úřad, Střelice			Stupeň PD	DUR+DSP+RDS
			Souř.syst.	
			Formát	A4
Obsah výkresu:			Měřítko	Číslo výkresu
Umístění technologie			1:50	5.