




MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.L.

Karlovo náměstí 21, Roudnice n.L. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171
STAVEBNÍ ÚŘAD

57

Datum: 13.8.2012
Spis.zn.: SU/83598/2011/Ko
Č.j.: SU/32411/2012
Vyřizuje: Jana Kopecká

Obec Vědomice
Na průhonu 270
413 01 Vědomice

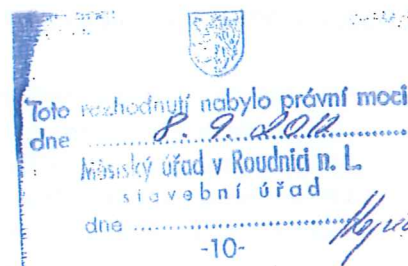

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Roudnici nad Labem, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 8.12.2011 podala

Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Vědomice,
kterou zastupuje Severočeská vodárenská inženýrská společnost s.r.o., Ing. Jitka Šaldová,
Zolova 6, 400 07 Ústí nad Labem

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

IO-05 Stl. plynovod

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 88/95, 88/107, 88/110, 88/131, 88/132, 88/133, 88/134, 88/135, 88/136, 88/137, 88/138, 88/139, 88/140, 88/141, 88/142, 88/143, 88/144, 88/146, 88/147, 88/148, 88/149, 88/150, 88/151, 88/152, 88/153, 88/154, 88/155, 88/156, 88/157, 88/158, 88/159, 88/160, 88/161, 88/162, 88/163, 88/164, 88/165, 88/171, 88/172, 88/173, 88/174, 88/176, 324/1 v katastrálním území Vědomice.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o nové plynovodní řady. Navržený plynovodní řad P1 je veden od napojovacího místa do lokality budoucí výstavby 38 RD, kde se větví na řad P1-1, P1-2 a P1-3. Z řadů P1, P1-1, P1-2 a P1-3 jsou provedena odbočení - domovní přípojky v počtu 38 ks pro jednotlivé RD. Podrobněji PD.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval oprávněný projektant; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) závěrečnou kontrolní prohlídku
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: před zahájením prací bude SÚ doložen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Budou dodrženy podmínky MěÚ Roudnice nad Labem OŽP/67187/2011 - Pokud při výše uvedené akci dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nutné, aby si investor zajistil povolení ke kácení dřevin od OÚ Vědomice. Dodavatel stavby je následně povinen při nakládání se vzniklými odpady

plnit ustanovení § 16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Odpady k odstranění a využití musí být předávány výhradně osobám oprávněným dle § 12 odst. 3 zákona a to spolu se základním popisem odpadu (viz. příloha č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb.).

7. Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č.j. 133911/11 ze dne 1.9.2011

- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK (sítě elektronických komunikací) je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK (podzemní síť SEK) a NVSEK (nadzemní síť SEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „podmínkami ochrany SEK spol. Telefónica O2“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.
- Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS (pacovník pověřený ochranou sítě – p. Lubomír Daniel, tel.: 602 476 357, email: lubomir.daniel@o2.com). Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky či telefonicky, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují podmínky.
- Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zajistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděč, na sloup apod., je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (vč. doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod

trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů, aj.).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohli být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184084.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen ji umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické kabely nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem min. 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem min. 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména
 - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou síť technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
 - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

8. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy, doklady o výsledku provedených zkoušek, zápis o předání a převzetí stavby a skutečné zaměření stavby.
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zn. 001036991829 ze dne 7.9.2011:
 - V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné podat společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Žádost o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického zařízení. Upozorníme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s..
 - Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního vedení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
 - Výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m.
 - Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena vyhl.č. 324/1990 Sb.
 - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50 423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
 - Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
 - Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
 - Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
 - Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
 - Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
 - Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 - Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840).
 - Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
 - Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
10. Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. ČEZ ICT Services, a.s. Praha zn. P1A11000276873 ze dne 3.10.2011 – V zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services, a.s.. Komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem podl § 102 zákona č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích) v platném znění nebo technickými normami. Pokud dojde k obnažení nebo k poškození komunikačního vedení, kontaktujte tel. 602667870, 606427616 nebo 840840840. V případě překládky musí být sepsána „Smlouva o přeložce“. Nedílnou součástí jsou – podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení ČEZ ICT Services, a.s.. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasahuje do trasy komunikačního vedení nebo jeho ochranného pásma, je nutné písemně objednat vytyčení komunikačního vedení. Pře započítím prací je povinností stavebníka 15 dní předem požádat o jejich vytyčení na tel. 602667870, 606427616 nebo 840840840.
11. Budou dodrženy podmínky stanoviska spol. VLTAVA VII, s.r.o. Lounky ze dne 2.8.2012 - Navržený plynovod kříží závlahový řad AD (azbestocementk Js 250mm), který je navržen

k přeložení. Pokud bude plynovod budován po přeložení závlahového řadu, nedojde ke střetu zájmu s majitelem závlah společnosti VLTAVA VII s.r.o. Lounky č. 153. Pokud bude plynovod budován ještě před přeložením závlahového řadu, je třeba dodržet ČSN 73 6961. Při křížení závlahového potrubí s plynovodním řadem je nejmenší svislá vzdálenost 0,10m. Protože se jedná o důležitý hlavní závlahový řad, je třeba stavbu plynovodu provést tak, aby nebyla ohrožena dodávka vody našim klíčovými odběrateli.

12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska HZS Ústeckého kraje ÚO Litoměřice ev.č. HSUL-932-11-SP/LT-PREV-SP-Ks-2011 ze dne 14.12.2011 – Přístupové komunikace v místech s vnějším odběrným místem zdrojů požární vody musí umožňovat její odběr požární technikou. K trvalému zajištění volného příjezdu mobilní požární techniky se vnější odběrná místa požární vody označují dopravní značkou dle příl. 3 čl. I vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (dopravní značka B 29 (zákaz stání) s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro požární techniku „).
13. Budou dodrženy podmínky vyjádření RWE Distribuční služby, a.s. Brno zn. 5000592043 ze dne 28.2.2012 – Stavba bude realizována dle schválené dokumentace a v souladu s platnými předpisy, zejména zákon č. 458/2000 Sb. v platném znění, technickými normami ČSN EN 120071 až 4, ČSN EN 12327, ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 921 01, TPG 934 01, TPG 609 01, ČSN EN 12279, TPG 905 01, technickými požadavky Gas Net, s.r.o. Zásady pro projektování .
 - Montážní práce musí provést dodavatel, který má CERTIFIKACI a příslušné oprávnění podle zákona ČÚBP č. 174/68 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladů o zvláštní způsobilosti k vybraným činnostem ve výstavbě. Pracovníci dodavatele musí mít způsobilost podle vyhl. ČÚBP č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. č. 554/1990Sb. Právnícké osoby mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě, jen pokud zabezpečí jejich výkon osobami, které mají k tomuto výkonu oprávnění v oboru technologická zařízení staveb, podle zákona č. 360/1992 Sb.
 - Nejméně 5 pracovních dnů před plánovanou realizací zaregistruje stavbu Zákazník resp. Zhotovitel zasláním e-zprávy na centrální adresu stavby@rwe.cz, jejíž přílohou bude vyplněný formulář Ohlášení stavby. Zhotovitel následně obdrží e-mail s jedinečným identifikačním číslem stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
 - Požadavky k realizaci stavby – 1. Napojení na stávající STL PE plynovod dn 110 bude řešeno navrtávkou. 2. metodické pokyny TROJA 18 a24 už neplatí. 3. Při přechodu plynovodu nebo přípojky z vodorovné do svislé části nebo při změně vodorovného směru bude použita elektrotvarovka. 4. Přípojky budou ukončeny v pilíři na hranici pozemku v levé straně při pohledu do skříně a to kulovým kohoutem u přípojky z PE s integrovanou přechodkou. HUP bude trvale volně přístupný z veřejného prostranství. 5. Nad plynovod a přípojky bude uložen signalizační vodič min. průřezu 2,5mm², který bude propojen se signalizačním vodičem na plynovodu svorkou s izolací proti korozi. 6. Nad plynovod a přípojky bude položena výstražná folie a to v souladu dle TPG 702 01. 7. Výstavba plynovodu a přípojek a tlaková zkouška bude provedena dle TPG 702 01.
 - Stavebník oznámí zahájení stavby RWE Distribuční služby, s.r.o. odboru přípravy a realizace staveb sítí min. 10 dní předem, předá 1ks odsouhlasené prováděcí dokumentace a následně umožní kontrolu stavby pověřenému pracovníkovi RWE Distribuční služby, s.r.o.. Nesplní-li zákazník tuto povinnost, nese veškeré náklady spojené s případným dodatečným odkrytím a kontrolou, popř. s opakováním předepsaných zkoušek.
 - Při převímce stavby bude předána dokumentace v rozsahu dle TPG 905 01 vč. Čestného prohlášení ebeny. Smlouvy o zajištění provozu a údržbě plynovodní přípojky. Toto prohlášení je podmínkou pro odsouhlasení pracovního postupu propoje. Termín zahájení převímacího řízení dodavatel dohodne minimálně 5 dní předem.
 - Není-li uvedeno jinak, bude přede záhozem potrubí provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotoven a geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení dle směrnice provozovatele distribuční soustavy. Dokumentace distribuční soustavy DSO-SM-BO4-O2-O1, příloha č. 1. Zaměření plynárenských zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována před odevzdáním a převzetím plynárenského zařízení.
 - Dodavatel navrhne pracovní postup odpoje/propoje v souladu s metodickým pokynem „Práce na PZ RWE při zvýšeném nebezpečí, poruchách a haváriích“ a předloží k odsouhlasení.

- Pro další jednání s RWE Distribuční služby, s.r.o. předkládejte výhradně námi ověřenou dokumentaci.
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenských zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní předem, při žádosti uvede žadatel naši značku (5000550188; 5000550182). Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií, např. protlaku, bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na tel. 1239.
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (5000550188; 5000550182). Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod., bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložním panelů v místě přejezdu plynárenských zařízení.
- Podmínky SČVK, as. - Při souběhu a křížení s námi provozovaným vodohospodářským zařízením požadujeme dodržet ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inženýrských sítí. Dále požadujeme dodržet ochranná pásma vodohospodářského zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů při umísťování souvisejících objektů k inženýrským sítím.
- Upozorňujeme dále zejména na poklopy šoupat, hydrantů a ventilové poklopy hlavních uzávěrů vody na řadech, které je nutno respektovat a zachovat. Požadujeme provést následnou úpravu povrchových znaků na stávajícím vodohospodářském zařízení do nové úpravy nivelety terénu při provádění výstavby.
- Před zahájením stavebních prací si investor zajistí vytyčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě, přímo ve staveništi a prostoru potřebném pro provádění stavby. Následně pak lze

s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení. Provede provoz vodovodů Litoměřice, p. Pech, tel. 416 735 252 a provoz kanalizací Litoměřice, Ing. Neumann – tel. 731 273 100 na základě objednávky.

- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. rovněž bude písemně provozu vodovodů a kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.
- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení, ke kontrole pokládky inženýrských sítí před záhozem a k závěrečným kontrolním prohlídkám před užíváním stavby.
- Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
- Při provádění stavby bude dodržena ČSN 736131 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ v platném znění.

III. O námitce účastníka řízení spol. VLTAVA VII s.r.o. Lounky č.p. 153 vznesené v zákonné lhůtě, stavební úřad rozhodl takto:

Společnost VLTAVA VII, s.r.o. Lounky č.p. 153 podala námitku pro provádění prací – Navržený plynovod kříží závlahový řad AD (azbestocement Js 250mm), který je navržen k přeložení. Pokud bude plynovod budován po přeložení závlahového řadu, nedojde ke střetu zájmu s majitelem závlah společnosti VLTAVA VII s.r.o., Lounky č.p. 153. Pokud bude plynovod budován ještě před přeložením závlahového řadu, je třeba dodržet ČSN 736961. Při křížení závlahového potrubí s plynovodním je nejmenší svislá vzdálenost 0,10m. Protože se jedná o důležitý hlavní závlahový řad, je třeba stavbu plynovodu provést tak, aby nebyla ohrožena dodávka vody našim klíčovými odběrateli. **Námitce** bylo vyhověno podmínkou č. 11 tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Vědomice

Libuše Králová, nar. 16.1.1951, Na Průhonu 309, 413 01 Vědomice

Odůvodnění:

Dne 8.12.2011 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 14.12.2011 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 16.7.2012.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 8.8.2012 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Dne 2. 8. 2012 vznesla v zákonné lhůtě námitku spol. VLTAVA VII s.r.o. Lounky č.p. 153 – Navržený plynovod kříží závlahový řad AD (azbestocement Js 250mm), který je navržen k přeložení. Pokud bude plynovod budován po přeložení závlahového řadu, nedojde ke střetu zájmu s majitelem závlah společnosti VLTAVA VII s.r.o., Lounky č.p. 153. Pokud bude plynovod budován ještě před přeložením závlahového řadu, je třeba dodržet ČSN 736961. Při křížení závlahového potrubí s plynovodním je nejmenší svislá vzdálenost 0,10m. Protože se jedná o důležitý hlavní závlahový řad, je třeba stavbu plynovodu provést tak, aby nebyla ohrožena dodávka vody našim klíčovými odběrateli. SÚ této námitce vyhověl v bodě č. 11 tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavba se nachází v lokalitě, kde je zpracován regulační plán.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Roudnice nad Labem – OŽP sp.zn. OŽP/67187/2011, MěÚ Roudnice nad Labem – OD sp.zn. 67188/2011 ze dne 3.10.2011, HZS Ústeckého kraje event.č. HSUL-932-11-SP/LT-PREV-SP-Ks-2011 ze dne 14.12.2011, Povodí Ohře Chomutov závod Terezín zn. 031001-5013/2011 ze dne 14.10.2011, SÚS Ústeckého kraje p.o. Dubí ze dne 24.10.2011, RWE Distribuční služby, s.r.o.Brno zn. 5000592043 ze dne 28.2.2012, SČVK, a.s. Teplice zn. O12610023276/TPCS/Ks ze dne 4.6.2012, VLTAVA VII s.r.o. Lounky, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha č.j. 133911/11 ze dne 1.9.2011, ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zn. 001036991829 ze 7.9.2011, ČEZ ICT Services, a.s. Děčín zn. P1A11000276873 ze dne 3.10.2011. VUSS Praha č.j. 12741/53416-ÚP/2011-7103/44 ze dne 14.10.2011, MERO ČR, a.s. Kralupy n. Vltavou č.j. 2011/09/715 ze dne 27.9.2011, ČEPRO, a.s. Štětí č.j. 164/12 ze dne 3.11.2011, Školní statek Roudnice nad Labem ze dne 10.10.2011.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

ČEZ ICT Services, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Povodí Ohře, s. p., Závod Terezín, Povodí Ohře, státní podnik, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., RWE Energie a.s., RWE Distribuční služby, s. r. o., VLTAVA VII, s.r.o., RWE GASNet s.r.o., Milan Zástěra, Zdena Zástěrová, Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace., Ústecký kraj, Milan Koudelka, Michaela Koudelková

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.


Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Ing. Zuzana Kmoníčková
Vedoucí stavebního úřadu

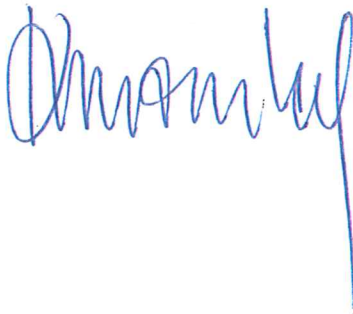

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 19.12.2011.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Vědomice, IDDS: tnfbus7

Severočeská vodárenská inženýrská společnost s.r.o., IDDS: 9r47663

Libuše Králová, Na Průhonu č.p. 309, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem

ČEZ ICT Services, a.s., IDDS: zbsdk9i

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2

Povodí Ohře, s. p., Závod Terezín, IDDS: 7ptt8gm

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

RWE Energie a.s., IDDS: cgtf5yr

RWE Distribuční služby, s. r. o., IDDS: jnnyjs6

VLTAVA VII, s.r.o., IDDS: waxa2mj

RWE GASNet s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Milan Zástěra, Chovatelů č.p. 109, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem

Zdena Zástěrová, Chovatelů č.p. 109, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem

Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace., Vědomice č.p. 37, 413 01 Roudnice nad Labem

Ústecký kraj, IDDS: t9zbsva

Milan Koudelka, Komenského č.p. 912, 413 01 Roudnice nad Labem

Michaela Koudelková, Komenského č.p. 912, 413 01 Roudnice nad Labem

STAVBA POVOLENA

Název stavby: 10 - 05 STL. PLYNOVOD

Místo stavby: K. ú. VĚDOMICE

Stavebník: OBEC VĚDOMICE

V Roudnici nad Labem dne: 8. 9. 2012 Razítko stavebního úřadu:

Městský úřad Roudnice n. L.
Stavební úřad

-51
Hejvich