


RT1

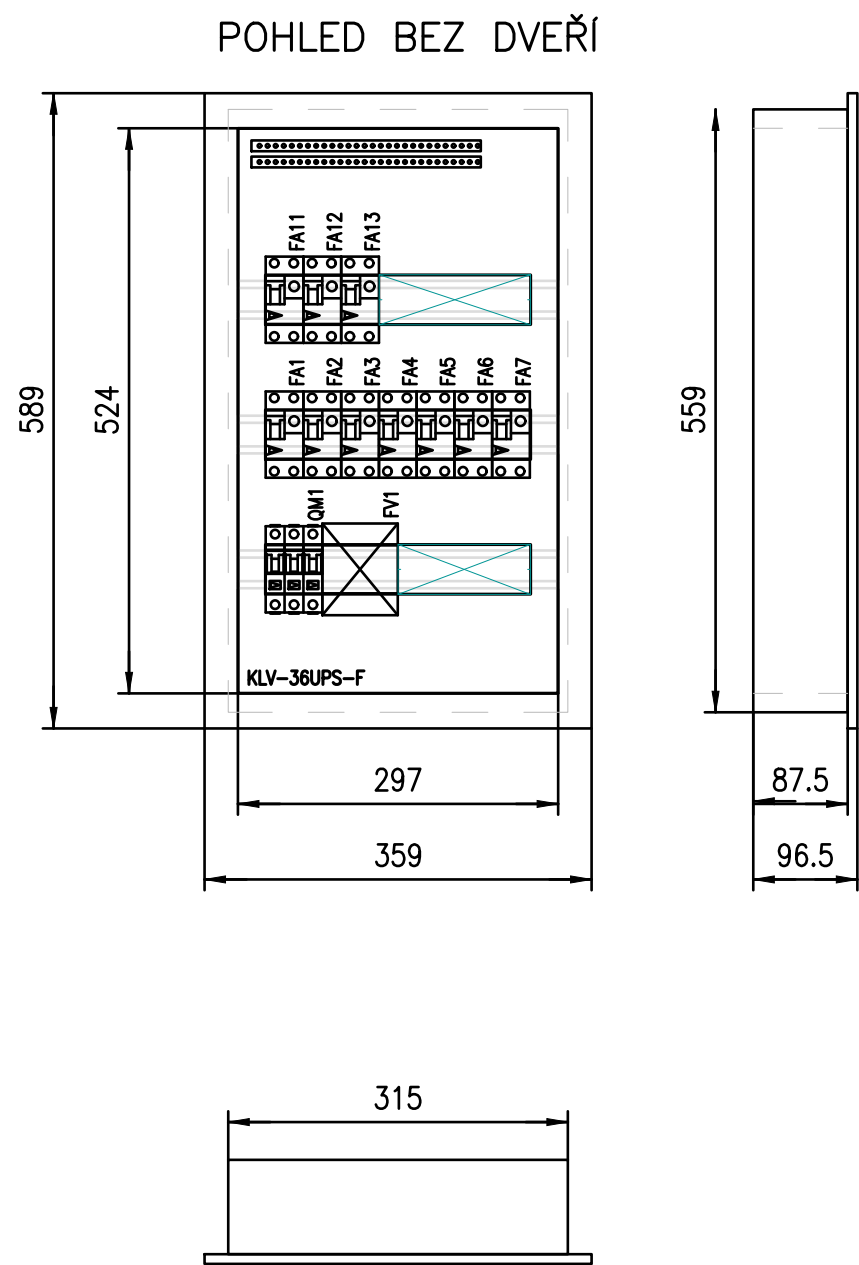

Rozvodnice	Plastové domovní rozvodnice.
Jmenovité napětí	Stupeň krytí IP30. Mechanická odolnost IK07. Třída ochrany II, plně izolované.
N/PE svorkovnice	Jmenovité napětí 400V AC / 900V DC. Jmenovité izolační napětí 1000V AC / 900V DC.
Poloha:	Včetně N/PE svorkovnice.
Barva:	POD omítkou
Dveře:	Bílá
Zadní kryt:	Plechové plně
Konstrukce:	Součást rozváděčové skříně
Počet řad, modulů:	S DIN lištami, šroubová svorkovnice N/PE
Vnější rozměry:	Počet řad 3. Počet modulů 42.
Vnitřní rozměry:	359 x 589 x 96,5 (Šířka x Výška x Hloubka)
Výklenek:	297 x 524 (Šířka x Výška)
	315 x 559 x 87,5 (Šířka x Výška x Hloubka)

POČET LISTŮ: 2
LIST č.1

00	17.03.2025	První vydání výkresu	Ing. Miloslav Müller	Leona Mazourková
Rev.:	Datum :	Popis změny :	Vypracoval :	Kontroloval :

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN–C–S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
VNĚJŠÍ Vlivy: AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,
AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA2,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

Ing. Miloslav Müller Ateliér: Dvorská 28, 678 01 BLANSKO, tel. 604 828 006 IČO: 644 75 956, e-mail: milos.muller@atlas.cz		AUTORIZACE	
ODPOV.PROJEKTANT ING.MILOSLAV MÜLLER	VYPRACOVAL ING.MILOSLAV MÜLLER		
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ Obú: BLANSKO			
INVESTOR: MĚSTO BLANSKO, NÁM.SVOBODY 3, 678 01		FORMÁT 4 A4	KOPIE
STAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLANSKO, DVORSKÁ 26 MALÁ TĚLOCVIČNA ELEKTROINSTALACE		DATUM 03/2025	
		STUPEŇ PDPS	
		ZAK.ČÍS. 2025.017	
OBSAH		MĚŘ. —	
		ČÍSLO VÝKRESU	ČÁST
ROZVODNICE RT1		604	D.1.4