


VÝPIS VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

- EXTERIÉR

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBOU DVEŘÍ NUTNO OTVOR NA STAVBĚ ZAMĚŘIT
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY
- KOVÁNÍ A PANTY VČETNĚ KLIKY DVEŘÍ BUDOU SPECIFIKOVÁNY INVESTOREM A ARCHITEKTEM
- PŘED OBJEDNÁVKOU BUDOU ODSOUHLASENY VZORKY KŘÍDLA, ZÁRUBNĚ (POPŘÍPADĚ PANTU A KOVÁNÍ)
- MATERIÁL A PŘESNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE SPECIFIKOVÁN PO VÝBĚRU DODAVATELE
- SLOUŽÍ POUZE PRO VYTVOŘENÍ ROZPOČTU. PŘED VÝROBOU JE TŘEBA ZHOTOVIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI

SKUPINY OKEN A DVEŘÍ:
-DLE VÝROBCE A JEDNOTNÉ ESTETIKY
R2 – HLINÍKOVÉ DVEŘE

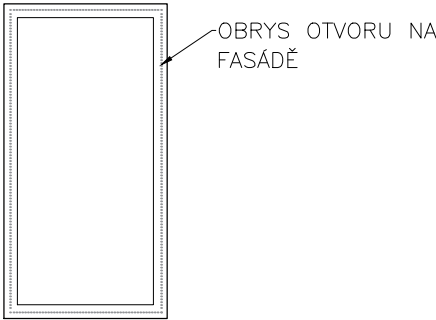

Relevantní jsou pouze uvedené kóty. Z tohoto výkresu neodměřujte. Všechny kóty nutno ověřit na stavbě, možné nesrovnalosti nutno oznámit architektovi. Veškerý obsah dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele. Dokumentace dle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském. Žádná část tohoto díla nesmí být upravována či reprodukována bez svolení studia RAKETOPLÁN.

R A K E T O P L Á N	
Ing. arch. Pavel Nalezený Ing. arch. Radek Vaňáč Písecká 1965/1 130 00 Praha 3 - Vinohrady	+420.487.953.394 studio@raketoplan.com www.raketoplan.com
projekt Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno (R060)	P.P.Č 415/20, 415/17, 1583, 415/16, 1561 K.Ú. Mšeno n.N. [656135], Obec Jablonec n.Nisou [563510]
klient Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.	Lučanská 4640/6a, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou
obsah	VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - DVEŘE
výkonová fáze VF 05 - Prováděcí dokumentace	paré
měřítko 1:50@4x A4 datum srpen 2023	číslo výkresu

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
D01		VENKOVNÍ POSUVNÁ STĚNA 1. NP [EXTERIÉR] → 1.02 [SKLAD LODÍ] - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 12700x2150 mm (ŠxV) NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - DĚLKA SESTAVY: 13200 mm D02.a 9160 mm D02.b 4040 mm - VÝŠKA POSUVNÉHO PANELU 2100 mm - OTEVÍRÁNÍ: POSUV CELKEM DVOU DÍLŮ - KŘÍDLO: LAMELY 21/80 mm, - LATĚ: DŘEVO SEVERSKÝ SMRK BEZ SUKU - PRÁH: SPODNÍ VEDENÍ VRAT, T–PROFIL - KOVÁNÍ: HORNÍ VEDENÍ, NOSNÝ PROFIL PRO MONTÁŽ BEZ NADPRAŽÍ, KOTVEN K NOSNÉMU PRVKU Z6 - POVRCH: DŘEVO: OŠETŘENO ZÁKLADNÍ NEZÁVADNOU IMPREGNACÍ PROTI VLHKOSTI A POTÉ PROVEDEN KONEČNÝ NÁTĚR RÁM: POZINK (TL. 100μ=0.1mm) +KOMAXIT, ODSTÍN BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM - PŘESNÝ MATERIÁL A PROVEDENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN PO VÝBĚRU DODAVATELE	1ks
D02		VENKOVNÍ POSUVNÁ STĚNA 1. NP [EXTERIÉR] → 1.02 [SKLAD LODÍ] - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 12700x2150 mm (ŠxV) NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - DĚLKA SESTAVY: 13200 mm D02.a 9160 mm D02.b 4040 mm - VÝŠKA POSUVNÉHO PANELU 2100 mm - OTEVÍRÁNÍ: POSUV CELKEM DVOU DÍLŮ - KŘÍDLO: LAMELY 21/80 mm, - LATĚ: DŘEVO SEVERSKÝ SMRK BEZ SUKU - PRÁH: SPODNÍ VEDENÍ VRAT, T–PROFIL - KOVÁNÍ: HORNÍ VEDENÍ, NOSNÝ PROFIL PRO MONTÁŽ BEZ NADPRAŽÍ, KOTVEN K NOSNÉMU PRVKU Z6 - POVRCH: DŘEVO: OŠETŘENO ZÁKLADNÍ NEZÁVADNOU IMPREGNACÍ PROTI VLHKOSTI A POTÉ PROVEDEN KONEČNÝ NÁTĚR RÁM: POZINK (TL. 100μ=0.1mm) +KOMAXIT, ODSTÍN BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM - PŘESNÝ MATERIÁL A PROVEDENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN PO VÝBĚRU DODAVATELE	1ks

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
D03 D03 L P		VENKOVNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE 1. NP 1.02 [SKLAD LODÍ] -> 1.01 [SCHODIŠTĚ] 1.02 [SKLAD LODÍ] -> 1.03 [T. MÍSTNOST] - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1100x2150 mm (ŠxV) NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - ROZMĚR KŘÍDLA: P – 1000x2100 mm (ŠxV) - OTEVÍRÁNÍ: JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ - ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU - KŘÍDLO: PLECHOVÉ (HSE) S VNITŘNÍ VÝPLNÍ - PRÁH: ŽÁDNÝ - KOVÁNÍ: DLE VÝROBCE (BUDE SPECIFIKOVÁNO ARCHITEKTEM) - POVRCH: TVRDÝ TRANSPARENTNÍ LAK (BUDE SPECIFIKOVÁNO ARCHITEKTEM) - VÝROBCE ZAJISTÍ POŽADOVANÝ TEP. PROSTUP POŽADOVANÉ $U_v=1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - PŘESNÝ MATERIÁL A PROVEDENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN PO VÝBĚRU DODAVATELE	2ks
D04 —	POHLED Z EXTERIÉRU	VENKOVNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 1. NP [EXTERIER] -> 1.01 [VSTUPNÍ HALA] - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 2100x2200 mm (ŠxV) NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - ROZMĚR KŘÍDLA: P – 1270x2200 mm (ŠxV) L – 830x2200 mm (ŠxV) - OTEVÍRÁNÍ: DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ - ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ/alt. SYSTÉM. HLINÍKOVÁ, SYSTÉMOVĚ KE DVEŘNÍMU KOVÁNÍ - KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ/alt. SYSTÉM. HLINÍKOVÉ OKOPOVÝ PLECH–KARTÁČOVANÁ OCEL - ZASKLENÍ: TERMOIZOLAČNÍ TROJSKLO - PRÁH: PADACÍ PRAHOVÁ LIŠTA - KOVÁNÍ: DLE VÝROBCE, BUDE SPECIFIKOVÁNO ARCHITEKTEM, MOŽNOST ARETACE - MADLO: CHROMOVANÉ, OVÁLNÝ PRŮŘEZ, DÉLKA 650 mm - ZÁMEK: TŘÍBODOVÉ KOVÁNÍ - VÝROBCE ZAJISTÍ POŽADOVANÝ TEP. PROSTUP POŽADOVANÉ $U_v=1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - PŘESNÝ MATERIÁL A PROVEDENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN PO VÝBĚRU DODAVATELE	1ks

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
R2	POHLED Z EXTERIÉRU	POSUVNÝ HS PORTÁL 2. NP [EXTERIÉR] → 2.08 [CHODBA] - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 3280x2440 mm (ŠxV) NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - ROZMĚR KŘÍDLA: P – 1610x2380 mm (ŠxV) L – 1630x2380 mm (ŠxV) - OTEVÍRÁNÍ: POSUVNÉ - KŘÍDLO: HLINÍK - ZASKLENÍ TERMOIZOLAČNÍ TROJSKLO - PRÁH: SOUČÁSTÍ RÁMU KŘÍDLA - KOVÁNÍ: DLE VÝROBCE, BUDE SPECIFIKOVÁNO ARCHITEKTEM - POVRCH: METALICKÝ NÁSTŘIK, PRÁŠKOVÝ LAK BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM - VÝROBCE ZAJISTÍ POŽADOVANÝ TEP. PROSTUP POŽADOVANÉ $U_v=1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - OPATŘENO VÝROBKEM OKENICE (Z7) - PŘESNÝ MATERIÁL A PROVEDENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN PO VÝBĚRU DODAVATELE	1ks
R2	POHLED Z EXTERIÉRU	VENKOVNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 2. NP [EXTERIÉR] → 2.16 [KLUBOVNA] - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 2100x2140 mm (ŠxV) NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - ROZMĚR KŘÍDLA: P – 1000x2050 mm (ŠxV) L – 1000x2050 mm (ŠxV) - OTEVÍRÁNÍ: DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ - KŘÍDLO: HLINÍK - ZASKLENÍ TERMOIZOLAČNÍ TROJSKLO - PRÁH: SOUČÁSTÍ RÁMU KŘÍDLA - KOVÁNÍ: DLE VÝROBCE, BUDE SPECIFIKOVÁNO ARCHITEKTEM - POVRCH: METALICKÝ NÁSTŘIK, PRÁŠKOVÝ LAK BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM - VÝROBCE ZAJISTÍ POŽADOVANÝ TEP. PROSTUP POŽADOVANÉ $U_v=1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - OPATŘENO VÝROBKEM OKENICE (Z8) - PŘESNÝ MATERIÁL A PROVEDENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN PO VÝBĚRU DODAVATELE	1ks