

VÝPIS KOMÍNOVÝCH TĚLES

POZNÁMKA:

- MEZI VŠEMI DŘEVĚNÝMI PRVKY KROVU A KOMÍNY MUSÍ VŽDY BÝT DODRŽENA DISTANC MIN. 50 mm DLE PBŘS, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE
- VŠECHNY PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

Relevantní jsou pouze uvedené kóty. Z tohoto výkresu neodměřujte. Všechny kóty nutno ověřit na stavbě, možné nesrovnalosti nutno oznámit architektovi. Veškerý obsah dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele. Dokumentace dle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském. Žádná část tohoto díla nesmí být upravována či reprodukována bez svolení studia RAKETOPLÁN.

R A K E T O P L Á N

Ing. arch. Pavel Nalezený
Ing. arch. Radek Vaňáč
Písecká 1965/1
130 00 Praha 3 - Vinohrady

+420.487.953.384
studio@raketoplan.com
www.raketoplan.com

projekt
Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno (R060)

P.P.Č 415/20, 415/17, 1583, 415/16, 1561
K.Ú. Mšeno n.N. [656135], Obec Jablonec n.Nisou [563510]

klient
Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

Lučanská 4640/6a, Jablonecké Paseky,
466 02 Jablonec nad Nisou

obsah

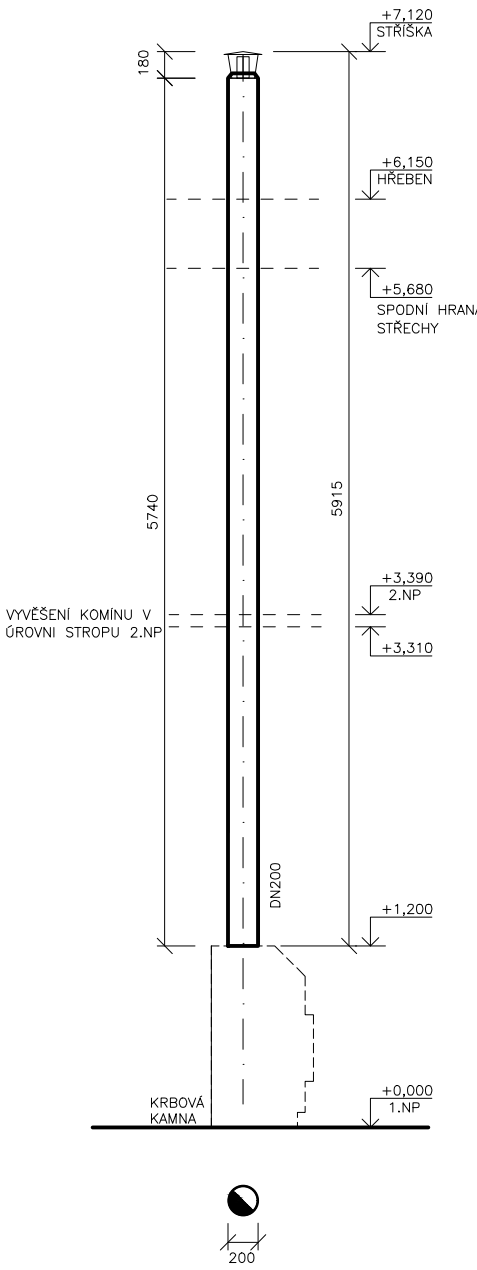
KOMÍNOVÉ PRVKY

výkonová fáze
VF 05 - Prováděcí dokumentace
měřítka
1:50@2xA4
datum
srpen 2023

paré

číslo výkresu

D.308
1/2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
(Ko1)		SVISLÝ KOUŘOVOD S FUNKCÍ KOMÍNA – DN 200 – ODVOD SPALIN Z KAMEN – ZAKONČENO PLECHOVOU KOMÍNOVOU STŘÍŠKOU – (V. 7120 mm) – NAPOJENÍ SOPOUCHU VE VÝŠCE 1,880 mm – SVISLÝ KOUŘOVOD S FUNKCÍ KOMÍNU VYVĚŠENÝ NA STROPNÍ KONSTRUKCI NAD 1.NP – NUTNO OSADIT TOPENÍŠTĚ UMOŽŇUJÍCÍ NAPOJENÍ NA KOUŘOVOD S FUNKCÍ KOMÍNU – DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBKU KAMEN MŮŽE BÝT UPRAVENA VÝŠKA OTVORŮ (SOPOUCH, PŘÍVOD VZDUCHU) – NADSTŘEŠNÍ ČÁST BUDE OPATŘENA DVOJÍM NÁTĚREM. ODSŤÍN BUDE SPECIFIKOVÁN ARCHITEKTEM – TYP DOKONČENÍ KOMÍNOVÉ HLAVY BUDE ŘEŠENA PO ODSOUHLASENÍ ODSŤÍNU KRYTINY A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	1ks