



naše značka
5002271776

vyřizuje
Lumír Mejzlík

datum
15.12.2020

TRANSCONSULT
Nerudova 37/32
50002 Hradec Králové

Věc:

Stanovisko k dokumentaci pro vydání společného povolení a pro provádění stavby Revitalizaci náměstí Trčků z Lípy Světlá nad Sázavou - Přeložky STL plynovodů a přípojek SO 501-504
Obec: Světlá nad Sázavou

Ulice: Trčů z Lípy

K.ú. - p.č.: Světlá nad Sázavou-1068/3,1069/1,1068/1,1094/3, 1096/6,11,12

Stavebník: Město Světlá nad Sázavou , náměstí Trčků z Lípy 18 , 58291 Světlá nad Sázavou

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

PDS souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dále uvedeného plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen "PZ").

Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených č. 4000216061, uzavřenou mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem.

smlouvy na VB 8800089965/1,2/BVB/P

a) Stávající PZ, na které se napojuje budované PZ:

STL plynovod ocel DN 150 na obou místech napojení tzn před č.p. 1045 nám. Trčků z Lípy tak v ul.Nádražní před č.p.28

Dimenze: ocel DN 150

Vlastník plynovodu: Gasne,s.r.o.

b) Nově budované PZ:

STL plynovod PE dn 160 : 239,7 m

STL plynovod PE dn 63 : 77,4 m

STL přípojky PE dn 50 : 33,6 m

STL přípojky PE dn 40 : 20,5 m

STL přípojky PE dn 63 : 3,1 m

STL přípojky PE dn 32 : 18,1 m

Počet kusů přípojek : 7 ks

K předloženému projektu sdělujeme:

- Plynovod PE dn 63 bude stavěn současně s plynovodem PE dn 160 nebude s žádným stávajícím plynovodem propojován.

- Materiál plynového potrubí plynovodu PE dn 160 bude PE MRS 100 SDR 17,6 RC

- Materiál plynového potrubí plynovodu PE dn 63 bude PE MRS 100 SDR 11 RC

- Materiál plynového potrubí plyn. přípojek PE dn 32,40,50 a 63 bude PE MRS 100 SDR 11 RC opláštěná včetně kolmé části

- napojení jednotlivých příjek na stávající PZ a OPZ:

č.p. 16 přípojka bude ukončena v nice ve fasádě na objektu před HUP

č.p.157 přípojka bude ukončena v nice ve fasádě na objektu před HUP

č.p.135 přípojka bude ukončena v nice ve fasádě na objektu před HUP

č.p. 25 přípojka bude ukončena v nice ve fasádě na objektu před HUP

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

- č.p. 27 přípojka bude přepojena na stávající STL PZ PE dn 50 v zemi
- č.p. 22 přípojka bude ukončena v zemi, osazena zemním HUP a přepojena na stávající OPZ
- č.p. 515 přípojka bude ukončena v zemi, osazena zemním HUP a přepojena na stávající OPZ
- Veškeré změny směru STL plynovodu PE dn 160 musí být provedeny koleny
- Napojení na stávající plynovod ocel DN 150 před č.p.1045 musí být provedeno tak aby byl ponechán stávající líniový T kus 150 včetně 1 m odbočky směrem do komunikace.
- Upozorňujeme Vás, že předložené rozpisy materiálu mimo délky plynovodů , přípojek a chrániček neobsahují konkrétní počty kusů spojovacího a pomocného materiálu t.j. přechodky PE/ocel, elektroobjímky, přípojkové T kusy, líniové T kusy, hrdlové propojovací Schucky, elektrokolena,záslepky, vodiče pro vytyčení, signalizační folii,kohouty HUP atd.

Investor (technický partner) je povinen v dostatečném předstihu před technickou přejímkou předložit na OSS SPZ v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ k odsouhlasení:

1 x CD nosič, nebo jiné předem dohodnuté záznamové médium, popřípadě elektronicky s těmito daty (zpracováno dle metodického pokynu Zpracování geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene – viz odkaz <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/>):

- geometrický plán (hranice věcného břemene) soubory ve Výměnném formátu katastru a DGN;
- geometrický plán (maximálně ve formátu A2) ve formátu PDF opatřený elektronickým podpisem příslušného katastrálního pracoviště;
- seznam souřadnic bodů hranice věcného břemene vyhotovený v souřadnicovém systému S-JTSK, určený pro vstup do systému GIS, zpracovaný podle formuláře F.1;
- soubor s Výkazem délek a výměr, zpracovaný podle formuláře F.2.

Při realizaci přeložky bude zaslán na oddělení technické podpory RO Čechy 3 předběžný pracovní postup s příslušnou odstávkou dotčených zákazníků (odběratelů na přípojkách v trase překládaného plynovodu) a dle platného Energetického zákona 458/2000 Sb. a ve znění bpozdějších předpisů 30 dní předem. Dále pak zhotovitel propojovacích prací v předstihu zašle objednávku na provedení dozoru v rámci předání krycího listu pracovního postupu dodavatele.

Propojovací práce na překládaném plynovodu požadujeme provádět v Letním období za použití zásobníkových vozů. V případě odstávek zákazníků na rekonstruované části, musí být dodržena zákonem daná lhůta na vyznění zákazníka o odstávce. Toto vyznění odešle provoz na základě Předběžného pracovního postupu, který dodá zhotovitel stavby.

Oddělení technické podpory RO-Čechy 3
Technik RO-Čechy 3

V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.
4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.
5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.
6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.
8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.
9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a

obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.

10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásepů výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásepem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002271776 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lumír Mejzlík'.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 279 35 311
Lumír Mejzlík
Technik přípoj.a rozv. PZ-Čechy východ1
Odd. přípoj. a rozvoj PZ-Čechy východ 1
LUMIR.MEJZLIK@GASNET.CZ




Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřen

Příloha: Orientační záznam plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002271776 ze dne 15.12.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou. K.ú.: Světlá nad Sázavou-1068/3,1069/1,1068/1,1094/3, 1096/6,11,12.

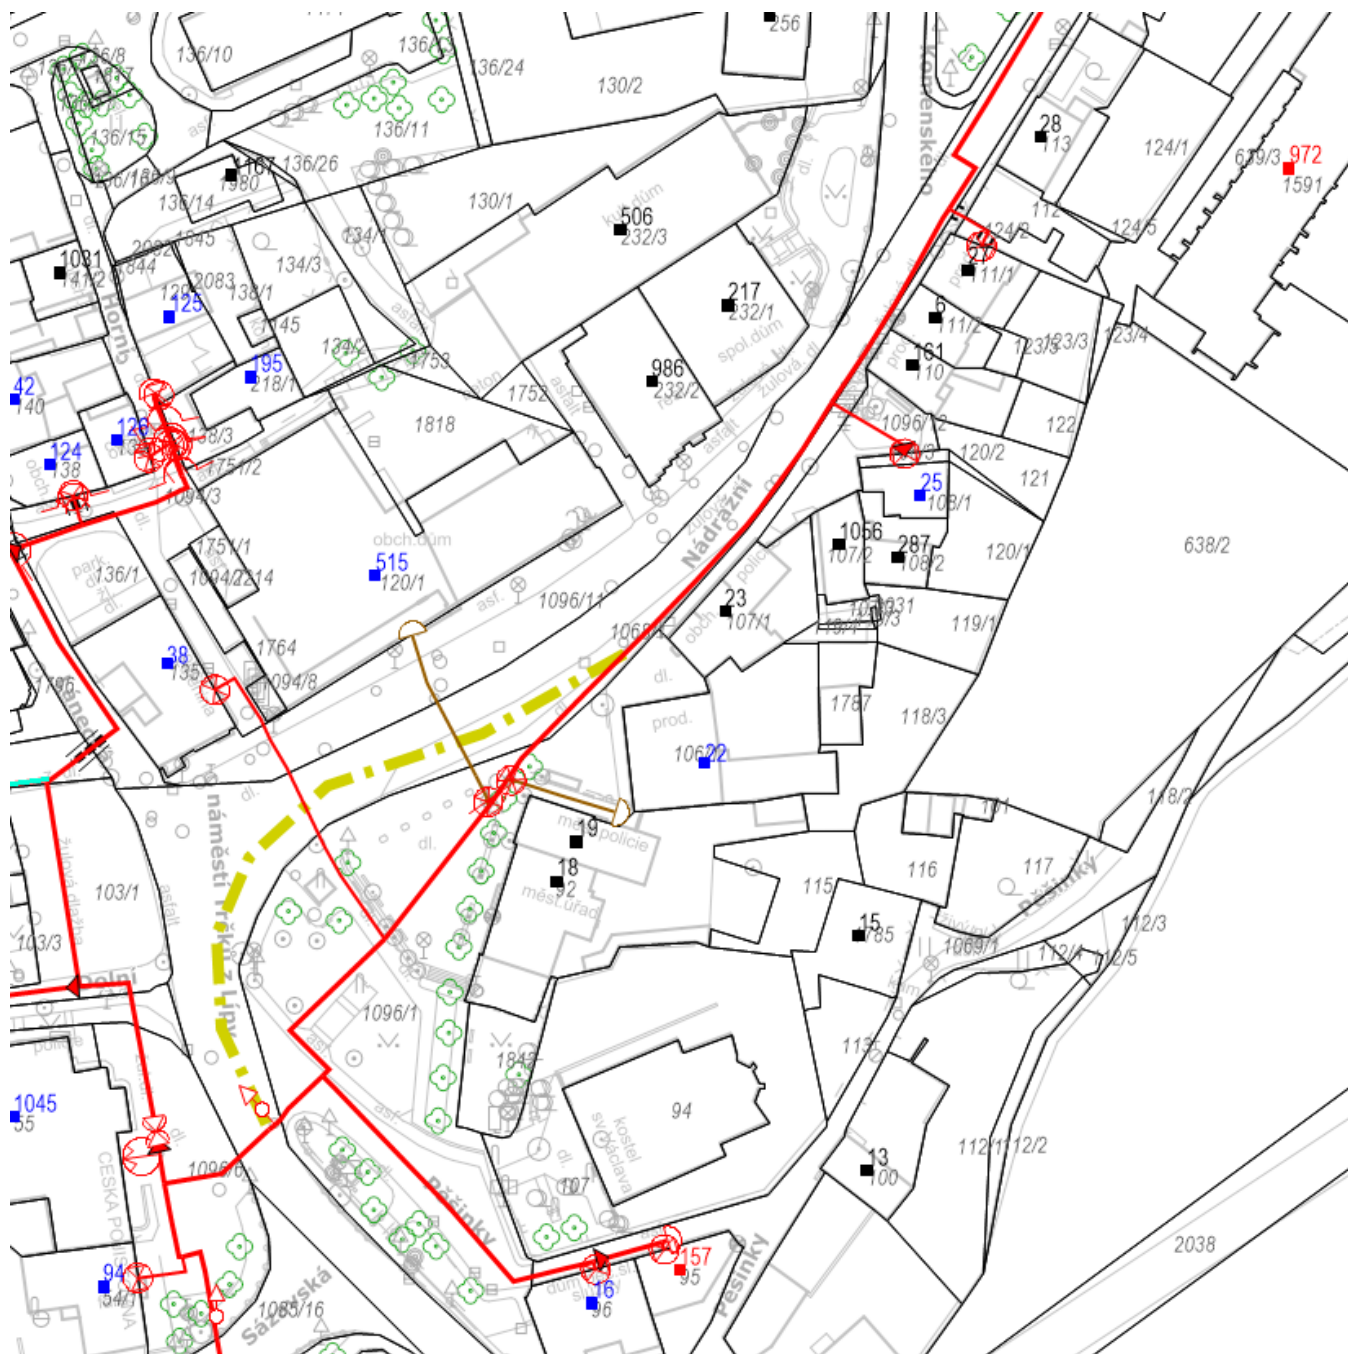

Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002271776 ze dne 15.12.2020.


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Světlá nad Sázavou , náměstí Trčků z Lípy 18 , 58291 Světlá nad Sázavou. K.ú.: Světlá nad Sázavou-1068/3,1069/1,1068/1,1094/3, 1096/6,11,12.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou. K.ú.: Světlá nad Sázavou-1068/3,1069/1,1068/1,1094/3, 1096/6,11,12.

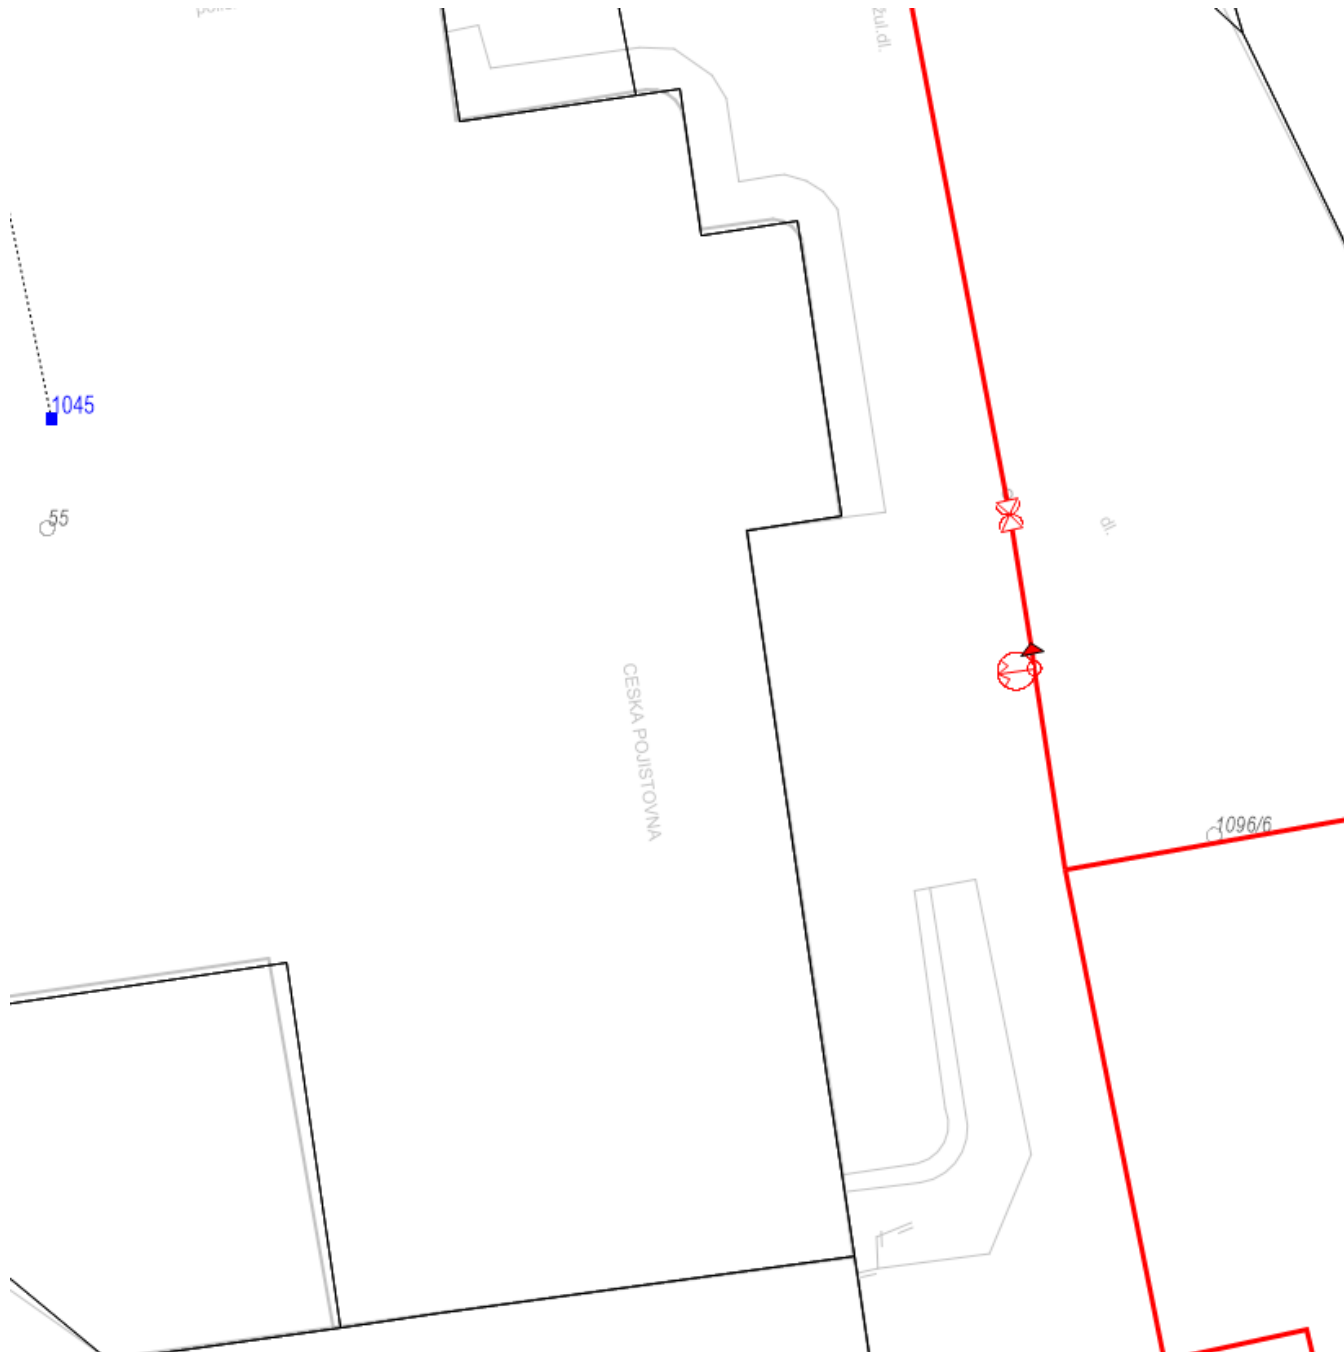

Legenda:	
	linie plynovodu NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002271776 ze dne 15.12.2020.


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Světlá nad Sázavou , náměstí Trčků z Lípy 18 , 58291 Světlá nad Sázavou. K.ú.: Světlá nad Sázavou-1068/3,1069/1,1068/1,1094/3, 1096/6,11,12.

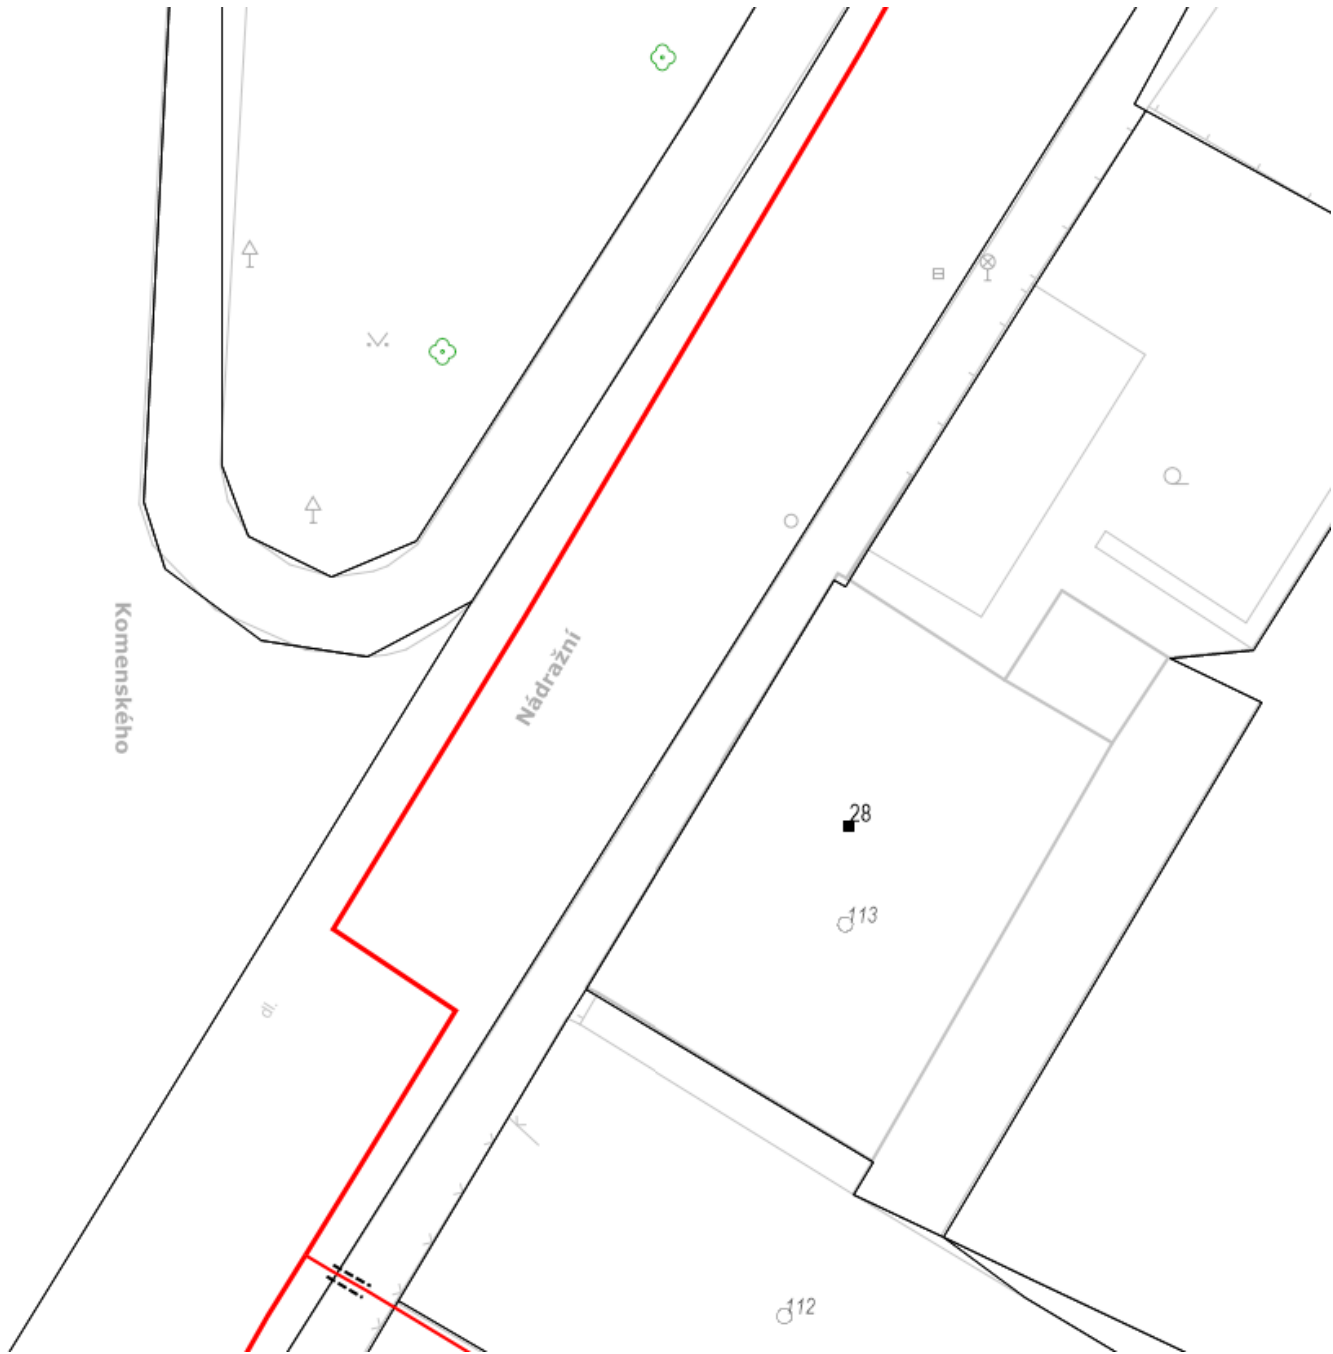

Legenda:	
linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)


Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002271776 ze dne 15.12.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou. K.ú.: Světlá nad Sázavou-1068/3,1069/1,1068/1,1094/3, 1096/6,11,12.

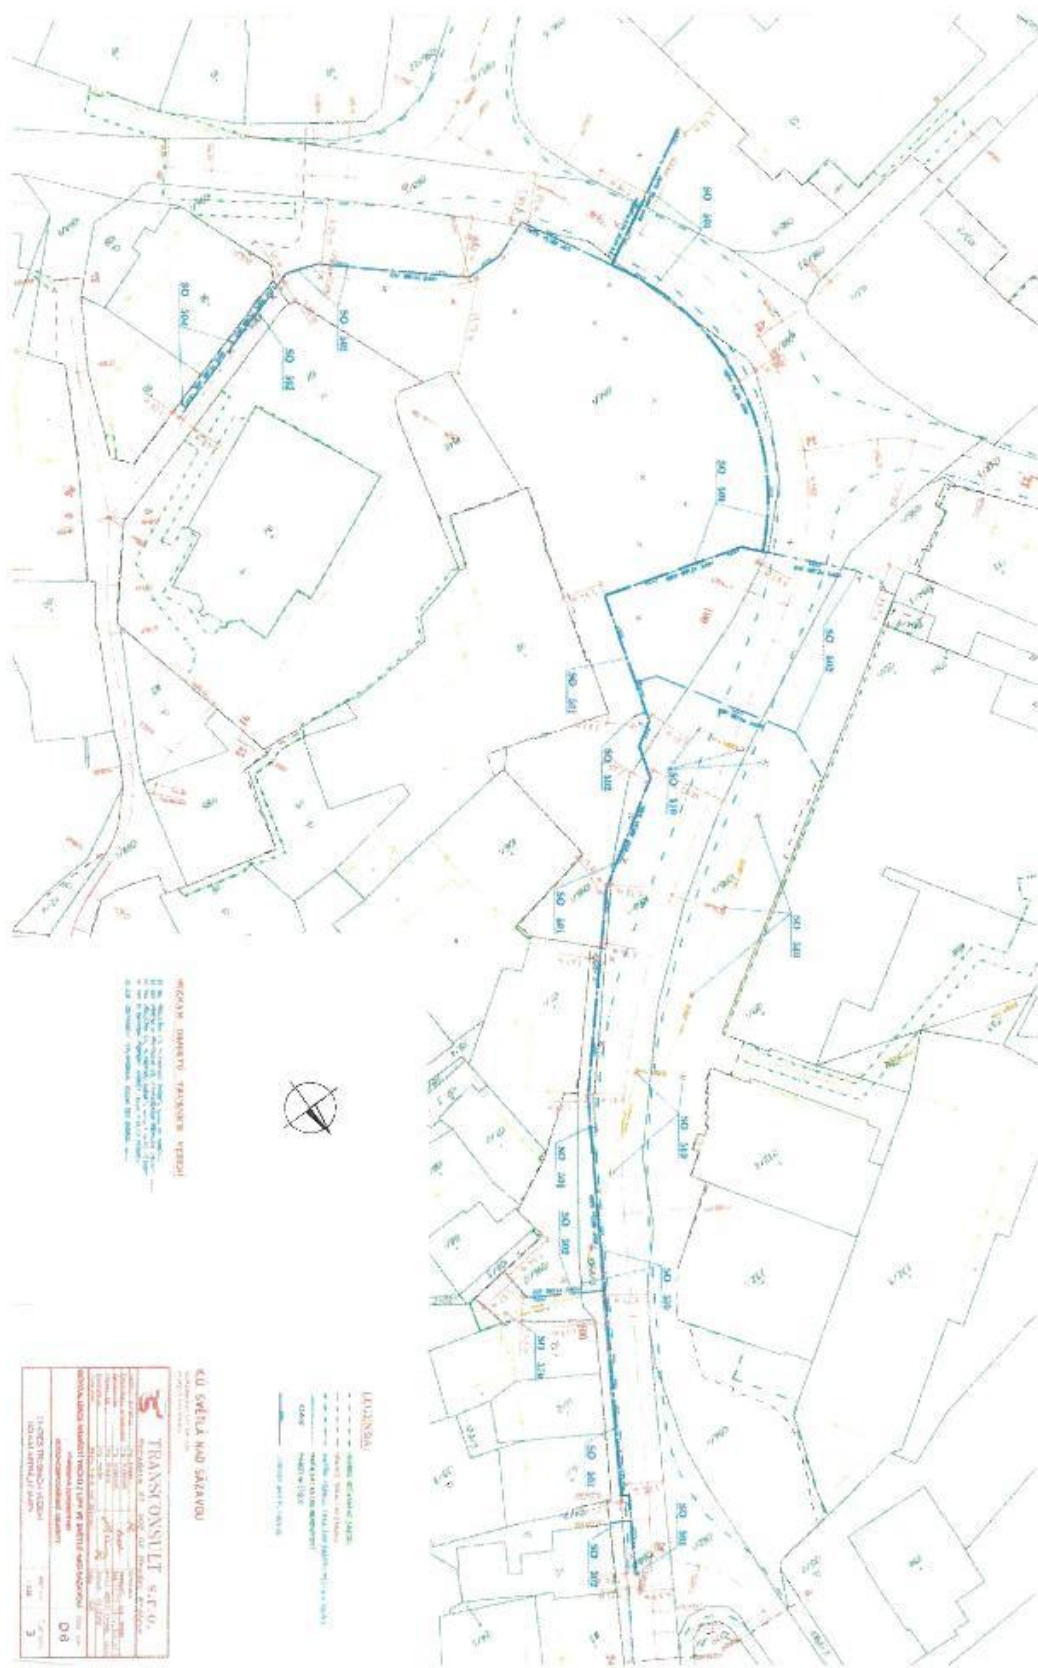

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Světlá nad Sázavou , náměstí Trčků z Lípý 18 , 58291 Světlá nad Sázavou. K.ú.: Světlá nad Sázavou-1068/3,1069/1,1068/1,1094/3, 1096/6,11,12.

DETAIL NAPOJENÍ STL PŘÍPOJKY

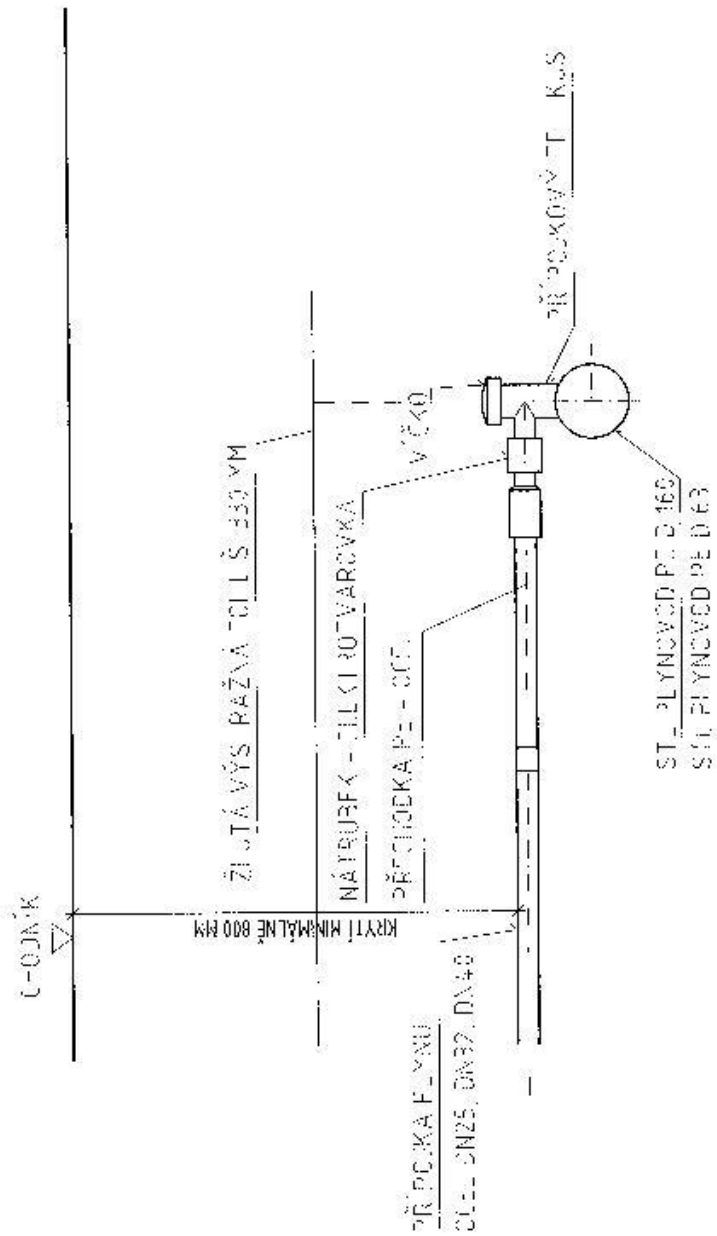

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou. K.ú.: Světlá nad Sázavou-1068/3,1069/1,1068/1,1094/3, 1096/6,11,12.

DETAIL PROPOJE STL PLYNOVODU

