

E.3 – STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ
A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY



TRANSCONSULT s.r.o.

č. paré

		TRANSCONSULT s.r.o. <i>Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové</i>	
Vedoucí projektu	Ing. Hodek		Středisko: 1
Odpovědný projektant	dle příloh		Vedoucí: Ing. Hodek
Zpracovatel	dle příloh		Zak.č. 1 9 2 2 1 3 0 0 1
Přezkoušel	dle příloh		Arch.č. 02419 Formát: A4
Kontroloval	dle příloh		Datum: 07/2020
Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou	Účel:	DSP+PDPS
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU DOKLADOVÁ ČÁST			Část. dok. E.3
STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY			Č. přílohy

**SEZNAM DOKLADŮ NA STAVBU
„REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU“
DOKUMENTACE DSP + PDPS**

E.3 - Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury:

- 1) Rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace odboru dopravy MěÚ Světlá nad Sázavou č.j. MSNS/11544/2018/OD-6InMK-TIM ze dne 18.7.2018
- 2) Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočina č.j. KSAÚSVPO/008469/2018 ze dne 24.7.2018
- 3) Žádost o zvláštní užívání silnice, odbor dopravy MěÚ Světlá nad Sázavou ze dne 23.7.2018
- 4) Rozhodnutí o povolení výjimky odboru dopravy MěÚ Světlá nad Sázavou č.j. MSNS/17573/2020/OD-1PV-Ko ze dne 12.11.2020
- 5) Rozhodnutí o změně kategorie odboru dopravy MěÚ Světlá nad Sázavou č.j. MSNS/13738/2020/OD-1 VyřMK-TIM ze dne 1.9.2020
- 6) Vyjádření VAK HB a.s. ze dne 30.11.2020
- 7) Vyjádření První telefonní společnosti s.r.o. ze dne 26.10.2020
- 8) Stanovisko Tlapnet s.r.o. ze dne 30.11.2020
- 9) Vyjádření Metropolitní s.r.o. ze dne 2.11.2020
- 10) Vyjádření-podmínky GasNet s.r.o. ze dne 1.12.2020
- 11) Vyjádření KSÚSV ze dne 3.12.2020

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY,
příspěvková organizace
KOSOVSÁ 1122/16 – PSČ 586 01 Jihlava

technicko-správní oddělení v Havlíčkově Brodě, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod 2

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
14099/2020

VYŘIZUJE

HAVLÍČKŮV BROD
3. prosince 2020

Věc:

Vyjádření k PD pro stavební řízení stavby.

Souhlasíme s projektovou dokumentací stavby
„Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“ pro vydání stavebního
povolení bez připomínek.

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450 
Oddělení TSÚ Havlíčkův Brod, tel.: 569 430 850
Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod 2**


Pavel Krupička
vedoucí technicko-správního oddělení
v Havlíčkově Brodě

naše značka
5002252460

vyřizuje
Pavel Gabriel

datum
01.12.2020

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37/32
50002 Hradec Králové

Věc:

Revitalizace náměstí trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

K.ú. - p.č.: Světlá nad Sázavou

Stavebník: Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY :

- plynovod STL OC DN 150
- plynovody STL PE d 63, 90 a 110
- STL plynovodní přípojky
- STL plynovod v majetku cizího investora

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

KOMUNIKACE:

- Při výstavbě komunikace požadujeme dodržet ČSN 736005, tab. B1
- Požadujeme, aby veškeré práce v ochranném pásmu stávajících plynárenských zařízení byly prováděny nejméně 400 mm nad jejich povrchem.
- V případě, že nebude možné dodržet krytí PZ dle ČSN 73 6005, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).

Nové uliční vpusti musí být umístěny od stávajícího PZ v minimální vzdálenosti 0,5 m od jeho okraje.

KANALIZACE:

- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 • Zábrdovice • 602 00 Brno • T 555 90 10 10 • www.gasnet.cz

IČ: 27935311 • DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

6005, tab. 1 a 2.

- Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Ke křížení kanalizace s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 0,5 m.
- K souběhu kanalizace s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 1 m.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GasNet Služby, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí.
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

VODOVOD:

- Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GasNet Služby, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí.
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru VO od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek musí být minimálně 500 mm. Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení.

Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojkы (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontakt-ni-system/, činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002252460 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 279 35 311
Pavel Gabriel


Vedoucí zpracování ext. požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
+420495563464
pavel.gabriel@gasnet.cz



Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou. K.ú.: Světlá nad Sázavou.

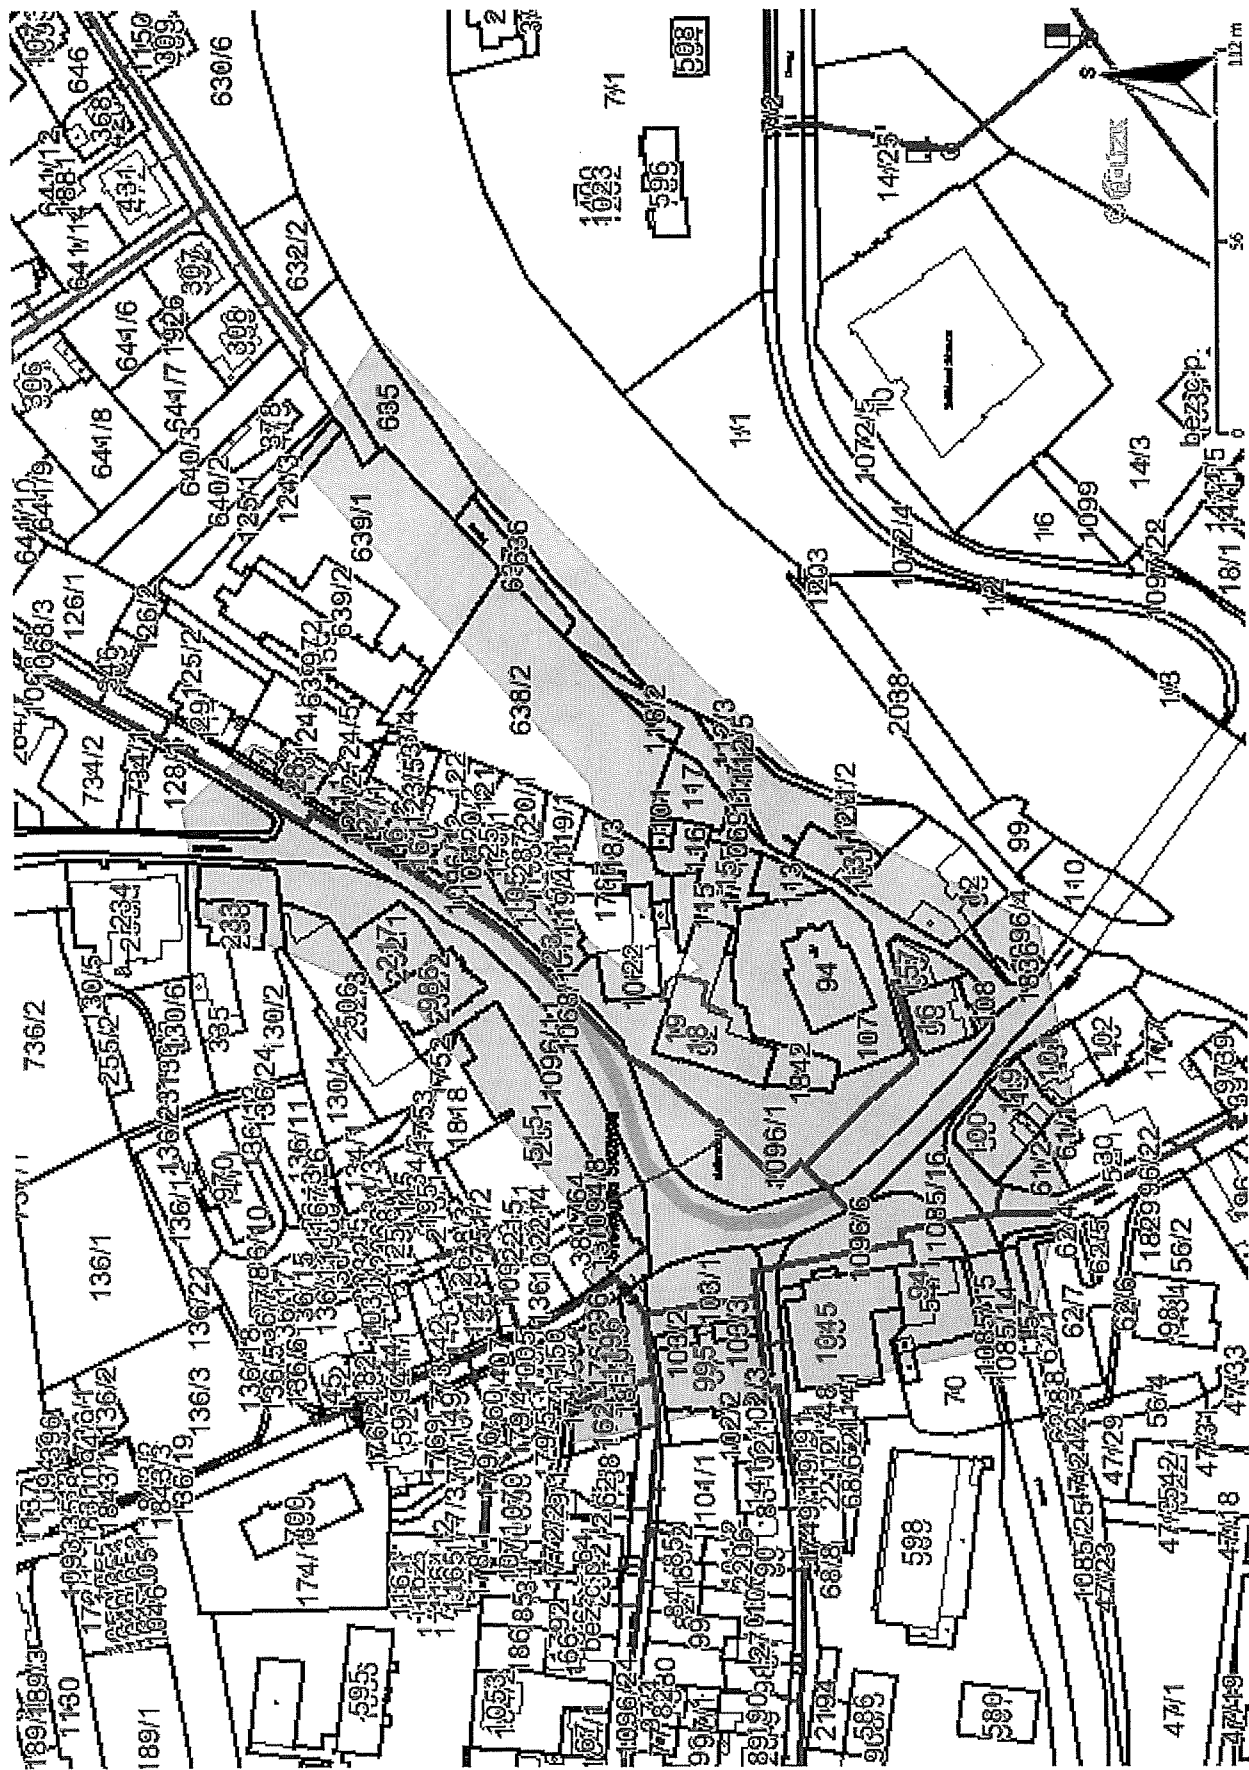


linie plynovodu NTL STL VTL WTL nefunkční plánovaná stavba před realizací ve výstavbě, neuveдено do provozu	      
regulační stanice ochranné zařízení kabel elektropřípojka kabel protikoroziční ochrany anodové uzemnění stanice katodové ochrany pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO neplynovodní zařízení (linie/ bod)	         

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou. K.ú.: Světlá nad Sázavou.



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
plánovaná stavba před realizací	
ve výstavbě, neuvedeno do provozu	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozní ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	
neplynovodní zařízení (linie/ bod)	





Transconsult s.r.o.

Hodek Pavel Ing.

Nerudova 37

500 02 Hradec Králové

Č.j.:

Vyřizuje: Jiří Beneš

Havlíčkův Brod 2.11.2020

Věc: Vyjádření k existenci sítí (sítě) pro vydání stavebního povolení (DPS) – vyjádření k dokumentaci DPS - **Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**

Na základě vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí (sítě) pro vydání stavebního povolení (DPS) – vyjádření k dokumentaci DPS - **Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou** vám sděluji, že společnost Metropolitní s.r.o. má v zájmovém území vedení aktivních optických kabelů v chráničkách HDPE.

Přílohou tohoto vyjádření je i zaměření našich vedení ve formátu .dwg

Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců od data jeho vydání.

Souhlasíme s vámi navrhovaným řešením stavby za podmínek:

1. Před započítím zemních prací zajistit vytyčení optické trasy, kterou provedou pracovníci společnosti Metropolitní. Kontaktní osobou je **Pavel Tesárek, mobil: 776 717939, e-mail: tesarek@metropolitni.cz**
2. Při křížení budou kabely uloženy do chráničky zasahující mimo ochranné pásmo trasy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení je 0,5m na obě strany od kraje vedení.
3. S vyznačenou trasou je třeba prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
4. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce upozornit, aby v případě potřeby zjistily hloubkové uložení příčnými sondami a upozornit je na možnou odchylku.
5. Při práci v ochranném pásmu a jeho blízkosti dbát nejvyšší opatrnosti a požívat vhodnou technologii zemních prací.
6. Při zjištění rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit kontaktnímu pracovníkovi společnosti Metropolitní s.r.o..
7. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí našeho vedení, vyzvat našeho pracovníka ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve poté je možné provést zához.
8. Při odkrytí našeho vedení je třeba ho zajistit proti poškození nebo zcizení.
9. Pokud dojde vinou prováděcí organizace k poruše našeho zařízení, budou neprodleně informováni pracovníci metropolitní s.r.o.. Veškeré opravy budou provedeny na náklady prováděcí organizace.

Žadatel se převzetím tohoto vyjádření zavazuje, že poskytnutá data a informace použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty.

Jiří Beneš

Metropolitní s.r.o.

Obchodní oddělení

Tel. : 569 333330

Mobil : 777 000256

e-mail : benes@metropolitni.cz



Metropolitní s.r.o.

Dobrovského 2366

580 01 Havlíčkův Brod

Tel: 569 333 333, email: obchod@metropolitni.cz
IČ: 48172481, DIČ: CZ48172481 (5)

Metropolitní s.r.o.

Sídlo společnosti:

Dobrovského 2366

Havlíčkův Brod

PSČ 580 01

Zákaznické centrum:

Chotěbořská 2516

Havlíčkův Brod

PSČ 580 01

IČ: 48172481

DIČ: CZ48172481

Banka: ČSOB Havlíčkův Brod

číslo účtu: 254220388 / 0300

tel.: +420 569 333 333

mobil: +420 773 777 025

e-mail: obchod@metropolitni.cz

www.metropolitni.cz

Hodek Pavel Ing.

Transconsult s.r.o.

Nerudova 37

Hradec Králové 2

500 02


Věc: Stanovisko k PD ke stavebnímu povolení

Na základě předložené projektové dokumentace ke stavbě: „**Revitalizace Náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**“. Vydáváme **SOUHLASNÉ** stanovisko s touto předloženou projektovou dokumentací. V lokalitě se nachází síť společnosti Tlapnet s.r.o. Postupovat tedy dle pokynů ve vyjádření k existenci sítí.

V Praze dne 30.11.2020

 Tlapnet s.r.o.
SÍDLO SPOLEČNOSTI
U Schodů 122/5
Praha 9 - Hrdlořezy
190 00
CENTRÁLA
Jeníkova 940/14
286 01 Čáslav
tel.: 606 606 035
info@tlapnet.cz
www.tlapnet.cz
IČO 271 74 824
DIČ CZ27174824

Bc. Milan Šmíd



První telefonní společnost s r.o.



U Studně 291/7, 586 05 Jihlava
doručovací adresa: Havlíčkova 1444/107, 586 01 Jihlava
tel. i fax.: +420 567311166
e-mail: prvni@telefonni.cz

Zapsaná u KS v Brně, oddíl. C, vložka 2449

TELEKOMUNIKACE ♦ OPTICKÉ SÍTĚ

V Jihlavě 26.10. 2020

Transconsult, s.r.o.
Ing. Pavel Hodek
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

Naše značka: PTSS040

Věc: **Vyjádření k existenci sítí pro akci „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“**


V zájmovém území vlastníme pouze optická vlákna uložená v kabelu a chráničce firmy **Metropolitní s.r.o.**. Pokud budou dodrženy podmínky vyjádření firmy Metropolitní s.r.o. nemáme proti stavbě námitek.

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

Za firmu První telefonní společnost s r.o.

Lukáš Dajč – 606 531 966
lukas.dajc@telefonni.cz

První telefonní společnost s r.o.
U Studně 7, 586 01 Jihlava
IČ: 18198872

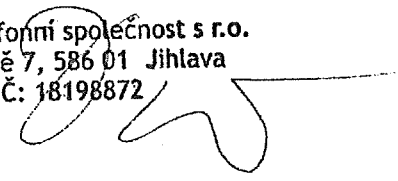

Upozornění: Od 1.1. 2019 nás naleznete na nové adrese Havlíčkova 107, 586 01 Jihlava.

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

000862/210/20/Jn

Ing. Janáček

30. 11. 2020

Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
– dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Projekt řeší revitalizaci území v centru města Světlá nad Sázavou v rozsahu náměstí Trčků z Lípy a napojujících se komunikací a navazující část ulice Pěšinky. Zpevněné plochy budou odvodněny nově navrženou dešťovou kanalizací do Sázavy. Projekt řeší i úpravu napojení dešťových svodů ze střech přilehlých budov na dešťovou kanalizaci. V rámci stavby dojde k dotčení stávajících inženýrských sítí, které bude nutno přeložit, upravit nebo uchránit. Mimo jiné se jedná o síť ve správě a majetku VAK Havlíčkův Brod, a.s. (dále jen VAK HB) – přeložka, výměna a úpravy šachet jednotné kanalizace a přeložky, výměny a propojení vodovodů. Investorem stavby je Město Světlá nad Sázavou. VAK HB bude investorem těchto vodohospodářských objektů:

- SO 311 - Výměna jednotné kanalizace VAK Havlíčkův Brod, a.s.,
- SO 312 - Úpravy šachet jednotné kanalizace VAK Havlíčkův Brod, a.s.
- SO 353 - Propojení vodovodů VAK Havlíčkův Brod, a.s. na náměstí
- SO 354 - Výměny vodovodů VAK Havlíčkův Brod, a.s. v ulicích Sázavská a Jelenova
- SO 355 - Výměna vodovodu VAK Havlíčkův Brod, a.s. na náměstí

S předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení (DSP) VAK HB souhlasí s následujícími podmínkami:

1. Požadujeme, aby celá stavba včetně částí projektu/objektů týkajících se zařízení VAK HB byla prováděna stejným generálním dodavatelem vybraným ve **společné soutěži všech zadavatelů**.
2. Před zahájením stavby zajistí zhotovitel stavby na základě objednávky vytýčení vodovodu ve správě VAK HB (kontakt: p. Bárta, p. Veselý - tel. 603 500 099, hledaci@vakhb.cz) a vytýčení kanalizace ve správě VAK HB (kontakt: p. Kríž - tel. 603 500 065, kriz@vakhb.cz).
3. Při návrhu a provádění požadujeme při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi dodržet předepsané odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. **VODOVOD** - stavba vodovodu bude prováděna v součinnosti s pracovníky VAK HB. Postup stavebních prací bude v dostatečném předstihu upřesněn se zástupcem VAK HB (kontakt: p. Štěpánek – tel. 734 643 737). Stejný zástupce bude přizván ke kontrole provádění tlakové zkoušky, desinfekce potrubí a proplachů potrubí.
5. Materiál potrubí vodovodu a typ armatur bude použit dle standardů VAK HB. Jako materiál vodovodů bude ve většině tras použito potrubí z tvárné litiny (TLT) - hrdlové tlakové trouby délky 6 m s vnitřní cementovou výstelkou, vnější povrch žárové pokovení slitinou zinku s hliníkem 400g/m² a epoxidový uzavírací nátěr. Tvarovky z tvárné litiny dle ČSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovým standardním hrdlem. V souladu s pokyny výrobce potrubí jsou navrženy zámkové (jištěné) spoje. Výjimkou je vodovod SO 352, který bude proveden z plastového potrubí - dvouvrstvé PE 100 RC, SDR 17, typ 2, barva modrá, certifikované dle PAS 1075; pro změny směru budou použity univerzální oblouky z materiálu PE 100 RC. Nad potrubím (300 mm nad horním lícem) bude uložena výstražná fólie (bílá nebo modrá). Poklopy od vodovodních šoupat budou opatřeny logem VAK HB (čtvercové poklopy pro sekční a hydrantová šoupata, kulaté poklopy na přípojkách). Každou armaturu je třeba označit hliníkovou orientační tabulkou.

6. Na potrubí vodovodu a vodovodních přípojek bude uložen signalizační vodič. Jako signalizační vodič smí být použit pouze měděný plný izolovaný vodič minimálního průřezu $CY\ 6\ mm^2$. Vodič se pevně uchycuje na vrchní část potrubí ve vzdálenostech 2 m. Vodič se zásadně okolo potrubí neovíjí. Spojy vodičů mohou být letovány nebo zajišťovány mechanickými spojkami pro daný průřez vodiče. Každý spoj vodiče musí být zabezpečen proti vlhkosti a mechanickému poškození (např. smrštitelnou hadičkou). Konce vodiče, event. smyčky budou vytaženy na sloupek nebo do poklopů armatur (tam, kde je v jednom místě poklop šoupátkový i hydrantový, tak bude vodič vyveden přednostně do hydrantového poklopu). Před předáním stavby bude provedeno vyzkoušení funkčnosti a úplnosti signalizačních vodičů. Kontrole signalizačního vodiče na vodovodu musí být přítomen zástupce VAK HB (**p. Bárta, Veselý - tel. 603500099**, hledaci@vakhb.cz). O výsledku této zkoušky bude vystaven protokol, který je součástí dokumentace předání díla.
7. **KANALIZACE** - stavba kanalizace bude prováděna v součinnosti s pracovníky VAK HB. Postup stavebních prací bude v dostatečném předstihu upřesněn se zástupcem VAK HB (kontakt: **p. Kříž - tel. 603 500 065**), který bude rovněž po celou dobu stavby provádět kontrolu montáže potrubí kanalizace. Kontrolu bude provádět vždy na vyzvu investora/zhotovitele stavby, a to před zásypem potrubí.
8. Materiál potrubí kanalizace a provedení revizních šachet bude řešeno dle standardů VAK HB. Jako materiál jednotné kanalizace bude použito potrubí z kameniny. Kanalizační šachty budou provedeny z betonových prefabrikovaných dílců o vnitřním průměru 1000 mm, skruže tl. stěny 120 mm, dno s kynetou a nástupnicí obloženou kameninou nebo čedičem. Na šachtách budou použity poklopy dle standardů VAK HB, tj. litinové poklopy s kloubem/pantem a aretací s elastomerovou tlumící vložkou (typ Viatop). Poklopy budou opatřeny logem VAK HB.
9. **Před zahájením stavby vodovodů a jednotné kanalizace musí být veškerý použitý materiál předložen VAK HB k odsouhlasení!!!**
10. Stavbu musí provádět firma s patřičným oprávněním. Investor stavby uhradí veškeré náklady spojené s přeložkami vodovodu a kanalizace a rovněž náklady za pitnou vodu použitou pro napuštění a výplach potrubí.
11. Zhotovitel stavby zajistí provedení kontroly montáže potrubí kanalizace ve správě VAK HB videokamerou, data budou předána provozovateli VAK HB.
12. Po dokončení stavby vodovodu a kanalizace bude VAK HB předáno CD se zaměřením skutečného provedení v souřadnicích JTSK programem Microstation ve formátu DGN dle aktuální směrnice GIS VAK HB. Zaměření bude provedeno 2x, tj. ihned po montáži potrubí před obsypem a zásypem (zaměření potrubí, zaměření každého spoje, armatur, tvarovek a šachet). Druhé zaměření bude provedeno po konečných terénních úpravách (vršky armatur a šachet – poklopy). Zaměření bude předáno VAK HB, oddělení TPČ (kontaktní osoba: **Mgr. Havlová – tel. 734 252 209**, havlova@vakhb.cz).
13. Dešťové vody nebudou napojeny na jednotnou kanalizaci ve správě VAK HB, v rámci stavby budou přepojeny do navržené dešťové kanalizace.
14. Veškeré podzemní a jiné objekty (např. uliční vpusti, stožáry VO, umístění městského mobiliáře, výsadba nových dřevin) budou umístěny mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, případně po dohodě/odsouhlasení se zástupcem VAK HB ve snížené bezpečné vzdálenosti, umožňující v budoucnu bezproblémový přístup k sítím z účelem oprav.
15. Během zemních a stavebních prací bude jakýkoliv střet s naším zařízením řešen přímo na místě stavby za účasti VAK HB, a to provozem vodovodů (kontakt: **p. Štěpánek – tel. 734 643 737**) a provozem kanalizací (kontakt: **p. Kříž - tel. 603 500 065**).
16. Všechny další stupně projektové dokumentace budou v konceptu konzultovány a následně předloženy VAK HB k odsouhlasení.
17. Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

S pozdravem

VODOVODY a KANALIZACE
Havlíčkův Brod, a.s.
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel. 569 430 211, Fax 569 430 299
IČO 481 73 002 DIČ CZ48173002

Ing. Michal Janáček
vedoucí oddělení TPČ

Na vědomí: p. Štěpánek, p. Kříž



Městský úřad Světlá nad Sázavou odbor dopravy

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Vaše č.j.: MSNS/13738/2020/OMIRR

Naše č.j.: MSNS/13738/2020/OD- 1VyřMK-TIM

Světlá nad Sázavou dne: 01.09.2020

Vyřizuje: Markéta Tichá

Telefon: 569 496 646

E-mail: ticham@svetlans.cz

23007/2020/SNS



MSNS/13738/2020/OD-3

R o z h o d n u t í

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o pozemních komunikacích) rozhodl dne 01.09.2020 v řízení o žádosti Města Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, ze dne 13.08.2020, č.j. MSNS/13738/2020/OMIRR ve věci změny kategorie z místní komunikace, a to u části ulic Dolní a Nové Město, na účelové komunikace, dle jejich charakteru, využití a stavebně technického stavu takto:

podle § 3 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích

o změně kategorie

- u části místní komunikace č. 000210c v ulici Nové Město, Světlá nad Sázavou, par.č. 1096/24 v k.ú. Světlá nad Sázavou, která začíná v místě křížení s pozemní komunikací č. III/34731 a končí v místě křížení s účelovou komunikací č. 000240u za objektem č.p. 995 ve Světlé nad Sázavou, cca 42 - **na účelovou komunikaci č. 000240u**
- u části místní komunikace č. 000205c v ulici Dolní, Světlá nad Sázavou, par.č. 1096/23 v k.ú. Světlá nad Sázavou, která začíná v místě křížení s pozemní komunikací č. II/347 a končí v místě křížení s účelovou komunikací č. 000240u za objektem č.p. 995 ve Světlé nad Sázavou, cca 57 – **na účelovou komunikaci č. 000240u.**

Na základě výše uvedené změny kategorie z místních komunikací na účelové komunikace dojde ke změně délky účelové komunikace č. 000240u, která nově povede od křížení s pozemní komunikací č. II/347, dále za objektem č.p. 995 až ke křížení s pozemní komunikací č. III/34731 - na délku 138m.

Odůvodnění

Rada města Světlá nad Sázavou na svém zasedání dne 03.08.2020 projednala tuto změnu a přijala usnesení č. R/382/2020: „Rada města Světlá nad Sázavou schvaluje změnu kategorie místních komunikací č. 000210c část ul. Nové Město a č. 000205c část ul. Dolní na účelové komunikace vedené pod č. 000240u“.

Dne 13.08.2020 podalo Město Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18 žádost o změnu kategorie z místních komunikací na účelové komunikace. Dne 31.08.2020 bylo řízení o změně kategorie z místních na účelovou komunikaci v částech ulic Nové Město a Dolní ve Světlé nad Sázavou zahájeno.

Dle vyjádření dopravního projektanta Ing. Pavla Hodka z firmy Transconsult s.r.o. se jedná pouze o formální záležitost, kterou uživatelé těchto komunikací nejsou schopni zaregistrovat. Jedná se o

napojení těchto ulic na pozemní komunikaci na náměstí, tak jako jiné napojení ulic v této oblasti. Dle charakteru, využití a stavebně technického stavu neodpovídají kategorii místní komunikace. Zdejší silniční správní úřad žádost považuje za dostatečný podklad pro vydání rozhodnutí v této věci, v řízení nebylo potřeba shromáždit další podklady ani stanoviska dotčených orgánů. Na základě výše uvedeného zdejší silniční správní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu Světlá nad Sázavou.

Ing. Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy



Účstníci řízení:

Město Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou

Dále obdrží – na vědomí:

TBS Světlá nad Sázavou, p.o., Rozkoš 749, Světlá nad Sázavou

MěÚ Světlá nad Sázavou – odbor stavebního úřadu a územního plánování

Počet listů: 1

Počet příloh: 0



28751/2020/SNS



MSNS/18363/2020/OMIRR

Město Světlá nad Sázavou
odbor majetku, investic a regionálního rozvoje
náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Vaše č.j.: 1/65/2020
Naše č.j.: MSNS/18363/2020/OMIRR
Ve Světlé nad Sázavou dne 6.11.2020

Vyřizuje: Jaroslav Rezek
Telefon: 569 496 609
E-mail: rezek@svetlans.cz

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

Souhlas s projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“

Město Světlá nad Sázavou bylo seznámeno s projektovou dokumentací ve stupni DSP "Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou" vypracovanou firmou TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, Hradec Králové.

Město Světlá nad Sázavou souhlasí s projektovou dokumentací ve stupni DSP a s podáním žádosti o vydání stavebního povolení.

S pozdravem

Jaroslav Rezek
referent odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Město Světlá nad Sázavou
odbor majetku, investic a regionálního rozvoje
582 91 Světlá nad Sázavou

2

Počet listů: 1
Počet příloh: 0



Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor dopravy
náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

29249/2020/SNS



MSNS/17573/2020/OD

352/13.11.20
4

ID datové schránky: yptb58f
Naše č.j.: MSNS/17573/2020/OD-1PV-Ko
Světlá nad Sázavou dne: 12.11. 2020

Vyřizuje: Kovandová Věra
Telefon: 569 496 635
E-mail: posta@svetlans.cz

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), a příslušný speciální stavební úřad podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal žádost o výjimku z obecných technických požadavků na stavbu, kterou dne 20.10. 2020 podal žadatel:

Město Světlá nad Sázavou, IČ: 00268321, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, zastoupené spol. TRANSCONSULT s.r.o., IČ: 47455292, Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, odpovědná osoba Ing. Pavel Hodek, (dále jen stavebník).

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, podle § 169 odst. 2,5 a 6 stavebního zákona

p o v o l u j e v ý j i m k u

z vyhlášky č. 398/2009 Sb., § 14, ustanovení bodu 2.0.1 a 2.1.1, přílohy č.2 k vyhlášce o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb pro stavbu:

„Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“

Stavba na pozemcích p.č.: 1068/1, 1085/16, 1096/1 a 62/4 v k.ú. Světlá nad Sázavou

Povolená výjimka z bodu 2.0.1 - největší povolená délka přechodu u změn dokončených staveb je 7000 mm:

- 1 x přechod přes silnici II/150 – ul. Jelenova, délka přechodu v ose 8420 mm
- 1 x přechod přes silnici II/347 – nám. Trčků z Lípy, u nového infocentra, délka přechodu v ose 7600 mm
- 1 x přechod přes silnici II/347 – nám. Trčků z Lípy, před č.p. 38, délka přechodu v ose 7980 mm
- 1 x přechod přes silnici II/347 – nám. Trčků z Lípy, před č.p. 986, délka přechodu v ose 7150 mm
- 1 x přechod přes silnici III/34731, před č.p. 38, délka přechodu v ose 7200 m



- 1 x přechod přes místní komunikaci, Jelenova ul., délka přechodu v ose 7180 mm

Povolená výjimka z bodu 2.1.1 - navazující plochy na přechody pro chodce, podélný sklon max. 12,5 %:

- 1 x MK, Jelenova ul., sklon nájezdové rampy 13,74 %

Odůvodnění výjimek:

Nadlimitní šířky přechodů pro chodce (délka nad 7000 mm) jsou povoleny na základě konfigurace terénu a z důvodu stanovených vlečných křivek směrodatných vozidel (vodidla HZS, odvoz odpadu), navazující plocha pro přechod pro chodce se sklonem vyšším než 12,5 % je odůvodněna opravou již stávajícího chodníku.

O d ů v o d n ě n í

Dne 20.10. 2020 podal stavebník, Město Světlá nad Sázavou, IČ: 00268321, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, zastoupené spol. TRANSCONSULT s.r.o., IČ: 47455292, Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, odpovědná osoba Ing. Pavel Hodek, žádost o vydání povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu podle § 169 stavebního zákona a § 26 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, na stavbu: „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“, na pozemcích p.č.: 1068/1, 1085/16, 1096/1 a 62/4 v k.ú. Světlá nad Sázavou. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení výjimky z obecně technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Podle § 14 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, dle ustanovení bodu 2.0.1., je stanovena největší povolená délka přechodu pro chodce u změn dokončených staveb 7000 mm, dle ČSN 73 6110/Z1 lze tuto délku v odůvodněných případech zvětšit až o 3 m. Ustanovení bodu 2.1.1 povoluje pro navazující plochy na přechody pro chodce podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5%), V souladu s § 14 vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb lze v odůvodněných případech povolit výjimku.

Povolená výjimka z bodu 2.0.1 - největší povolená délka přechodu u změn dokončených staveb je 7000 mm: 1x přechod přes silnici II/150 – ul. Jelenova, délka přechodu v ose 8420 mm; 1 x přechod přes silnici II/347 – nám. Trčků z Lípy, u nového infocentra, délka přechodu v ose 7600 mm; 1 x přechod přes silnici II/347 – nám. Trčků z Lípy, před č.p. 38, délka přechodu v ose 7980 mm; 1 x přechod přes silnici II/347 – nám. Trčků z Lípy, před č.p. 986, délka přechodu v ose 7150 mm; 1 x přechod přes silnici III/34731, před č.p. 38, délka přechodu v ose 7200 m; 1 x přechod přes místní komunikaci, Jelenova ul., délka přechodu v ose 7180 mm. Povolená výjimka z bodu 2.1.1 - navazující plochy na přechody pro chodce, podélný sklon max. 12,5 %: 1 x MK, Jelenova ul., sklon nájezdové rampy 13,74 %.

Odůvodnění výjimek: Nadlimitní šířky přechodů pro chodce (nad 7000 mm) jsou povoleny na základě konfigurace terénu a z důvodu stanovených vlečných křivek směrodatných vozidel (vodidla HZS, odvoz odpadu), navazující plocha pro přechod pro chodce se sklonem vyšším než 12,5 % je odůvodněna opravou již stávajícího chodníku.

Před vydáním rozhodnutí o povolení výjimky se k PD souhlasně vyjádřily dotčené orgány: (KSÚSV p.o., Policie ČR DI Havl. Brod, NIPI, o.p.s., bezbariérové prostředí). Povoláním výjimky z vyhlášky č. 398/2009 Sb., § 14, ustanovení bodu 2.0.1 a 2.1.1, nebude



neohrožena bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky či stavby. Účelu sledovaného obecnými technickými požadavky na stavby bude v daném případě dosaženo i řešením podle povolené výjimky. Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě prostřednictvím MěÚ Světlá nad Sázavou, odboru dopravy. Povolení výjimky nenahrazuje rozhodnutí potřebná pro umístění a provedení předmětné stavby.

Osvobozeno od správního poplatku podle § 8, odst.1, písm.c, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Světlá nad Sázavou dne 12.11. 2020

Ing.Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy

Obdrží:

Město Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, *zastoupené spol. TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové*

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ODSH

KSÚSV p.o., TSÚ Havl. Brod, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod
Policie ČR, DI HB, Nádražní 59, 580 01 Havl. Brod, č.j. KRPJ-61888-1/ČJ-2018-161606
NIPI, o.p.s., bezbariérové prostředí, Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Rozhodnutí - povolení výjimky - revitalizace nám. Trčků z Lípy, Světlá n. S.

ID zprávy: 842435992

Typ zprávy: Přijatá datová zpráva

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 13. 11. 2020 v 06:39:26

Odesílatel: Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou, CZ

ID schránky: yptb58f

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nežadáno

Naše čís. jednací: MSNS/17573/2020/OD

Naše spisová zn.: MSNS/17573/2020/OD

Vaše čís. jednací: Nežadáno

Vaše spisová zn.: Nežadáno

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Ne

Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

Město Světlá n.S., přechody.pdf (170,57 kB)

Události zprávy:

12. 11. 2020 v 12:57:59 EV0: Datová zpráva byla podána.

12. 11. 2020 v 12:57:59 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13. 11. 2020 v 06:39:26 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

FTS-01
Městský úřad
odbor dopravy
Světlá nad Sázavou

Věc:

Žádost o zvláštní užívání silnice - umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech (§25, odst.6, písm. d, zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích).

Žádáme Vás o vydání příslušných dokladů ke zvláštnímu užívání silnice na umístění inženýrských sítí.

Silnice č.: **II/150, II/347, III/34731 Světlá nad Sázavou**

Pro stavbu: **Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**

Způsob uložení vedení do komunikace: podélný a příčný výkop ve vozovce

Krytí uloženého vedení: min.1,2 m

Průměr vedení: 0,1m

Délka zásahu: 786,6 m

Šířka zásahu: 1m

Místo	Bližší určení	silniční km
II/347		
-	výkop ve vozovce 4,4m – přeložka jednotné kanalizace VAK HB, a.s.	11,952
-	překop 10,5m - kanal. přípojka informačního centra a prodejního stánku	12,115
-	překop 6,7m – kanal.přípojka nemovitostí v majetku města	11,929
-	překop 5,9m – kanla.přípojka nemovitostí soukromých vlastníků	11,930
-	překop 6,4m – přeložka vodovodů VAK HB, a.s. na náměstí	11,956
-	překop 11m – propojení vodovodů VAK HB, a.s. na náměstí	12,117
-	podélný výkop ve vozovce 55,3 m – výměny vodovodů VAK HB, a.s na náměstí	12,012
-	překop 2,6m – vodo.přípojky nemovitostí v majetku města	11,967
-	překop 6m – vodo.přípojky nemovitostí soukromých majitelů	11,995
-	podélný a příčný překop – 93m – přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o.	12,116-12,120
		12,104
		12,089-12,100
		11,996-12,013
		11,897-11,951
-	překopy 22,4m – výměna a přepojení STL plyn.přípojek GasNet, s.r.o.	12,047
		12,024
		11,906
-	překop 6,9m – přeložka kabel.vedení VN ČEZ Distribuce, a.s.	11,943
-	podélný a příčný překop 32,8m - přeložka kabel.vedení NN ČEZ Distribuce, a.s.	11,998-12,012
		11,943
-	překop 6,9m – přípojka pro parkovací automaty	11,968
-	překop 4,1m – veřejné osvětlení na náměstí	12,113
-	podélný a příčný překop 147m - veřejné osvětlení na náměstí	12,084-12,130
		12,114
		12,050
		11,997-12,050
		11,968
		11,943
		0,0140
-	překop 6,2m – přeložky SEK Cetin, a.s. na náměstí	12,008-12,013
-	podélný a příčný překop 13m – přeložka SEK Metropolitní s.r.o.	11,968
		0,014
-	podélný a příčný překop 36,9m – kabelové rozvody pro VSS MP na náměstí	12,116-12,125
		12,116
		12,025
		11,968
-	překopy 31,1m pro nové trasy SEK Tlapnet, s.r.o. na náměstí	12,116
		11,935
-	překop 22,1m pro trasu OK města Světlá n S. na náměstí	12,116
		11,968

Místo	Bližší určení	silniční km
III/34731		
-	překop 16,7m – přeložka jednotné kanalizace VAK HB, a.s.	0,004
-	překop 53,3m - přeložka vodovodů VAK HB, a.s. na náměstí	0,017-0,023
		0,053
-	podélný výkop ve vozovce 12,8m - přeložka kabel.vedení VN ČEZ Distribuce, a.s.	0,039-0,051
-	podélný výkop 27,2m - přeložka kabel.vedení NN ČEZ Distribuce, a.s.	0,022-0,026
		0,039-0,052
		0,018
-	překop 14,2m - přípojka pro parkovací automaty	0,018
-	překop 13,6m - veřejné osvětlení na náměstí	0,018
-	podélný a příčný překop 22,9m - přeložky SEK Cetin, a.s. na náměstí	0,023-0,027
		0,051
		0,019
-	podélný a příčný překop 16,8m - kabelové rozvody pro VSS MP na náměstí	0,013-0,021
		0,019
		0,020-0,021
-	příčný překop 10,3m - pro nové trasy SEK Tlapnet, s.r.o. na náměstí	0,019
		0,020-0,021
-	příčný překop 8,2m - pro trasu OK města Světlá n S. na náměstí	0,019
		0,020-0,021
II/150		
-	překop 28m - veřejné osvětlení na náměstí	70,432
		70,489
		70,476-70,482
-	překop 10,2m - kabelové rozvody pro VSS MP na náměstí	70,440
-	překop 10,1m - pro nové trasy SEK Tlapnet, s.r.o. na náměstí	70,441
-	překop 11,1m - pro trasu OK města Světlá n S. na náměstí	70,441

Investor: Město Světlá nad Sázavou
 Zplnomocněný zástupce:
 Transconsult s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
 Kontaktní osoba: Ing. Hodek – tel: 721 532 501

Havlíčkově Brodě 23.7. 2018

.....

razítko a podpis

Současně k žádosti přikládám:

- situační plánec, ze kterého bude zřejmé vlastní umístění, rozsah, způsob provedení a širší dopravní vztahy pro potřeby stanovení dopravního značení
- návrh dopravního značení
- souhlas Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
- souhlas Policie ČR OR DI Havlíčkův Brod

Souhlas Správy a údržby silnic Vysočiny

S umístěním inž. sítí do silničního pozemku silnice silnic:

č. II/150, p.p.č. 1085/14, č. 1068/1, č. 1085/16

č. II/347, p.p.č. 1068/1, č. 1085/16

č. III/34731, p.p.č. 1093/3, č. 1068/1

k.ú. Světlá nad Sázavou souhlasíme za splnění níže uvedených podmínek:

1. Inženýrské sítě budou provedeny dle schválené projektové dokumentace, vypracované fy TRANSCONSULT s.r.o., č.zakázky 171513001, datum 05/2018

2. Zásahy do silničních pozemků budou provedeny příčnými a podélnými výkopy.

3. Zásyp rýhy v silničních pozemcích musí odpovídat příslušným ČSN a TP 146

(hutnění, nenamrzavý materiál, zkouška zrnitosti a zhutnitelnosti).

Oprava silnic po uložení inženýrských sítí do vozovky:

- V místě uložení sítí do vozovky s povrchem asfaltový koberec (silnice č. II/150) bude pracovní spára výkopu kolmo zaříznutá, Kanalizační stoka včetně armatur bude uložena tak, aby revizní šachty a armatury nebyly ve stopě vozidel (nejlépe v ose jízdního pruhu).

- Po uložení sítí bude výkop zasypán propustným materiálem hutněným po vrstvách tl. max. 20cm do úrovně nivelety pláně.

- Na zhutněné pláni bude provedena tlaková zkouška hutnění.

- Rýha bude zasypávána šterkodrtí 0-63 hutněnou po vrstvách max. tloušťky 25 cm /pokud nebude písemně dohodnuto jinak/. Minimální únosnost pod živičným krytem bude Edef2 120 MPa., důraz položit na místa revizních šachet a uličních vpustí.

- Pod živičnou konstrukcí vozovky bude zřízena vrstva KSC 15 cm

- Vlastní živičná konstrukce vozovky bude provedena z asfaltobetonu ACP 16 /ACL 16/ v tl. dle původní konstrukce vozovky 7cm až po úroveň 5 cm pod niveletu vozovky.

- Závěrečná obrusná vrstva z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 50mm bude provedena na celou šířku vozovky / po předchozím odfrézování stávající vrstvy/.

- Mezi ložnou a obrusnou vrstvou bude osazena geomříž ze skelných vláken o pevnosti min. 50KN obousměrně s přesahem 0,5m přes pracovní spáru. Geomříž musí být správně aktivována a přichycena k podkladu. Mezi živičné vrstvy bude použit spojovací postřík.

- před pokládkou obrusné vrstvy žadatel požádá o provedení kontroly zakrývaných prací

- Všechny živičné styčné plochy budou zapraveny asf. zálivkou nebo asfaltovou páskou.

Oprava konstrukce vozovky v rýze výkopu bude provedena na zhutněné pláni. Konečná oprava s odfrézováním asfaltového koberce na šíři vozovky bude provedena v celé délce zásahu s přesahem 1m přes délku výkopu a položení živičného krytu v tl. 5cm.

- Oprava vozovky s povrchem kamenná dlažba (silnice č. II/347 a III/34731):

Na zhutněné pláni bude obnovena konstrukce podkladní vrstvy vozovky podle TP – 146, povrch bude zadlážděn kamennou dlažbou, s předlážděním deformací 1m přes okraj výkopu.

4. Vedení pod silnicí bude položeno v chráničce s min. krytím 1,2m.

5. Stavební práce požadujeme provést v termínu duben - říjen vzhledem k zimní údržbě silnic.

6. Po skončení prací požadujeme dodat zaměření skutečného stavu položených sítí.

7. Min. 20 dnů před zahájením prací požádat Městský úřad ve Světlé n S., odbor dopravy o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice pro provádění stavebních prací.

8. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene je třeba sepsat s majetkovým odborem Krajského úřadu Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava v termínu do vydání územního rozhodnutí.

9. Náš souhlas má platnost 24. měsíců ode dne vydání.

V Havlíčkově Brodě 23.7.2018

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Oddělení TSÚ Havlíčkově Brod, tel.: 569 430 550
Žižkova 1018, 586 53 Havlíčkově Brod 2

Pavel Krupička
vedoucí oddělení technicko-správního
v Havlíčkově Brodě

Vyřizuje: Miksová



422/24. 7. 18

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY,

příspěvková organizace
KOSOVSÁ 16 PSČ 586 01 Jihlava

2

Oddělení technicko – správní v Havlíčkově Brodě, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod 2

Transconsult s.r.o.
Ing. Pavel Hodek
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
18.6.2018

NAŠE ZNAČKA
KSAÚSVPO/008469/2018

VYŘIZUJE
Miksová

HAVLÍČKŮV BROD
24.7.2018

Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Jako majetkový správce silnic č. II/150, č. II/347 a š. III/34731 k.ú. Světlá nad Sázavou souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací k výše uvedené stavbě.

V příloze Vám zasílám Vaši žádost o zvláštní užívání silnic č. II/150, č. II/347 a č. III/34731 ve Světlé nad Sázavou a náš souhlas s umístěním inž. sítí do silničního pozemku. Žádost opatřete podpisem jednající osoby. Jeden výtisk žádosti vraťte na KSÚSV oddělení technicko - správní Havlíčkův Brod, jeden předložte Městskému úřadu odboru dopravy Světlá n S., který Vám vydá rozhodnutí k umístění inženýrských sítí do silničních pozemků uvedené silnice.

Příloha: 3x žádost

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Oddělení TSO Havlíčkův Brod, tel.: 569 430 630
Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod 2

Pavel Krupička
vedoucí oddělení technicko-správního
v Havlíčkově Brodě

Telefon
724 301 598
569 430 865

IČO/DIČ
00090450
CZ 00090450

e-mail:
miksova.p@ksusv.cz

FTS-01
Městský úřad
odbor dopravy
Světlá nad Sázavou

Věc:

Žádost o zvláštní užívání silnice - umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech (§25, odst.6, písm. d, zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích).

Žádáme Vás o vydání příslušných dokladů ke zvláštnímu užívání silnice na umístění inženýrských sítí.

Silnice č.: II/150, II/347, III/34731 Světlá nad Sázavou

Pro stavbu: Revitalizace náměstí Trčků z Líp ve Světlé nad Sázavou

Způsob uložení vedení do komunikace: podélný a příčný výkop ve vozovce

Krytí uloženího vedení: min.1,2 m

Průměr vedení: 0,1m

Délka zásahu: 786,6 m

Šířka zásahu: 1m

Místo	Bližší určení	silniční km
II/347		
-	výkop ve vozovce 4,4m – přeložka jednotné kanalizace VAK HB, a.s.	11,952
-	překop 10,5m - kanál. přípojka informačního centra a prodejního stánku	12,115
-	překop 6,7m – kanál.přípojka nemovitostí v majetku města	11,929
-	překop 5,9m – kanál.přípojka nemovitostí soukromých vlastníků	11,930
-	překop 6,4m – přeložka vodovodů VAK HB, a.s. na náměstí	11,956
-	překop 11m – propojení vodovodů VAK HB, a.s. na náměstí	12,117
-	podélný výkop ve vozovce 55,3 m – výměny vodovodů VAK HB, a.s. na náměstí	12,012
-	překop 2,6m – vodo.přípojky nemovitostí v majetku města	11,967
-	překop 6m – vodo.přípojky nemovitostí soukromých majitelů	11,995
-	podélný a příčný překop – 93m – přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o.	12,116-12,120
		12,104
		12,089-12,100
		11,996-12,013
		11,897-11,951
-	překopy 22,4m – výměna a přepojení STL plyn.přípojek GasNet, s.r.o.	12,047
		12,024
		11,906
-	překop 6,9m – přeložka kabel.vedení VN ČEZ Distribuce, a.s.	11,943
-	podélný a příčný překop 32,8m - přeložka kabel.vedení NN ČEZ Distribuce, a.s.	11,998-12,012
		11,943
-	překop 6,9m – přípojka pro parkovací automaty	11,968
-	překop 4,1m – veřejné osvětlení na náměstí	12,113
-	podélný a příčný překop 147m - veřejné osvětlení na náměstí	12,084-12,130
		12,114
		12,050
		11,997-12,050
		11,968
		11,943
-	překop 6,2m – přeložky SEK Cetin, a.s. na náměstí	0,0140
-	podélný a příčný překop 13m – přeložka SEK Metropolitní s.r.o.	12,008-12,013
		11,968
-	podélný a příčný překop 36,9m – kabelové rozvody pro VSS MP na náměstí	0,014
		12,116-12,125
		12,116
		12,025
		11,968
-	překopy 31,1m pro nové trasy SEK Tlapnet, s.r.o. na náměstí	12,116
		11,935
-	překop 22,1m pro trasu OK města Světlá n S. na náměstí	12,116
		11,968

Místo	Bližší určení	silniční km
III/34731		
-	překop 16,7m – přeložka jednotné kanalizace VAK HB, a.s.	0,004
-	překop 53,3m - přeložka vodovodů VAK HB, a.s. na náměstí	0,017-0,023
		0,053
-	podélný výkop ve vozovce 12,8m - přeložka kabel.vedení VN ČEZ Distribuce, a.s.	0,039-0,051
-	podélný výkop 27,2m - přeložka kabel.vedení NN ČEZ Distribuce, a.s.	0,022-0,026
		0,039-0,052
		0,018
-	překop 14,2m - přípojka pro parkovací automaty	0,018
-	překop 13,6m - veřejné osvětlení na náměstí	0,018
-	podélný a příčný překop 22,9m - přeložky SEK Cetin, a.s. na náměstí	0,023-0,027
		0,051
		0,019
-	podélný a příčný překop 16,8m - kabelové rozvody pro VSS MP na náměstí	0,013-0,021
		0,019
		0,020-0,021
-	příčný překop 10,3m - pro nové trasy SEK Tlapnet, s.r.o. na náměstí	0,019
		0,020-0,021
-	příčný překop 8,2m - pro trasu OK města Světlá n S. na náměstí	0,019
		0,020-0,021
II/150		
-	překop 28m - veřejné osvětlení na náměstí	70,432
		70,489
		70,476-70,482
-	překop 10,2m - kabelové rozvody pro VSS MP na náměstí	70,440
-	překop 10,1m - pro nové trasy SEK Tlapnet, s.r.o. na náměstí	70,441
-	překop 11,1m - pro trasu OK města Světlá n S. na náměstí	70,441

Investor: Město Světlá nad Sázavou

Zplnomocněný zástupce:

Transconsult s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Ing. Hodek – tel: 721 532 501

Havlíčkově Brodě 23.7. 2018

.....

razítko a podpis

Souhlas Správy a údržby silnic Vysočiny

S umístěním inž. sítí do silničního pozemku silnice silnic:

č. II/150, p.p.č. 1085/14, č. 1068/1, č. 1085/16

č. II/347, p.p.č. 1068/1, č. 1085/16

č. III/34731, p.p.č. 1093/3, č. 1068/1

k.ú. Světlá nad Sázavou souhlasíme za splnění níže uvedených podmínek:

1. Inženýrské sítě budou provedeny dle schválené projektové dokumentace, vypracované fy TRANSCONSULT s.r.o., č.zakázky 171513001, datum 05/2018
 2. Zásahy do silničních pozemků budou provedeny příčnými a podélnými výkopy.
 3. Zásyp rýhy v silničních pozemcích musí odpovídat příslušným ČSN a TP 146 (hutnění, nenamrzavý materiál, zkouška zrnitosti a zhutnitelnosti).
- Oprava silnic po uložení inženýrských sítí do vozovky:
- V místě uložení sítí do vozovky s povrchem asfaltový koberec (silnice č. II/150) bude pracovní spára výkopu kolmo zaříznutá, Kanalizační stoka včetně armatur bude uložena tak, aby revizní šachty a armatury nebyly ve stopě vozidel (nejlépe v ose jízdního pruhu).
 - Po uložení sítí bude výkop zasypán propustným materiálem hutněným po vrstvách tl. max. 20cm do úrovně nivelety pláně.
 - Na zhutnění pláni bude provedena tlaková zkouška hutnění.
 - Rýha bude zasypávána štěrkodrtí 0-63 hutněnou po vrstvách max. tloušťky 25 cm /pokud nebude písemně dohodnuto jinak/. Minimální únosnost pod živичným krytem bude Edef2 120 MPa., důraz položit na místa revizních šachet a uličních vpustí.
 - Pod živичnou konstrukcí vozovky bude zřízena vrstva KSC 15 cm
 - Vlastní živичná konstrukce vozovky bude provedena z asfaltobetonu ACP 16 /ACL 16/ v tl. dle původní konstrukce vozovky 7cm až po úroveň 5 cm pod niveletu vozovky.
 - Závěrečná obrušná vrstva z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 50mm bude provedena na celou šířku vozovky / po předchozím odfrézování stávající vrstvy/.
 - Mezi ložnou a obrušnou vrstvou bude osazena geomříž ze skelných vláken o pevnosti min. 50KN obousměrně s přesahem 0,5m přes pracovní spáru. Geomříž musí být správně aktivována a přichycena k podkladu. Mezi živичné vrstvy bude použit spojovací postřik.
 - před pokládkou obrušné vrstvy žadatel požádá o provedení kontroly zakrývaných prací
 - Všechny živичné styčné plochy budou zapraveny asf. zálivkou nebo asfaltovou páskou.
- Oprava konstrukce vozovky v rýze výkopu bude provedena na zhutnění pláni. Konečná oprava s odfrézováním asfaltového koberce na šíři vozovky bude provedena v celé délce zásahu s přesahem 1m přes délku výkopu a položení živичného krytu v tl. 5cm.
- Oprava vozovky s povrchem kamenná dlažba (silnice č. II/347 a III/34731):
- Na zhutnění pláni bude obnovena konstrukce podkladní vrstvy vozovky podle TP – 146, povrch bude zadlážděn kamennou dlažbou, s předlážděním deformací 1m přes okraj výkopu.
4. Vedení pod silnicí bude položeno v chrániče s min. krytím 1,2m.
 5. Stavební práce požadujeme provést v termínu duben - říjen vzhledem k zimní údržbě silnic.
 6. Po skončení prací požadujeme dodat zaměření skutečného stavu položených sítí.
 7. Min. 20 dnů před zahájením prací požádat Městský úřad ve Světlé n S., odbor dopravy o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice pro provádění stavebních prací.
 8. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene je třeba sepsat s majetkovým odborem Krajského úřadu Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava v termínu do vydání územního rozhodnutí.
 9. Náš souhlas má platnost 24. měsíců ode dne vydání.

V Havlíčkově Brodě 23.7.2018

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/10, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Oddělení TSO Havlíčkově Brod, tel.: 569 430 530
Žižkova 1010, 586 03 Havlíčkově Brod 2

Payel Krupička
vedoucí oddělení technicko-správního
v Havlíčkově Brodě

Vyřizuje: Míksová



Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor dopravy

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Vaše č.j.: -----

Naše č.j.: MSNS/11544/2018/OD-6InMK-TIM

Světlá nad Sázavou dne: 18.07.2018

Vyřizuje: Markéta Tichá

Telefon: 569 496 646

E-mail: ticham@svetlans.cz

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), po projednání žádosti ze dne 20.06.2018 od Města Světlá nad Sázavou, IČ 00268321, sídlo nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, které zastupuje na základě plné moci společnost TRANSCONSULT s.r.o., IČ 47455292, sídlo Nerudova 37/32, Pražské Předměstí, Hradec Králové 2, kterou zastupuje pan Ing. Pavel Hodek, podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích dne 18.07.2018

p o v o l u j e

právnícké osobě:

Město Světlá nad Sázavou

IČ 00268321

sídlo:

nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou

zvláštní užívání komunikace - umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech

pro stavbu: „ Revitalizace náměstí Trčků z Lípy Světlá nad Sázavou“

Druh umístění - kanalizační přípojka – příčný, podélný – MK, chodník – par.č. 1096/1, 1068/2, 1096/22, 1096/23, 1096/24, 1094/3, 1085/16, 1068/1, 1068/3, 1096/11, 1096/12, 1068/3, 1096/6, 103/1, 1796, 1857, 1069/1 vše v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou, cca 516 m

- **kanalizační vedení** – příčný, podélný – MK, chodník – par.č. 1094/3, 1096/1, 1096/11, 1096/23, 1096/24, 1096/6 vše v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou – cca 255 m

- **vodovodní přípojka** – příčný, podélný – MK, chodník – par.č. 1096/6, 1096/11, 1069/1, 1096/1, 1068/3, 1096/12 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou – cca 153 m

- **vodovodní vedení** – příčný, podélný – MK, chodník – par.č. 1096/6, 1096/11, 1096/1, 1069/1, 1068/3, 1096/12 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou – cca 364 m

- **plynovodní přípojka** – příčný, podélný – MK, chodník – par.č. 1096/11, 1096/1, 1068/3, 1096/12, 1069/1 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou – cca 48 m

- **plynovodní vedení** – příčný, podélný – MK, chodník – par.č. 1069/1, 1096/1, 1096/6, 1068/3 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou – cca 223 m

- **elektrická přípojka** – příčný, podélný – MK, chodník – par.č. 1096/6, 1096/23, 1096/1, 1096/12, 1069/1, 1096/11, 1094/3, 1068/3 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou – cca 369 m

- **elektrické vedení** – příčný, podélný – MK, chodník – par.č. 1096/6, 1096/23, 1096/24, 1857, 1096/11, 1068/3, 1096/12, 1096/22, 1096/1, 1752, 1069/1, 1156, 1157, 1094/3, 637, 636, 1069/3 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou – cca 1365 m

- **sdělovací vedení** – příčný, podélný – MK, chodník – par.č. 1096/24, 1857, 1096/6, 1096/1, 1068/3, 1096/12, 1069/1, 1096/11, 1157, 1096/22, 1096/23, 637, 636, 1062/3, 1069/3, 1062/3 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou – cca 2732 m

Termín: po dobu životnosti vedení

Bližší určení:

Místní komunikace a chodníky: ul. Jelenova, ul. Dolní, ul. Nové Město, ul. Pěšinky, chodníky v ul. Sázavská, chodníky v ul. Nádražní, chodníky v ul. Lánecká, chodníky v ul. Komenského a prostor zpevněných ploch náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou.

Podmínky rozhodnutí:

- stavebník před zahájením prací zaznamená stávající stav / fotodokumentací / nemovitosti a po ukončení stavby její stav nový
- jedná se o pozemek veřejného prostranství, volně přístupné veřejnosti – žadatel se zavazuje k dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a pracovišti s nebezpečím pádu do hloubky, výkop pro uložení vedení musí být zabezpečen proti pádu chodců, případně vozidel dostatečně pevným zábradlím a označen výstražnými značkami
- stavebník odpovídá za všechny škody, vzniklé při provádění prací a za respektování ustanovení vyhlášek a příslušných norem upravující obecné technické požadavky na provádění staveb a dodržení veškerých předpisů a technických postupů, případná škoda bude uhrazena na náklady žadatele
- při realizaci stavby je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození majetku vlastníka stavebními pracemi, v případě poškození majetku města Světlá nad Sázavou, bude tento na náklady stavebníka uveden do původního stavu
- veškeré zemní a stavební práce mohou být prováděny pouze na místech vyznačených na situačním nákrese předloženým žadatelem a povolených příslušným orgánem státní správy
- stavebník pro realizaci umístění inženýrských sítí zajistí povolení zvláštního užívání komunikace (stavební práce, min. 30 dní před zahájením prací) vydané odborem dopravy MěÚ Světlá nad Sázavou
- věci umístěné bez povolení nebo v rozporu s tímto povolením je jejich vlastník povinen odstranit neprodleně po doručení výzvy vlastníka komunikace. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje věc vlastník této pozemní komunikace na náklady vlastníka věci
- nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí lze posuzovat jako porušení předpisů pro zvláštní užívání komunikací
- před vlastním prováděním stavebních prací je nutné požádat Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, ÚO DI Havlíčkův Brod o vydání souhlasu se zvláštním užíváním komunikace pro stavební práci.

O d ů v o d n ě n í

Dne 20.06.2018 podal žadatel Město Světlá nad Sázavou, IČ 00268321, sídlo nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, které zastupuje na základě plné moci společnost TRANSCONSULT s.r.o., IČ 47455292, sídlo Nerudova 37/32, Pražské Předměstí, Hradec Králové 2, kterou zastupuje pan Ing. Pavel Hodek, žádost o povolení zvláštního užívání – umístění inženýrských sítí do místních komunikací a chodníků: ul. Jelenova, ul. Dolní, ul. Nové Město, ul. Pěšinky, chodníky v ul. Sázavská, chodníky v ul. Nádražní, chodníky v ul. Lánecká, chodníky v ul. Komenského a prostoru zpevněných ploch náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou. Dne 27.06.2018 bylo zahájeno řízení o umístění inženýrských sítí.

Žádost je v souladu s § 25 a § 36 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 40 odst. 5 vyhl. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že trasu vedení nelze vést jiným vhodným prostorem, dospěl Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad po projednání žádosti podle § 25 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů k závěru, že při dodržení stanovených podmínek je možno žádosti o povolení zvláštního užívání umístění inženýrských sítí do místních komunikací a chodníků: ul. Jelenova, ul. Dolní, ul. Nové Město, ul. Pěšinky, chodníky v ul. Sázavská, chodníky v ul. Nádražní, chodníky v ul. Lánecká, chodníky v ul. Komenského a prostoru zpevněných ploch náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou vyhovět. Rozhodl proto po provedeném řízení tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení

Podle ustanovení § 81, § 83 a § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) je možno proti tomuto rozhodnutí podat odvolání do 15-ti dnů ode dne vyhlášení nebo jeho doručení rozhodnutí a to ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě, cestou správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal, tj. Městský úřad ve Světlé nad Sázavou, odbor dopravy.

Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku oznámeno (doručeno). Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. (Ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) a c) správního řádu).

Odvolání musí mít náležitosti stanovené § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 82 odst. 2 správního řádu).

Ing.Bc. Miroslav PEROUTKA
vedoucí odboru dopravy

Účastníci řízení:

Město Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, které zastupuje na základě plné moci společnost TRANSCONSULT s.r.o., IČ 47455292, sídlo Nerudova 37/32, Pražské Předměstí, Hradec Králové 2

Počet listů: 3

Počet příloh: 0

