
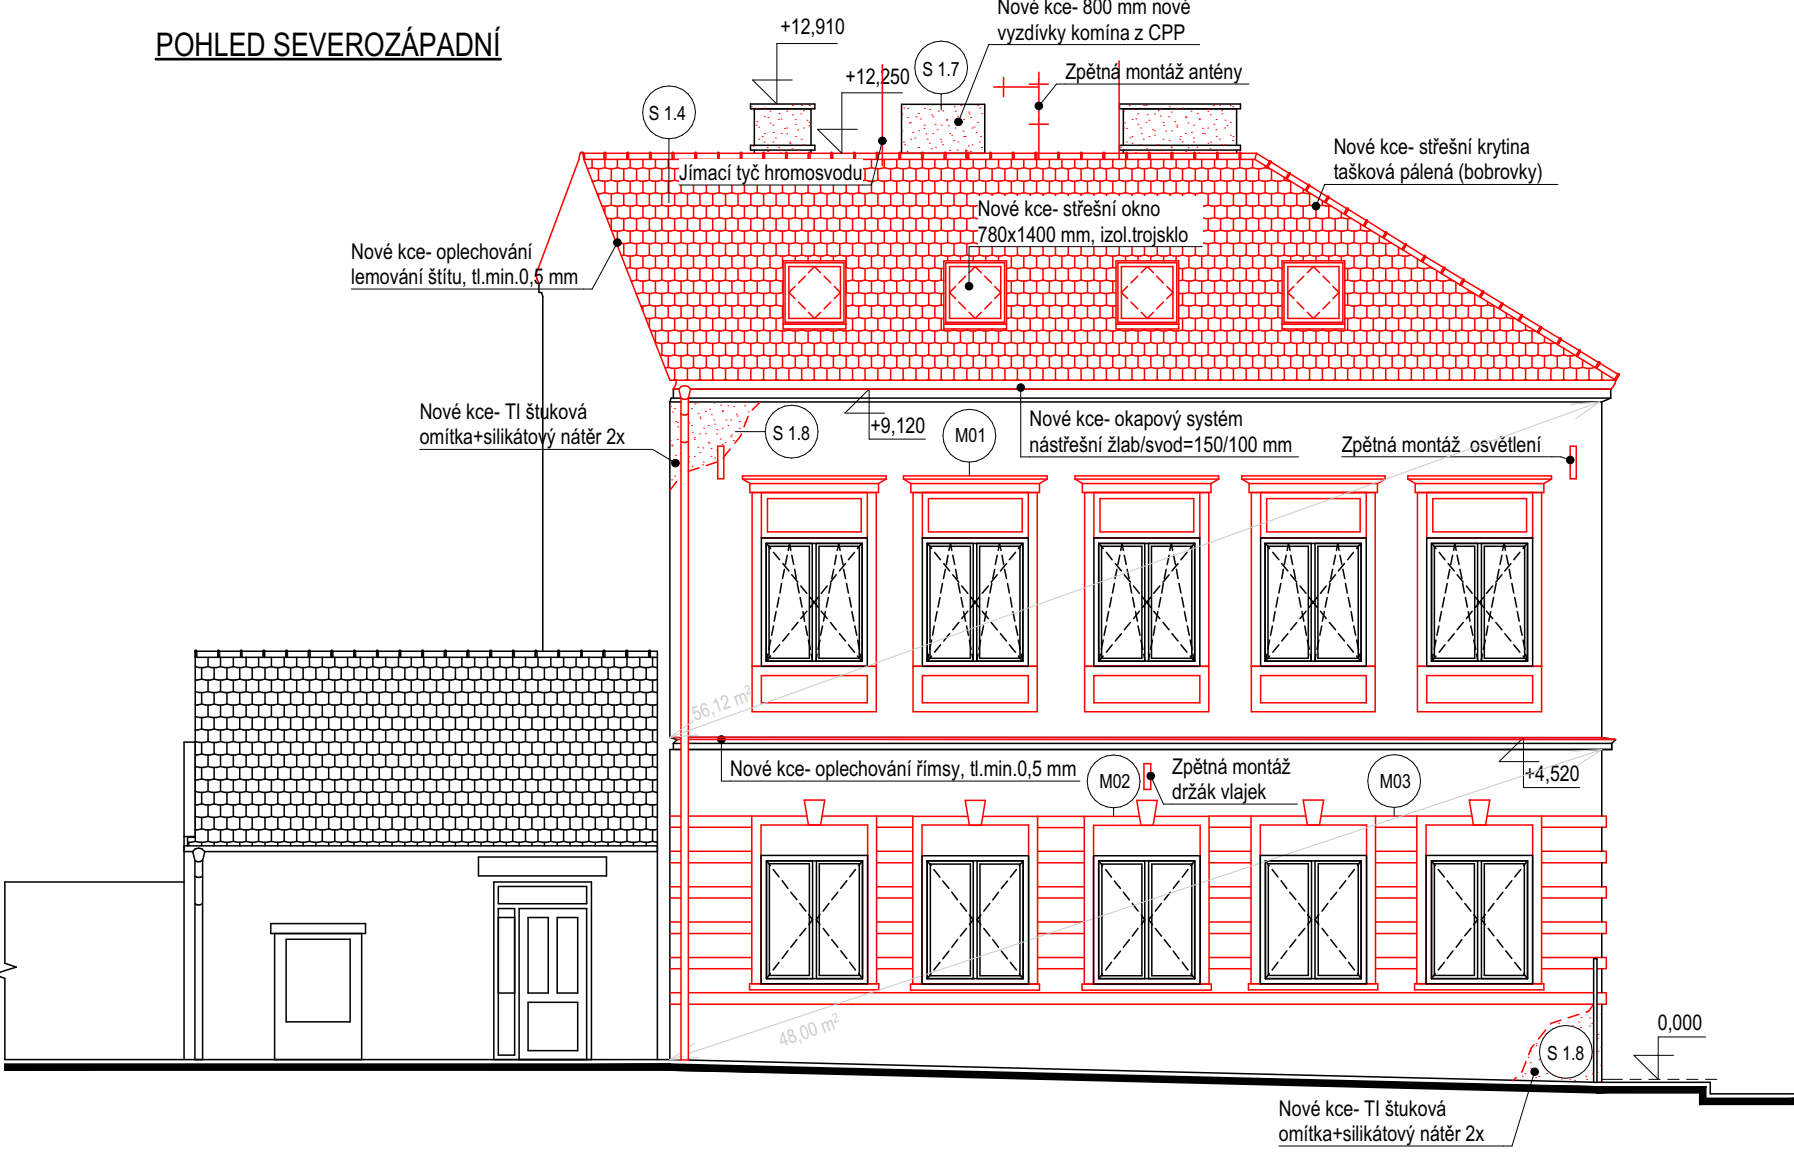
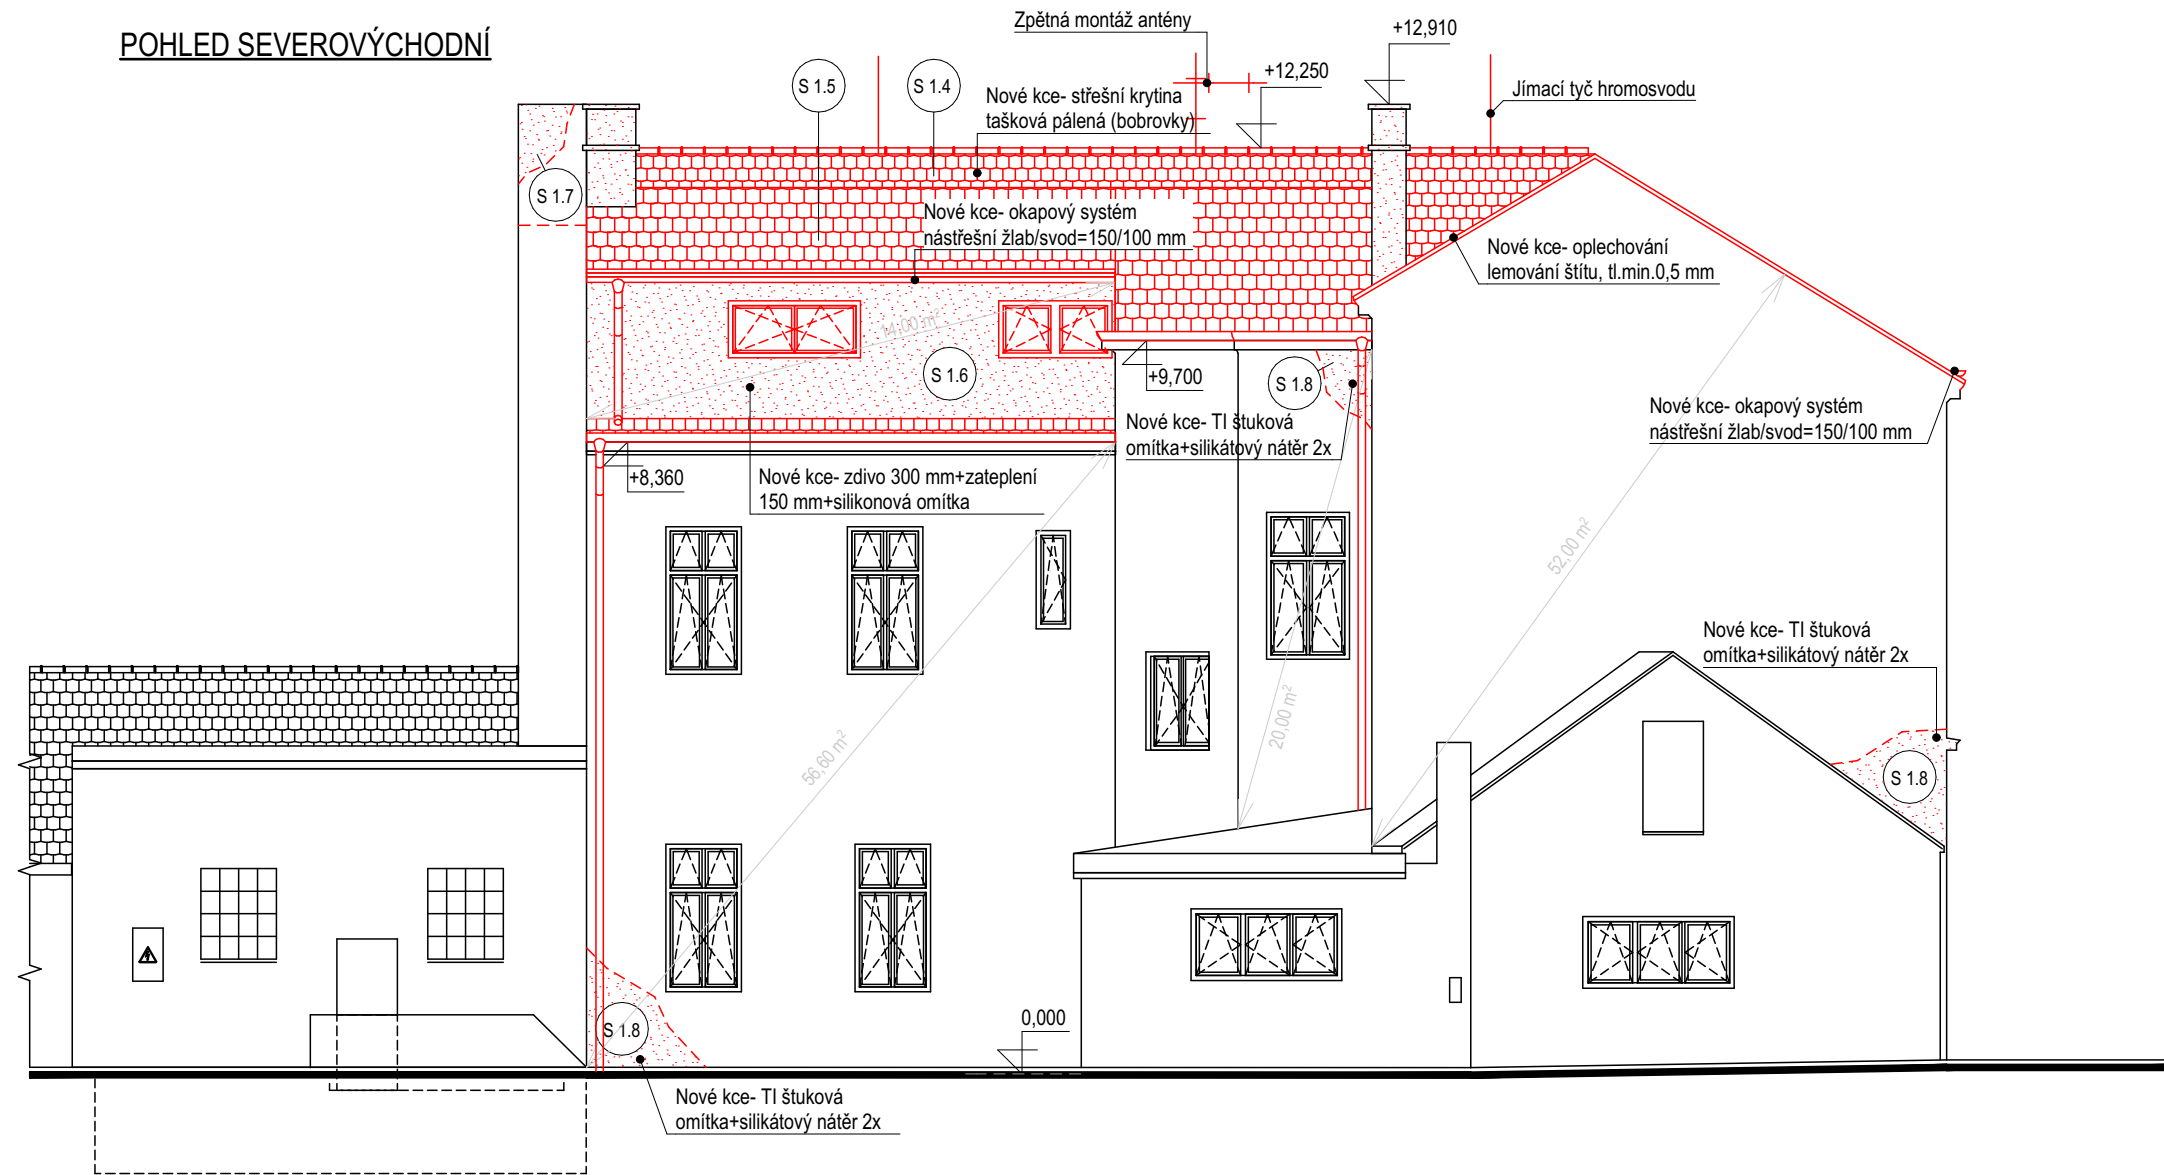
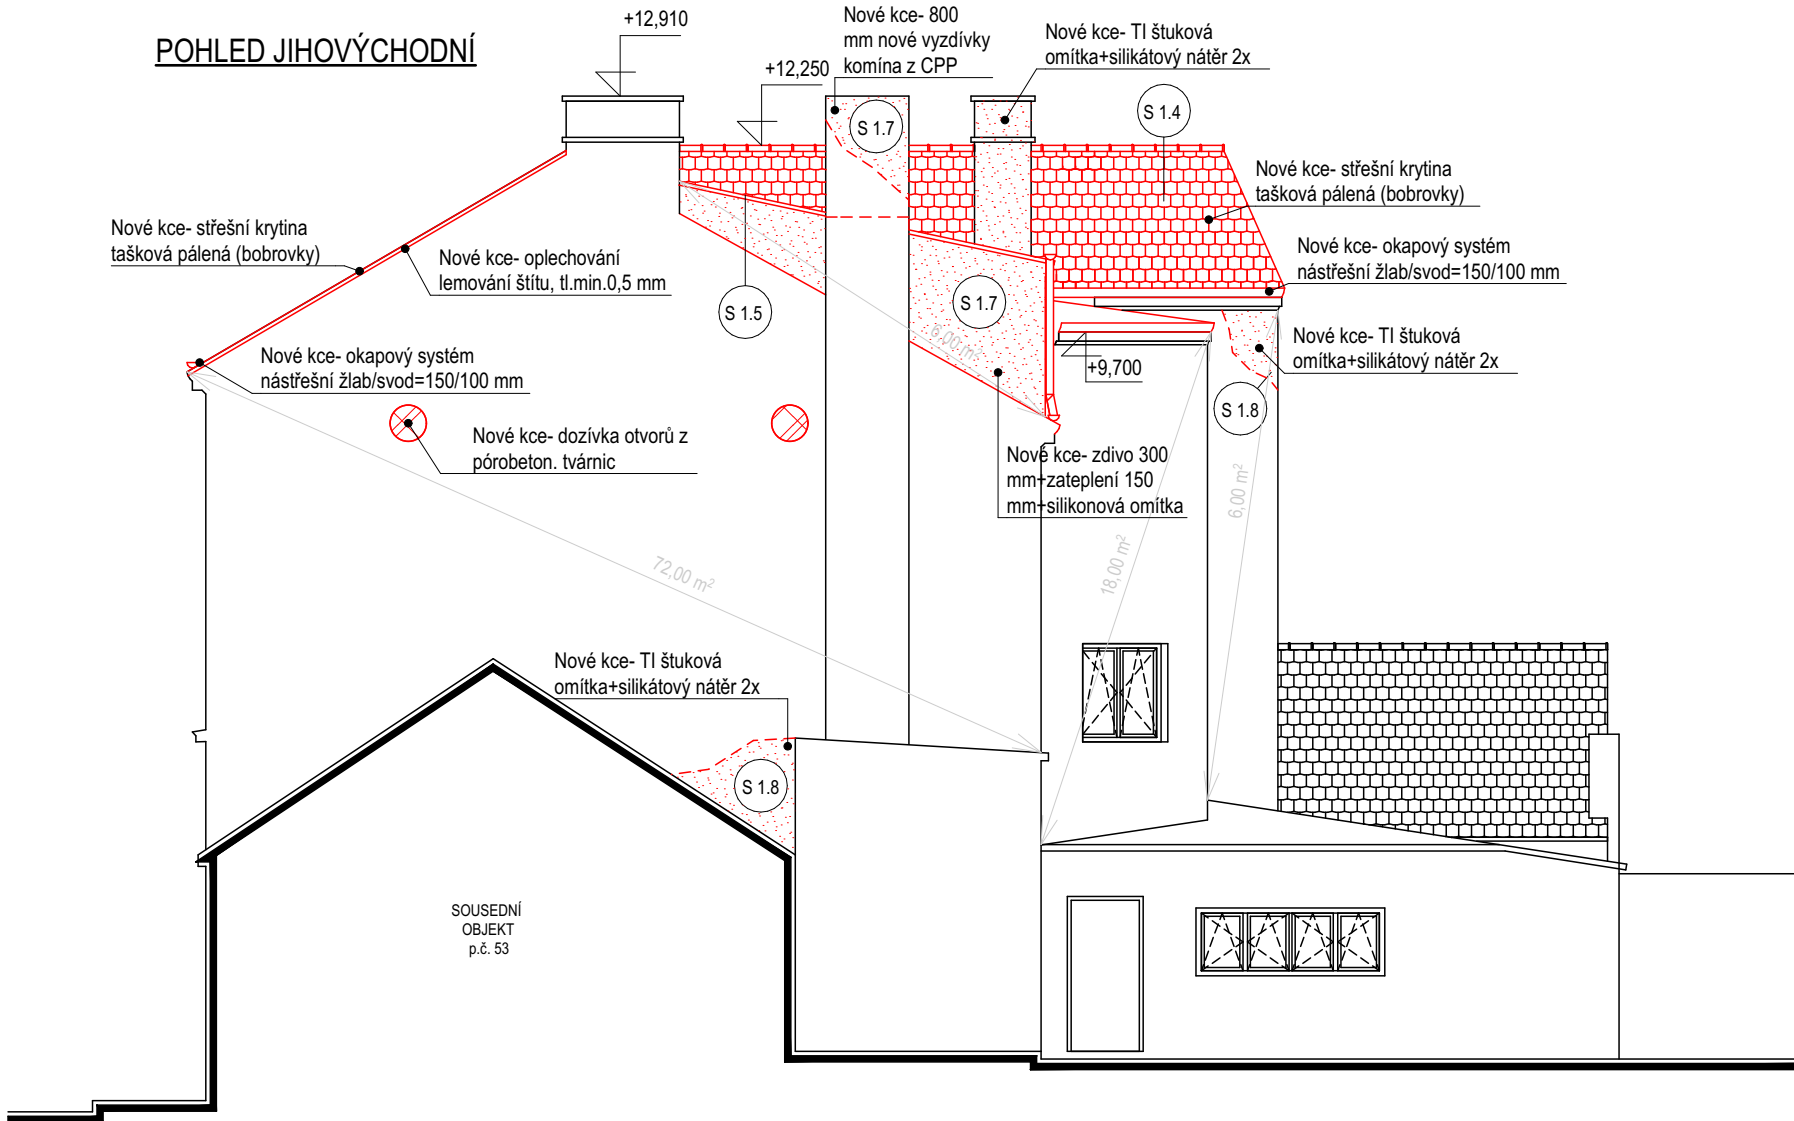


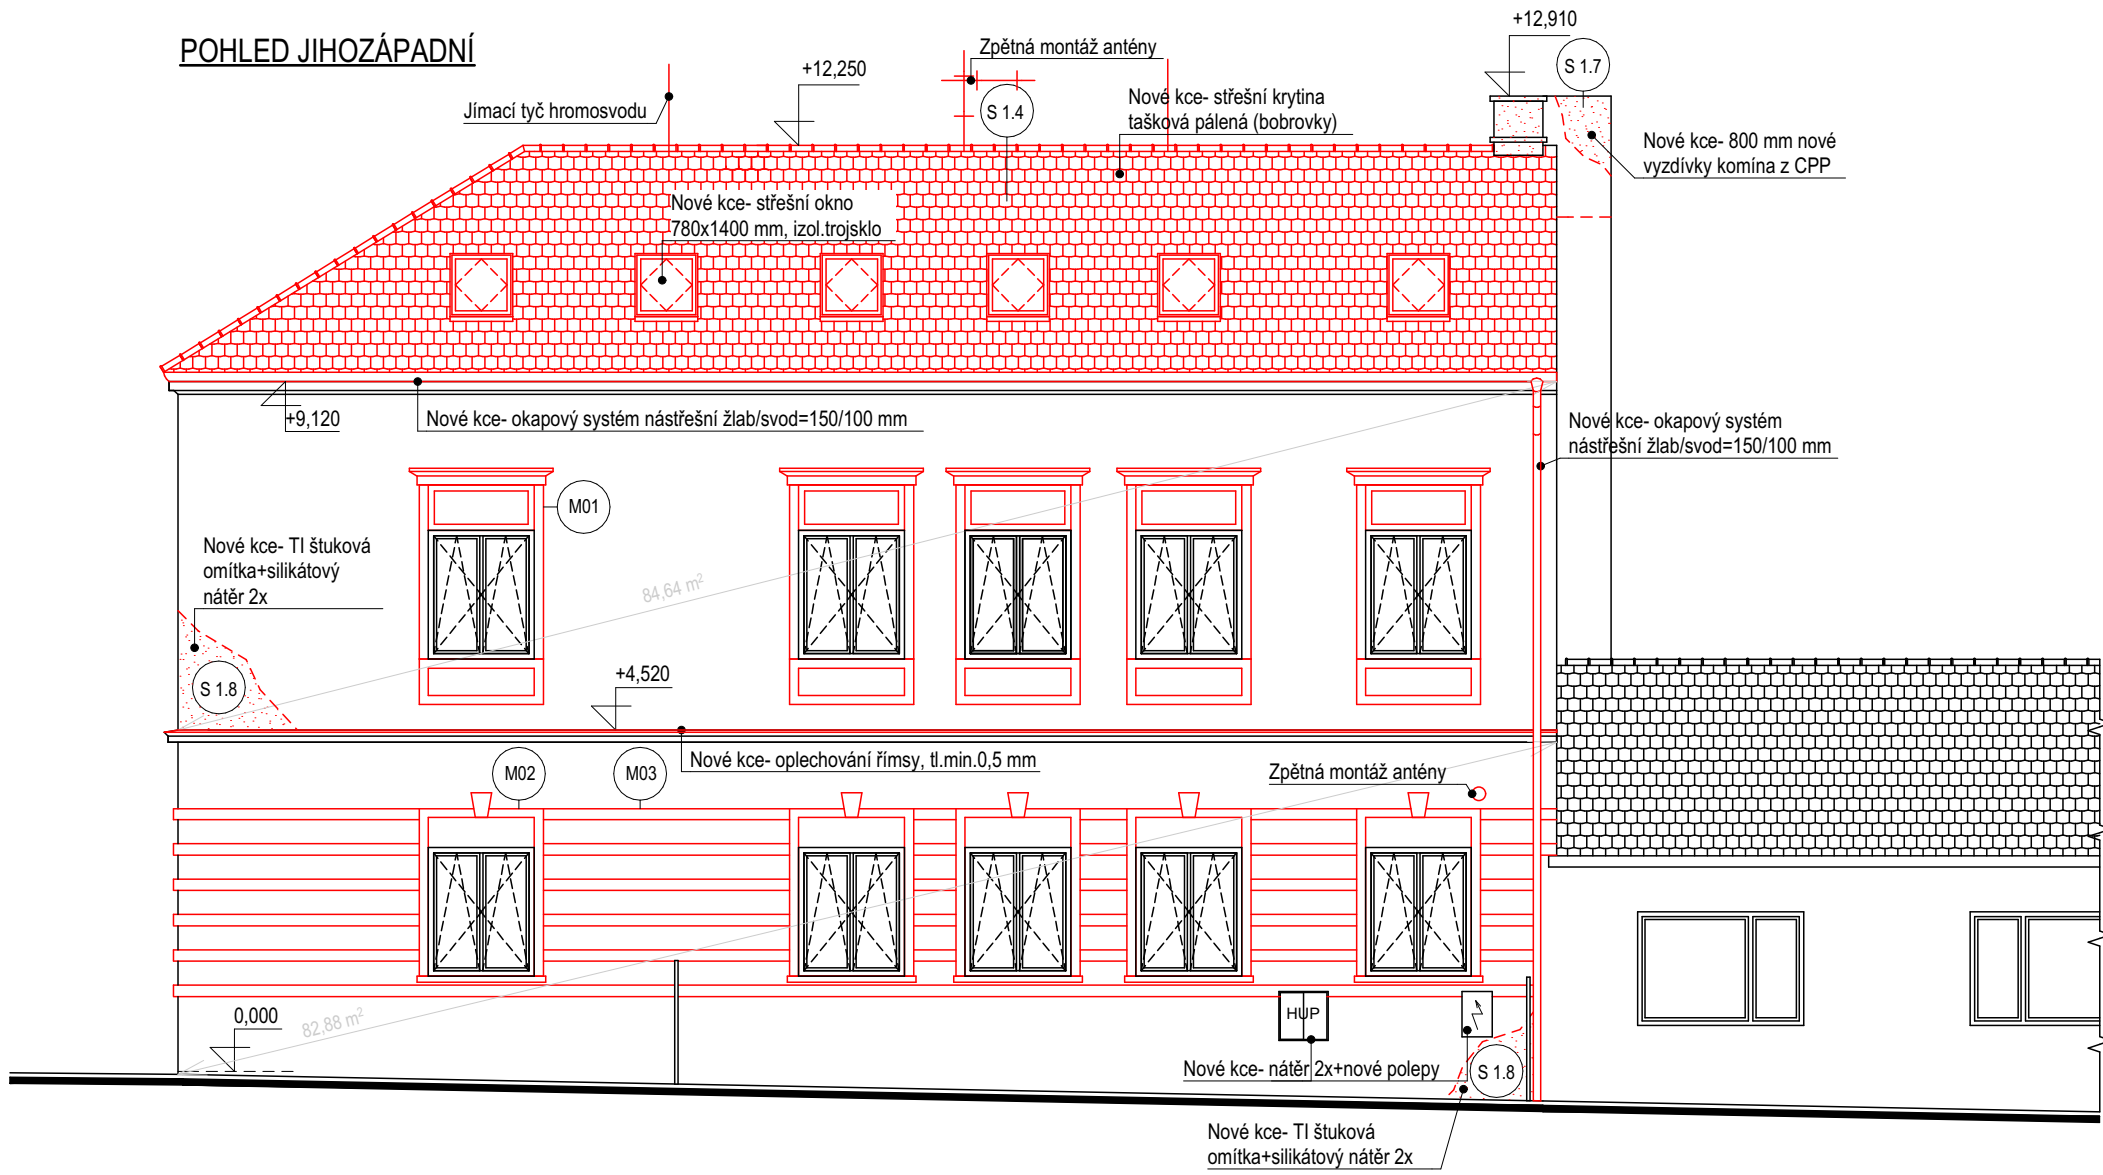

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA SKLADBY

S 1.4

KONSTRUKCE STŘECHY

—	Pálená střešní krytina (bobrovka)	40 mm
—	Vodorovné latování 60/40mm	50 mm
—	Kontraláté 60/40mm	50 mm
—	Dílní fólie	1,5 mm
—	Nadkroevní tepelná izolace PIR	180 mm
—	Bednění	25 mm
—	Stávající kroev 120/140mm	140 mm
—	Nový SDK podhled	15 mm

S 1.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

S 1.6

NOVÉ ZDIVO VIKÝŘE

Vnitřní sádrová omítka+penetrace	20 mm
Zdivo z cihelných bloků AKU profil 30 330/250/249 mm, na tenkovrstvou maltu	300 mm
Lepicí a stěrková hmota, nanášení po obvodu a na terče ve středu izol.desek	
Tepelná izolace EPS, $\lambda_D=0,032$ W/mK	150 mm
Lepicí a stěrková hmota s vloženou výztužnou síťovinou (perlinkou)	3 mm
Štuková omítka z tepelné izolační omítky	3 mm

Fasádní silikátový nátěr dvojnásobný
(barevný nátěr dle původních/sousedních objektů)

S1.7	<u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŠTÍTOVÉHO KOMINU/BOČNÍ VIKÝŘ</u>
—	Odbourání kominové desky + 800 mm horní části komínu
—	Nové zdivo z cihel PP do původní výšky + nová kominová deska (Boční stěna vikýře bude tvořena keram. tvarnicemi 30 AKU tl. 300 mm
—	Penetrace dvojnásobná
—	Jádrová vrstva z MVC 30 mm
—	Štuková omítka z tepelné izolační omítky 3 mm
—	Fasádní silikátový nátěr dvojnásobný (barevný nátěr dle původních/sousedních objektů)

S 1.8	<u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY+KOMINŮ</u>	
—	Stávající omítka	
—	Očistění+penetrace dvojnásobná	
—	Tepelné izolační omítka s vloženou síťovinou (perlinkou)	20 mm
—	Štuková omítka z tepelné izolační omítky	3 mm
—	Fasádní silikátový nátěr dvojnásobný (barevný nátěr dle původních/sousedních objektů)	

*Pozn.: V místě soklové části, kde ve stávajícím stavu je odlišná struktura, bude nanášena štuková tepelné izolační omítka o tl.3 mm a následně proveden silikátový dvojnásobný nátěr v tožné barvě jako fasáda

POZNÁMKA
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DPS VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍ DOKUMENTACE DSP. ZA PŮVODNÍ NÁVRH NEPŘEBÍRÁ PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST
- V RAMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV DOJDE K VÝMĚNĚ NOSNÝCH ČÁSTÍ KROVU NAPADENÝCH HNILOUBOU A DŘEVOKAZNÝMI ŠKŮDAMI, A TO DLE MYKOLOGICKÉHO POSUDKU
- NOVÝ HROMOSVOD BUDE NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ ÚZEMNĚNÍ

ZODP. PROJEKTANT	ING. BOHDAN MRÁZEK	VYPRACOVAL	ING.VENDULA KVAPILOVÁ
INVESTOR	Městys Šatov, 671 22 Šatov 124		
MÍSTO STAVBY	MŠ Šatov 46, 671 22 Šatov		
PARCELA Č.	52	K.Ú.	Šatov
AKCE:	MŠ ŠATOV č.p.46, STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ		
NS- POHLEDY			
STUPEŇ	DPS		
DATUM	08/2020		
FORMÁT	A2+		
MĚŘÍTKO	1:50	Č. VÝKRESU	D.1.1- 009