



**VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
PVC POTRUBÍ PRO PŘEPOJENÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ
V MÍSTNÍ KOMUNIKACI, TRÁVNÍKU**

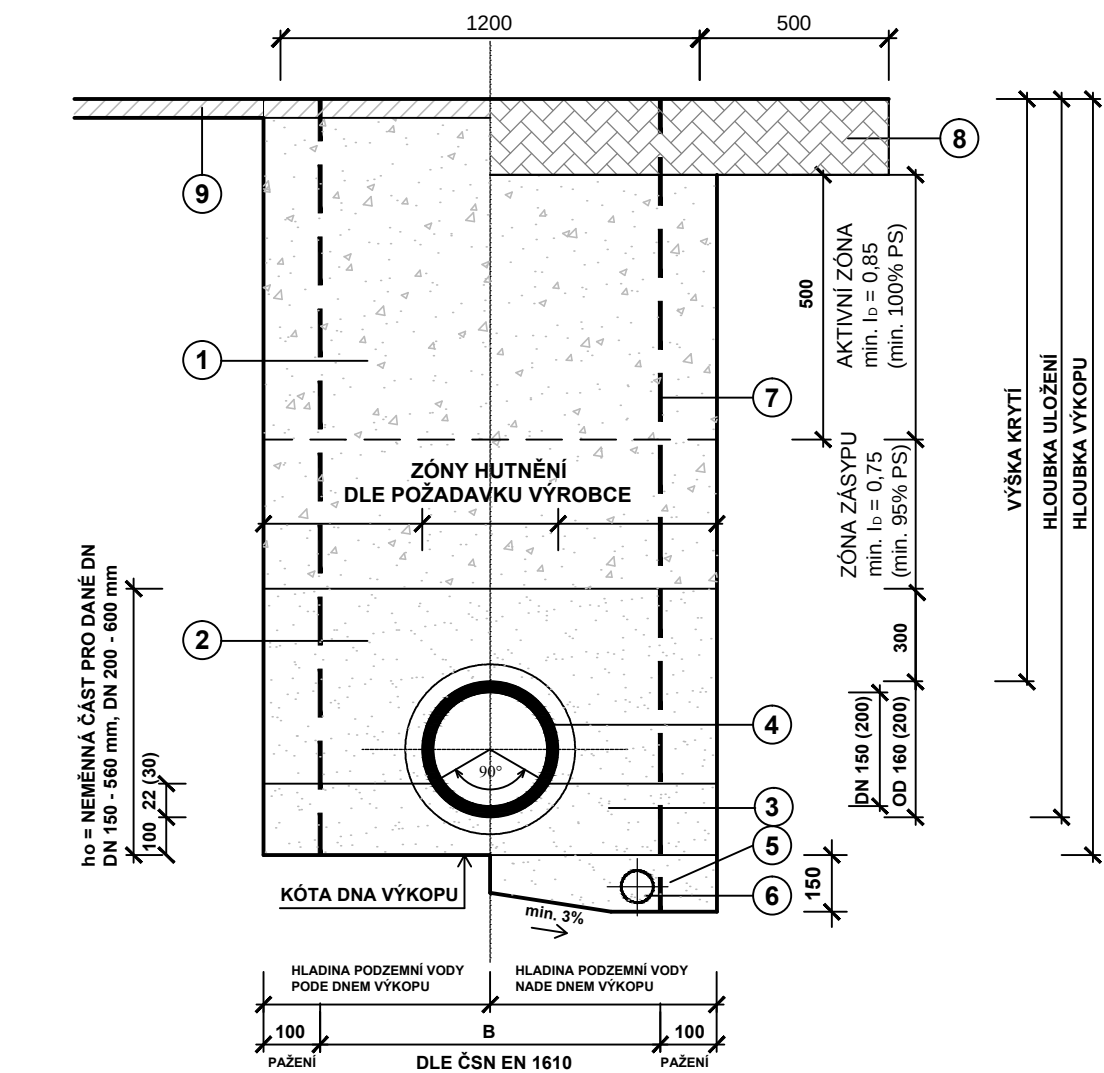

LEGENDA

1	HUTNĚNÝ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMLINOU	
2	HUTNĚNÝ OBSPY (boční a krycí) - PÍSEK NEBO ŠTĚRKOPÍSEK DO VELIKOSTI ZRN 8 mm. RUČNĚ HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH MAX. 250 mm, MINIMÁLNÍ HODNOTA HUTNĚNÍ I $\geq 0,8$	
3	HUTNĚNÉ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE 0/8 - MINIMÁLNÍ HODNOTA RELATIVNÍ HUTNOSTI I $\geq 0,8$ - TL. 100 mm	
4	POTRUBÍ PVC SN8 - DN125, DN150 a DN200 (HLADKÉ)	
5	DRENÁŽNÍ RÝHA VYPLNĚNÁ ŠTĚRKOPÍSEKEM	
6	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 80 (po ukončení stavby zaslepit)	
7	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽICÍM BOXEM	
8	<u>ODSTRANĚNÍ A OPRAVA POVRCHU:</u> <u>MÍSTNÍ KOMUNIKACE ASFALTOVÉ:</u> ROZEBRÁNÍ - 50 mm ŽIVIČNÝ POVRCH, PRŮŘEZÁNO, VYBOURÁNO - 150 mm ŽULOVÉ KOSTKY - 200 mm PODKLADNÍ VRSTVA (odstraněné v rámci zemních prací) NOVÁ KONSTRUKCE - 50 mm ACO 11 - 50 mm ACL 16 - 300 mm ŠTĚRKODRŤ 32/63	<u>ODSTRANĚNÍ A OPRAVA POVRCHU:</u> <u>MÍSTNÍ KOMUNIKACE - DLAŽEBNÍ KOSTKY:</u> ROZEBRÁNÍ - 150 mm ŽULOVÉ KOSTKY - 200 mm PODKLADNÍ VRSTVA (odstraněné v rámci zemních prací) NOVÁ KONSTRUKCE - 150 mm DLAŽBA (ROZEBRANÉ ŽULOVÉ KOSTKY) - 30 mm PÍSKOVÁ LOŽNÍ VRSTVA - 350 mm ŠTĚRKODRŤ 0/32
9	<u>ZELENÝ PÁS, TRÁVNÍK:</u> Odstranění: - 100 mm humusové vrstvy Obnovení: - 100 mm rozprostření humusové vrstvy + osetí tr. směsí (0,02 - 0,03 kg m⁻²)	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - SKLOLAMINÁTOVÉ TROUBY V MÍSTNÍ KOMUNIKACI

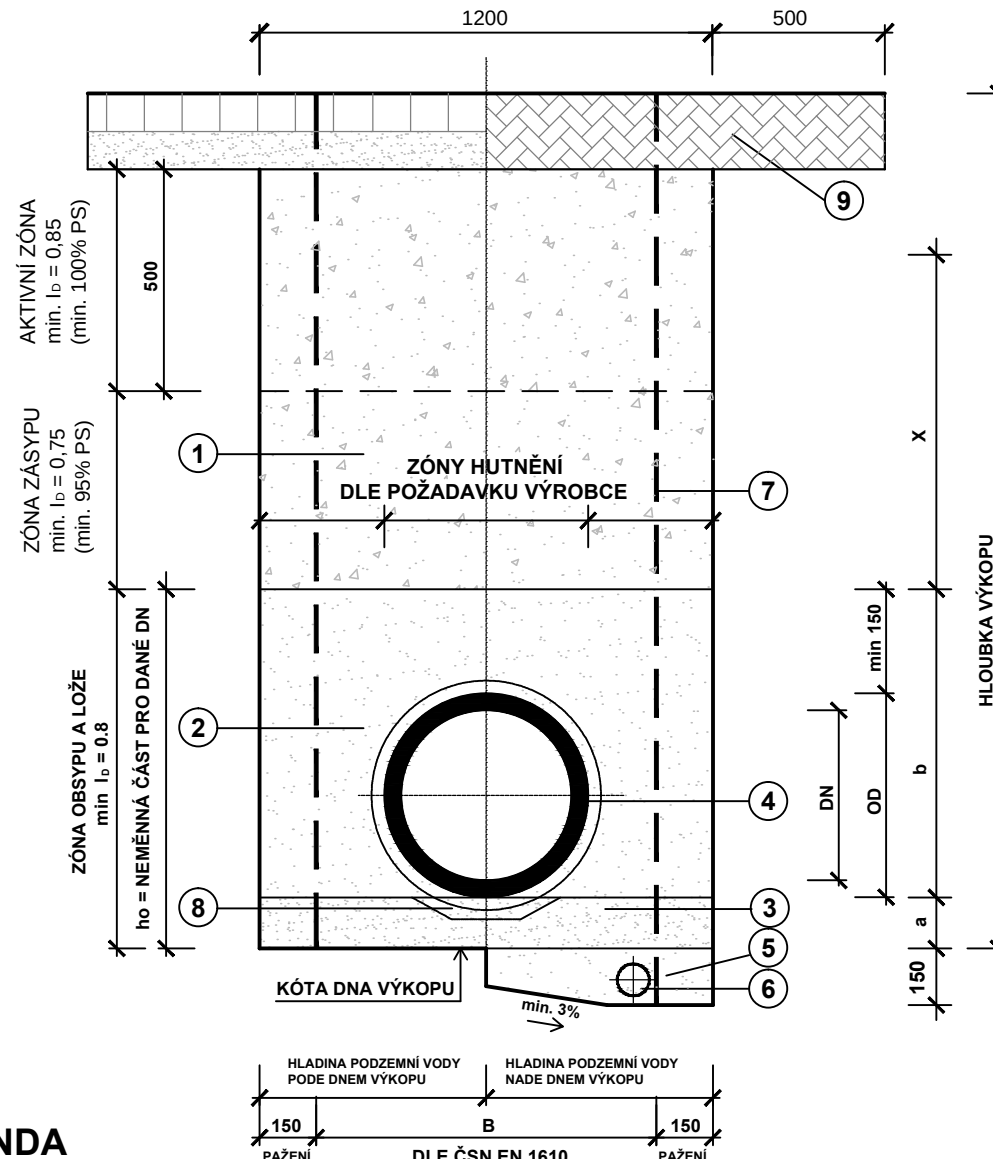

LEGENDA

1	HUTNĚNÝ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMLINOU	
2	HUTNĚNÝ OBSPY (boční a krycí) - PÍSEK NEBO ŠTĚRKOPÍSEK DO VELIKOSTI ZRN 8 mm. RUČNĚ HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH MAX. 250 mm, MINIMÁLNÍ HODNOTA HUTNĚNÍ $\rho \geq 0,8$	
3	HUTNĚNÉ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE 0/8 - MINIMÁLNÍ HODNOTA RELATIVNÍ HUTNOSTI $\rho \geq 0,8$	
4	SKLOLAMINÁTOVÁ TROUBA ODSTŘEDIVĚ LITÁ S VNITŘNÍ OCHRANNOU VRSTVOU min 1,5 mm S JMENOVITOU TUHOSTÍ SN 10000 VYROBENO DLE DIN 19565	
5	DRENÁŽNÍ RÝHA VYPLNĚNÁ ŠTĚRKOPÍSEKEM	
6	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 80 (po ukončení stavby zaslepit)	
7	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽICÍM BOXEM	
8	PROHLUBEŇ V MÍSTĚ SPOJKY	
9	ODSTRANĚNÍ A OPRAVA POVRCHU: MÍSTNÍ KOMUNIKACE ASFALTOVÉ (ULICE DRUŽSTEVNÍ) : ROZEBRÁNÍ: - 50 mm ŽIVIČNÝ POVRCH, PROŘEZÁNO, VYBOURÁNO - 150 mm ŽULOVÉ KOSTKY - 200 mm PODKLADNÍ VRSTVA (odstraněné v rámci zemních prací) NOVÁ KONSTRUKCE - 50 mm ACO 11 - 50 mm ACL 16 - 300 mm ŠTĚRKODRT 32/63	ODSTRANĚNÍ A OPRAVA POVRCHU: MÍSTNÍ KOMUNIKACE - DLAŽEBNÍ KOSTKY (ULICE VE SKALE) : ROZEBRÁNÍ - 150 mm ŽULOVÉ KOSTKY - 200 mm PODKLADNÍ VRSTVA (odstraněné v rámci zemních prací) NOVÁ KONSTRUKCE - 150 mm DLAŽBA (ROZEBRANÉ ŽULOVÉ KOSTKY) - 30 mm PÍSKOVÁ LOŽNÍ VRSTVA - 350 mm ŠTĚRKODRT 0/32
	ODSTRANĚNÍ A OPRAVA POVRCHU: ASFALTOVÉ KOMUNIKACE (ULICE 1. MÁJE) : - 50 mm ACO 11 - 50 mm ACL 16 - 300 mm PODKLADNÍ VRSTVA (odstraněné v rámci zemních prací)	NOVÁ KONSTRUKCE : - 50 mm ACO 11 - 50 mm ACL 16 - 300 mm DRCENÉ KAMENIVO 32/63

TABULKA ROZMĚRŮ KE VZOROVÝM ŘEZŮM - SKLOLAMINÁT

DN	VNĚŠÍ PRŮMĚR TROUBY	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY KOLMĚ STĚNY VČETNĚ BEZ PAŽENÍ	ŠÍŘKA RÝHY KOLMĚ VČETNĚ PAŽENÍ	HUTNĚNÉ PISKOVÉ LOŽE	HUTNĚNÝ OBYSYP	NĚMĚNNÁ ČÁST	OBJEM PISKOVÉHO LOŽE	OBJEM OBYSYP TROUBY
	OD (mm)	B *) (mm)	(mm)	a (mm)	b (mm)	ho = (mm)	(m³ /bm)	(m³ /bm)
300	324	900	1200	130	480	610	0.156	0.486

POZNÁMKA:
*) při hloubce výkopu <1,75 m je B = 800 mm

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA TRUBNÍ MATERIÁL:

- 1) SKLONAMÁTOVÁ TROUBA ODSTŘEDIVÉ LÍTĚ S VNITŘNÍ OCHRANNOU VRSTVOU MIN 1,5 mm S JMINOVATOU TUHOSTÍ SN 10000 VYROBENO DLE DIN 19565
- 2) TROUBY, SPOJKY A TVAROVKY MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 14 364
- 3) TROUBY, SPOJKY A TVAROVKY MUSÍ MÍT VNITŘNÍ POVRCH OPATŘEN NEVYTUŽENOU STATICKY NEČINNŮV VRSTVOU PRO OCHRANU PŘI ABRÁZI VNITŘNÍHO POVRCHU V TĚLOŠTICE min. 1,5 mm
- 4) TĚŠENÍ SPOJKY MUSÍ BÝT POMOCÍ DOVJITÉHO TĚŠENÍ NA KAŽDÉ STRANĚ SPOJENÍ
- 5) ŠACHTY A DOPLŇUJÍCÍ OBJEKTY KANALIZAČNÍCH STOK MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADÁVKŮM ČSN 756101
- 6) TROUBY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NA RYCHLOST PRŮDĚNÍ PROTÉKAJÍCÍCH MÉDIA min. 5 m/s
- 7) TRUBNÍ MATERIÁL ULOŽENÝ V ZEMI MUSÍ BÝT PROKÁZÁN MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI A POUŽITELNOSTI A MINIMÁLNĚ 30-tI LETOU PRŮVOZNÍ ŽIVOTNOST

VYPRACOVAL:	ODP. PROJEKTANT:	HIP:	SOUBOR:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	
JAN BLUMA	ING. BOUCHAL		F_3_5_vzorove_rezy.dwg	2012051	
INVESTOR:	SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s. ZA OLŠÁVKOU 290, 686 36 UHERSKÉ HRADIŠTĚ			DATUM:	10 / 2012
ZAKÁZKA :	UH - Mařnice, ul. Ve Skale, Oprava kanalizace, Stoka AX-2-1, Š1241-Š1243			FORMÁT:	3 A4
F - DOKUMENTACE OBJEKTU F.1 - STOKA AX-2-1				STUPEŇ:	MĚŘITKO:
				DPS	
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				Č.PŘÍLOHY:	Č.KOPIE:
				F.1.5	