


Vzorový souběh a křížení kanalizace s vodovodem

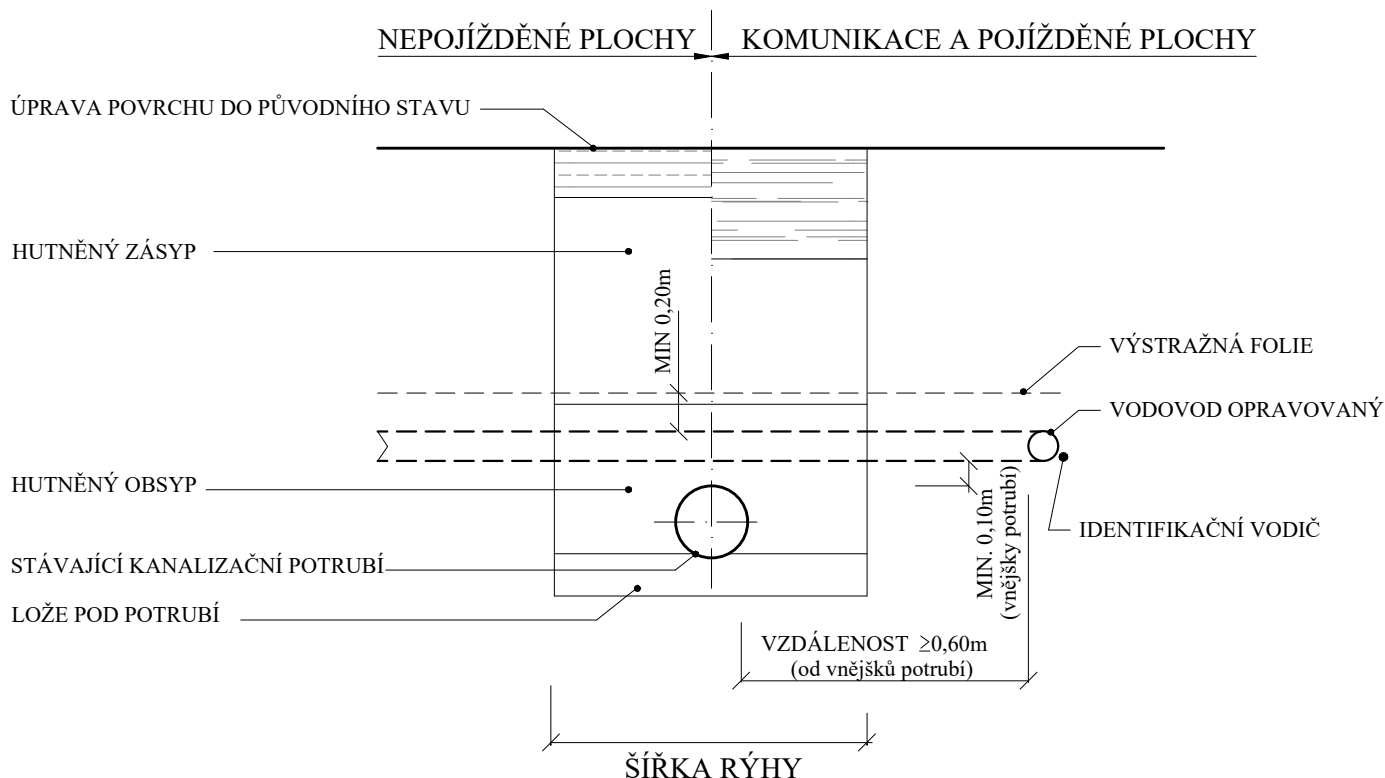

POZNÁMKY

- VZOROVÉ ŘEZY JSOU ZPRACOVÁNY PŘI DODRŽENÍ NORMY ČSN 73 6005
- PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝR. SÍTÍ
- OD VYTÝČENÉHO VEDENÍ NUTNO PROVÁDĚT RUČNÍ ODKOP
MIN. 1,00 m OD VNĚJŠKU VEDENÍ (NA OBĚ STRANY)
- DALŠÍ PODMÍNKY PRO ZABEZPEČENÍ - POKYNY PŘÍSLUŠNÉHO PRACOVNÍKA PŘI VYTÝČENÍ
- POKUD PO DOKONČENÍ PRACÍ NEBUDE DODRŽENA NORMA ČSN 73 6005 "PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ", PLATÍ OPATŘENÍ UVEDENÁ V OBJEKT. TZ

- HLOUBKY KANAL. PŘÍPOJEK NEJSOU ZNÁMY. V PŘÍPADĚ, ŽE BY JEJICH TRASA BYLA NAD OPRAVOVANÝM VODOVODEM, BUDE VODOVOD ULOŽEN DO OCHRANNÉ TRUBKY. V ROZSAHU 1m NA KAŽDOU STRANU. PRO POTRUBÍ DN150 OCHRANNÁ TRUBKA DN250

Vypracoval:	Marcela Skříčková	Marcela Skříčková autorizovaný technik ČKAIT Jiráskova 514, 666 01 Tišnov tel.: 723 104 072 e-mail: skrickova.m@seznam.cz	
Zodpovědný projektant:	Marcela Skříčková		
Kraj: Jihomoravský	K. ú.: Tišnov		
Objednatel:	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		
Akce:	Tišnov ul. Kukýrna (ul. Polní) - ul. Lomnická (ul. Králova) - obnova vodovodních řadů	Paré č.	Datum: leden 2024
Část:	SO 01 Oprava vodovodního řadu "LO-KU"	Měřítko:	-
Název přílohy:	Vzorový souběh a křížení s kanalizací	Formát:	1 x A4
		Stupeň:	DPS
		Číslo výkresu:	F.2-01-10