


# Vzorový souběh a křížení kanalizace s vodovodem

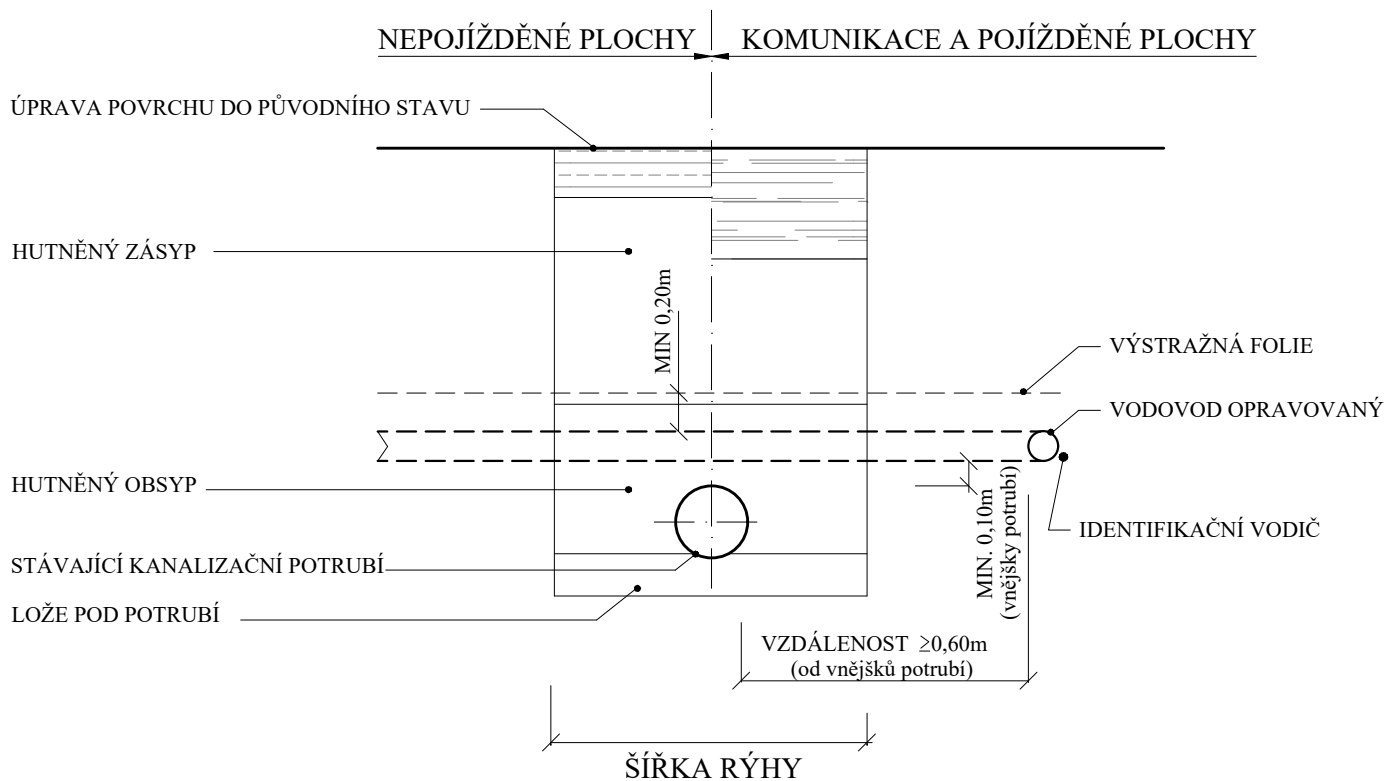

## POZNÁMKY

- VZOROVÉ ŘEZY JSOU ZPRACOVÁNY PŘI DODRŽENÍ NORMY ČSN 73 6005
- PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝR. SÍTÍ
- OD VYTÝČENÉHO VEDENÍ NUTNO PROVÁDĚT RUČNÍ ODKOP  
MIN. 1,00 m OD VNĚJŠKU VEDENÍ (NA OBĚ STRANY)
- DALŠÍ PODMÍNKY PRO ZABEZPEČENÍ - POKYNY PŘÍSLUŠNÉHO PRACOVNÍKA PŘI VYTÝČENÍ
- POKUD PO DOKONČENÍ PRACÍ NEBUDE DODRŽENA NORMA ČSN 73 6005 "PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ", PLATÍ OPATŘENÍ UVEDENÁ V OBJEKT. TZ

- HLOUBKY KANAL. PŘÍPOJEK NEJSOU ZNÁMY. V PŘÍPADĚ, ŽE BY JEJICH TRASA BYLA NAD OPRAVOVANÝM VODOVODEM, BUDE VODOVOD ULOŽEN DO OCHRANNÉ TRUBKY. V ROZSAHU 1m NA KAŽDOU STRANU. PRO POTRUBÍ DN80 OCHRANNÁ TRUBKA DN150

Vypracoval: Marcela Skříčková Zodpovědný projektant: Marcela Skříčková Kraj: Jihomoravský K. ú.: Tišnov Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko	<b>Marcela Skříčková</b> autorizovaný technik ČKAIT Jiráskova 514, 666 01 Tišnov tel.: 723 104 072 e-mail: skrickova.m@seznam.cz		
Akce: Tišnov ul. Kukýrna (ul. Polní) - ul. Lomnická (ul. Králova) - obnova vodovodních řadů Část: SO 02 Oprava vodovodního řadu "LO-KU-1" Název přílohy: Vzorový souběh a křížení s kanalizací	Paré č.	Datum:	leden 2024
		Měřítko:	-
		Formát:	1 x A4
		Stupeň:	DPS
		Číslo výkresu:	F.2-02-10