Vzorový souběh a křížení vodovodu se silovými a sdělovacími kabely

NORMA ČSN 73 6005 po dokončení prací DODRŽENA

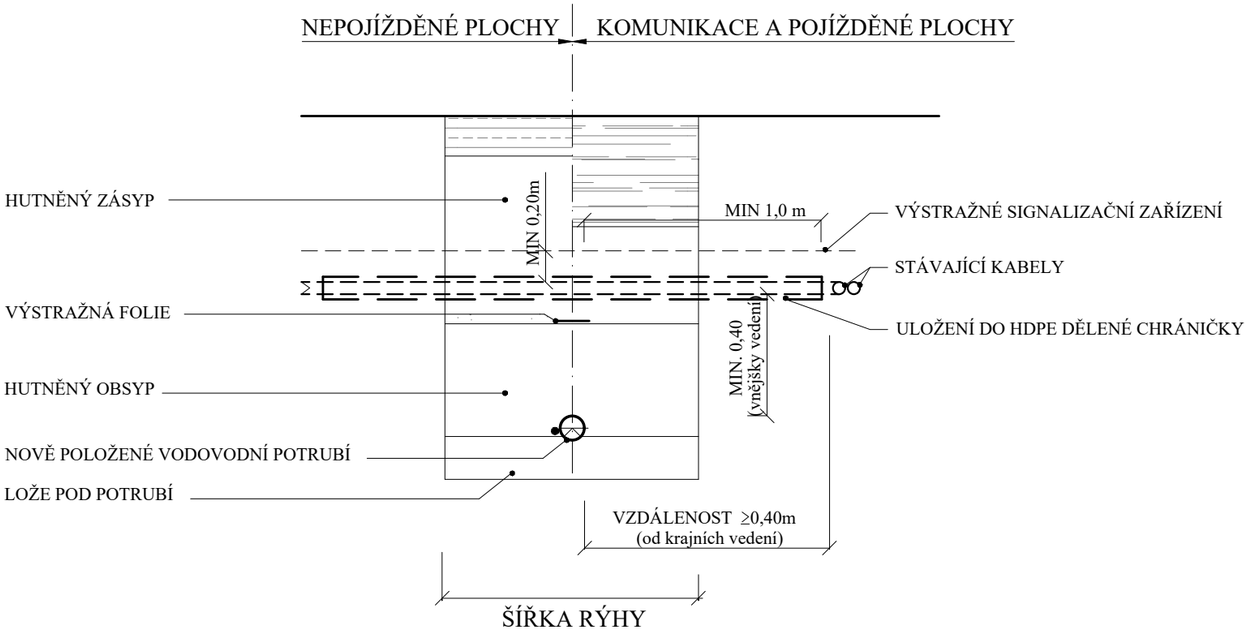

NORMA ČSN 73 6005 po dokončení prací NEDODRŽENA

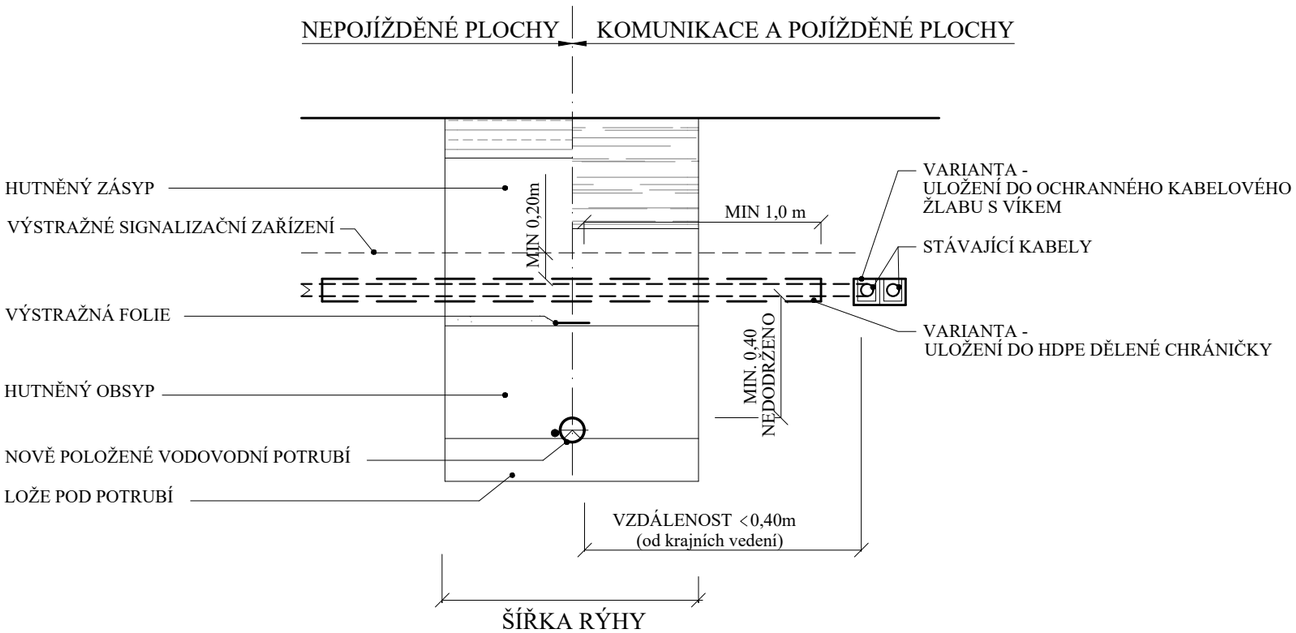

POZNÁMKA

- MIN. SVISLÁ VZDÁLENOST PŘI KŘÍŽENÍ VODOVODU A SIL., SDĚL. KABELŮ JE 0,40 m
- PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝR. SÍTÍ
- OD VYTÝČENÉHO VEDENÍ NUTNO PROVÁDĚT RUČNÍ ODKOP MIN. 1,00 m OD VNĚJŠKU VEDENÍ (NA OBĚ STRANY)
- CHRÁNIČKU NUTNO UTĚSNIT PŘED VNIKÁNÍM NEČISTOT

Vypracoval:	Marcela Skříčková	Marcela Skříčková autorizovaný technik ČKAIT Jiráskova 514, 666 01 Tišnov tel.: 723 104 072 e-mail: skrickova.m@seznam.cz	
Zodpovědný projektant:	Marcela Skříčková		
Kraj: Jihomoravský	K. ú.: Tišnov		
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko			
Akce: Tišnov ul. Kukýrna - oprava vodovodních řadů (od křižovatky s ul. Květnická, po č.p. 40, č.p. 258)		Paré č.	Datum: duben 2023
			Měřítko: -
			Formát: 2 x A4
Část: SO 01 Oprava vodovodního řadu "KU"			Stupeň: DPS
Název přílohy: Vzorový souběh a křížení se silovými a sděl. kabely			Číslo výkresu: F.2-01-09