

Technické a kvalitativní požadavky na výrobky

- Před zahájením výroby je nutno ověřit rozměry výrobků a podmínky jejich zabudování dle skutečnosti na stavbě
- Je nutno vzít v úvahu koordinaci mezi vnějším zateplením, ostěním, rozměrem vlastního výrobku a jeho osazovacího rámu nebo kotvicích prvků, včetně zateplení okenních špalet
- Výrobky musí splňovat požadavky ČSN 73 0540 a ČSN 73 0532
- Výrobky musí být, osazeny a zetepleny tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0540
- Za statickou stránku výrobku, jejich celkovou pevnost, bezpečnost, spolehlivost a dlouhodobou životnost odpovídá výrobce. Případné vyztužení profilů rámu, počty provedení kování příp. další parametry navrhne dodavatel podle statického výpočtu v souvislosti s velikostí a osazením jednotlivých výrobků.
- Rozměry jednotlivých oken a dveří jsou uvedeny modulově, pro určení přesných rozměrů výrobků je nutno postupovat podle technologického předpisu výrobce, tl. zejména doměřit stavební otvor.
- Detaili osazení, kotvení, spojování příp. vyuztužování jednotlivých výrobků nebo jejich sestav budou předmětem výrobní dokumentace dodavatele.
- Po osazení je nutné výrobky chránit proti mechanickému poškození a znečištění, čištění provádět dle pokynů výrobce.

Dveře

- dřevěný lepený profil čtyřvrstvý
 - barevné provedení bude dle přání investora (navrhuje se stejné jako stávající)
 - zasklení - izolační skla s vyšší tepelněizolační charakteristikou
 - středové těsnění
 - zasklívací těsnění barva šedá
 - kování zámečnické, klika + klika + štítky, klika hliníková
 - práh hliníkový s přídavým těsněním (max. výška prahu 20 mm)
- bočníkřídla a nadsvětlíky
- pevně zasklené dle náhledu
 - zasklení izolační dvojsklo
- rozměr upřesnit dle skutečnosti na stavbě

a) Tepelně izolační vlastnosti jednotlivých prvků budou dle energetického auditu

b) Požadavky na bezpečnost:

Prvonce rizika před nehodami, řeznými ranami a zraněním

Bezpečnostní sklo z obou stran (venovní - vnitřní)

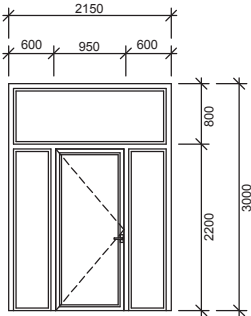
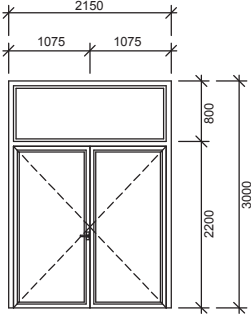
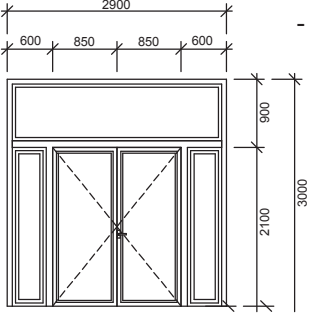
c) Čiré sklo bezpečnostní, zasklívací těsnění barva šedá.

Dokumentace pro provedení stavby						
Kreslil	Ing. Jiří Pavlů	Odpov.proj.	Ing. Jiří Pavlů		Ing Jiří Pavlů	
Okres	SEMILY	Obeck.ú.	JILEMNICE		Libštát 271	
Stavebník	MĚSTO JILEMNICE				512 03 Libštát	
Adresa	MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 82, 514 01 JILEMNICE				IČO 188 75 203	
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLY "MALÉ GYMNAZIUM" JANA HARRACHA 101, JILEMNICE					Datum	1/2013
					MĚŘ:	1:100
Tabulka dveří					Číslo výkresu	SP 14

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLY "MALÉ GYMNAZIUM"
JANA HARRACHA Č. P. 101, JILEMNICE
MĚSTO JILEMNICE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 81
JILEMNICE, 514 01

Tabulka dveří

1/2013

D 11 	VARIANTA I. Balkonové dveře 1 křídle: - otevíravé boční křídla a nadsvětlík pevně zasklený	Šířka:2,15 m Výška:3,00 m 1 kusů MateriálLepený profil 68 mm Orientaci otevíráníOtevíravé a sklápěcí L Těsnění1x středové, 2x dorazové ZaskleníIzolační dvojsklo Prostup tepla oknem Uw1,2 W.m-2K-1 Barva: rám / kováníDle investora PráhHliníkový profil
D 11 	VARIANTA II. Balkonové dveře 1 křídle: - otevíravé boční křídla a nadsvětlík pevně zasklený	Šířka:2,15 m Výška:3,00 m 1 kusů MateriálLepený profil 68 mm Orientaci otevíráníOtevíravé a sklápěcí L Těsnění1x středové, 2x dorazové ZaskleníIzolační dvojsklo Prostup tepla oknem Uw1,2 W.m-2K-1 Barva: rám / kováníDle investora PráhHliníkový profil
D 12 	DVEŘE VSTUPNÍ - otevíravé boční křídla a nadsvětlík pevně zasklený	Šířka:2,90 m Výška:3,00 m 1 kusů MateriálLepený profil 68 mm Orientaci otevíráníOtevíravé a sklápěcí P Těsnění1x středové, 2x dorazové ZaskleníIzolační dvojsklo Prostup tepla oknem Uw1,2 W.m-2K-1 Barva: rám / kováníDle investora PráhHliníkový profil