


LEGENDA:

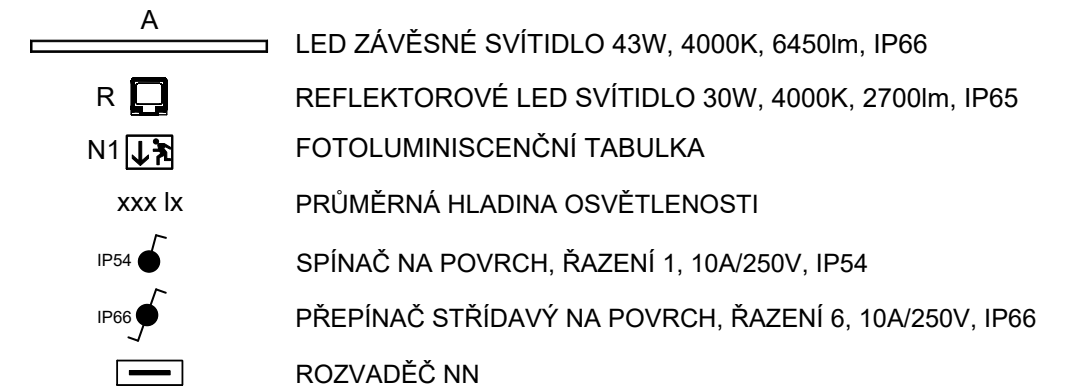

PROJEKT EI POUZE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
PROUDOVÁ SOUSTAVA: TN-C-S 3+N+PE 50Hz 230/400V
OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE
ČSN 33 2000-4-41, ZVÝŠENÁ OCHRANNÝM POSPOJENÍM,
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	STAVO THERM PROJEKCE	
Karel Svoboda	Radek Zdražil		
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD	KRAJ: VYSOČINA		
INVESTOR: Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, 580 01 H.B.			
Prostor mytí, objekt myčky a OLK–rozšíření – 1.etapy stavby: Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havl. Brod SO 03 – Objekt myčky D.1.2.5 TPS – SILNOPROUD		STUPEŇ:	DPS
		DATUM:	03/2026
		ZAK.ČÍSLO:	ZK26/16
VÝKRES:	MĚŘÍTKO:	Č.V.	
Půdorys 1.NP_Osvětlení	1:50	D.1.2.5–02	