



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	STAVO THERM PROJEKCE	
ING.KŘEHLÍK	Ing.Pavel Křehlík		
			
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD	KRAJ: VYSOČINA		
INVESTOR: Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, 580 01 H.B		STUPEŇ:	DPS
Prostor mytí, objekt myčky a OLK – rozšíření – 1. etapy stavby: Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havl. Brod SO 03 – Objekt myčky D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM:	březen 2026
		ZAK.ČÍSLO:	26004
		MĚŘÍTKO:	Č.v. D.1.1.8
VÝKRES:		— — —	
VÝPIS PRVKŮ PSV			






KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

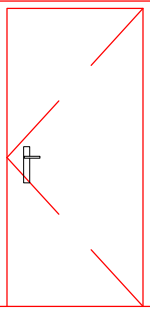
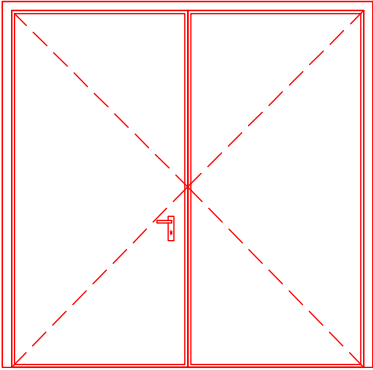

OZNAČENÍ NA VÝKRESECH	SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ	POPIS	ODKAZ NA NORMU, KATALOG, VÝKRES	MĚROVÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKY
		PODOKAPNÍ ŽLAB střešní žlab z žárově pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63 mm Ø140mm (ověřit se stávajícím žlabem, na který bude koncový kus napojen)	ČSN 73 3610	m	12	ŠEDÁ STŘEDNĚ TMAVÝ ODSTÍN RAL 9037	ve výkazu je uvedena čistá délka bez přesahů –napojení včetně čel žlabů a ostatních doplňků ((jedná se o kus s napojením na svod) včetně lakovaných háků, určený pro podokapní žlaby z pozinkované pásoviny 30 x 5 mm
		ODPADOVÁ ROURA kruhového tvaru z žárově pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63 mm Ø 100 mm RŠ 330 mm celková délka 4,0 m	ČSN 73 3610	KS	1	ŠEDÁ STŘEDNĚ TMAVÝ ODSTÍN RAL 9037	včetně žlabového kotlíku, kolena, mezikusu lapače střešních splavenina a ostatních doplňků ve výkazu je uvedena čistá délka bez přesahů –napojení
		ODPADOVÁ ROURA kruhového tvaru z žárově pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63 mm Ø 100 mm RŠ 330 mm celková délka 2,0 m	ČSN 73 3610	KS	1	ŠEDÁ STŘEDNĚ TMAVÝ ODSTÍN RAL 9037	včetně žlabového kotlíku, kolena, mezikusu lapače střešních splavenina a ostatních doplňků ve výkazu je uvedena čistá délka bez přesahů –napojení

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

OZNAČENÍ NA VÝKRESECH	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	ODKAZ NA NORMU, KATALOG, VÝKRES	MĚROVÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	BAR.ODSTÍN	POZNÁMKY
K4		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU z žárově pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63 mm	ČSN 73 3610	m	4,0 m	ŠEDÁ STŘEDNĚ TMAVÝ ODSTÍN RAL 9037	+UCHYCOVACÍ PRVKY ve výkazu je uvedena čistá délka bez přesahů–napojení
K5		OPLECHOVÁNÍ U OKRAJE STŘECHY z žárově pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63 mm	ČSN 73 3610	m	14 m	ŠEDÁ STŘEDNĚ TMAVÝ ODSTÍN RAL 9037	+UCHYCOVACÍ PRVKY ve výkazu je uvedena čistá délka bez přesahů–napojení
K6		OPLECHOVÁNÍ U SOKLU z žárově pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63 mm	ČSN 73 3610	m	23,5 m	ŠEDÁ STŘEDNĚ TMAVÝ ODSTÍN RAL 9037	+UCHYCOVACÍ PRVKY ve výkazu je uvedena čistá délka bez přesahů–napojení
K7		OPLECHOVÁNÍ ROHU OBKLADU z žárově pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63 mm	ČSN 73 3610	m	10 m	ŠEDÁ STŘEDNĚ TMAVÝ ODSTÍN RAL 9037	+UCHYCOVACÍ PRVKY ve výkazu je uvedena čistá délka bez přesahů–napojení
K8		OPLECHOVÁNÍ NAPRAŽÍ OKEN A DVEŘÍ z žárově pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63 mm	ČSN 73 3610	m	6,5m	ŠEDÁ STŘEDNĚ TMAVÝ ODSTÍN RAL 9037	+UCHYCOVACÍ PRVKY ve výkazu je uvedena čistá délka bez přesahů–napojení
K9		LEMOVÁNÍ OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ z žárově pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63 mm	ČSN 73 3610	m	12,5m	ŠEDÁ STŘEDNĚ TMAVÝ ODSTÍN RAL 9037	+UCHYCOVACÍ PRVKY ve výkazu je uvedena čistá délka bez přesahů–napojení

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	BARVA	Tech.norma / katalog	Kování	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
Z1		UPRAVA STÁVAJÍCÍHO ODVĚTRÁVACÍHO KOMÍNU TLAKOVÉ DIESLOVÉ MYČKY (VLOŽENÍ ROVNÉHO KUSU – PRODLOUŽENÍ + ČIDLA A ŽALUZIE (VIZ.ČÁST ELEKTROINSTALACE)	cca.1m ø220mm	stříbrošedá (dle.stávajících prvků	ČSN EN 1090 ČSN EN ISO 3834 ČSN EN ISO 12944		1 ks	VČETNĚ DOPLŇKŮ, KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. PŘED VÝROBOU OVĚŘIT VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ
Z2		Pochozí plocha poklopu – slzičkový plech tl. 4,00 mm Rám poklopu pro dodatečné kotvení z profilu L 40/40/3,0 mm Oválné zapuštěné madlo pro snadné otevření Aretační víko. U profil na jedné straně rámu slouží jako „pant“ pro zasunutí víka při otevření	cca.700/700mm	POZINK	ČSN EN 1090 ČSN EN ISO 3834 ČSN EN ISO 12944		2 ks	VČETNĚ DOPLŇKŮ, KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. PŘED VÝROBOU OVĚŘIT VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ
Z3		Pochozí plocha poklopu – slzičkový plech tl. 4,00 mm Rám poklopu pro dodatečné kotvení z profilu L 40/40/3,0 mm Oválné zapuštěné madlo pro snadné otevření vyřezány otvory podle příchozího potrubí	cca.400/1000mm	POZINK	ČSN EN 1090 ČSN EN ISO 3834 ČSN EN ISO 12944		1 ks	VČETNĚ DOPLŇKŮ, KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. PŘED VÝROBOU OVĚŘIT VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ
Z4		POZINKOVANÝ L–PROFIL DODATEČNĚ KOTVENÝ PRO ZPEVNĚNÍ VJZEDU U VRAT	50/50/5mm dl.2,5m	L PROFIL ŽÁROVĚ ZINKOVÁN PONOREM	ČSN EN 1090 ČSN EN ISO 3834 ČSN EN ISO 12944		1 ks	VČETNĚ DOPLŇKŮ, KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. PŘED VÝROBOU OVĚŘIT VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ
Z5		ZKRÁCENÍ ZÁBRADLÍ O CCA.15cm, NAVAŘENÍ PLATLE NA ODŘÍZNUTÝ SLOUPEK, OPĚTOVNÉ PŘIVAŘENÍ NA ZKRÁCENOU ČÁST + ZAKOTVENÍ		ŠEDÁ	ČSN EN 1090 ČSN EN ISO 3834 ČSN EN ISO 12944		1 ks	VČETNĚ DOPLŇKŮ, KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. PŘED VÝROBOU OVĚŘIT VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ
Z6		HLINÍKOVÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ VENKOVNÍ, GUMA, VÝŠKA 22 mm, ŠÍŘKA LAMEL 27 mm.ROHOŽ JE V HLINÍKOVÉM RÁMU VÝŠKY 25 mm.	1100x500x25 MM	L PROFIL ŽÁROVĚ ZINKOVÁN PONOREM	ČSN EN 1090 ČSN EN ISO 3834 ČSN EN ISO 12944			DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. PŘED VÝROBOU OVĚŘIT VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ

Výpis oken									
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET KS	Kování	Zasklení	Tech. norma	POZNÁMKA	Barva
T1		Ocelové vchodové dveře zateplené PUR včetně zárubně s přerušeným tepelným mostem Dvouplášťové ocelové křídlo Materiál: pozinkovaný ocelový plech tl. min. 1,0 mm Nosný rám: ocelový profil (uzavřený) Výplň: tuhá polyuretanová pěna (PUR) – celoplošná Tloušťka křídla: standard: 55 mm Povrchová úprava: práškový lak Součinitel prostupu tepla dveří: běžné provedení: min. Ud 1,4 W/m²K PRAVÉ	800/1970mm	1	Zámek: vícebodový (min. 3bodový) Závěsy: min. 3 ks, seřiditelné Bezpečnostní prvky: proti-vysazovací čepy Cylindrická vložka (FAB) Klika / klika	----	ČSN 74 6077 ČSN 73 0540–2 ČSN EN 14351–1	včetně zárubně s přerušeným tepelným mostem	šedobílá RAL 9002 (ODSOUHLASIT S INVESTOREM)
T2		Venkovní dvoukřídlá ocelová vrata pro uzavření stavebního otvoru Provedení: dvoukřídlé (aktivní + pasivní křídlo) Konstrukce: svařovaný ocelový rám + opláštění Materiál opláštění: pozinkovaný ocelový plech tl. min. 0,8–1,2 mm Nosný rám křídla: ocelový profil (jehl) min. 40×40 mm Výplň: tuhá polyuretanová pěna (PUR) – celoplošná Povrch: práškový lak / komaxit (RAL) Součinitel prostupu tepla: cca U = 1,2 – 2,0 W/m²K	2400/2400mm (VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ)	1	Kování a uzamykání Závěsy: zesílené, min. 3 ks na křídlo Aktivní křídlo: zámek FAB Pasivní křídlo: horní + dolní zástrč klika – klika	----	ČSN 74 6077 ČSN 73 0540–2 ČSN EN 14351–1	včetně zárubně s přerušeným tepelným mostem	šedobílá RAL 9002 (ODSOUHLASIT S INVESTOREM)
T3		Plastové okno z 6–ti komorového systému – otevíravé, sklápěcí. profil š.82 rám/křídlo 123 mm, podkladový profil 35 mm. Uw=0,9 (celé okno)	1480/900mm	1	okenní klika titan uzamykatelná, celoobvodově kování mikroventilace	izolační trojsklo vnitřní sklo bezpečnostní VSG Stratobel plyn argon Ug=0,8 Rw=32dB, nebo více	ČSN 74 6077 ČSN 73 0540–2 ČSN EN 14351–1		šedobílá RAL 9002 (ODSOUHLASIT S INVESTOREM)