


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ ULTRA SOLID PVC-U SN12 PLNOSTĚNNÉ

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

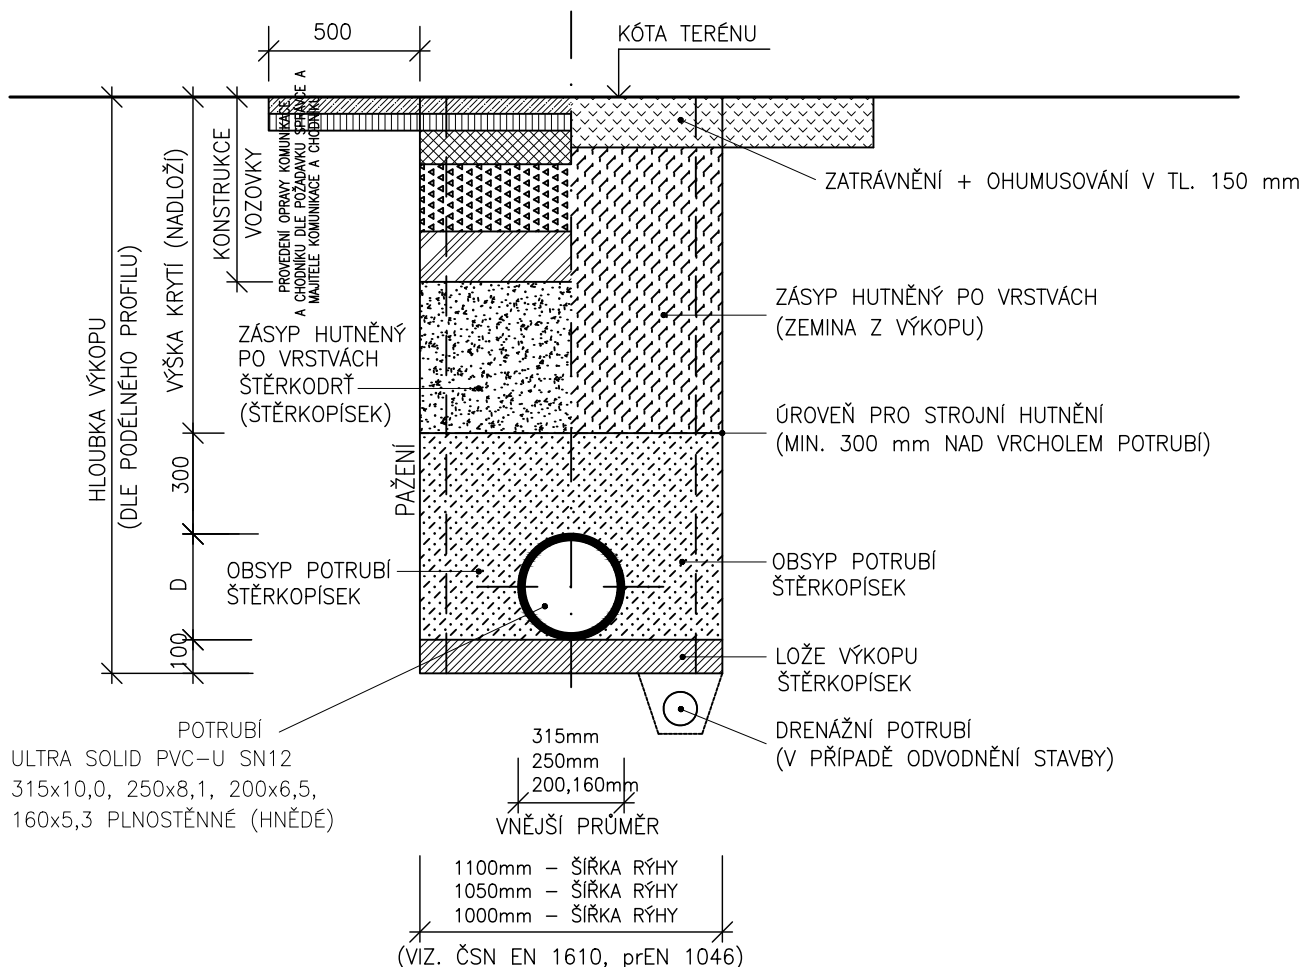

POZNÁMKA:

- VÝKOPY NUTNO PAŽIT!!!
- OD HLOUBKY VÝKOPU 0,80 m BUDE RÝHA PAŽENA
- PAŽENÍ BUDE ODSTRAŇOVÁNO S POSTUPUJÍCÍM ZÁSYPEM
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY VÝROBCE MATERIÁLU
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT POKYNY A POŽADAVKY SPRÁVCE KANALIZACE
- HLOUBKA ULOŽENÍ POTRUBÍ DLE PODÉLNÝCH PROFILŮ
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !

SO 04 – VODOVOD A KANALIZACE

VYPRACOVAL: MARTA NOVOTNÁ		MARTA NOVOTNÁ U NOVÉ SILNICE 3732 580 01 HAVLÍČKŮV BROD tel. 608 580 690 IČ: 71770526 e-mail: info@martanovotna.cz	
INVESTOR: TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD NA VALECH 3523, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD IČ: 70188041			
MÍSTO STAVBY: Č.PARC. 1052/1, ST. 6516 KÚ. HAVLÍČKŮV BROD		DATUM: DUBEN 2026	
		STUPEŇ: PDPS	
NÁZEV STAVBY:		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 01/2025	
Prostor mytí, objekt myčky a OLK – rozšíření -1.etapy stavby: Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod		MĚŘÍTKO: -	Č.VÝKRESU: D.1.304.08
VÝKRES: PŘÍČNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍM POTRUBÍM			