


# SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ ULTRA SOLID PVC-U SN12 PLNOSTĚNNÉ

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

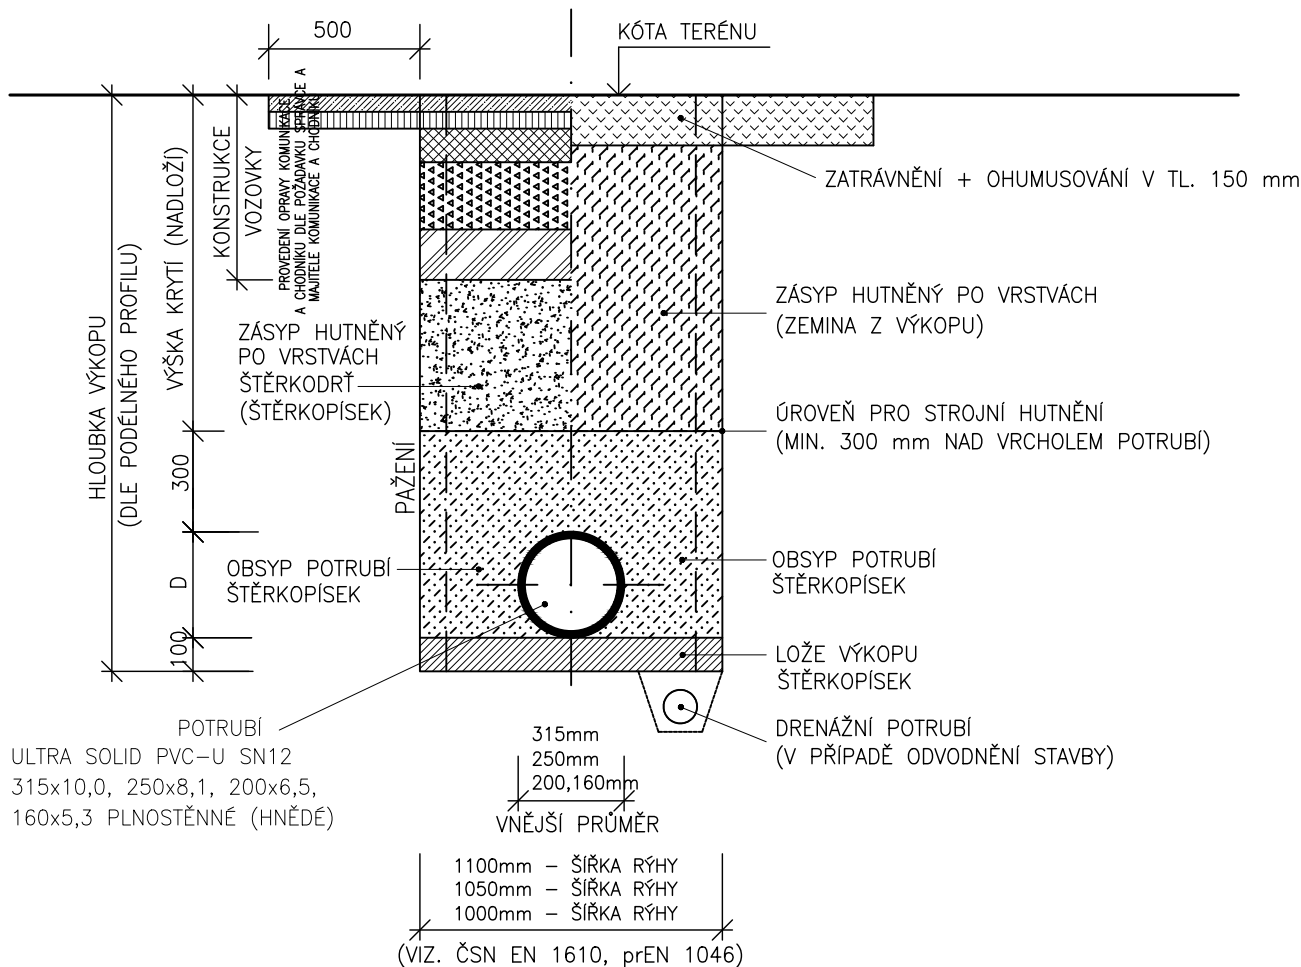

## POZNÁMKA:

- VÝKOPY NUTNO PAŽIT!!!
- OD HLOUBKY VÝKOPU 0,80 m BUDE RÝHA PAŽENA
- PAŽENÍ BUDE ODSTRAŇOVÁNO S POSTUPUJÍCÍM ZÁSYPEM
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY VÝROBCE MATERIÁLU
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT POKYNY A POŽADAVKY SPRÁVCE KANALIZACE
- HLOUBKA ULOŽENÍ POTRUBÍ DLE PODÉLNÝCH PROFILŮ
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !

## SO 305 – ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                           |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| VYPRACOVAL: MARTA NOVOTNÁ                                                                                                                              |  | <div>MARTA NOVOTNÁ</div> <div>U NOVÉ SILNICE 3732</div> <div>580 01 HAVLÍČKŮV BROD</div> <div>tel. 608 580 690 IČ: 71770526</div> <div>e-mail: info@martanovotna.cz</div> |                              |
| INVESTOR: TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD<br>NA VALECH 3523, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD<br>IČ: 70188041                                                     |  |                                                                                                                                                                           |                              |
| MÍSTO STAVBY: Č.PARC. 1052/1, ST. 6516<br>KÚ. HAVLÍČKŮV BROD                                                                                           |  | DATUM: DUBEN 2026                                                                                                                                                         |                              |
|                                                                                                                                                        |  | STUPEŇ: PDPS                                                                                                                                                              |                              |
| NÁZEV STAVBY:<br><br>Prostor mytí, objekt myčky a OLK – rozšíření<br>-1.etapy stavby: Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod |  | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 01/2025                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                                                        |  | MĚŘÍTKO:<br><br>-                                                                                                                                                         | Č.VÝKRESU:<br><br>D.1.305.04 |
| VÝKRES:<br>PŘÍČNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍM POTRUBÍM                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                           |                              |