ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

Podélný profil - Propoj č.1

MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100

LEGENDA:
1) -312.50 - 4.00
2) objekt nového VDJ
3) objekt nového VDJ

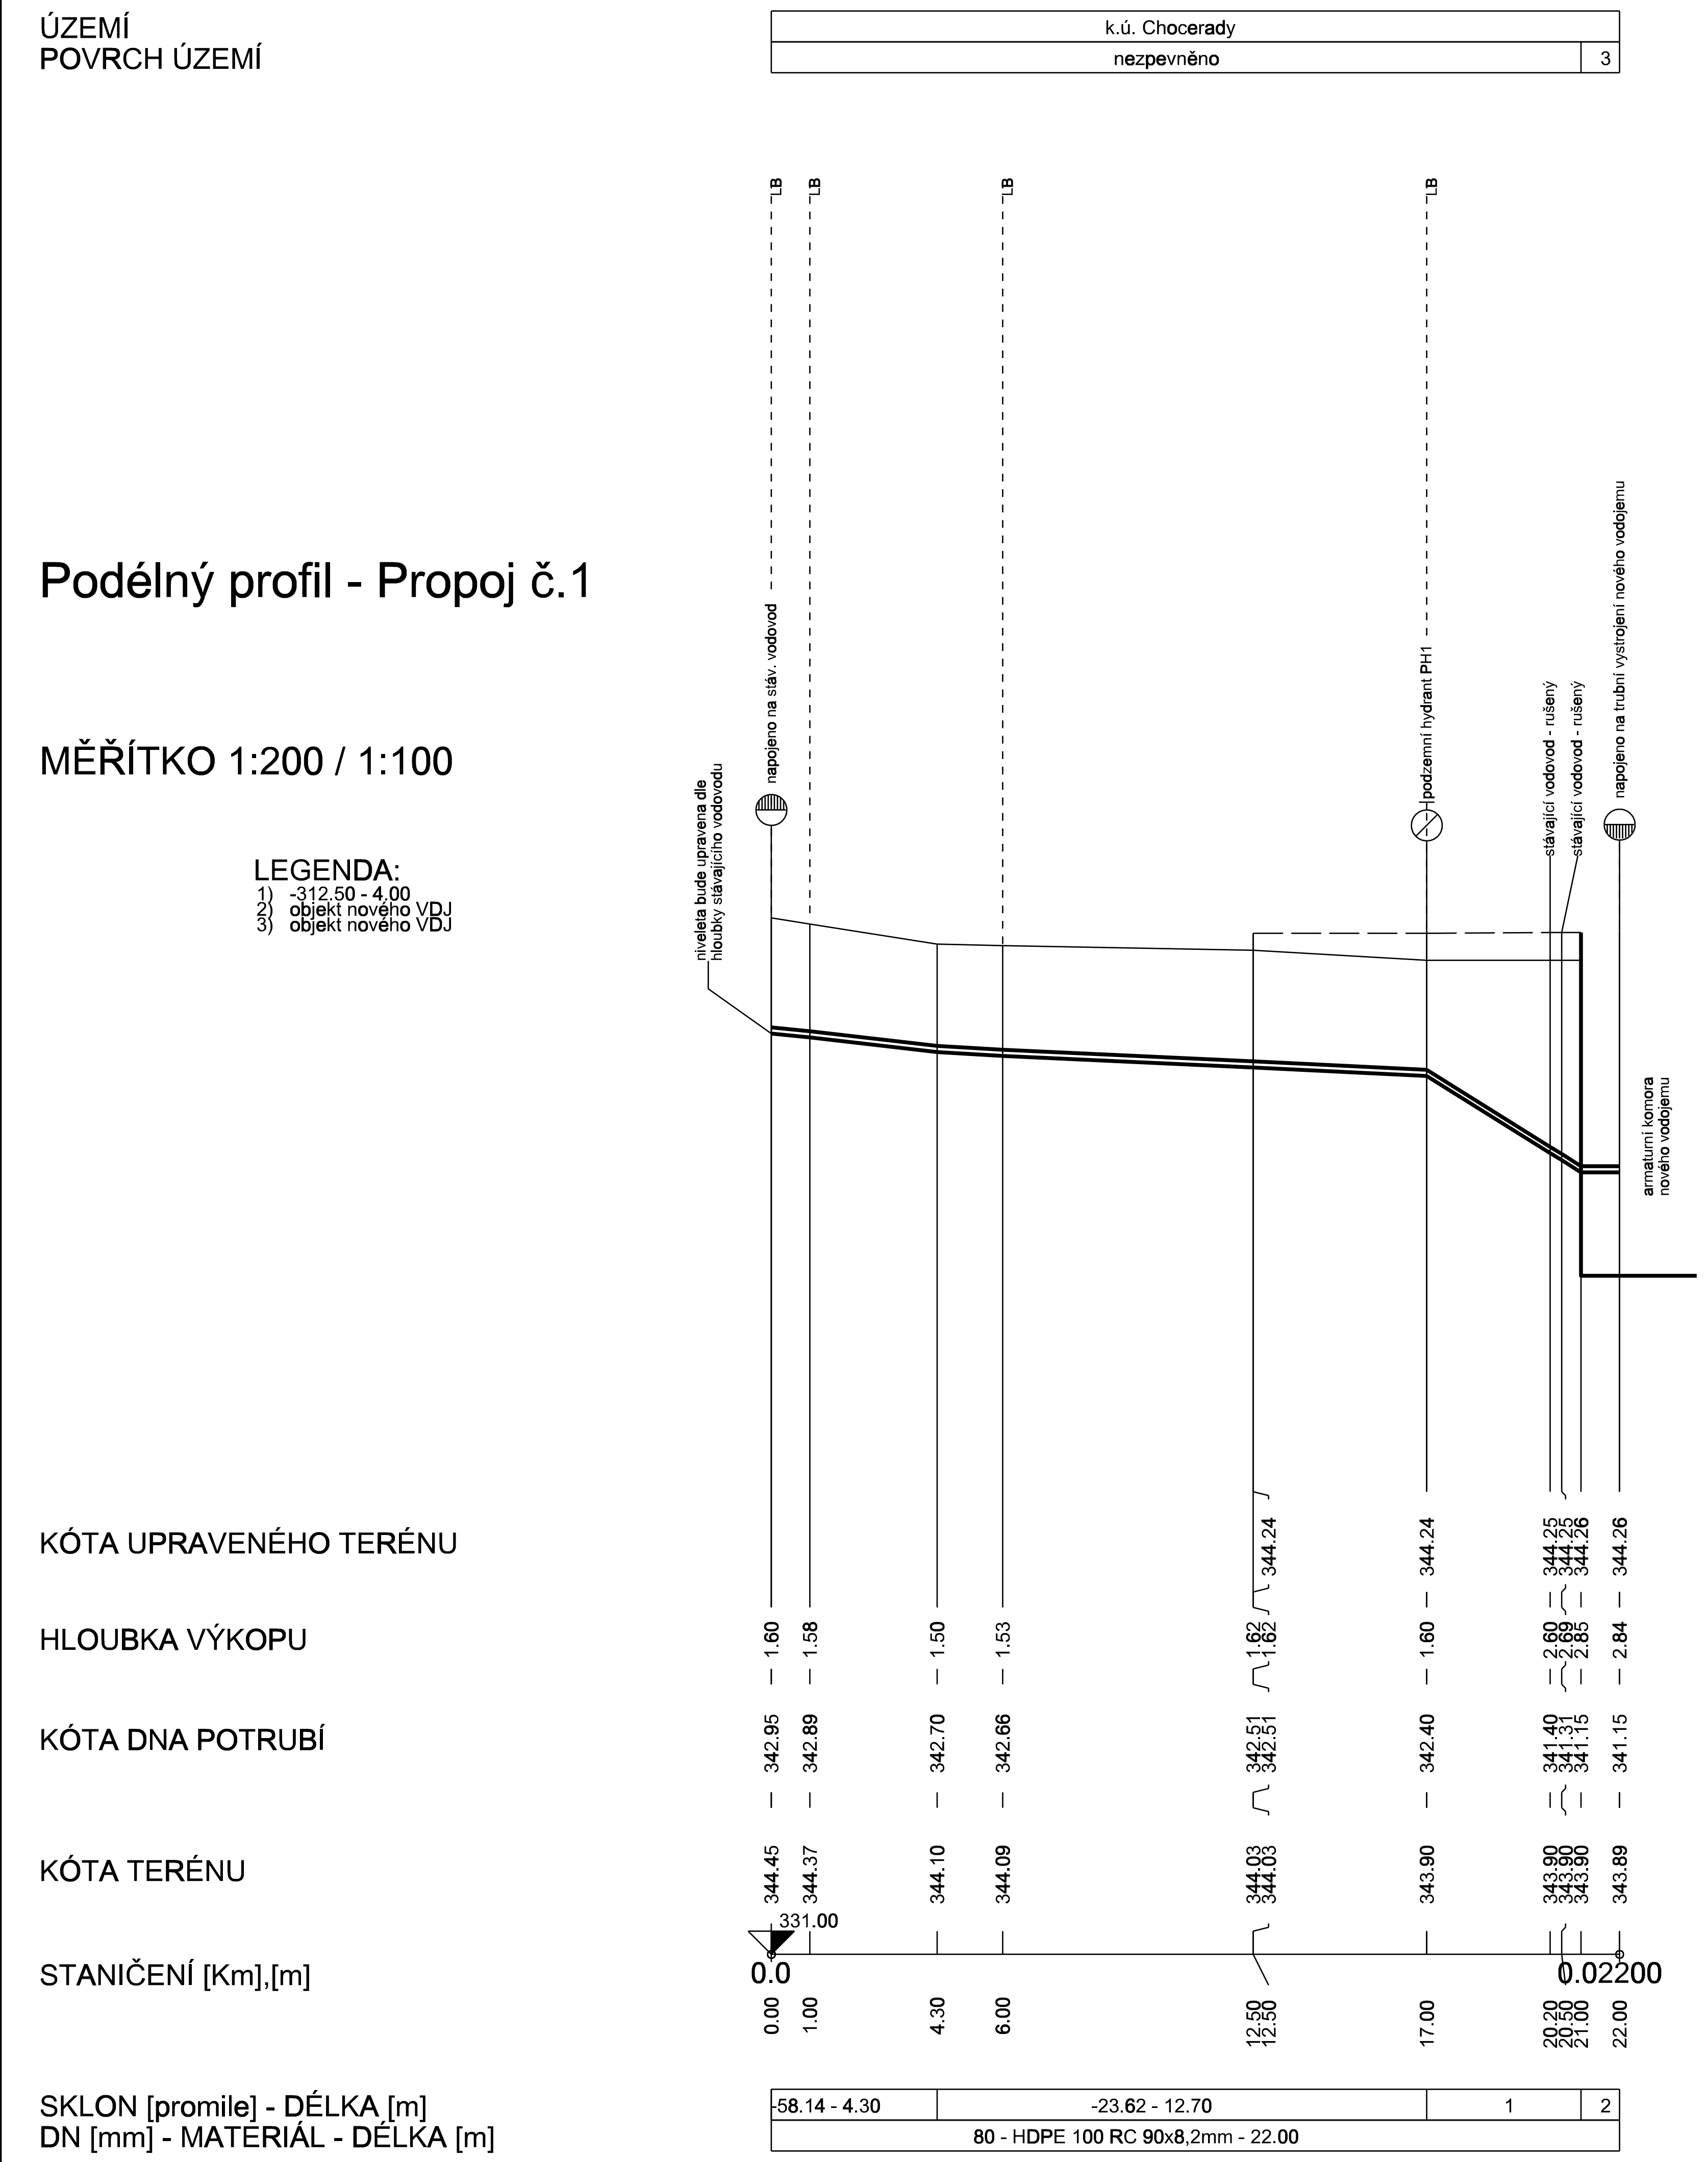
k.ú. Chocerady
nezpevněno
3
LB
niveleta bude upravena dle hloubky stávajícího vodovodu
napojeno na stáv. vodovod
podzemní hydrant PH1
stávající vodovod - rušený
stávající vodovod - rušený
napojeno na trubní vystrojení nového vodojemu
armaturní komora nového vodojemu
331.00
0.0
0.02200

STANIČENÍ [Km],[m]	KÓTA TERÉNU	KÓTA DNA POTRUBÍ	HLOUBKA VÝKOPU	KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
0.00	344.45	342.95	1.60	
1.00	344.37	342.89	1.58	
4.30	344.10	342.70	1.50	
6.00	344.09	342.66	1.53	
12.50	344.03	342.51	1.62	
12.50	344.03	342.51	1.62	344.24
17.00	343.90	342.40	1.60	344.24
20.20	343.90	341.40	2.60	344.25
20.50	343.90	341.31	2.69	344.25
21.00	343.90	341.15	2.85	344.26
22.00	343.89	341.15	2.84	344.26

SKLON [promile] - DÉLKA [m]: -58.14 - 4.30 | -23.62 - 12.70 | 1 | 2
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]: 80 - HDPE 100 RC 90x8,2mm - 22.00

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

Podélný profil - Propoj č.2

MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100

LEGENDA:
1) -70.00 - 4.00
2) -357.14 - 3.50
3) objekt nového VDJ
4) objekt nového VDJ

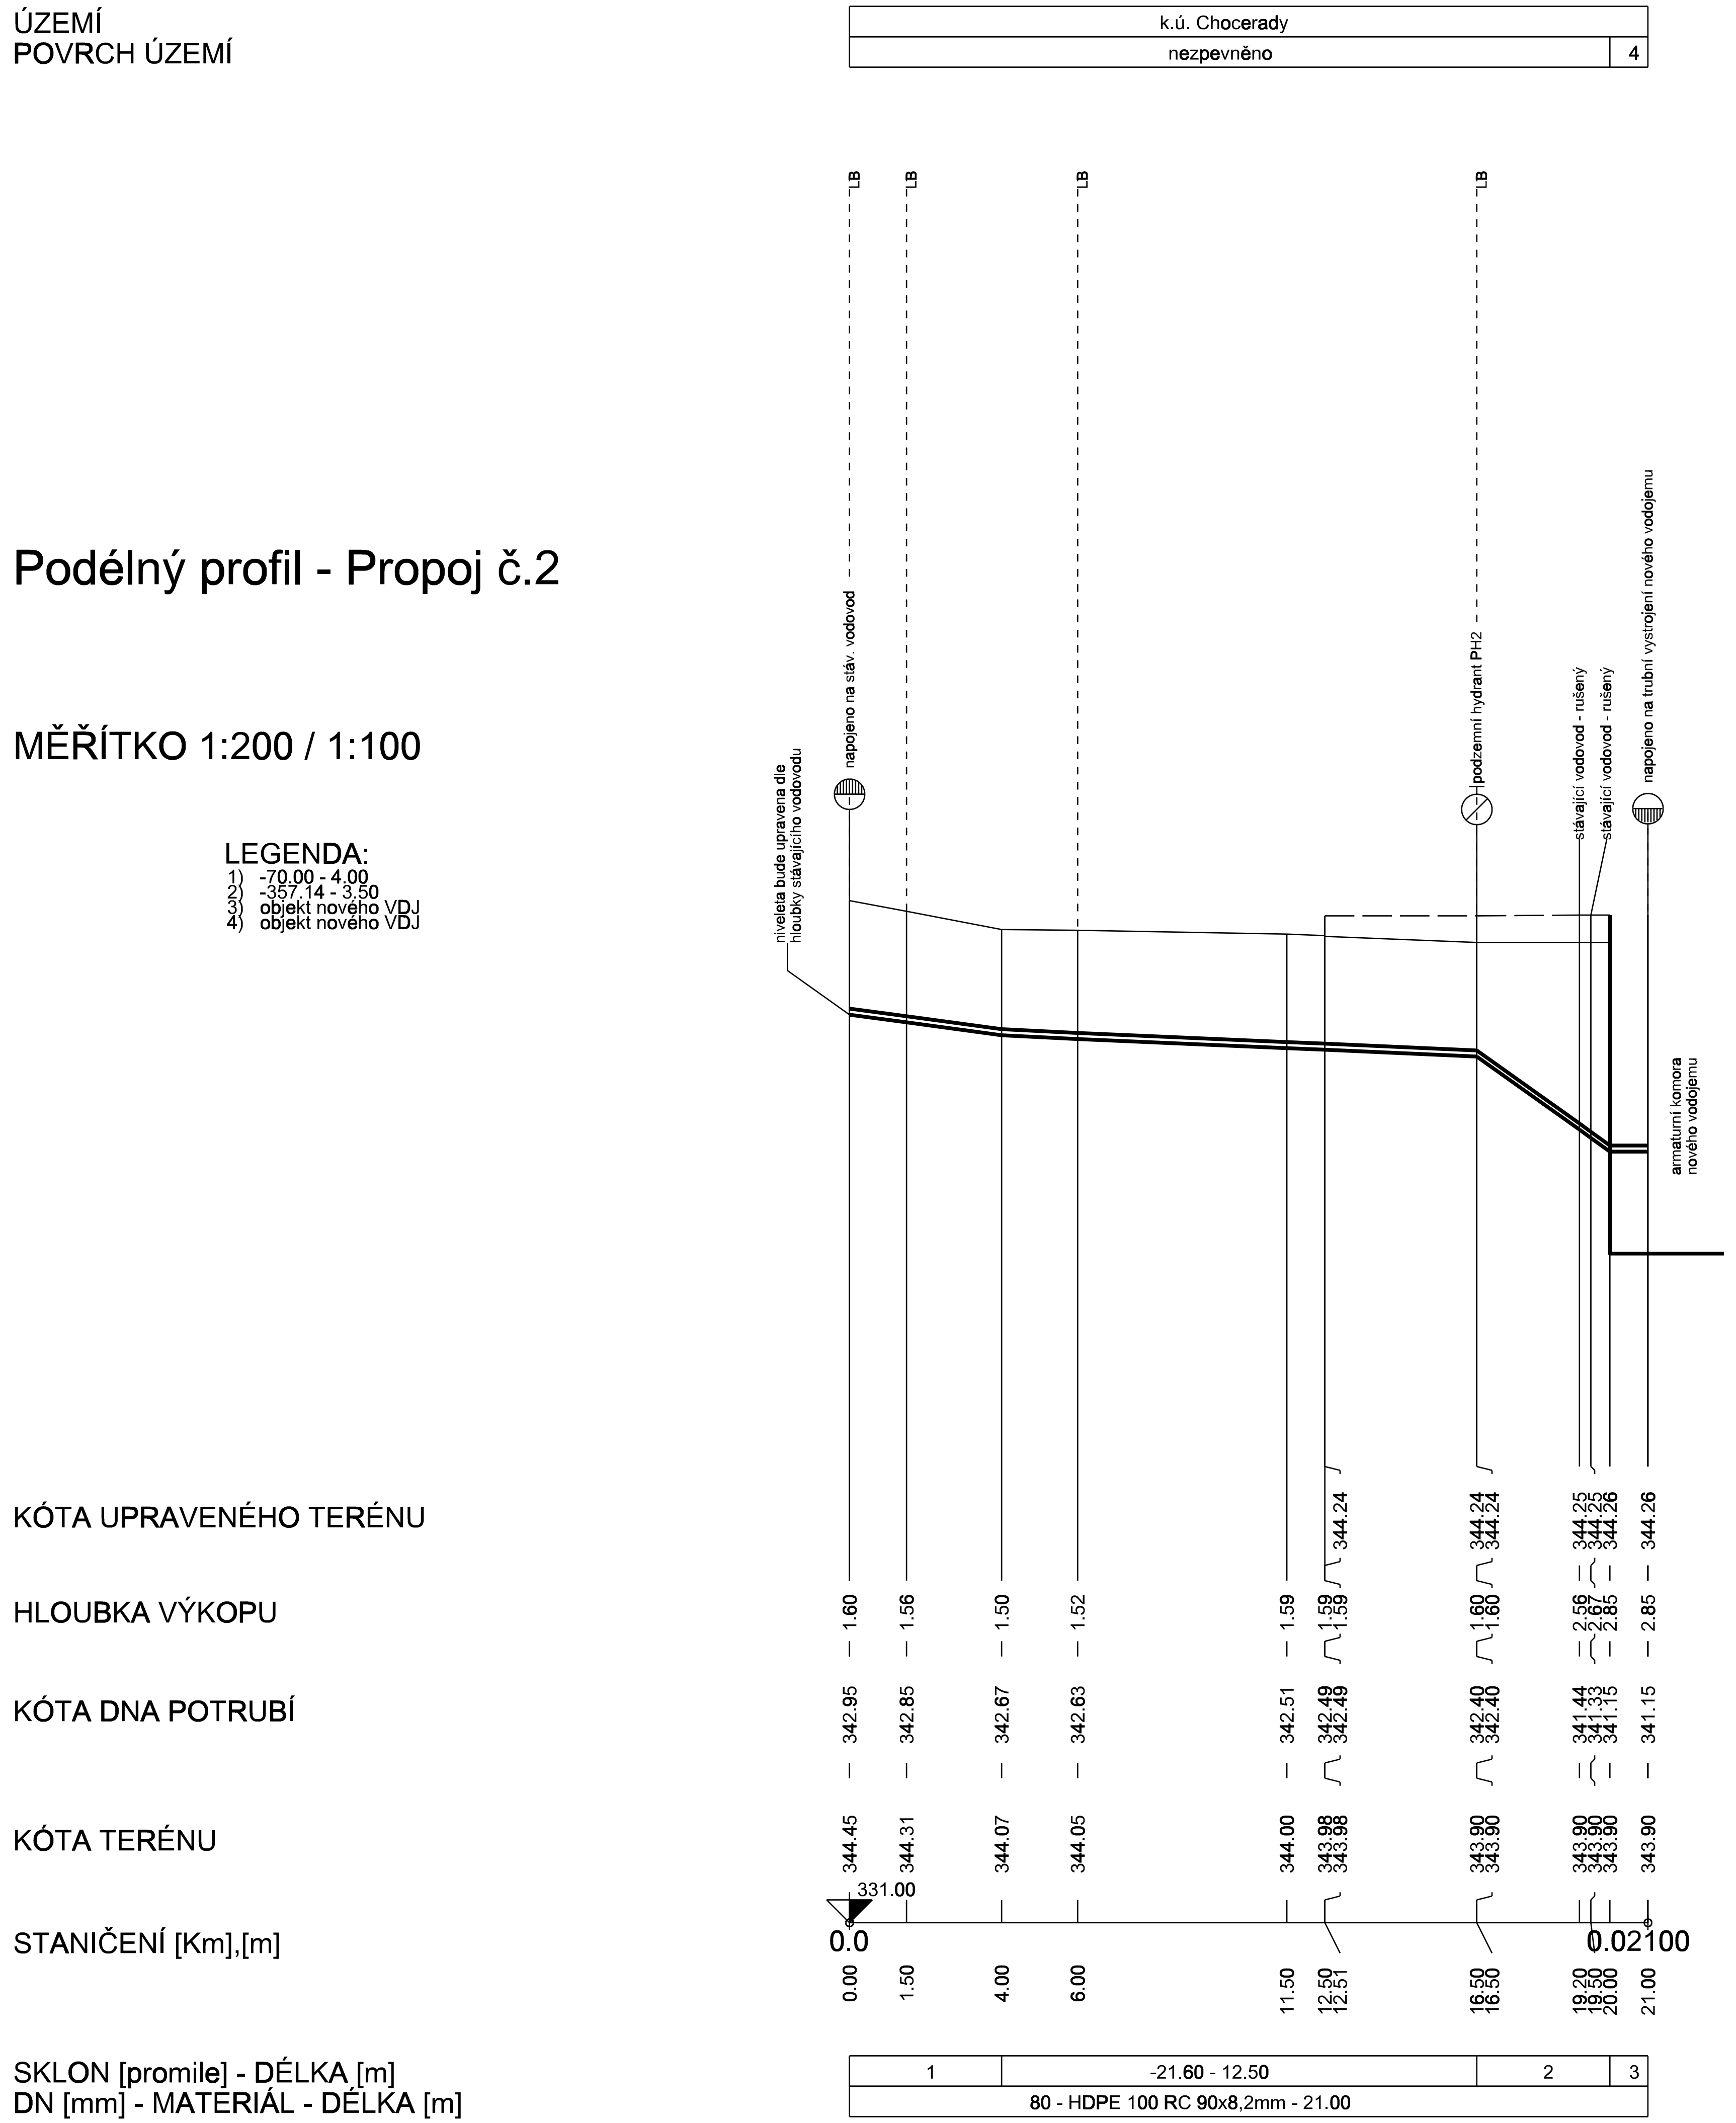
k.ú. Chocerady
nezpevněno
4
LB
niveleta bude upravena dle hloubky stávajícího vodovodu
napojeno na stáv. vodovod
podzemní hydrant PH2
stávající vodovod - rušený
stávající vodovod - rušený
napojeno na trubní vystrojení nového vodojemu
armaturní komora nového vodojemu
331.00
0.0
0.02100

STANIČENÍ [Km],[m]	KÓTA TERÉNU	KÓTA DNA POTRUBÍ	HLOUBKA VÝKOPU	KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
0.00	344.45	342.95	1.60	
1.50	344.31	342.85	1.56	
4.00	344.07	342.67	1.50	
6.00	344.05	342.63	1.52	
11.50	344.00	342.51	1.59	
12.50	343.98	342.49	1.59	
12.51	343.98	342.49	1.59	344.24
16.50	343.90	342.40	1.60	344.24
16.50	343.90	342.40	1.60	344.24
19.20	343.90	341.44	2.56	344.25
19.50	343.90	341.33	2.67	344.25
20.00	343.90	341.15	2.85	344.26
21.00	343.90	341.15	2.85	344.26

SKLON [promile] - DÉLKA [m]: 1 | -21.60 - 12.50 | 2 | 3
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]: 80 - HDPE 100 RC 90x8,2mm - 21.00

LEGENDA:
1) -70.00 - 4.00
2) -357.14 - 3.50
3) 0.00 - 1.00
4) objekt VDJ

POZNÁMKA :

Výškový systém : B.p.v.(Balt po vyrovnání).
Poloha podzemních vedení inženýrských sítí je zakreslena pouze orientačně dle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí.
Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005.
Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy.
Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí projektové dokumentace.
Stavebník (zhotovitel) si jejich přesnou polohu nechá před zahájením stavby vytýčit.

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno

ŘEŠITEL	Ing. Lukáš Marišler
ODP. ZÁSTUPCE	Ing. Petr Baránek

Kreslil	Navrhl	Odp. projektant	Techn. kontrola

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5

Kraj Středočeský kraj
Obec Chocerady
Investor Obec Chocerady

VODOVOD CHOCERADY

D.1.5 – SO 04 PROPOJOVACÍ ŘADY, ODPADY

PODÉLNÉ PROFILY – PROPOJ Č.1, 2

Soubor	
Formát	4 A4
Datum	09/2017
Stupeň	DVZ
Zakázka	3308/002
Měřítko	1:200/100
Č. výkresu	D.1.5.4

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.