



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A										
B										
C										
D										
E										
F										
G										

Kreslil			Navrhl		Odp. projektant		Techn. kontrola		 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábrežní 4 150 56 Praha 5	
Kraj			Středočeský kraj		Obec		Chocerady		Soubor	
Investor			Obec Chocerady						Formát	
									Datum	
									Stupeň	
									Zakázka	
									Měřítko	
									Č. výkresu	
									D.2.4.2	

AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno				ŘEŠITEL	Ing. Václav Šprňa
				ODP. ZÁSTUPCE	Ing. Petr Baránek

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																		
A	OBSAH: 01 02 03 04 05 06 ÚVODNÍ LIST, SEZNAM LISTŮ, POZNÁMKY ROZVADĚČ xRM1, POHLED, OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM PŘÍVOD, SVODIČ PŘEPĚTÍ, SERVISNÍ SVĚTLA A ZÁSUVKA, TEMPERACE ROZV., KONTROLA 400VAC ČERPADLO VE VRTU M1 (M2, M3) MĚŘENÍ HLADINY VE VRTU SIGNALIZACE A OVLÁDÁNÍ Z ŘS																																																											
B																																																												
C																																																												
D																																																												
E																																																												
F																																																												
G	<table><tr><td colspan="2">DATUM : 09/2017</td><td colspan="2">AKCE : VODOVOD CHOCEŘADY</td><td colspan="2">NÁZEV : ROZVADĚČ</td><td colspan="2">POLE :</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">STUPEŇ : DVZ</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">ROZVADĚČ 1RM1, 2RM1,3RM1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">INVESTOR : Obec Choceřady</td><td colspan="2">ČÁST : -</td><td colspan="2">ČÍSLO VÝKRESU : 01</td><td colspan="2">PŘÍLOHA : D.2.4.2</td><td colspan="2">MĚŘÍTKO : -</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">PS/SO : D.2.4. - PS 04, ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - PRAMENŠTĚ IV</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>										DATUM : 09/2017		AKCE : VODOVOD CHOCEŘADY		NÁZEV : ROZVADĚČ		POLE :				STUPEŇ : DVZ				ROZVADĚČ 1RM1, 2RM1,3RM1						INVESTOR : Obec Choceřady		ČÁST : -		ČÍSLO VÝKRESU : 01		PŘÍLOHA : D.2.4.2		MĚŘÍTKO : -				PS/SO : D.2.4. - PS 04, ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - PRAMENŠTĚ IV								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DATUM : 09/2017		AKCE : VODOVOD CHOCEŘADY		NÁZEV : ROZVADĚČ		POLE :																																																						
STUPEŇ : DVZ				ROZVADĚČ 1RM1, 2RM1,3RM1																																																								
INVESTOR : Obec Choceřady		ČÁST : -		ČÍSLO VÝKRESU : 01		PŘÍLOHA : D.2.4.2		MĚŘÍTKO : -																																																				
		PS/SO : D.2.4. - PS 04, ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - PRAMENŠTĚ IV																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																			
G																																																												
F																																																												
E																																																												
D																																																												
C																																																												
B																																																												
A																																																												

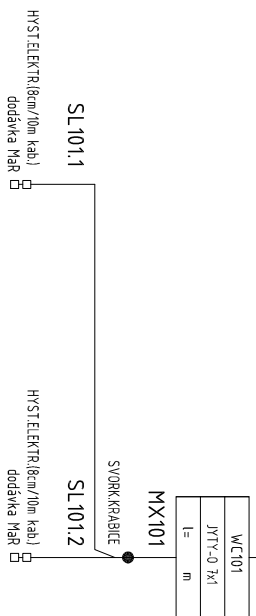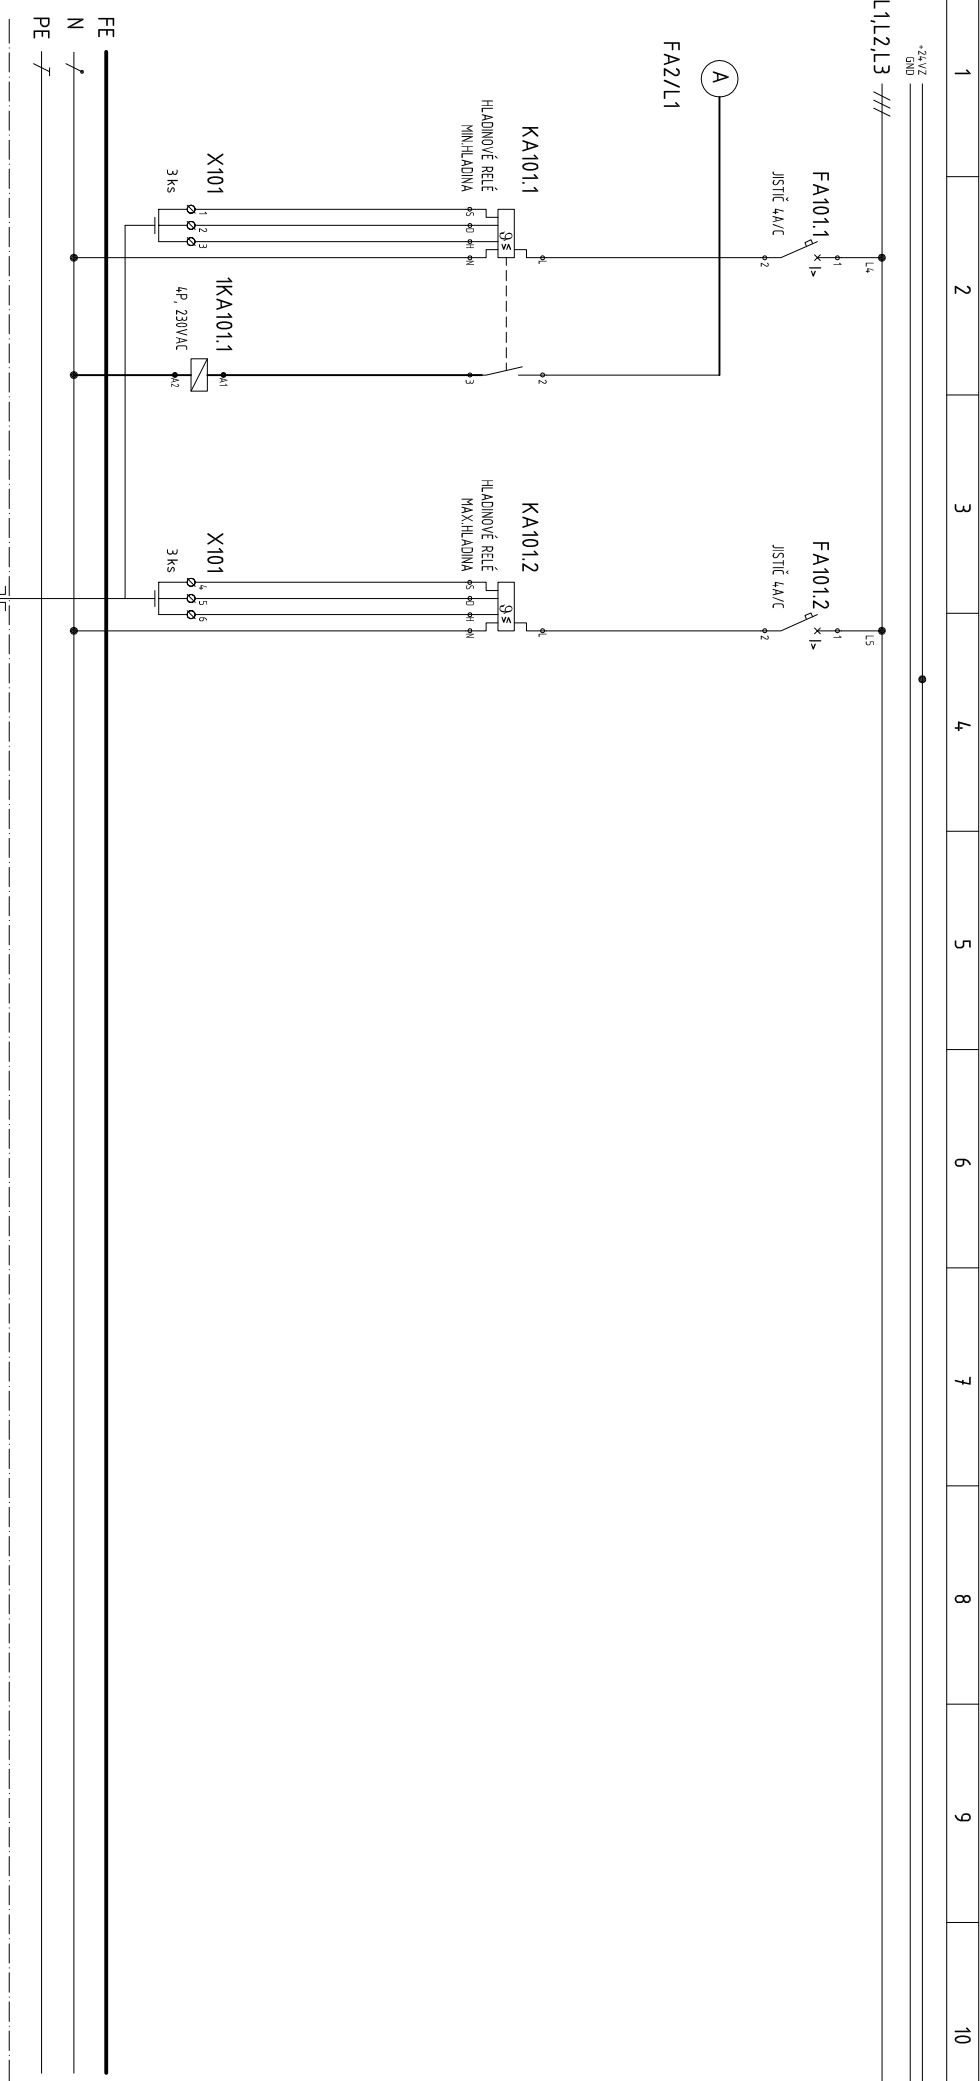

Poznámka:
“*” Vzhledem k tomu, že ve vrtu zůstanou stávající elektrody, které jsou připojeny na stávající měření hladiny typu EZH, bude využíváno zatím jen hladinové relé minimální hladiny KA101.1.

MIN. HLADINA	MAX. HLADINA	

G		NÁZEV : ROZVADĚČ 1RM1, 2RM1, 3RM1		POLE :	
DATUM :	09/2017	AKCE :		VODOVOD CHOCEŘADY	
STUPĚŇ :	DVZ	ČÁST :		-	
INVESTOR :	Obec Choceřradý	ČÍSLO VÝKRESU :		05 08	PŘÍLOHA : D.2.4.2
		PS/SD :		D.2.4 - PS 04 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - PRAHMENŠTĚ IV	MĚŘÍTKO : -

