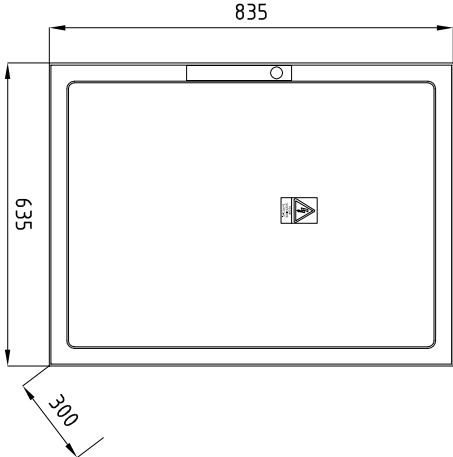



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																															
A																																																																																																																								
B																																																																																																																								
C																																																																																																																								
D																																																																																																																								
E																																																																																																																								
F																																																																																																																								
G																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																															
<table><tr><td colspan="6">AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"><table><tr><td>ŘEŠITEL</td><td>Ing. Václav Šprha</td></tr><tr><td>ODP. ZASTUPCE</td><td>Ing. Petr Baránek</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="3">Kreslil</td><td colspan="2">Navrhl</td><td colspan="2">Odp. projektant</td><td colspan="2">Techn. kontrola</td><td colspan="2"><table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5</td></tr><tr><td colspan="4">Soubor</td><td colspan="2">Formát</td><td colspan="2">10 A4</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">Datum</td><td colspan="2">09/2017</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">Stupeň</td><td colspan="2">DVZ</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">Zakázka</td><td colspan="2">3308/002</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">Měřítko</td><td colspan="2">č. výkresu D.2.5.2</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="3">Kraj</td><td colspan="2">Středočeský kraj</td><td colspan="2">Obec</td><td colspan="2" rowspan="4">Chocerady</td><td colspan="2" rowspan="4">VODOVOD CHOCERADY D.2.5 – PS 05 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST – VODOJEM CHOCERADY ÚPRAVA ROZVADĚČE DT1</td></tr><tr><td colspan="3">Investor</td><td colspan="2" rowspan="3">Obec Chocerady</td><td colspan="4" rowspan="3"></td></tr><tr><td colspan="11"></td></tr><tr><td colspan="11"></td></tr></table>										AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno								<table><tr><td>ŘEŠITEL</td><td>Ing. Václav Šprha</td></tr><tr><td>ODP. ZASTUPCE</td><td>Ing. Petr Baránek</td></tr></table>		ŘEŠITEL	Ing. Václav Šprha	ODP. ZASTUPCE	Ing. Petr Baránek	Kreslil			Navrhl		Odp. projektant		Techn. kontrola		<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5</td></tr><tr><td colspan="4">Soubor</td><td colspan="2">Formát</td><td colspan="2">10 A4</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">Datum</td><td colspan="2">09/2017</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">Stupeň</td><td colspan="2">DVZ</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">Zakázka</td><td colspan="2">3308/002</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">Měřítko</td><td colspan="2">č. výkresu D.2.5.2</td></tr></table>				VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5		Soubor				Formát		10 A4						Datum		09/2017						Stupeň		DVZ						Zakázka		3308/002						Měřítko		č. výkresu D.2.5.2		Kraj			Středočeský kraj		Obec		Chocerady		VODOVOD CHOCERADY D.2.5 – PS 05 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST – VODOJEM CHOCERADY ÚPRAVA ROZVADĚČE DT1		Investor			Obec Chocerady																											
AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno								<table><tr><td>ŘEŠITEL</td><td>Ing. Václav Šprha</td></tr><tr><td>ODP. ZASTUPCE</td><td>Ing. Petr Baránek</td></tr></table>		ŘEŠITEL	Ing. Václav Šprha	ODP. ZASTUPCE	Ing. Petr Baránek																																																																																																											
ŘEŠITEL	Ing. Václav Šprha																																																																																																																							
ODP. ZASTUPCE	Ing. Petr Baránek																																																																																																																							
Kreslil			Navrhl		Odp. projektant		Techn. kontrola		<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5</td></tr><tr><td colspan="4">Soubor</td><td colspan="2">Formát</td><td colspan="2">10 A4</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">Datum</td><td colspan="2">09/2017</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">Stupeň</td><td colspan="2">DVZ</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">Zakázka</td><td colspan="2">3308/002</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">Měřítko</td><td colspan="2">č. výkresu D.2.5.2</td></tr></table>				VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5		Soubor				Formát		10 A4						Datum		09/2017						Stupeň		DVZ						Zakázka		3308/002						Měřítko		č. výkresu D.2.5.2																																																																			
		VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5																																																																																																																						
Soubor				Formát		10 A4																																																																																																																		
				Datum		09/2017																																																																																																																		
				Stupeň		DVZ																																																																																																																		
				Zakázka		3308/002																																																																																																																		
				Měřítko		č. výkresu D.2.5.2																																																																																																																		
Kraj			Středočeský kraj		Obec		Chocerady		VODOVOD CHOCERADY D.2.5 – PS 05 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST – VODOJEM CHOCERADY ÚPRAVA ROZVADĚČE DT1																																																																																																															
Investor			Obec Chocerady																																																																																																																					
Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.																																																																																																																								

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	OBSAH: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ÚVODNÍ LIST, SEZNAM LISTŮ, POZNÁMKY ROZVADĚČ DT1, POHLED, OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM PŘÍVOD, SVODIČ PŘEPĚTÍ, SERVISNÍ SVĚTLA A ZÁSUVKA, TEMPERACE ROZV., KONTROLA 400VAC, REZERVA RS1 OSVĚTLENÍ 1E1, PROPOJENÍ SIGNALIZACE A OVLÁDÁNÍ VRTŮ 1-4, VODOMĚRY FIQ1-4, FIQ8 VODOMĚRY FIQ5-6, HLADINA VDJ LIC1 LIMITNÍ HLADINA VDJ LZA1,LZA2, ZABEZPEČENÍ OBJEKTU PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU VSTUPU ED DÁVKOVACÍ ČERPADLO M5 ZDROJOVÁ SOUSTAVA GU1, STÁVAJÍCÍ RADIOSTANICE, ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA OPLC VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ MODULY VV1									
B										
C										
D										
E										
F										
G	DATUM : 09/2017 AKCE : VDJ Chocerady STUPEŇ : DVZ OBJEKT : VDJ Chocerady PROJEKTANT : ing.ŠPRŇA ZAKČÍSLO : - KONTROLA : ing.ŠULC INVESTOR : - PŘÍLOHA : OBVODOVÉ SCHÉMA ROZVÁDĚČE ÚPRAVA ROZVADĚČE DT1 ČÍSLO PŘÍLOHY : D.2.5.2 ČÍSLO VÝKR: 01 POLE : --- MĚŘÍTKO : ---									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	ČELNÍ POHLED:  DT1									
B	VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY NA DVEŘE ROZVADĚČE UMÍSTIT VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK: POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ VSTUPNÍ SVORKY A ZAŘÍZENÍ PŘED HLAVNÍM VYPÍNAČEM OPATŘIT ŠTÍTKEM: POZOR POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČI.									
C	OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: Ochrana před úrazem elektrickým proudem, dotykem neživých částí: - automatickým odpojením od zdroje - ochranným pospojováním - proudovým chráničem s vybavovacím proudem do 30mA - malým napětím Ochrana před dotykem živých částí: - izolací - kryty nebo přepážkami - konstrukčním provedením rozvaděče									
D										
E	POPIS ROZVÁDĚČE: ROZMĚRY VxŠxH 835x635x300mm, POLYESTEROVÁ NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE BARVA ŠEDÁ - RAL 7032 KRYTÍ IP66/IP20 PŘÍVODY I VÝVODY Z DOLU, DOLŮ ROZVODNÉ SOUSTAVY: PŘÍVOD 3NPE ~50Hz 230/400V TN-S ROZVOD 3NPE ~50Hz 230/400V TN-S 2xV= PELV									
F										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

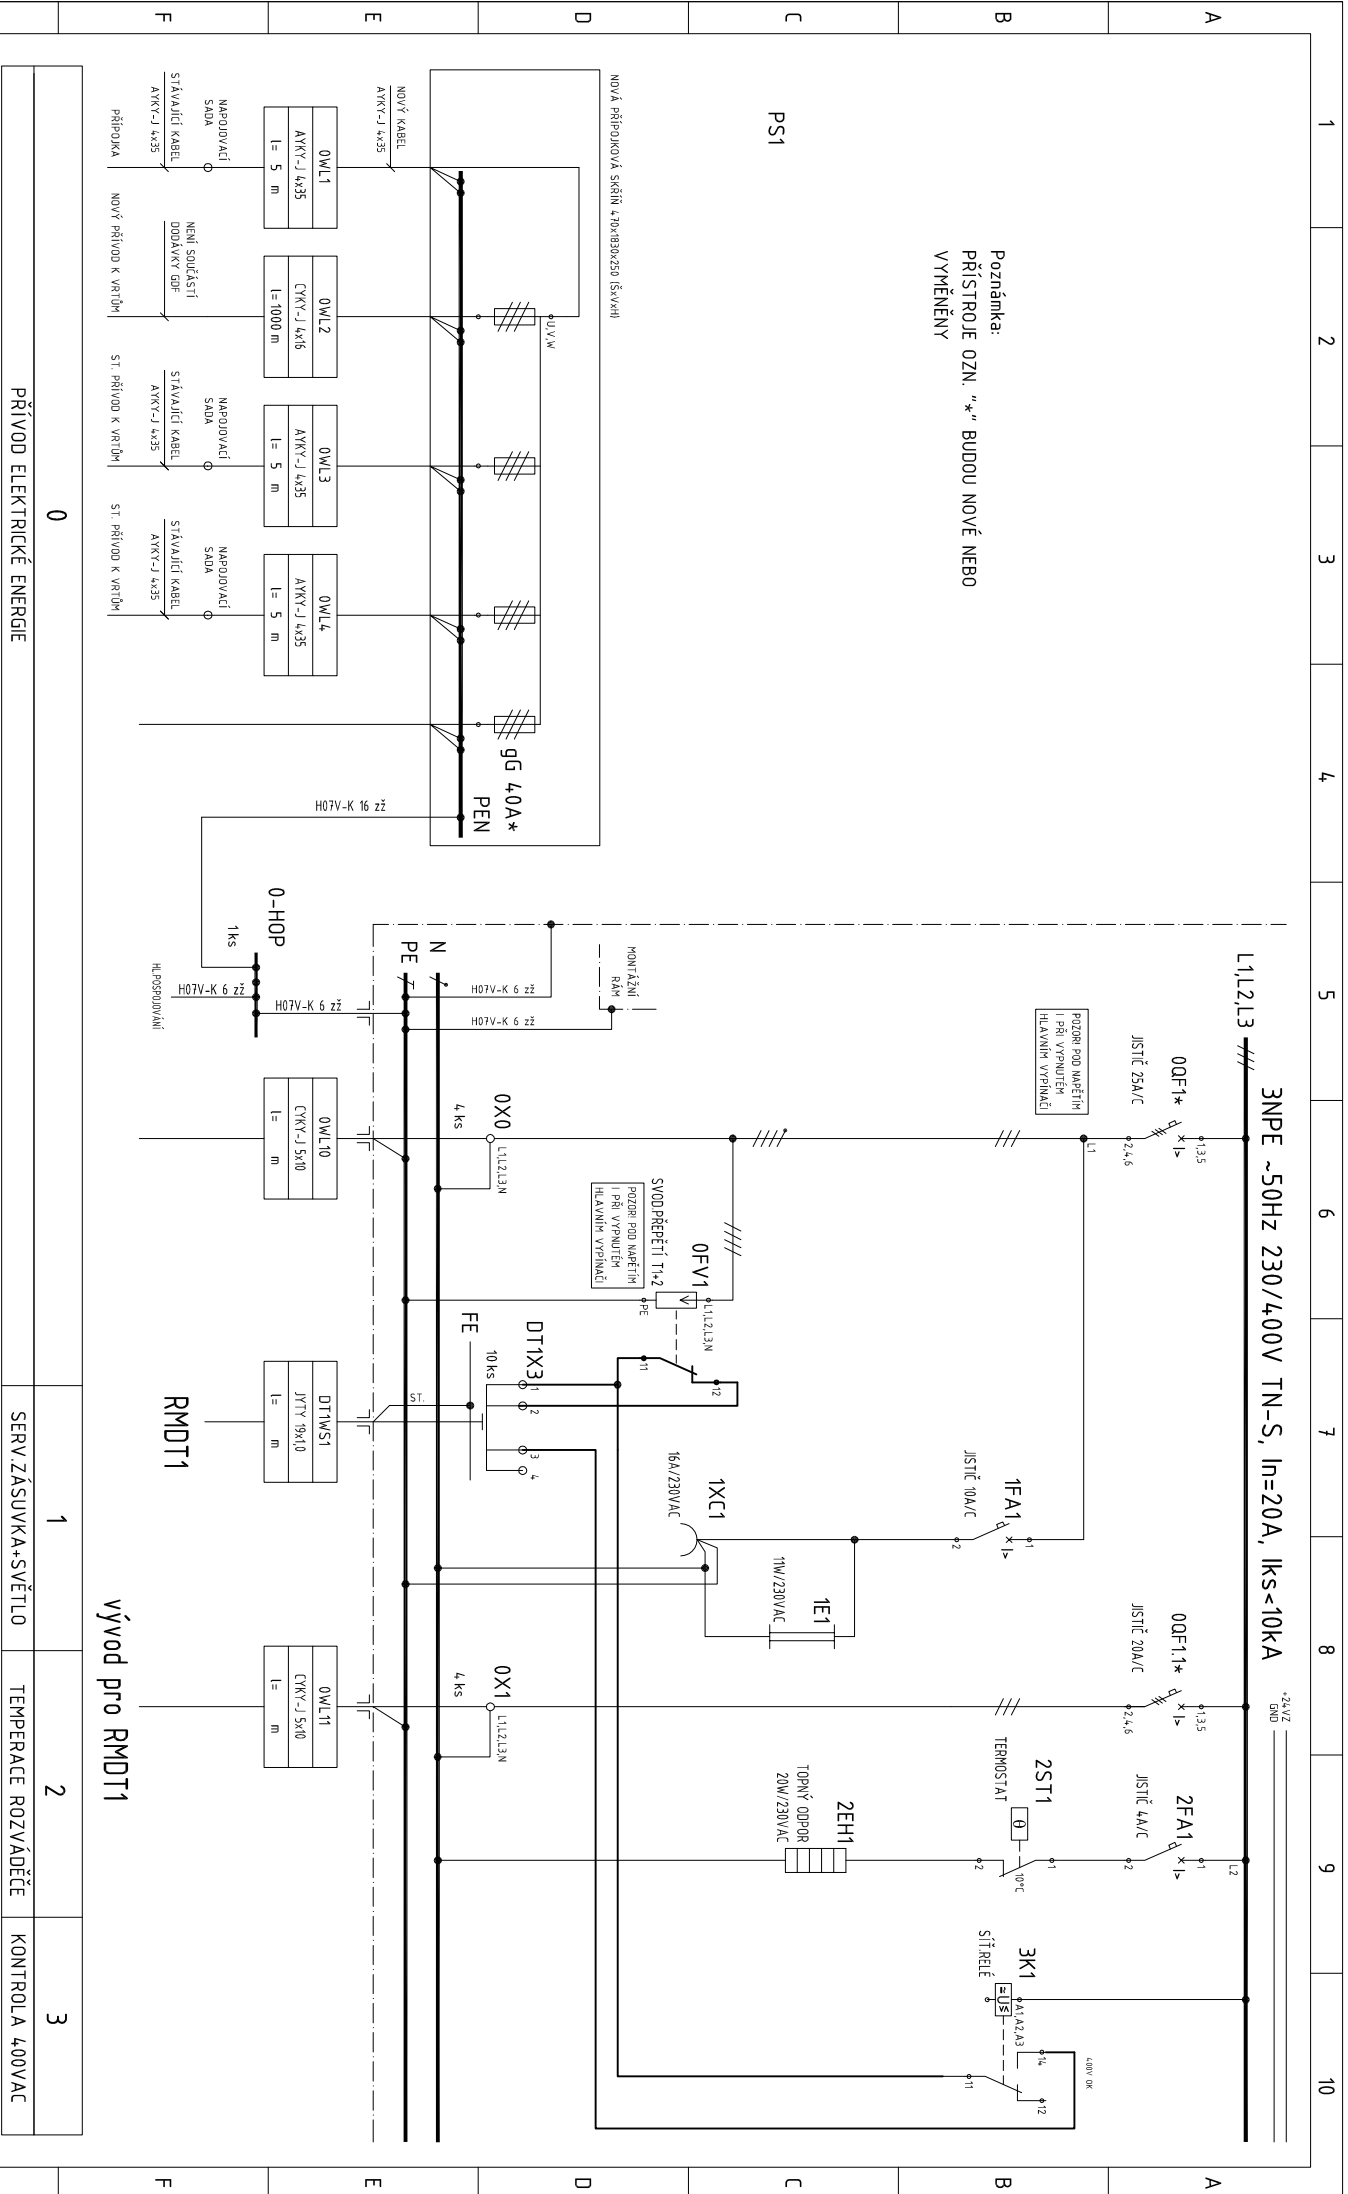

Poznámka:
PŘÍSTROJE OZN. "x" BUDOU NOVÉ NEBO
VYMĚNĚNÝ


PS1


NOVÁ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ 470x1830x250 (ŠxVxH)

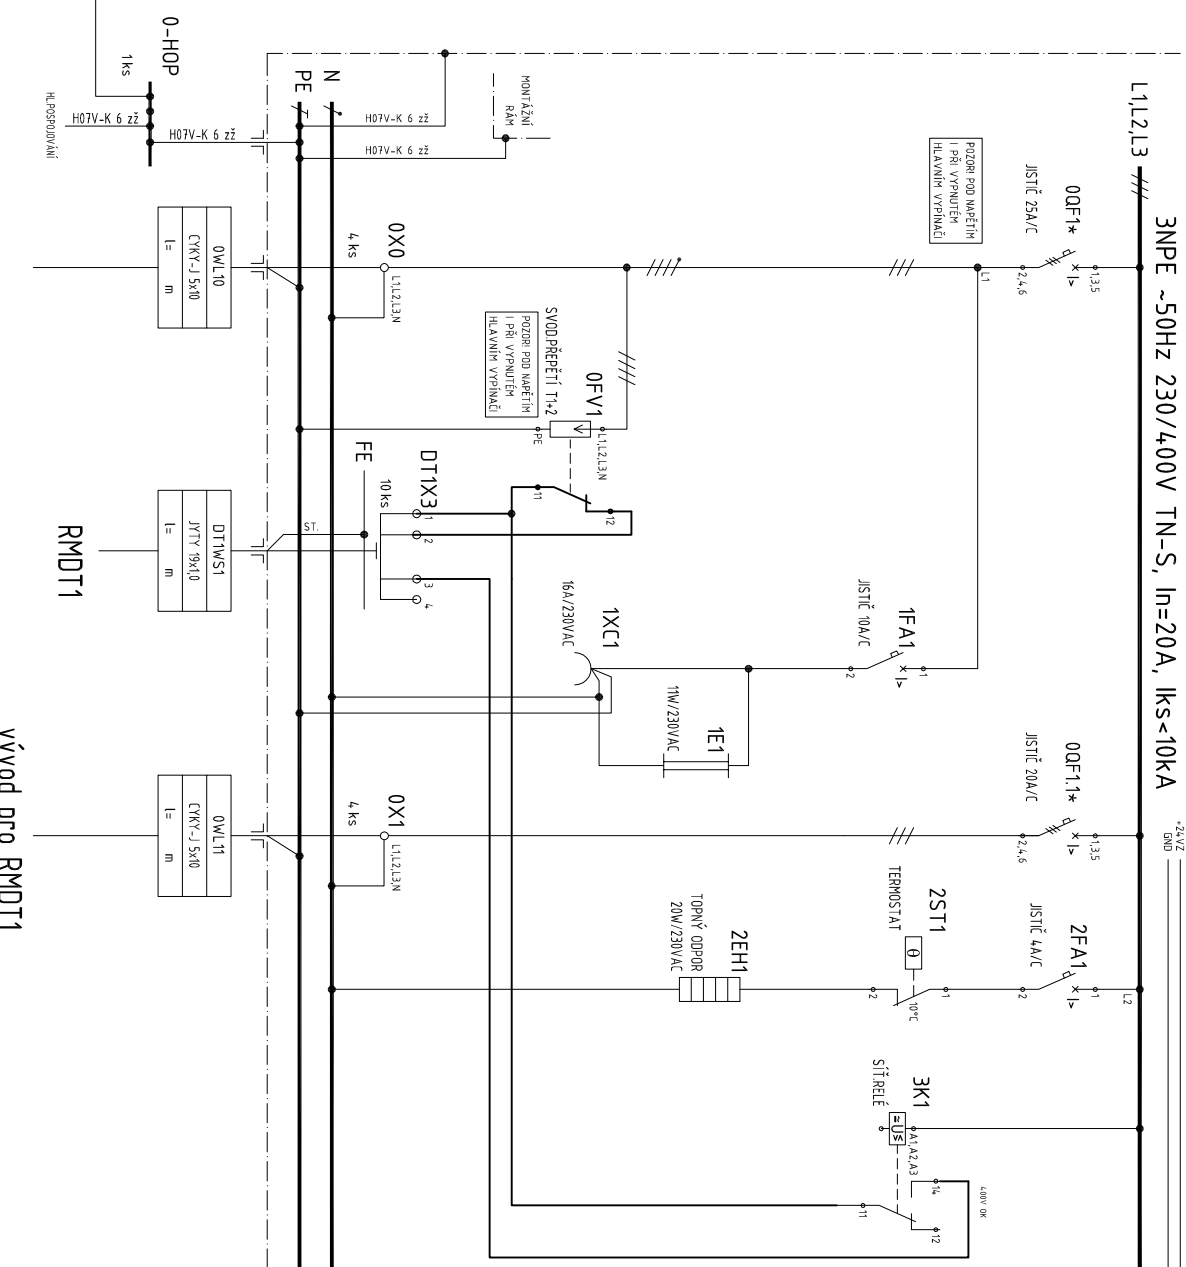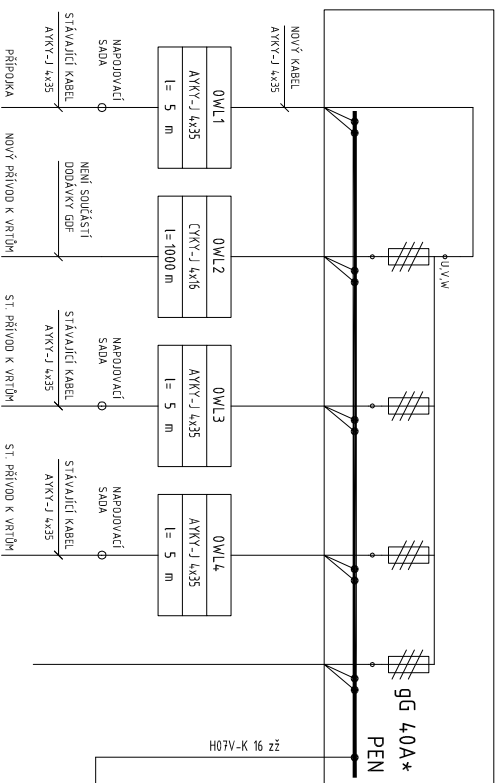

0	1	2	3
PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE			
	SERV.ŽÁSUVKA+SVĚTLO	TEMPERACE ROZVÁDĚČE	KONTROLA 400VAC

DATUM : 09/2017	AKCE : VDJ Chocerady	PŘÍLOHA : OBVOVODNÉ SCHÉMA ROZVÁDĚČE	POLE : ---
STUPEŇ : DVZ	OBJEKT : VDJ Chocerady	ÚPRAVA ROZVÁDĚČE DT1	MĚŘITKO : ---
PROJEKTANT : ing.ŠPRAHA	ZAK.ČÍSLO : -	ČÍSLO PŘÍLOHY :	ČÍSLO VÝKR.:
KONTROLA : ing. ŠULC	INVESTOR : -	D.2.5.2	03

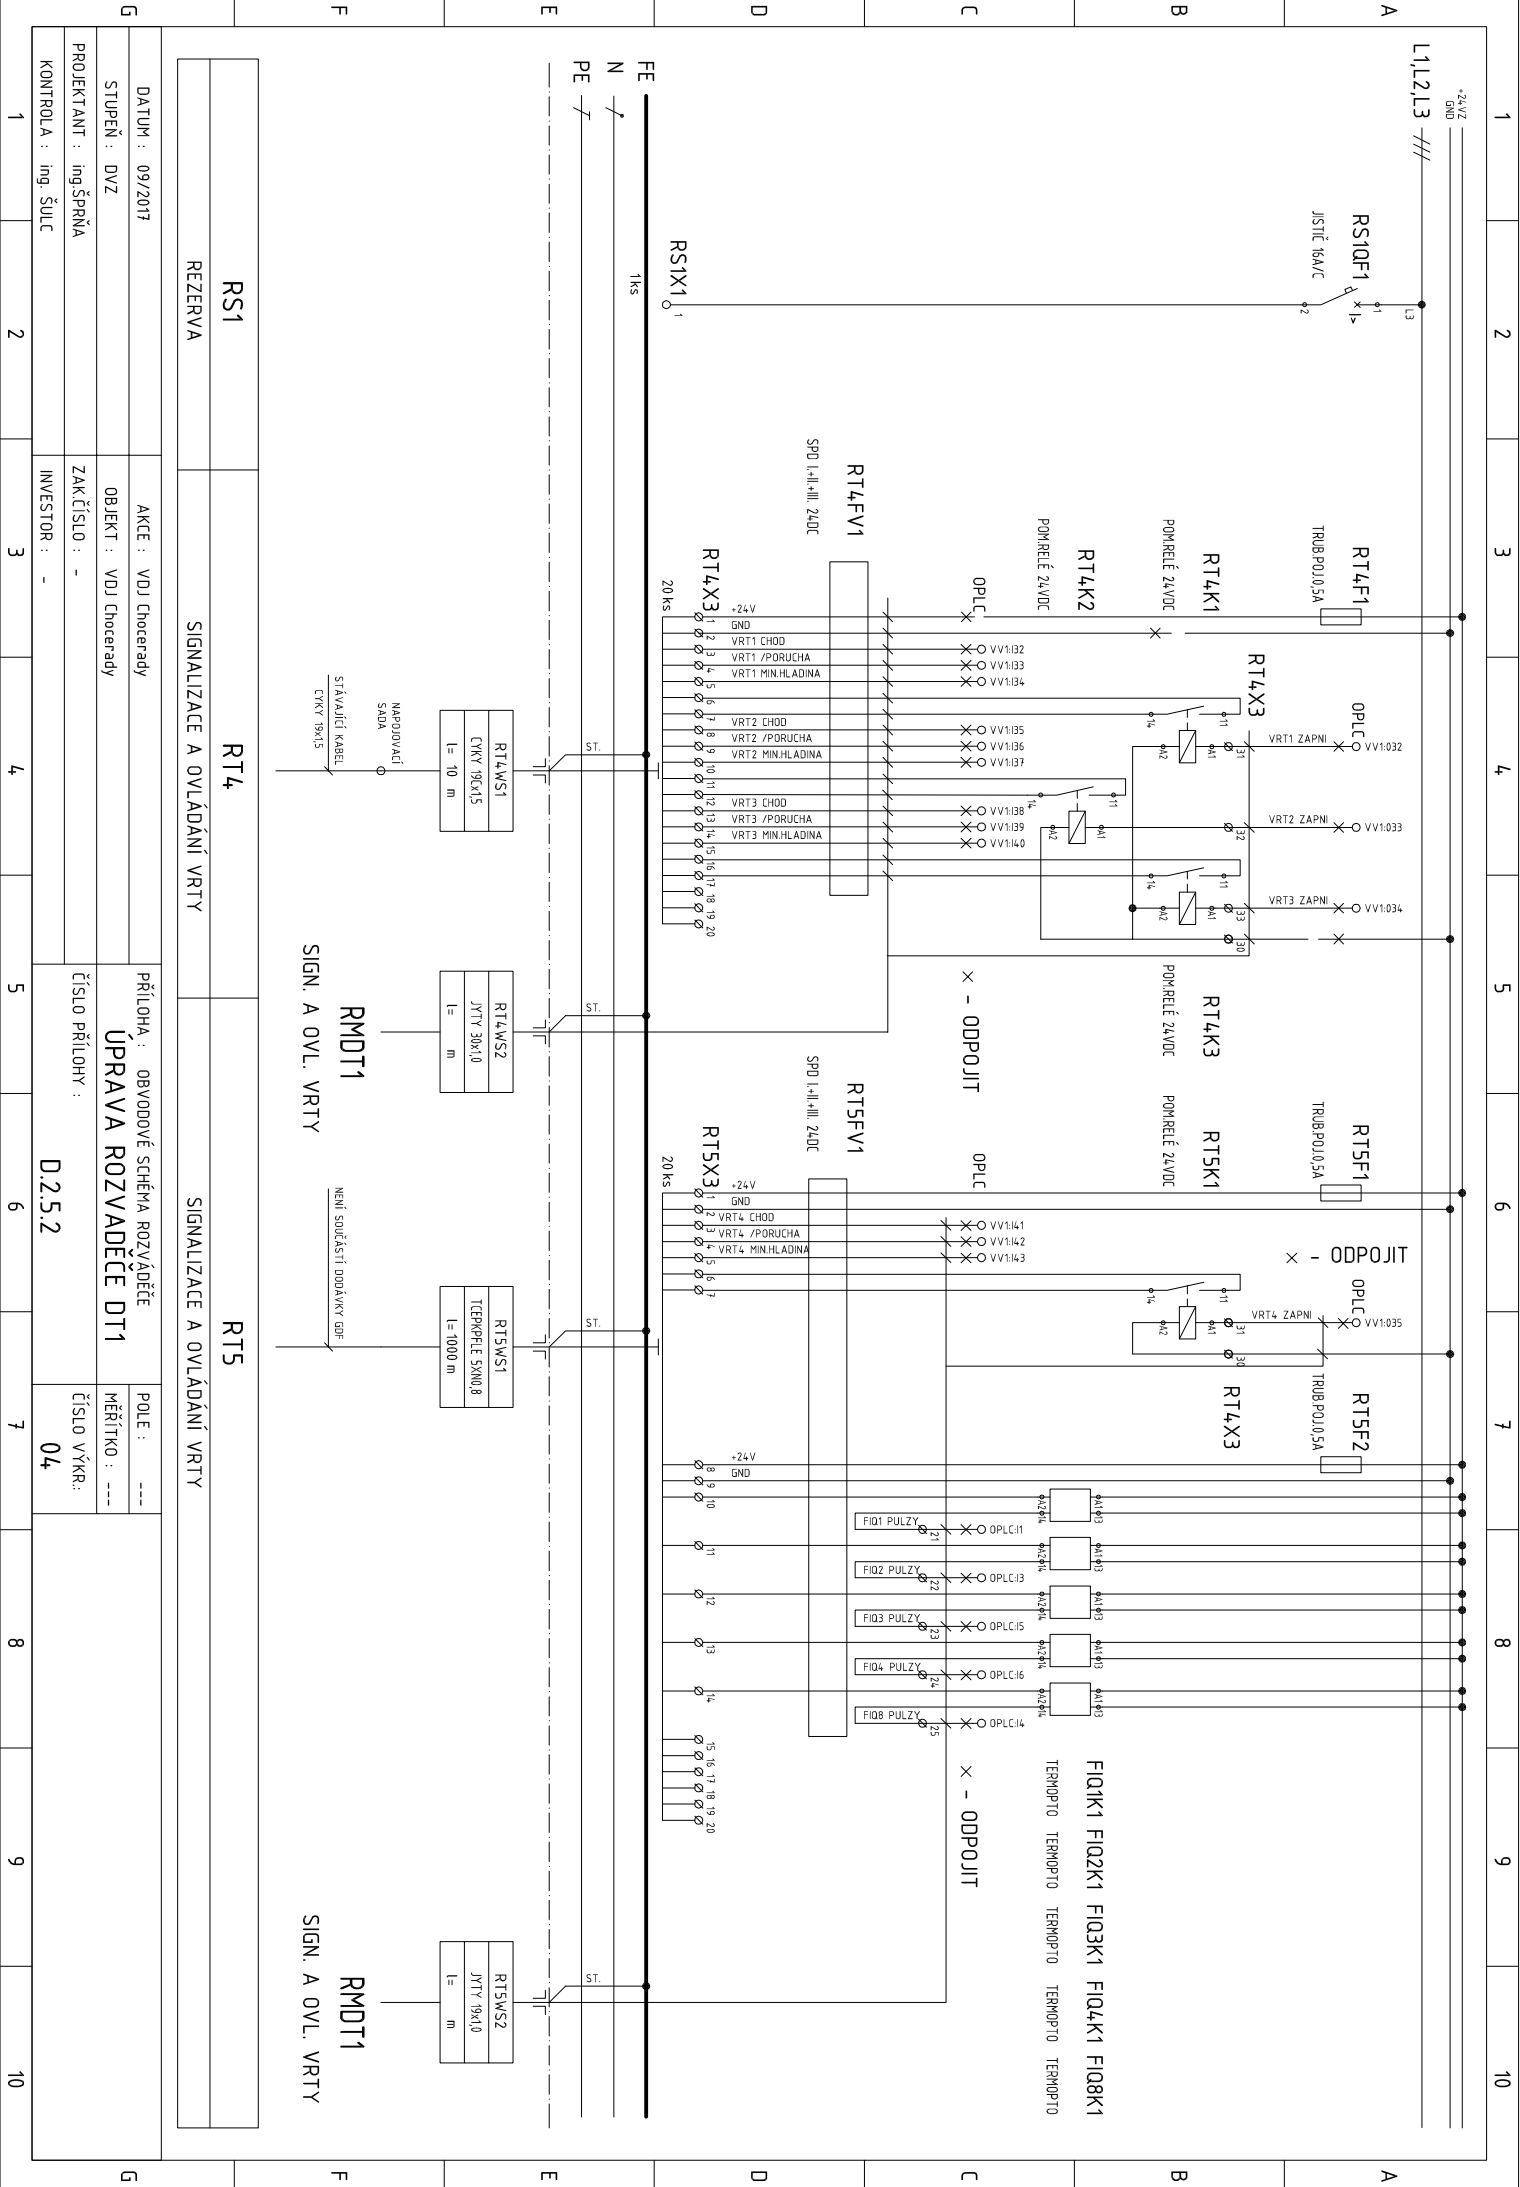

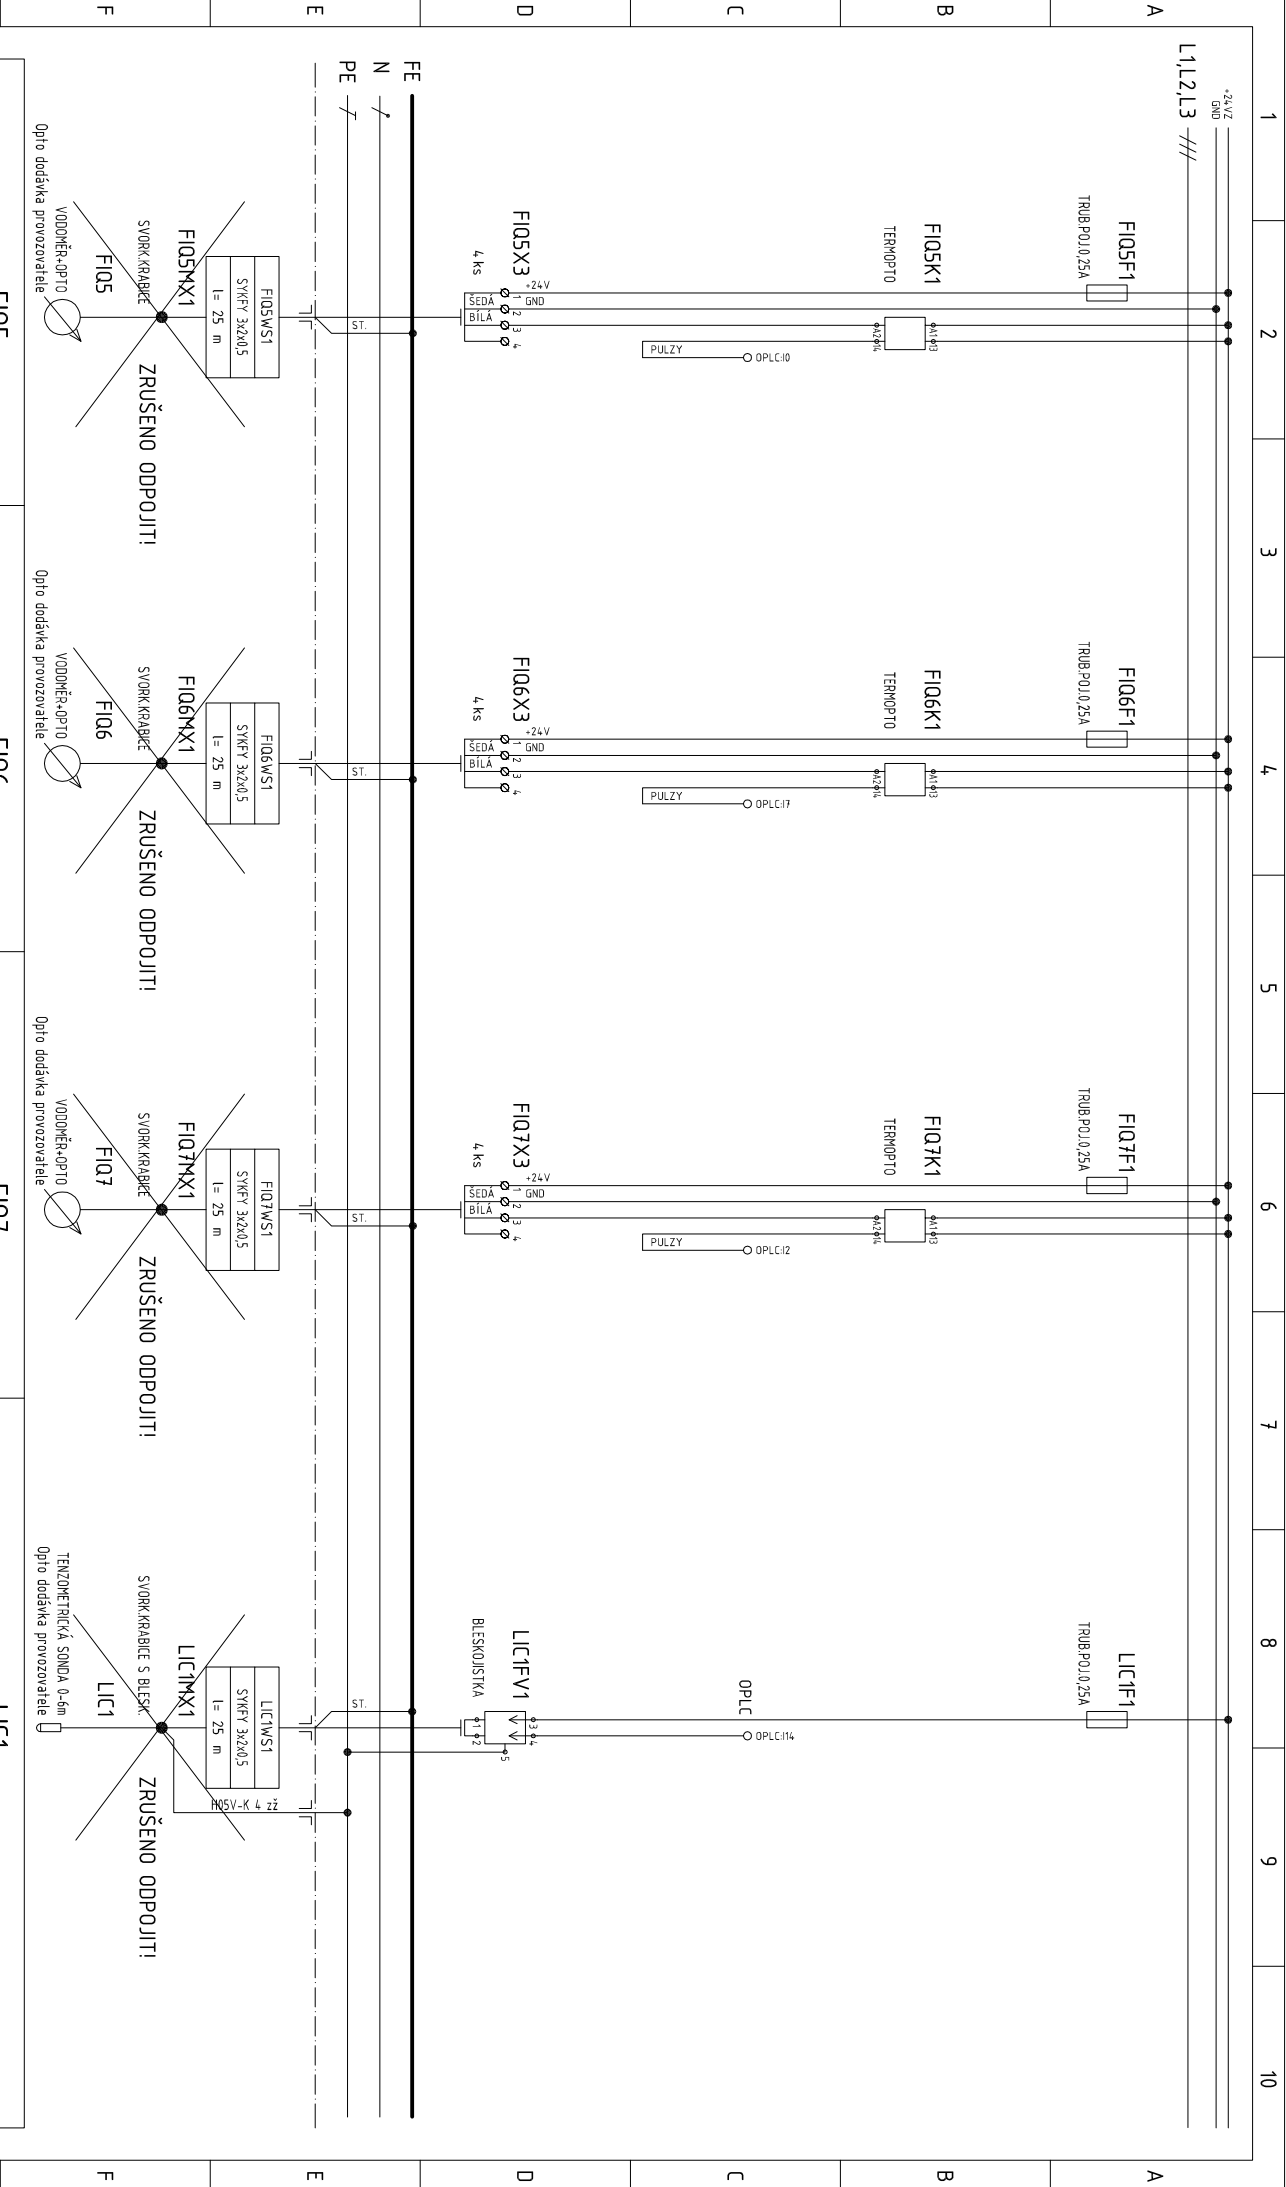

G	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10									
	DATUM : 09/2017		AKCE : VDI Chocerady		PŘÍLOHA : OBVODOVÉ SCHÉMA ROZVÁDĚČE					
	STUPEŇ : DVZ		OBJEKT : VDI Chocerady		ÚPRAVA ROZVADĚČE DT1					
	PROJEKTANT : Ing. ŠPŘAŇA		ZAK.ČÍSLO : -		ČÍSLO PŘÍLOHY :					
F	KONTROLA : Ing. ŠULC		INVESTOR : -		D.2.5.2		ČÍSLO VÝKR.: 05			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



