

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A										
B										
C										
D										
E										
F										
G										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A										
B										
C										
D										
E										
F										
G										

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno




ŘEŠITEL
Ing. Václav Šprňa

ODP. ZASTUPCE
Ing. Petr Baránek


Kreslil	Navrhl	Odp. projektant	Techn. kontrola	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5		
Kroj	Středočeský kraj	Obec	Chocerady			
Investor	Obec Chocerady	Soubor				
VODOVOD CHOČERADY			Formát		12 A4	
D.2.7 – PS 07 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST – ČERPACÍ STANICE					Datum	09/2017
CHOČERADY					Stupeň	DVZ
ROZVADĚČ RMDT1					Zakázka	3308/002
					Měřítiko	Č. výkresu D.2.7.2


Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	OBSAH: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 ÚVODNÍ LIST, SEZNAM LISTŮ, POZNÁMKY ROZVADĚČ RMDT1, POHLED, OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM PŘÍVOD, SVODIČ PŘEPĚTÍ, SERVISNÍ SVĚTLA A ZÁSUVKA, TEMPERACE ROZV., KONTROLA 400VAC OSVĚTLENÍ, ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ MZ1, PŘÍMOTOPNÉ KONVEKTORY EH0.5, EH0.6 M1 ČERPADLO M2 ČERPADLO M1.1 UZAVÍRAČÍ KLAPKA SE SERVOPOHONEM M2.1 UZAVÍRAČÍ KLAPKA SE SERVOPOHONEM MĚŘENÍ NEELEKTRICKÝCH VELIČÍN ZDROJOVÁ SOUSTAVA, ŘÍDÍČÍ JEDNOTKA PLC VSTUPNÍ/VÝSTUPNÍ MODUL VV1									
B										
C										
D										
E										
F										
G										

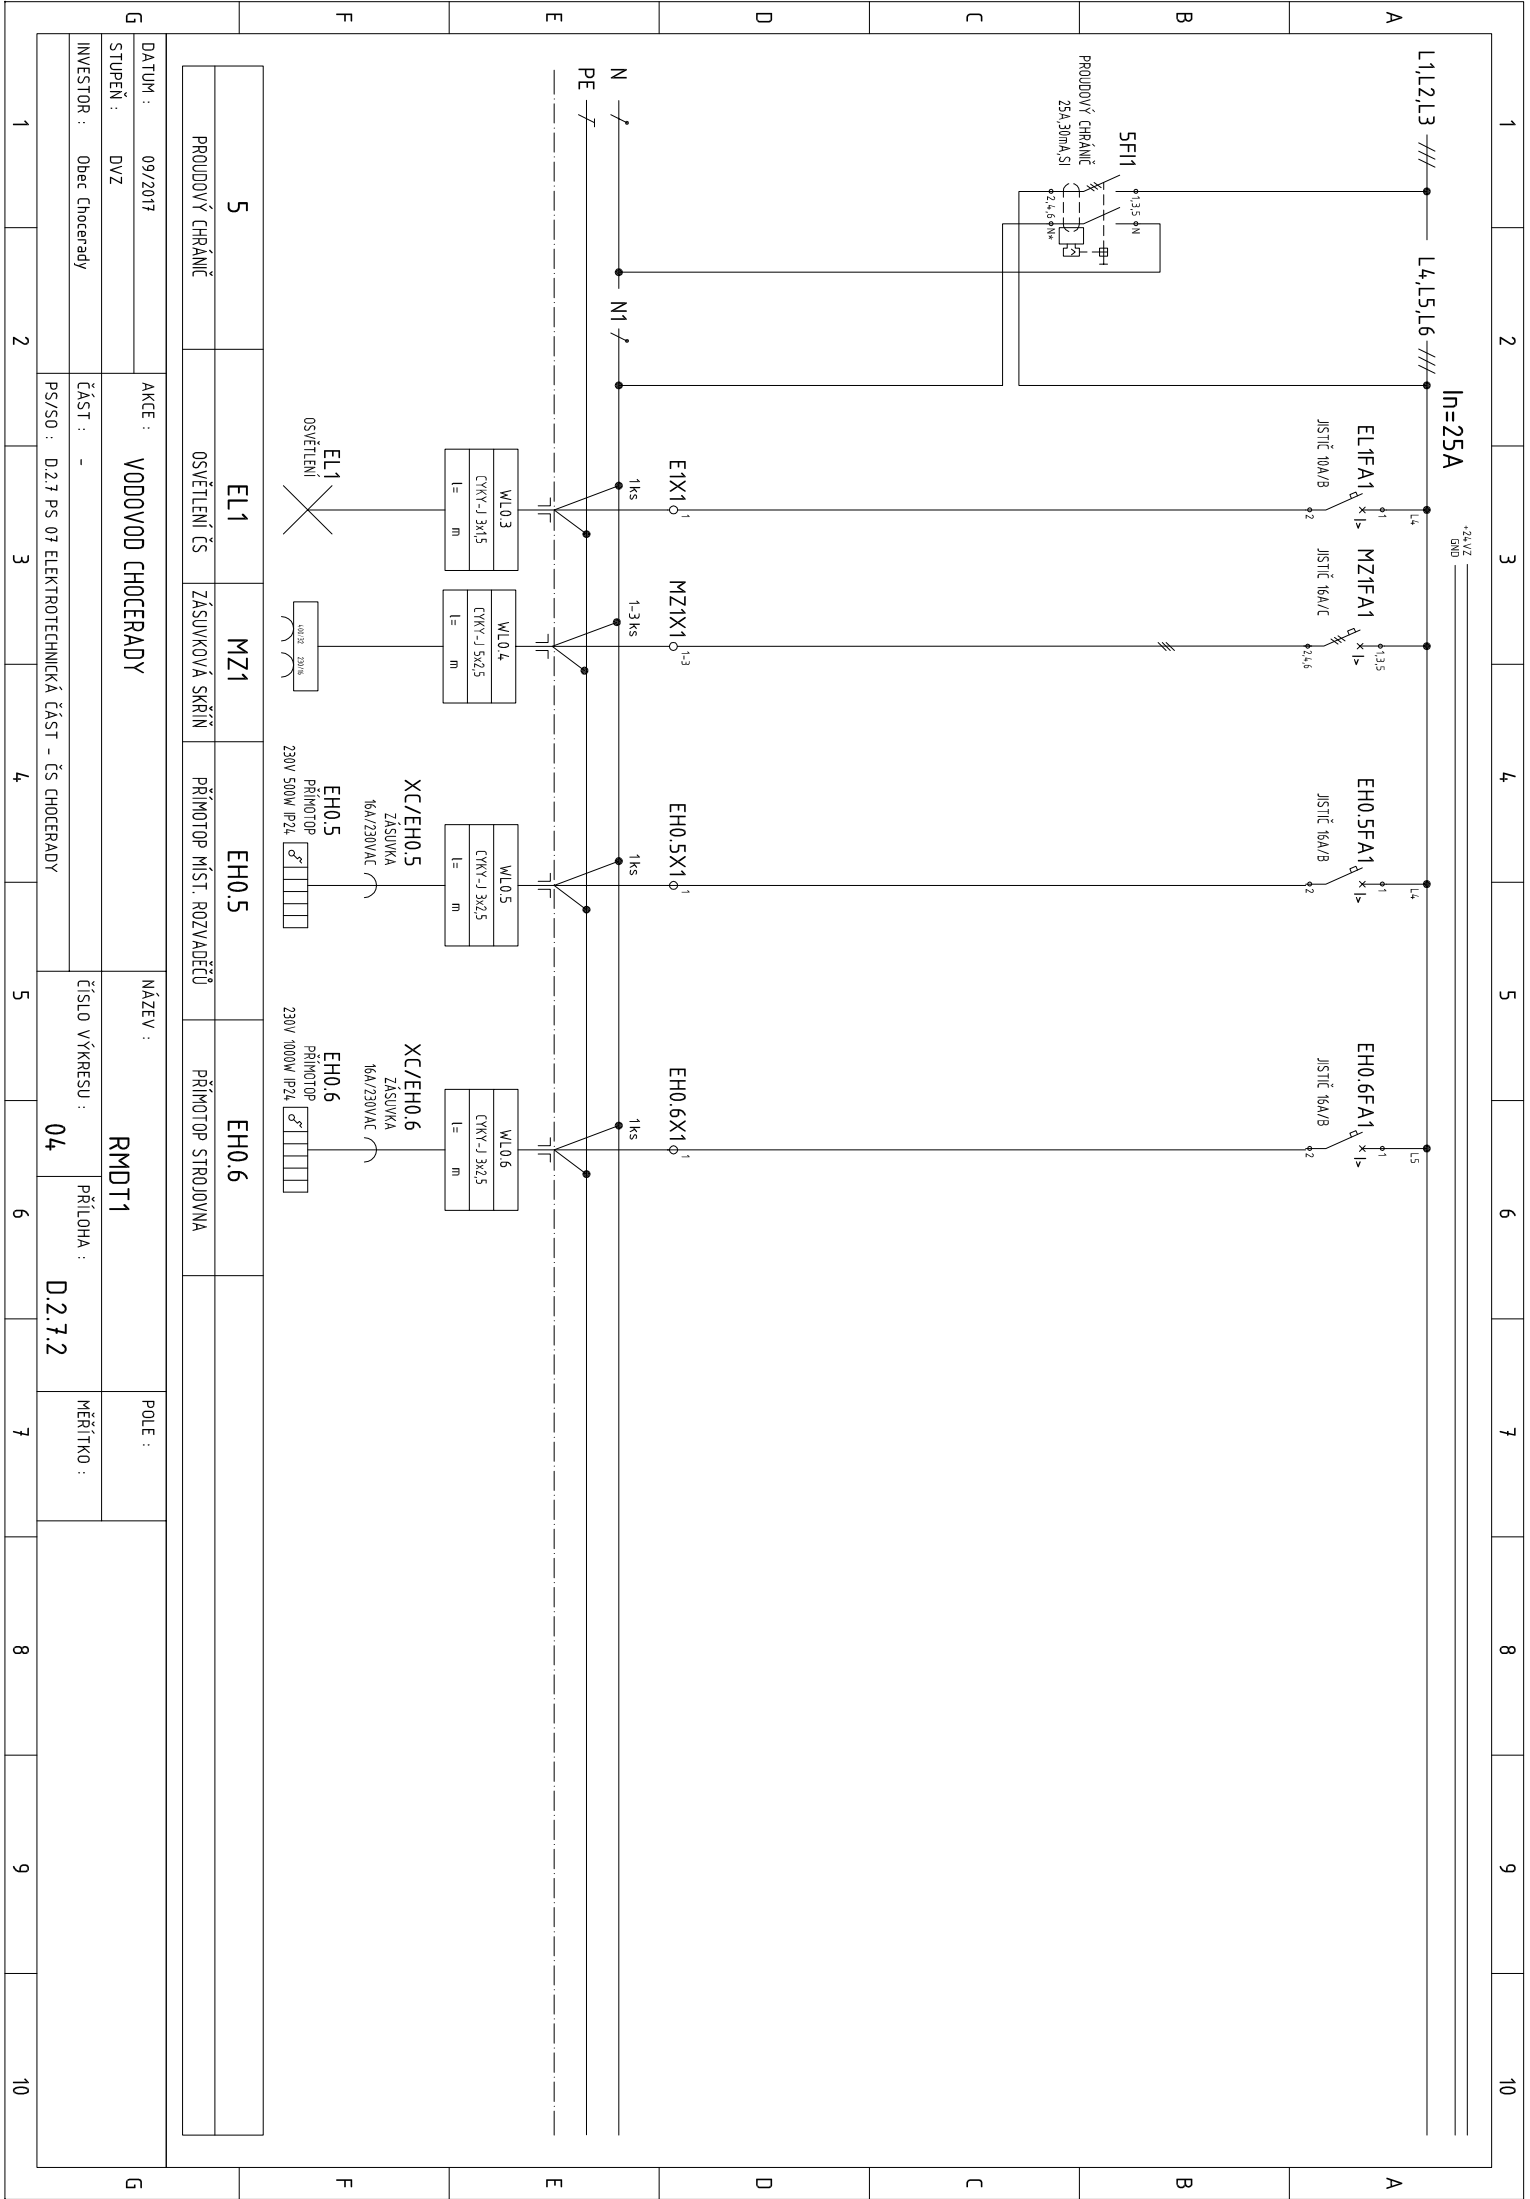

G		G																	
DATUM :		09/2017		AKCE :		VODOVOD CHOČERADY				NÁZEV :		RMDT1		POLE :					
STUPEŇ :		DVZ																	
INVESTOR :		Obec Chočeradý		ČÁST :		-		ČÍSLO VÝKRESU :		04		PŘÍLOHA :		D.2.7.2		MĚŘÍTKO :			
				PS/SO :		D.2.7 PS 07 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - ČS CHOČERADY													
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	

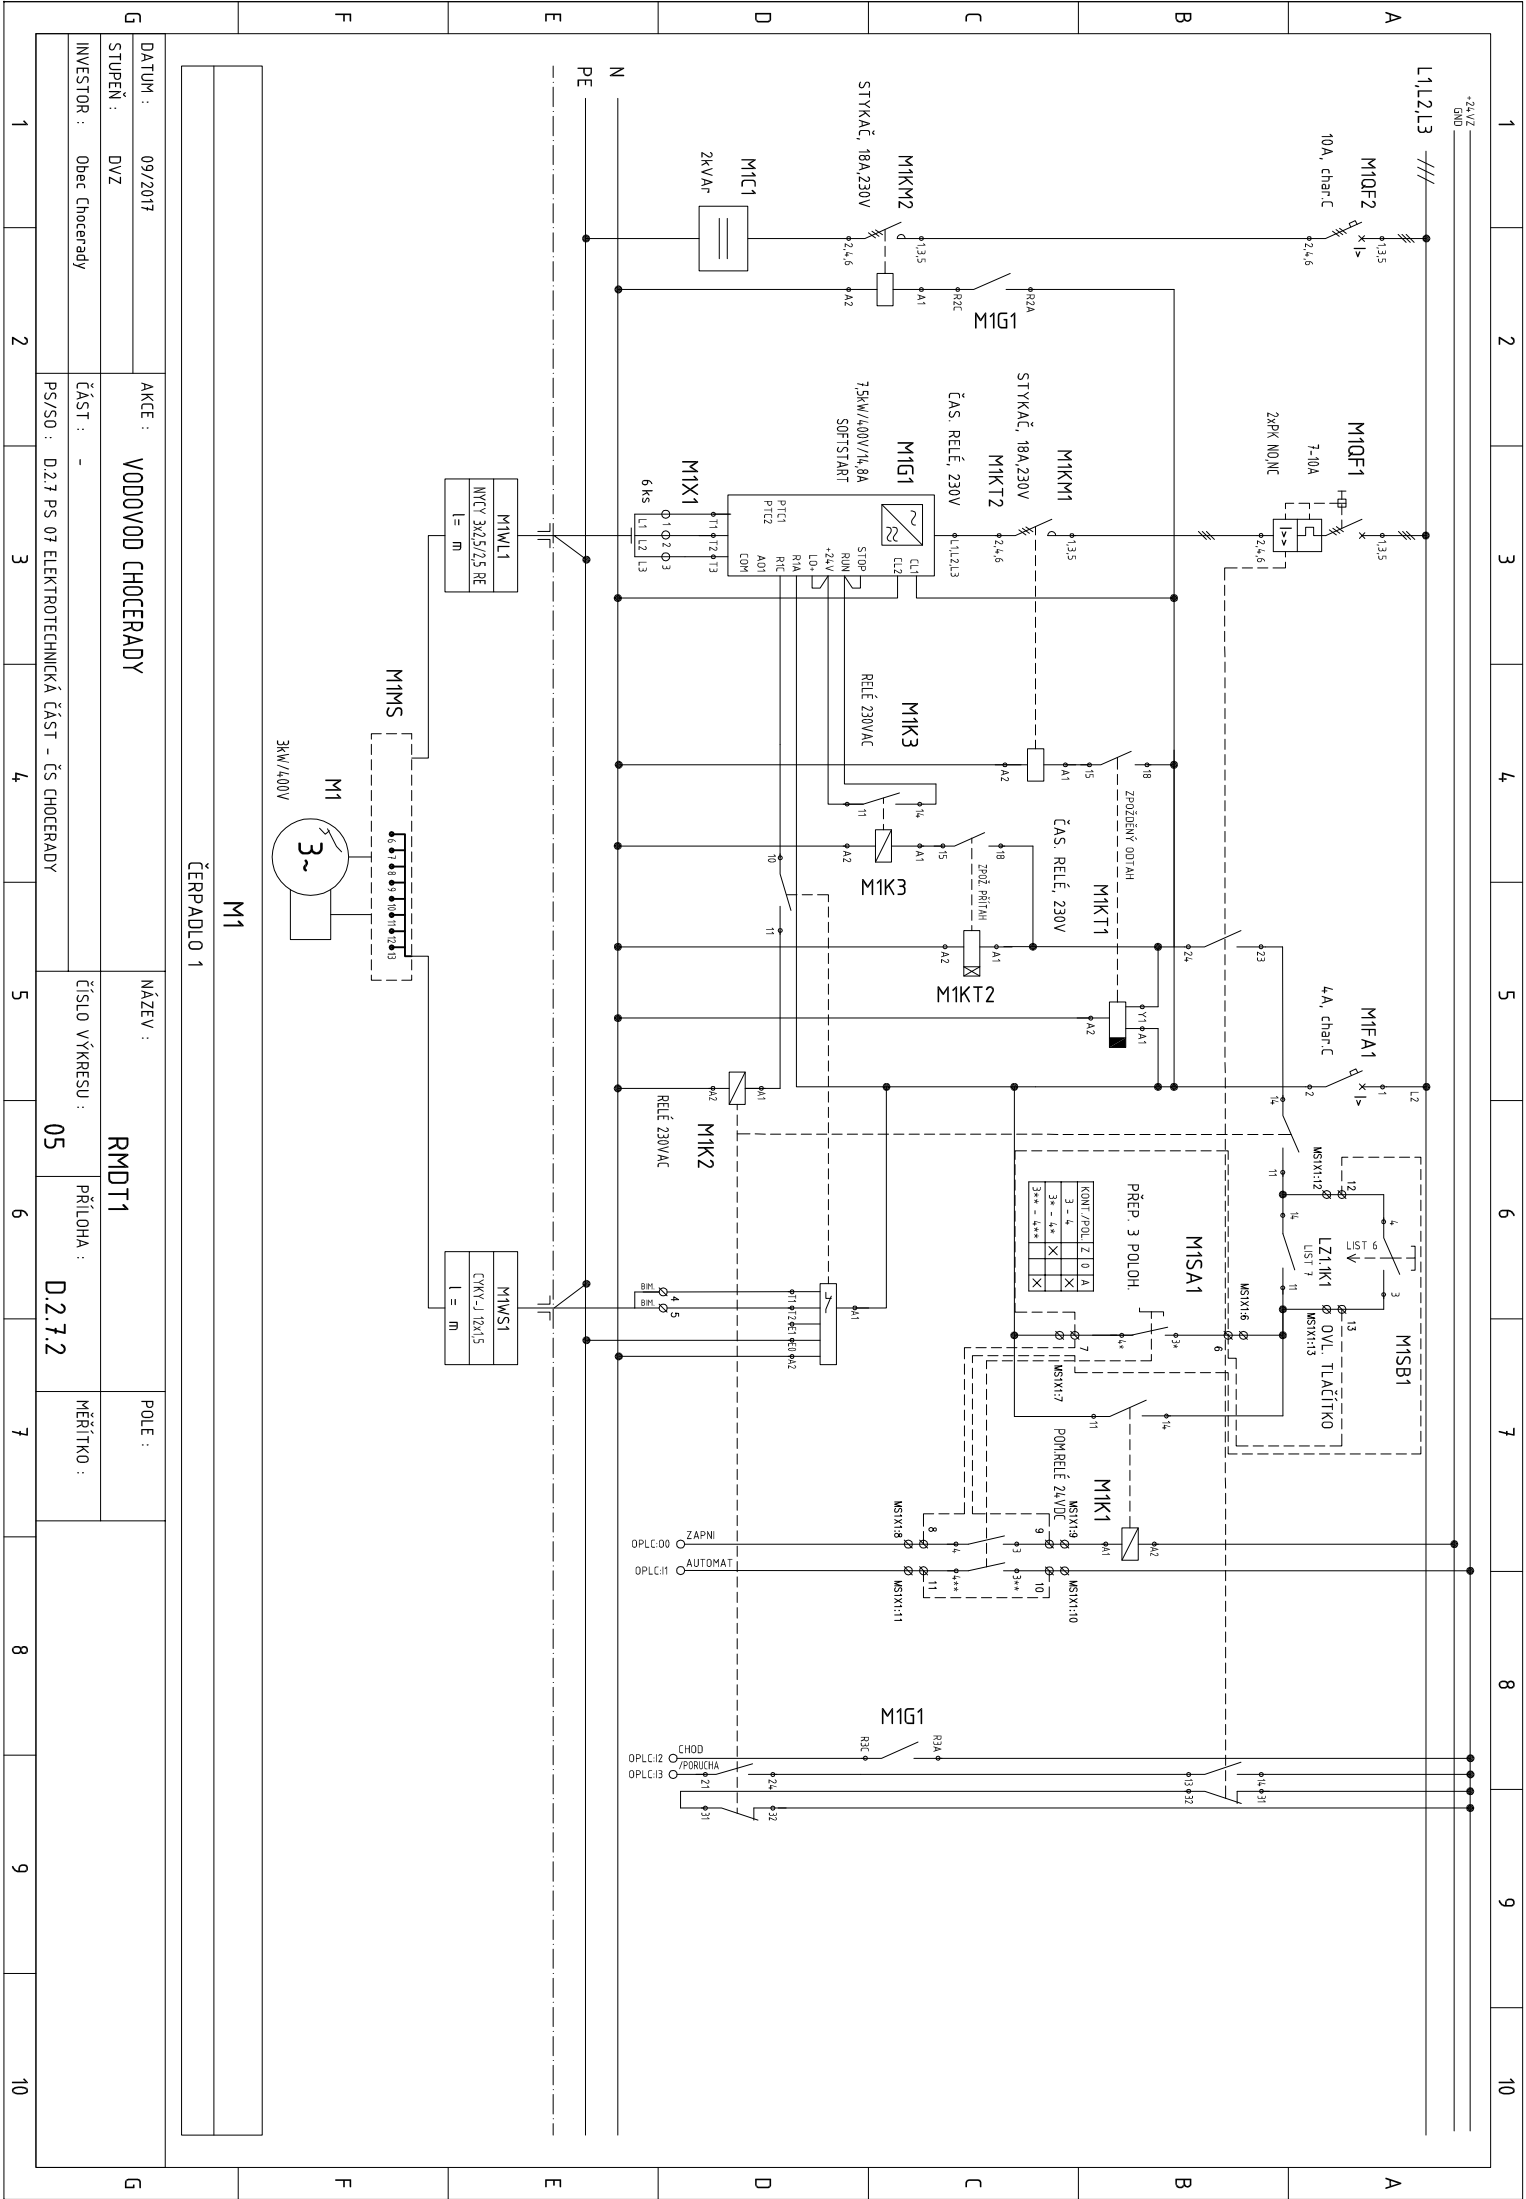

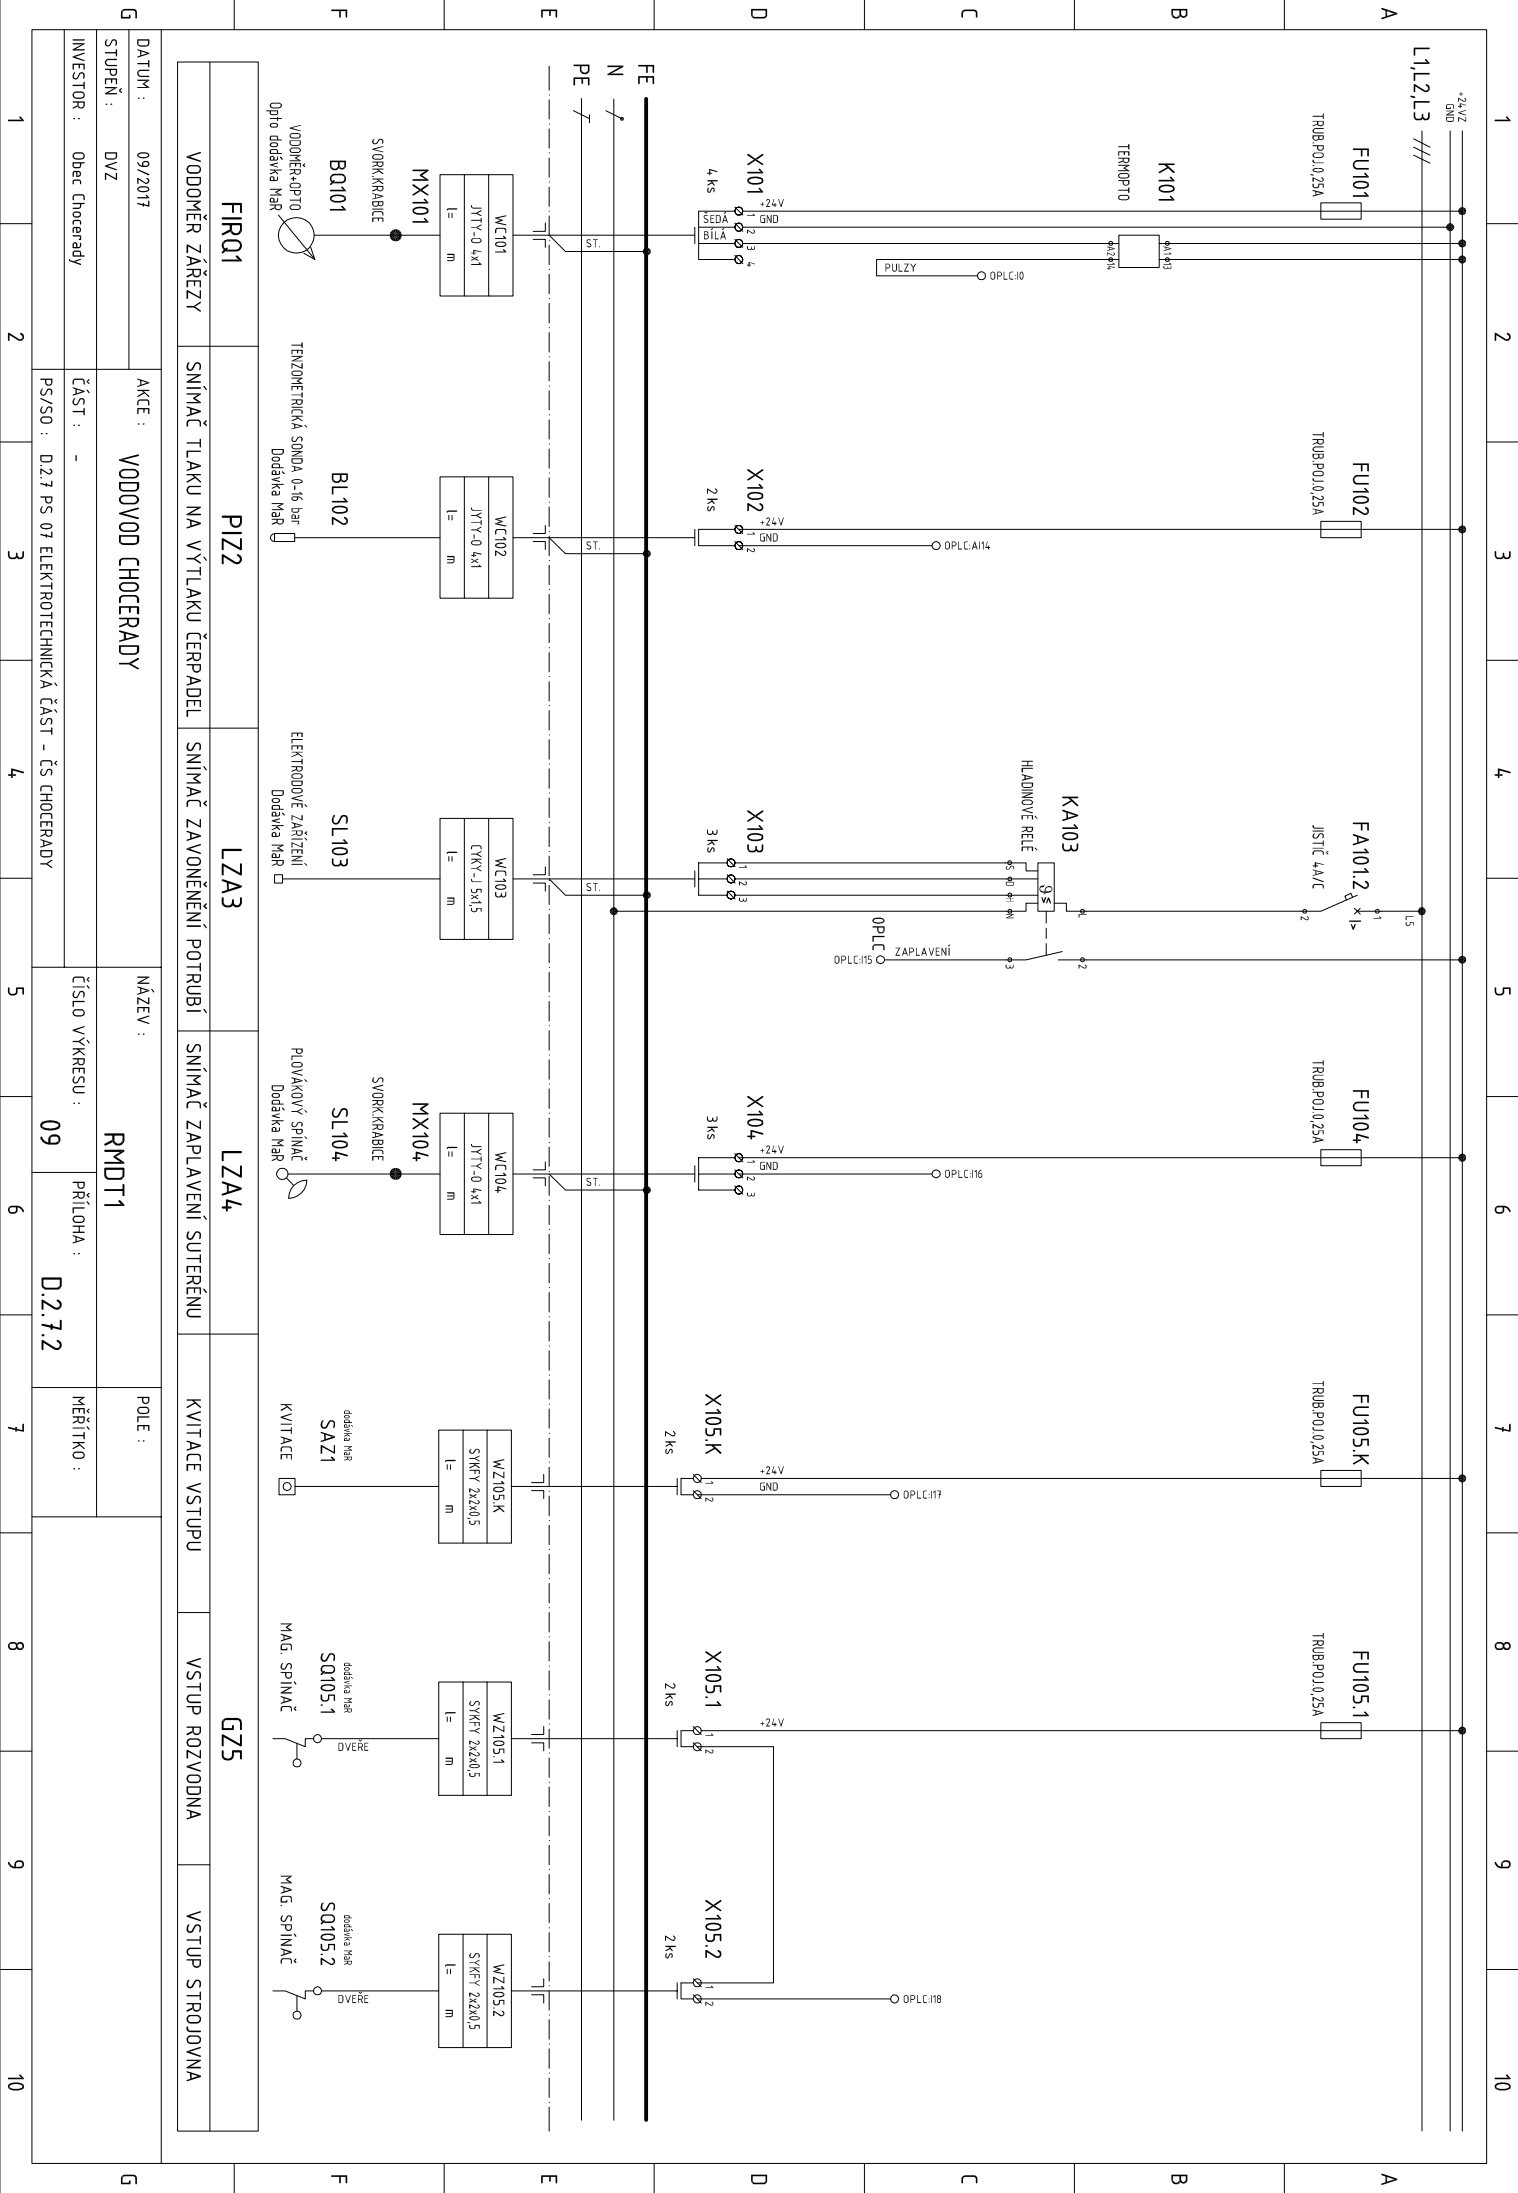

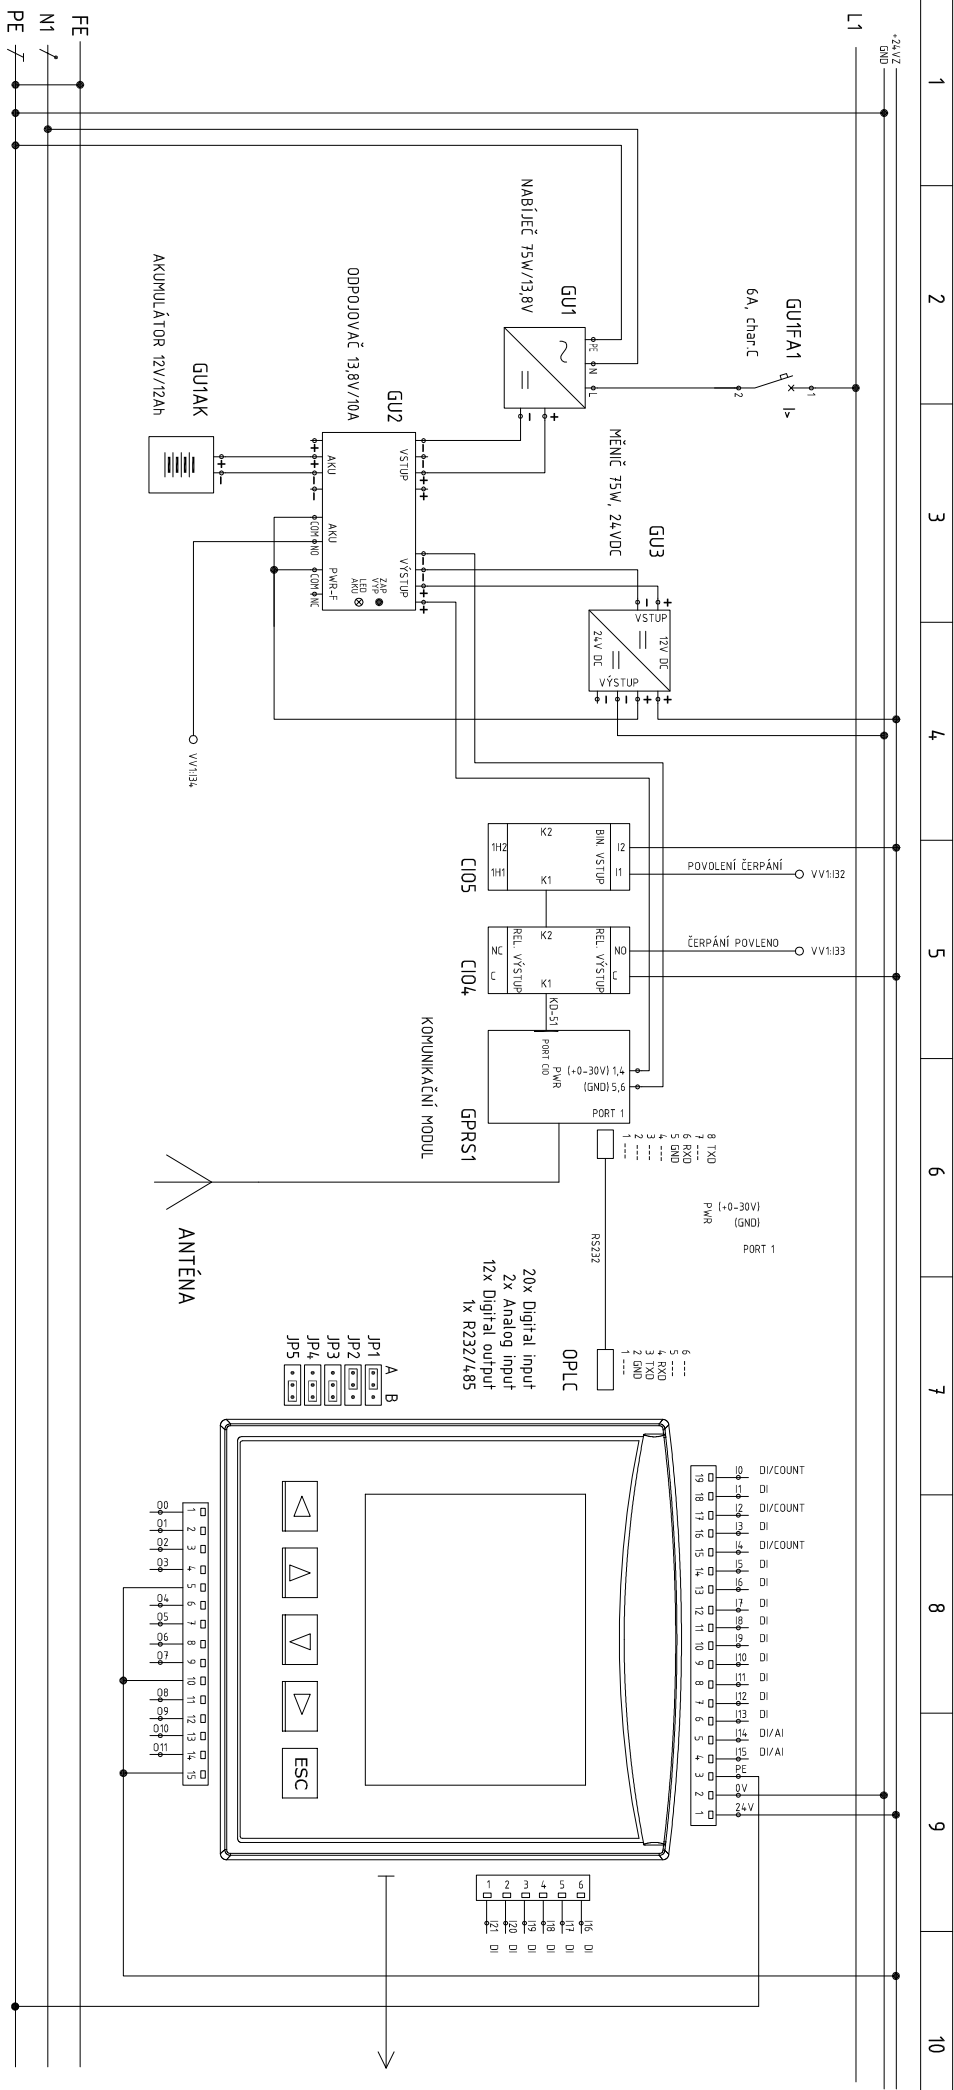

POZOR!!
NAD OPLC UMÍSTIT ŠTÍTEK S LOG. ČÍSLEM

ČS CHOČERADY

BE 0xx

Log. číslo objektu doplní správce vodárenského dispečinku Benešov.

OPPLC UMÍSTIT DO ROZVADĚČE (ZACHOVÁNÍ KRYTÍ IP54)

GU		GPRS		OPLC	
ZDROJOVÁ SOUSTAVA		KOMUNIKAČNÍ MODUL		ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA	
AKCE :		NÁZEV :		POLE :	
VODOVOD CHOČERADY		RMDT1			
DATUM :	09/2017				
STUPEŇ :	DVZ				
INVESTOR :	Obec Chočeradý				
ČÁST :	-	ČÍSLO VÝKRESU :	10	PŘÍLOHA :	D.2.7.2
PS/SO :	D.2.1 PS 07 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - ČS CHOČERADY			MĚŘÍTKO :	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

