


VZOROVÉ ULOŽENÍ GRAVITAČNÍHO POTRUBÍ

M 1 : 25

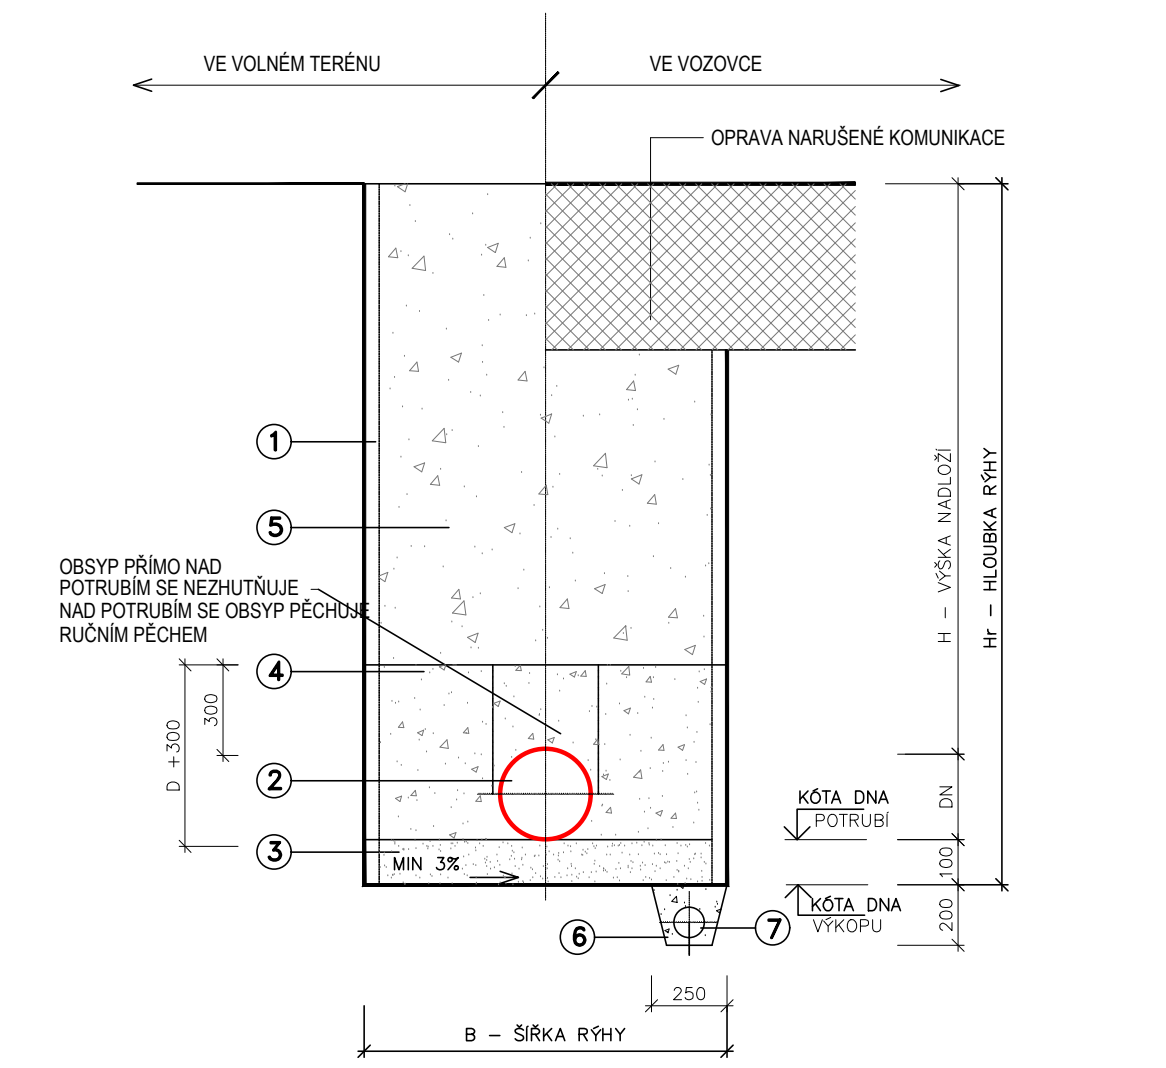

POZNÁMKA :

- PARAMETR D(%) PRO JEMNOZRNNÉ ZEMINY 95%
- RELATIVNÍ HUTNOST I PRO HRUBOZRNNÉ ZEMINY 0,70
- METODA MĚŘENÍ ZHUTNĚNÍ :
- DYNAMICKÁ ZKOUŠKA DESKOU VE VÝKOPU A STATICKÁ ZKOUŠKA DESKOU NA PLÁNI NA 45 MPa
- TLAKOVÉ POTRUBÍ JE NUTNĚ UKLÁDAT PODLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE
- ULOŽENÍ DRENÁŽNÍCH TRUBEK BUDE PROVEDENO JEN V MÍSTECH VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY
- PAŽENÍ VÝKOPU - V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ PŘI HLOUBCE VĚTŠÍ NEŽ 1,20 m
- VE VOLNÉM TERÉNU PŘI HLOUBCE VĚTŠÍ NEŽ 1,50 m

Č. změny	Datum	Popis změny	Schválil

LEGENDA :

1.	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM (PAŽÍCÍ BOXY NEBO PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ)
2.	POTRUBÍ Z PP
3.	PÍSKOVÉ LOŽE VEL. ZRNA 0 -16 mm - TLOUŠŤKA LOŽE PO ZHUTNĚNÍ JE 100 mm
4.	OBSYP POTRUBÍ Z HUTNĚNÉHO PÍSKU PO VRSTVÁCH 150 MM, MAX. ZRNO 0-32 mm
5.	ZÁSYP PŘÍRODNÍM DRCENÝM KAMENIVEM (ŠTĚRKODRTÍ), FRAKCE 0- 63 mm SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH 150MM
6.	ŠTĚRK ZRNO 8/22MM
7.	DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN80 (PO UKONČENÍ STAVBY SE ZASLEPI)

TABULKA ROZMĚRŮ

SVĚTLOST DN (mm)	ŠÍŘKA RÝHY B (mm)
200	1 000
250	1 000
300	1 100
400	1 200
500	1 300
600	1 400

KBprojekt Aqua s.r.o. Staroveská 129/154 724 00 Ostrava-Proskovice IČO 06020364					
Vypracoval : Jan Gara		Projektant : Ing. Václav Blažej	HIP : Ing. Čestmír Krkoška	Technická kontrola : Ing. Čestmír Krkoška	
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.				Č.zakázky :	2018-021
Akce : Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Bobrovníky, Malánky, přestavba ČOV Bobrovníky n aČS a DZ				Stupeň :	DPS
				Datum :	09/2019
				Formát :	2 A4
Část stavby : DSO 04.2 Spojovací potrubí a žlaby				Měřítko :	1:25
Příloha : Vzorový řez uložení gravitačního potrubí				Č.přílohy :	2.2.5