


SO 101


HIP:	VP:		WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant:	Kontroloval: Richard Šindelář	Zodp. projektant: Ing. Lubomír Hlom			
Stavebník: Město Nová Bystřice			Č. zakázky:	614	Paré č.:
Obec: Nová Bystřice			Datum:	01/2014	
Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka, Ovčárna			Formát:	A4	
			Měřítko:		
			Stupeň:	PDPS	
Příloha: Výkresy detailů			Číslo arch.: 05/11	Číslo přílohy: C 1.8	

MŘÍŽ NA LAPAČ SPLAVENIN JEDNOSTRANNÝ

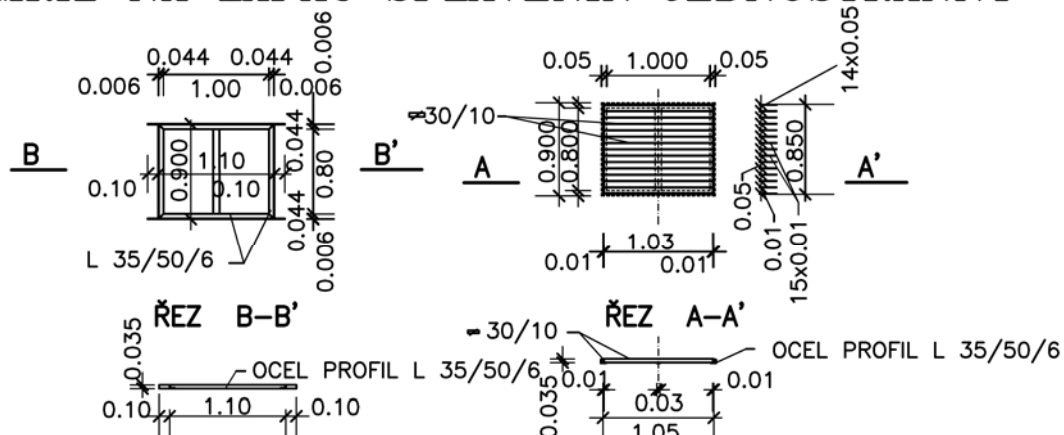

POPIS	PROFIL (mm)	DĚLKA (m)	KS	DĚLKA (m)	HMOTNOST (kg/m)	HMOTNOST (kg)
MŘÍŽ	= 30/10	0,85	2	1,7	2,36	4,012
	= 30/10	1,03	15	15,45	2,36	36,46
	= 30/10	0,80	1	0,80	2,36	1,89
RÁM	L 35/50/6	0,90	2	1,80	3,75	6,75
	L 35/50/6	1,30	2	2,60	3,75	9,75
HMOTNOST CELKEM (JEDNOSTR. LS)						58,86 KG

MŘÍŽ NA LAPAČ SPLAVENIN OBOUSTRANNÝ

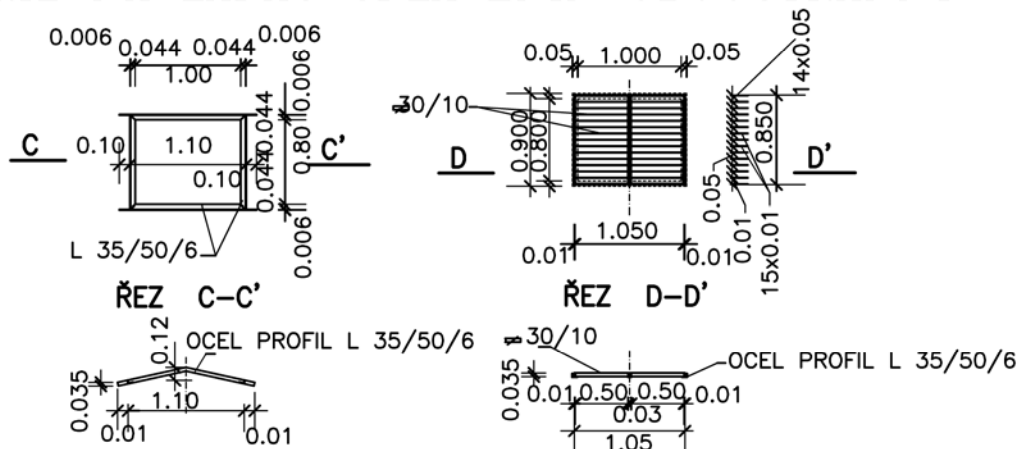

POPIS	PROFIL (mm)	DĚLKA (m)	KS	DĚLKA (m)	HMOTNOST (kg/m)	HMOTNOST (kg)
MŘÍŽ	= 30/10	0,85	2	1,70	2,36	4,01
	= 30/10	0,50	15	7,50	2,36	17,70
RÁM	L 35/50/6	0,90	2	1,80	3,75	6,75
	L 35/50/6	1,30	2	2,60	3,75	9,75
HMOTNOST CELKEM (OBOUSTR. LS = 2 KS MŘÍŽE + 1 KS RÁM)						59,92 KG

POZNÁMKA:

-MŘÍŽ BUDE OPATŘENA ŽÁROVĚ NANESENÝM POVLAKEM Zn PONOREM
-GR ŘSD POŽADUJE ZÁSADNĚ POUŽITÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ

2 POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ

2.215 LAPAČE SPLAVENIN
MŘÍŽE NA LAPAČE SPLAVENIN

MD
ODBOR
INFRASTRUKTURY
VZOROVÉ
LISTY

VL 2
215.03
08.07

