

Zadavatel:

United Energy, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

IČO: 273 09 959

Veřejná zakázka:

„Nová parní kondenzační turbína s regulovaným odběrem“

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE XVIII

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 23 (obdržena dne 13. 3. 2023)

Dotaz 1)

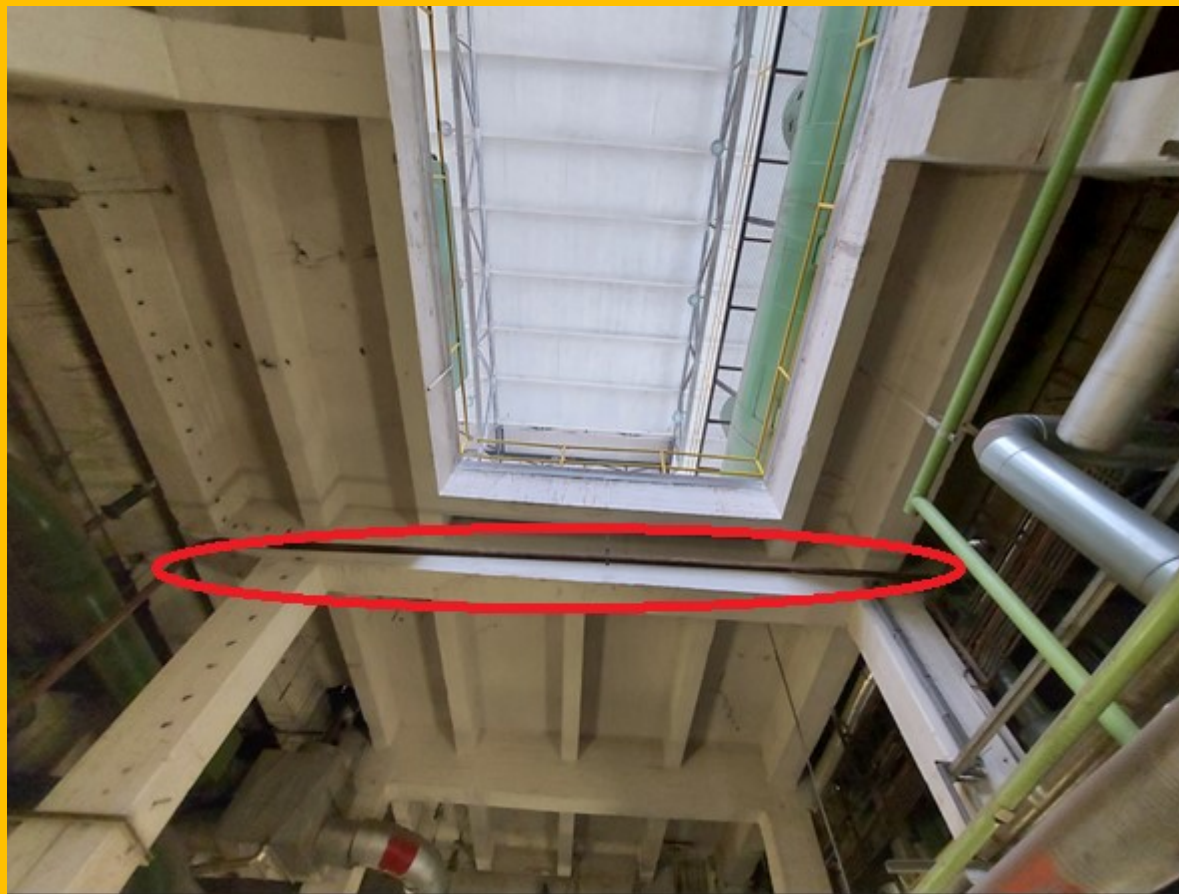
Minimální průtok oběhové vody Z důvodu požadavku regulace topného výkonu v systému ohříváku/u oběhové vody pro TG 7 v rozsahu 0 – 100% prosíme doplnit: Hodnotu minimální požadovaného/projektovaného průtoku oběhové vody systémem TG7.

Informace zadavatele:

Zadavatel definuje rozsah množství topné vody pokrývající všechny provozní stavy v rozmezí 600 až 4000 t/h. V případě překročení průtoku oběhové vody nad hodnotu uvedenou Dodavatelem v dokumentu TG7_A.3.6 – Garantované parametry list Provozní stavy, vyhodnocení v provozním stavu Q4max (provozní stav č.5) buňka L58 bude oběhová voda vedena na ohřívák topné vody v množství definovaném v Q4max (buňka L58) a zbylá část bude vedena mimo potrubní systém oběhové vody zařízení TG7.

Dotaz 2)

Potrubí pod montážním otvorem Pod stávajícím montážním otvorem mezi řadami sloupů 18 a 19 na 3 np (+7,70), který umožňujete zozšířit je zavěšeno potrubí – viz obr. Prosíme ověřit o jaké potrubí se jedná, zda je možná jeho přeložka a je-li nějaké časové/ termínové omezení této přeložky.

**Informace zadavatele:**

Zadavatel informuje - jedná se o potrubí změkčené vody DN100, které se používá zejména pro plnění kondenzátorů (parních prostorů) turbín při zkouškách těsnosti. Potrubí lze v případě potřeby po dohodě se zadavatelem odstavit a připravit na přeložku bez dopadů na provozované parní turbíny.

Praha dne dle elektronického podpisu

United Energy, a.s.
i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
JUDr. Petr Novotný, LL.M., jednatel
(podepsáno elektronicky)