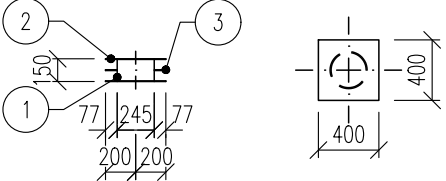
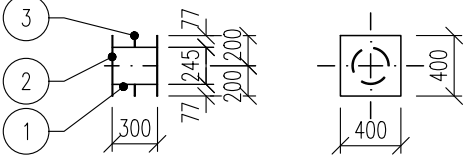
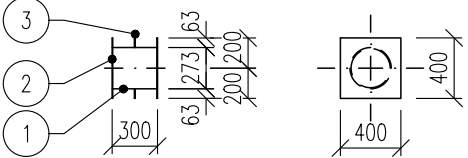


VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, POPIS	POČET [ks,bm]	HMOTNOST [kg]		POZNÁMKA
			1 KS	CELKEM	
7 1	CHRÁNIČKA PRO KABELÁŽ – ŽLABY KOTVENY NA FASÁDU DOMU – MATERIÁL: NEREZ 17240 – PEVNÁ ČÁST ŽLABU A ZÁKLUP	1	116,80	116,80	–
7 2	ZÁBRADLÍ viz. SAMOSTATNÝ VÝKRES	1	89,65	89,65	–
7 3	NAPOJENÍ ZDI KE STÁVAJÍCÍMU OBJEKTU viz. SAMOSTATNÝ VÝKRES	2	32,10	64,20	–
7 4	PROSTUP PRO POTRUBÍ DN100 STROPEM – ODVĚTRÁNÍ JÍMKY, KAL NA ODVODNĚNÍ  1–TRUBKA 245x6,3–OCEL S235, DL. 0,142m, HMOTNOST 37,1kg/m 5,30kg 2–PL. 400x400x4–NEREZ 17240, 2ks, HMOTNOST 32,0kg/m² 10,25kg 3–PL. 400x400x5–OCEL S235, 1ks, HMOTNOST 40,0kg/m², VYPÁLIT OTVOR 6,40kg CELKEM 21,95kg PŘÍRAŽKA (SVARY) 5% 23,05kg	2	23,05	46,10	OSAŽENO PŘI VÁZÁNÍ VÝZTUŽE. OCEL S235 A NEREZ 17240 VAŘIT PŘECHODOVOU ELEKTRODOU – SVAR VODOTĚSNÝ.
7 5	PROSTUP PRO POTRUBÍ DN100 STĚNOU – KAL NA ODVODNĚNÍ, VÝTLAK KALOVÉ VODY  1–TRUBKA 245x6,3–OCEL S235, DL. 0,292m, HMOTNOST 37,1kg/m 10,85kg 2–PL. 400x400x4–NEREZ 17240, 2ks, HMOTNOST 32,0kg/m² 10,25kg 3–PL. 400x400x5–OCEL S235, 1ks, HMOTNOST 40,0kg/m², VYPÁLIT OTVOR 6,40kg CELKEM 27,50kg PŘÍRAŽKA (SVARY) 5% 28,90kg	2	28,90	57,80	OSAŽENO PŘI VÁZÁNÍ VÝZTUŽE. OCEL S235 A NEREZ 17240 VAŘIT PŘECHODOVOU ELEKTRODOU – SVAR VODOTĚSNÝ.
7 6	PROSTUP PRO POTRUBÍ DN150 – BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD  1–TRUBKA 273x7–OCEL S235, DL. 0,292m, HMOTNOST 45,9kg/m 13,45kg 2–PL. 400x400x4–NEREZ 17240, 2ks, HMOTNOST 32,0kg/m² 10,25kg 3–PL. 400x400x5–OCEL S235, 1ks, HMOTNOST 40,0kg/m², VYPÁLIT OTVOR 6,40kg 4–TRUBKA 156x3–NEREZ 17240,DL.2,18m,HMOTNOST 11,536kg/m² 25,15kg CELKEM 55,25kg PŘÍRAŽKA (SVARY) 5% 58,05kg	1	58,05	58,05	OSAŽENO PŘI VÁZÁNÍ VÝZTUŽE. OCEL S235 A NEREZ 17240 VAŘIT PŘECHODOVOU ELEKTRODOU – SVAR VODOTĚSNÝ.

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, POPIS	POČET [ks,bm]	HMOTNOST [kg]		POZNÁMKA
			1 KS	CELKEM	
7 7	KOTVENÍ NOSNÍKU I 1–KOTEVNÍ PLECH, PL.10 200x240, HMOTNOST 80kg/m² 3,85kg 2–KOTEVNÍ PLECH, PL.6 120x120, HMOTNOST 48kg/m² 0,70kg CELKEM 4,55kg PŘÍRAŽKA (SVARY) 5% 4,80kg	4	4,80	19,20	VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A UPEVNŮVACÍHO MATERIÁLU (HMOŽDINEK, ŠROUBŮ, PODLOŽEK, ATD.) NEREZ 17240
7 8	OCELOVÝ NOSNÍK – VÁLCOVANÝ NOSNÍK I240 – NOSNÍK NATŘEN OCHRANNÝM NÁTĚREM VČETNĚ KONCOVÝCH PRVKŮ – MATERIÁL: OCEL S235 NOSNÍK IPN240, DL. 5,4m, 36,20kg/m 195,50kg	1	195,50	195,50	–
7 9	OCELOVÝ POKLOP 900x600mm viz. SAMOSTATNÝ VÝKRES	1	42,15	42,15	
7 10	OCELOVÝ POKLOP 600x600mm viz. SAMOSTATNÝ VÝKRES	1	38,40	38,40	

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 04 Kalové hospodářství ČOV
DSO 04.7 Odvodnění kalu s homogenizační nádrží

±0,000 = 243,42

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI		tel.: -
		e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.		IČO: -

				S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval:	Projektant: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Hl.ing.projektu: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Tech. kontrola: Ing. Vach <i>MG</i>		
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Formát:	2 A4
Akce: ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ				Datum:	05/2022
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	—
				Měřítko:	1:50
Příloha: Odvodnění kalu - výpis zámečnických výrobků				Číslo zakázky: 1256	Č.přílohy: D.1.4.7-9