



PLOCHA PRO VYCHLAZOVACÍ NÁDRŽ


PŮDORYS–VÝZTUŽ

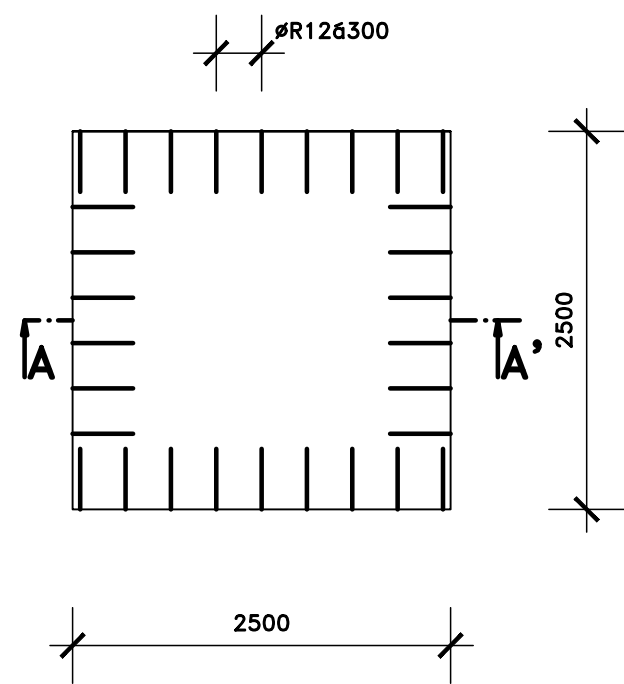

PŮDORYS–DNO,STROP

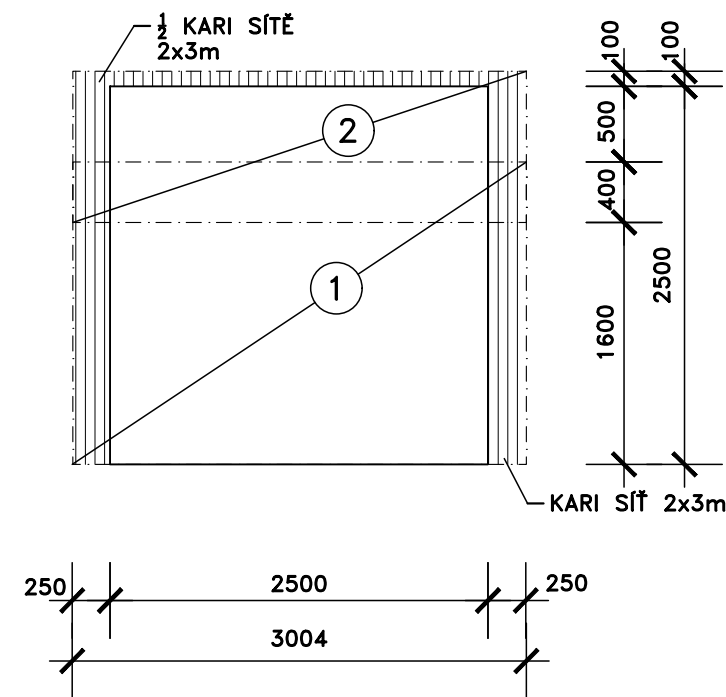


ŘEZ A–A’–VÝZTUŽ

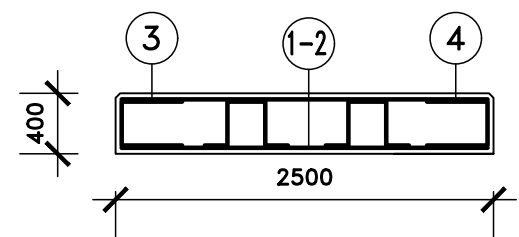

1-2 6/100x6/100–CELKEM 18,0m2 – 3KS

STYKOVAT PŘESAHEM min.400mm


3 ØR12@300/1,09–KS 9+9+6+6=30



1 KARI SÍŤ 2x3M 6/100x6/100

2 1/2 KARI SÍŤ 2x3M 6/100x6/100

4 ØR12@1ks/1,0m2/1,13–KS 6



VÝPIS VÝZTUŽE:

ČÍSLO	Ø	MNOŽSTVÍ (m, m²)	POČET KUSŮ CELKEM	DĚLKA CELKEM (m)	
				10 505 ØR12	KARI SÍŤ 6/100
1–2	6/100	6,000	3	–	18,0
3	R12	1,090	30	32,70	–
4	R12	1,130	6	6,78	–
C E L K E M			(m, m²)	39,48	18,0
			(kg/m, m²)	0,888	4,44
			(kg)	35,06	79,92

BETON C30/37–XA1,XC4,XF3–CL 0,40–Dmax.16, dle ČSN EN 12390–8
VÝZTUŽ 10505 (R)
SVAŘOVANÁ SÍŤ KARI

KRYTÍ VÝZTUŽE 40mm

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
SO 06 CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI		tel.: -
		e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.		IČO: -

DUIS				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Ing.Hrazdilová	Projektant: Ing. Havlů	Hl.ing.projektu: Ing. Havlů	Tech. kontrola: Ing. Vach	Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko	Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ				Formát:	2 A4
				Datum:	05/2022
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	D.1.6-4_PLOCHA_VYCHLAZOVACI_VYZTUZ.dwg
Příloha: PLOCHA PRO VYCHLAZOVACÍ NÁDŽ - ARMOVACÍ VÝKRES				Měřítko:	1:50
				Číslo zakázky:	1256
				Č.přílohy:	D.1.6-4