


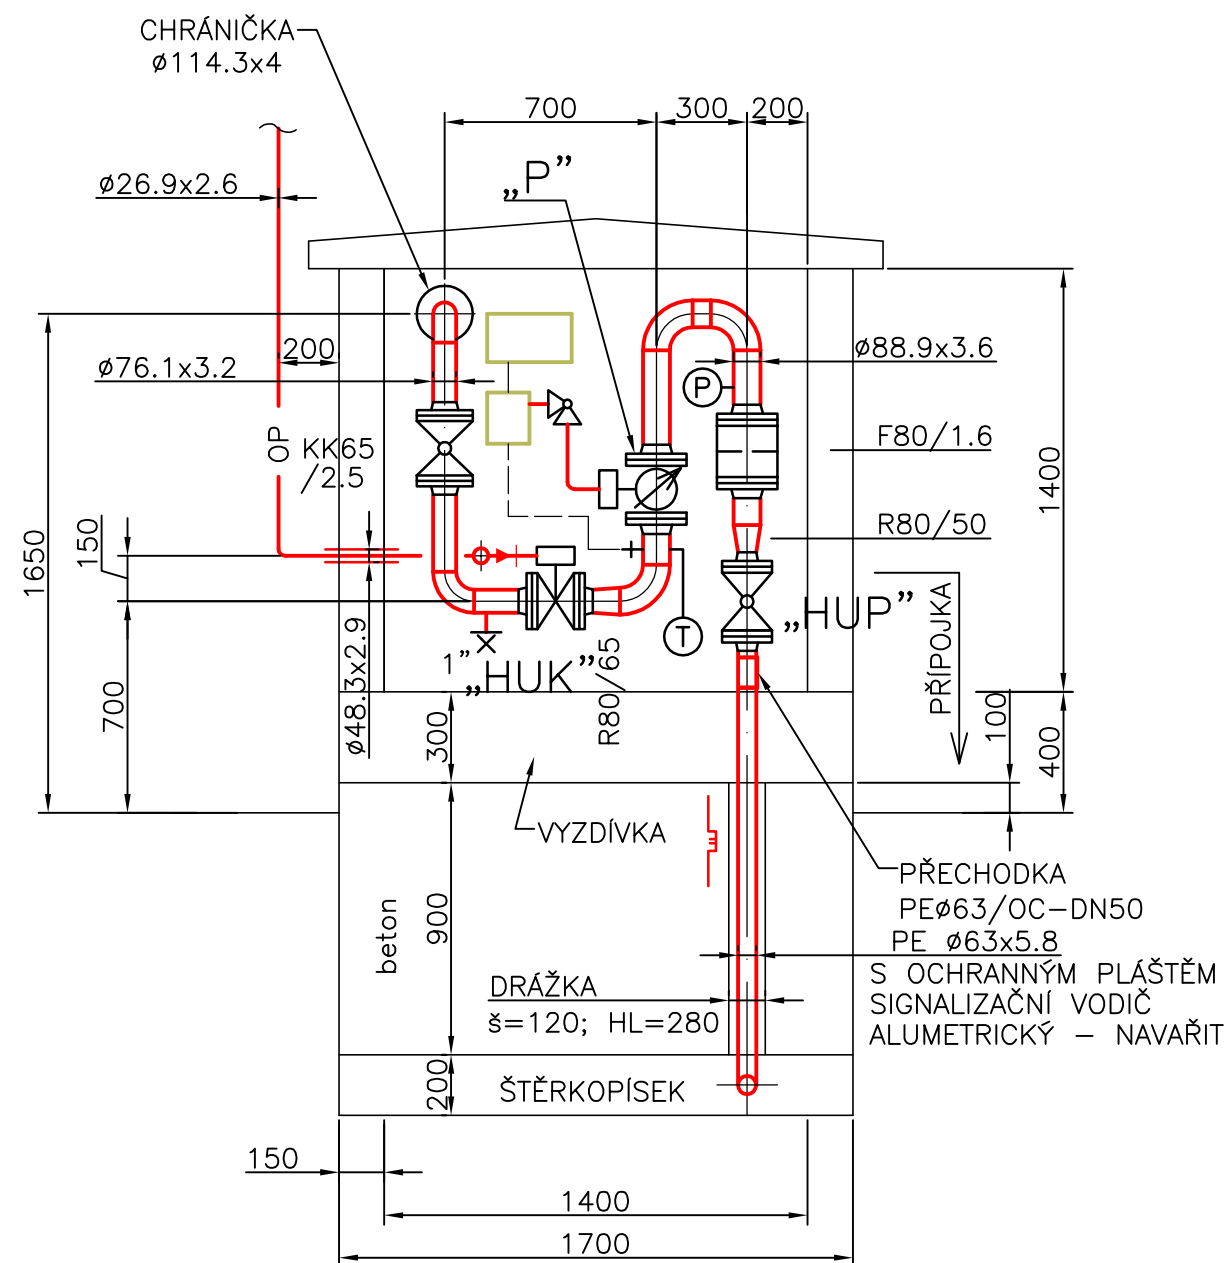

-  ZEMNÍ PLYN STL 75 kPa
 ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ
 TLAKOMĚR 0÷250kPa
 TEPLOMĚR -40÷+60°C

ZDĚNÝ SLOUPEK—HLOUBKA 400mm

ŠTĚRKOPÍSEK 1.7x0.4x0.2	- 0.14m ³
PROSTÝ ZÁKLAD C12/15-XCO 1.7x0.4x0.9	- 0.61m ³
IZOLACE SKLOBIT	
VYZDÍVKA Z CIHEL 29cm P15 NA MALTU MC10	- 0.4m ³
BETONOVÝ PŘEKLAD š=1900 HL=400	- 1KS

POZNÁMKA :

PLECHOVÁ DVÍŘKA DVOJDÍLNÁ, UZAMYKATELNÁ

Š=1400 V=1400, VČETNĚ RÁMU

VĚTRACÍ OTVORY NAHOŘE A DOLE

PROTI ČÍSELNÍKU PLEXI

LEGENDA :

- „P” — PLYNOMĚR G100 — DN80 + PŘEPOČÍTÁVAČ
 + TELEMETRICKÁ NAPÁJECÍ SKŘÍŇ
 „HUP” — HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU—KULOVÝ KOHOUT PN40—DN50
 „HUK” — HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY—HAVARIJNÍ UZÁVĚR DN65

Z H O T O V I T E L :			I N V E S T O R :	
 SITEZ s.r.o. Centrální předávací stanice Sídliště Nová Ves 415 01 Teplice			Město Nýrsko Náměstí 122 340 22 Nýrsko	
Vypracoval	Žákovský		Zakázkové číslo	02 – 16
			Datum	08 / 2016
Kontroloval	Ing. Jan Mandzák		Stupeň	DZS
			Měřítko	1 : 25
Akce : Rekonstrukce zdroje a sítě centrálního zásobování teplem ve městě Nýrsko D4 – PS 04 – Plynový kotel ve VS D4.2 – Vnitřní plynovod				
Obsah :			Poř. číslo :	Paré :
Zděný sloupek			5	1