


ŠTĚRKOPÍSEK 1.7x0.4x0.2	– 0.14m ³
PROSTÝ ZÁKLAD C12/15–XCO 1.7x0.4x0.9	– 0.61m ³
IZOLACE SKLOBIT	
VYZDÍVKA Z CIHEL 29cm P15 NA MALTU MC10	– 0.4m ³
BETONOVÝ PŘEKLAD š=1900 HL=400	– 1KS

PLECHOVÁ DVÍŘKA DVOJDÍLNÁ, UZAMYKATELNÁ
Š=1400 V=1400, VČETNĚ RÁMU
VĚTRACÍ OTVORY NAHOŘE A DOLE
PROTI ČÍSELNÍKU PLEXI

„P” – PLYNOMĚR G100 – DN80 + PŘEPOČÍTÁVAČ
+ TELEMETRICKÁ NAPÁJECÍ SKŘÍŇ

„HUP” – HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU–KULOVÝ KOHOUT PN40–DN50

„HUK” – HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY–HAVARIJNÍ UZÁVĚR DN65

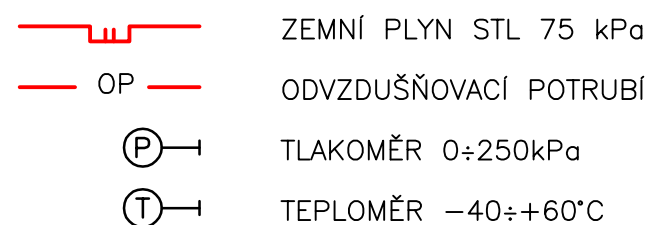

Z H O T O V I T E L :

SITEZ

s.r.o.

Centrální předávací stanice
Sídliště Nová Ves
415 01 Teplice

I N V E S T O R :

Město Nýrsko

Náměstí 122
340 22 Nýrsko
okres Klatovy

Vypracoval	Žákovský		Zakázkové číslo	02 – 16
			Datum	08 / 2016
Kontroloval	Ing. Jan Mandzák		Stupeň	DZS
			Měřítko	1:25

Akce :

Rekonstrukce zdroje a sítě centrálního zásobování
teplem ve městě Nýrsko
D6 – PS 06 – Plynová přípojka

Obsah : Zděný sloupek	Poř. číslo : 6	Paré : 1
---	--------------------------------------	--------------------------------