




ŘEZ A-A

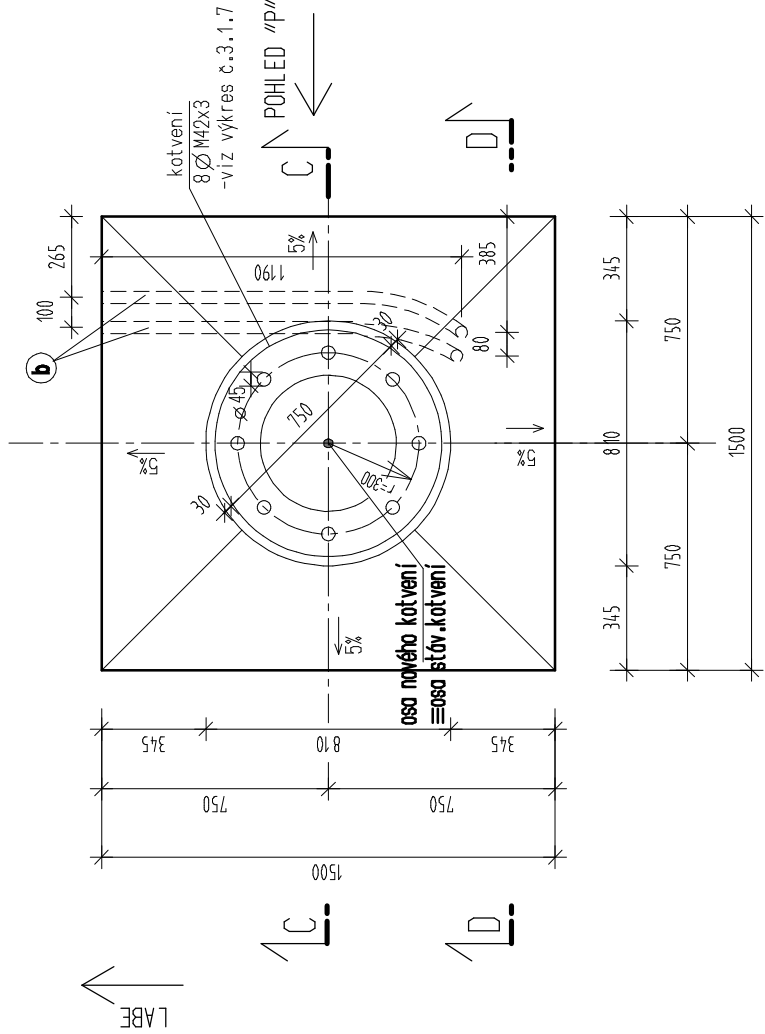


ŘEZ C-C

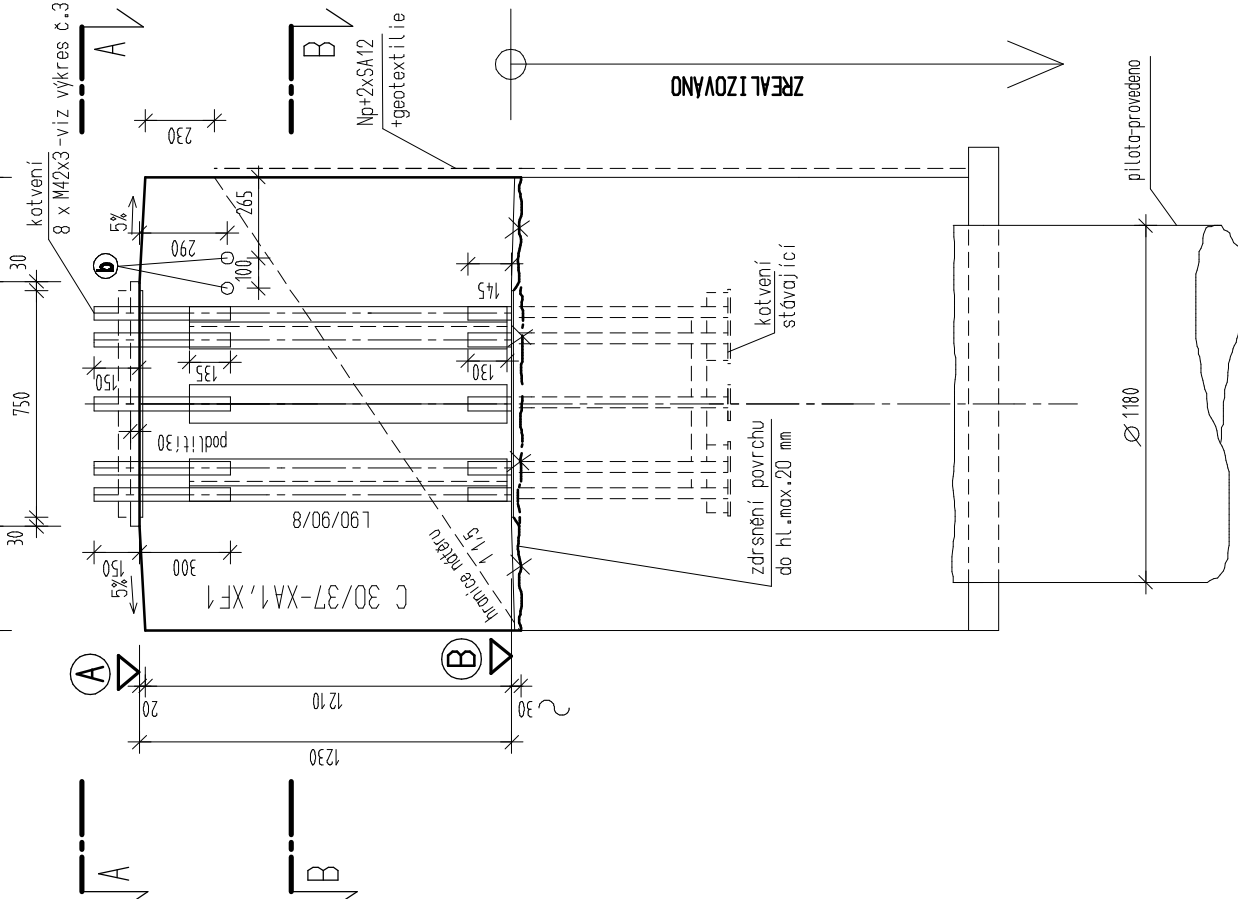


ŘEZ D-D

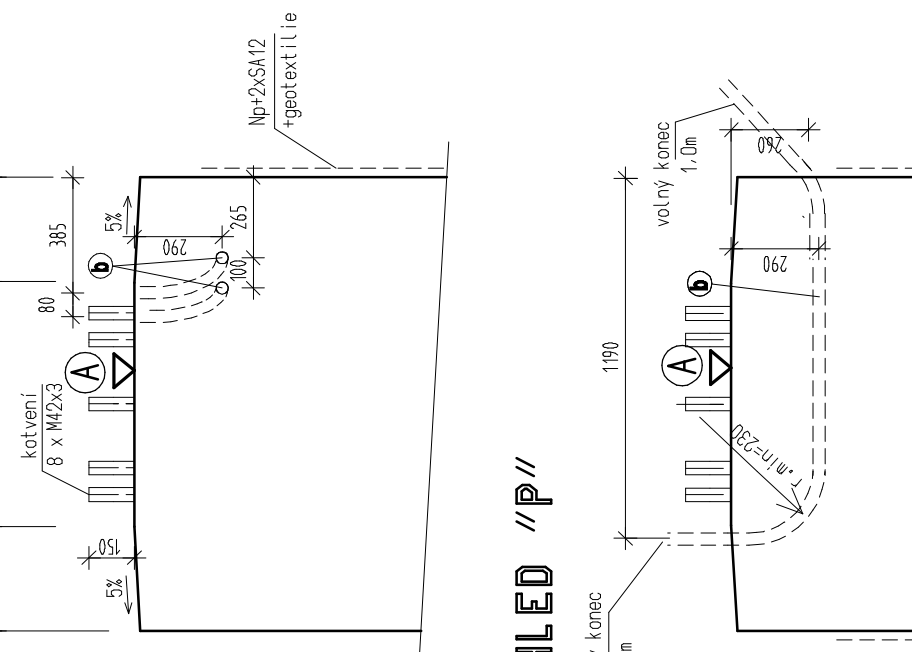


POHLED "P"

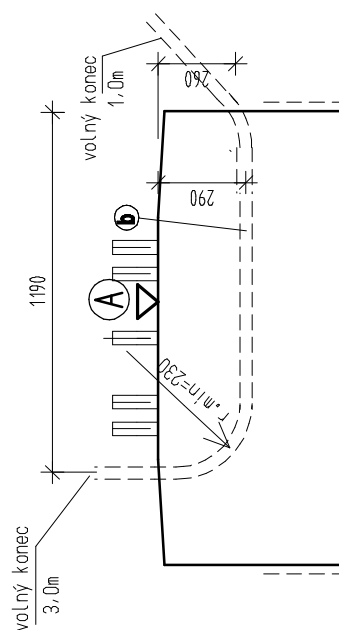


ŘEZ B-B

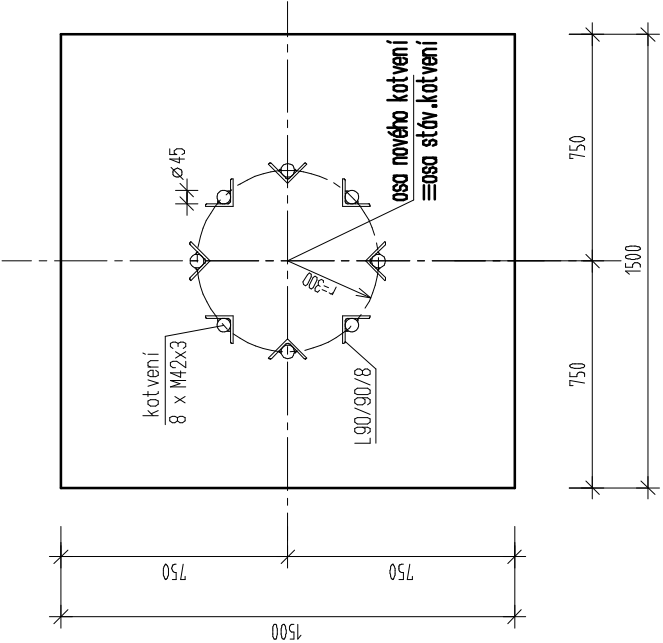


ŘEZ A-A

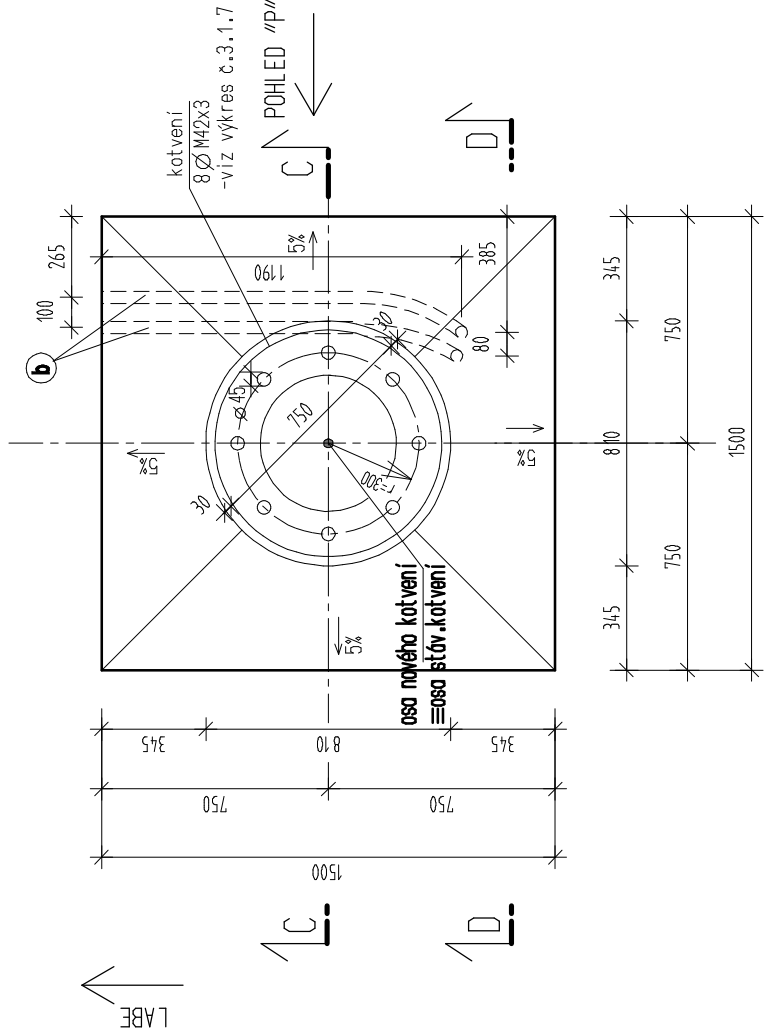


ŘEZ C-C

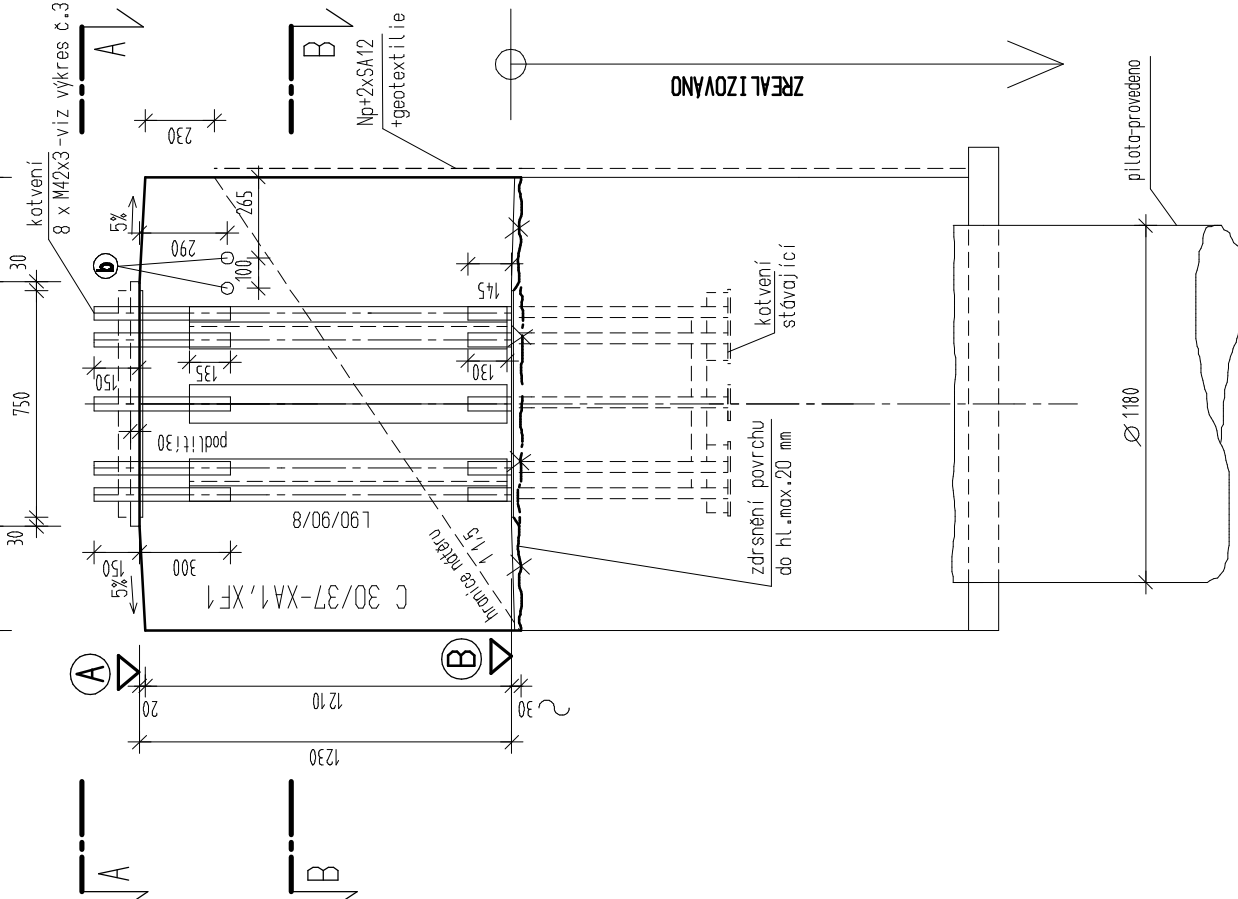

ŘEZ D-D

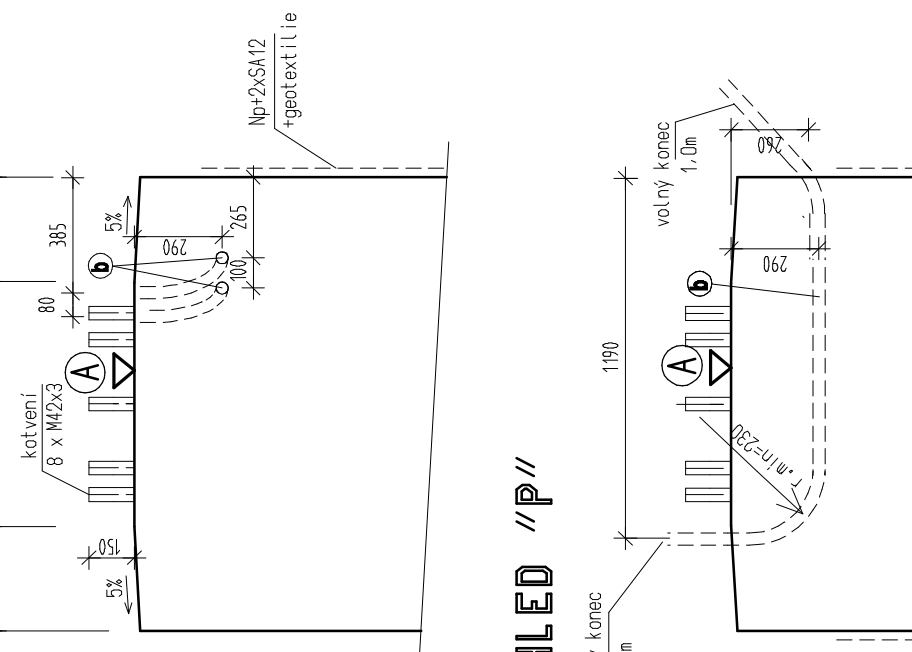

POHLED "P"

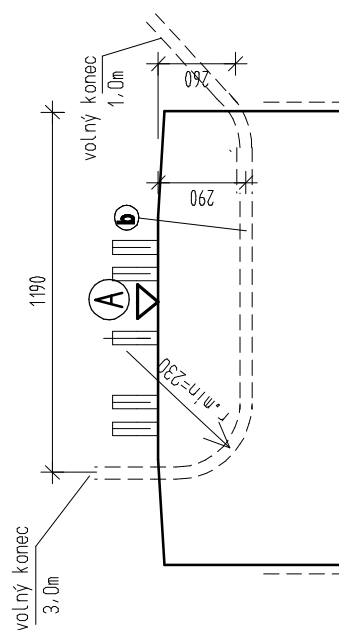

BETONY DLE ČSN EN 206-1

BETON C 30/37-XA1, XF1

(max. velikost zrna 22 mm)

BEDNĚNÍ SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ NEBO Z VODOVZDORNÝCH PŘEKLIŽEK

- POHLEDOVÝ BETON BEZ POVRCHOVÝCH VAD,
- NEVYŽADUJÍCÍ PO ODBĚDNUTÍ JIŽ ŽÁDNOU DALŠÍ ÚPRAVU
- (kategorie Cd dle TKP kap. 18, vydaných MDS)

ROZMĚROVÉ TOLERANCE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

polohová tolerance, rozměry základu

- navázat na stávající základ - při sození bednění, v případě zjištění odchylek nad 50 mm uvědomit projektanta pro stanovení dalšího postupu

výšková tolerance horní hrany ± 20 mm
rovinnatost povrchu 5 mm/ 2 m lať
odchylka bočních ploch od svislosti h/400

PRÍPUSNÉ TOLERANCE PRI OSAZOVANÍ KOTVENÍ

polohová odchylka osy nového kotvení od osy stávajícího kotvení ± 10 mm
výšková odchylka vůči horní hraně úložné plochy ± 2 mm

 TRANSCONSULT s.r.o. Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové			
Vedoucí projektu	Ing. Shejbal	Středisko 1	
Odpovědný projektant	Ing. Černý	Vedoucí	Ing. Shejbal
Zpracovatel	Ing. Černý	Zak. číslo	16143004
Kontroloval	Ing. Shejbal	Datum	02/2017
Projektoval	Ing. Faltus	Arch.č.	00717
Objednatel	České přístavy, a.s. Praha	Účel	Formát A4
EKOLOGIZACE KONTEJNEROVÉHO TERMINÁLU A ÚPRAVY VLEČKOVÝCH KOLEJÍ V PŘÍSTAVU MĚLNÍK, 2. STAVBA		Část dok.	
SO 2.431 OSVĚTLENÍ VLEČKOVÝCH KOLEJÍ A MANIPULAČNÍCH PLOCH		C.11	
ZÁKLADY OSVĚTLOVACÍCH VĚŽÍ		Měřítko	1:25
VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ		Č. výkresu	3.1.5